

BREKKUTRÖÐ 3 HAFNARFIRÐI.

LR. Líknar loftþræsting.  
Herbergi og svæði sem liggja að úrvegg eru loftþræst um opnafl, glugga, lokað innrym er loftþræst með vélræmi loftþræstingu.

Skýringar vegna forlímala.  
Allar innihú þr nema þess sé sérstaklega getið á teikningun eru 900 \* 2000 mm.


Skýringar vegna aðbúnaðar, hollustuhátta og öryggis starfsstíks.  
Ekki er á þessu stigi máls gerð endanleg græn fyrir þessum áttróm, en áður en starfsemi hefst verður gerð græn fyrir þeim áttróm og lokað eftirumgagn og samþykki VINNUEFTIRLITS RÍKISINS.

Vakin er ath ygl á því að óheimilt er að hefja starfsemi í húsinu áður en samþykki Heilbrigðisfulltrúa og Vinnueftirlits liggur fyrir.


Ávallt skal fýgja reglugerðum og skriflegum fyrirmælum heilbrigðisfritts um meðferð og förgun á einangangum, og skal rekstraraðili hafa fengið samþykki heilbrigðisvirkvalda um innra efliriti og starfsfyrirkomulag.  
Ef starfsemi einstökum rýmum krefst þess skulu frárennsliðagnir vera tengdar í gengnum fluglidrum eða oluglidrum, sem heilbrigðisfritrit hefur samþykkt.

*Evident*  
Samþykkt þann  
06 MARS 2002  
Byggingafultrúinn í Hafnarfirði  
P.h. Kristján Þórarinnsson

Samþykkt þann  
2 2006  
Byggingafultrúinn í Hafnarfirði  
Erlingur Hjalmarsson  
*M. Valskjótt*

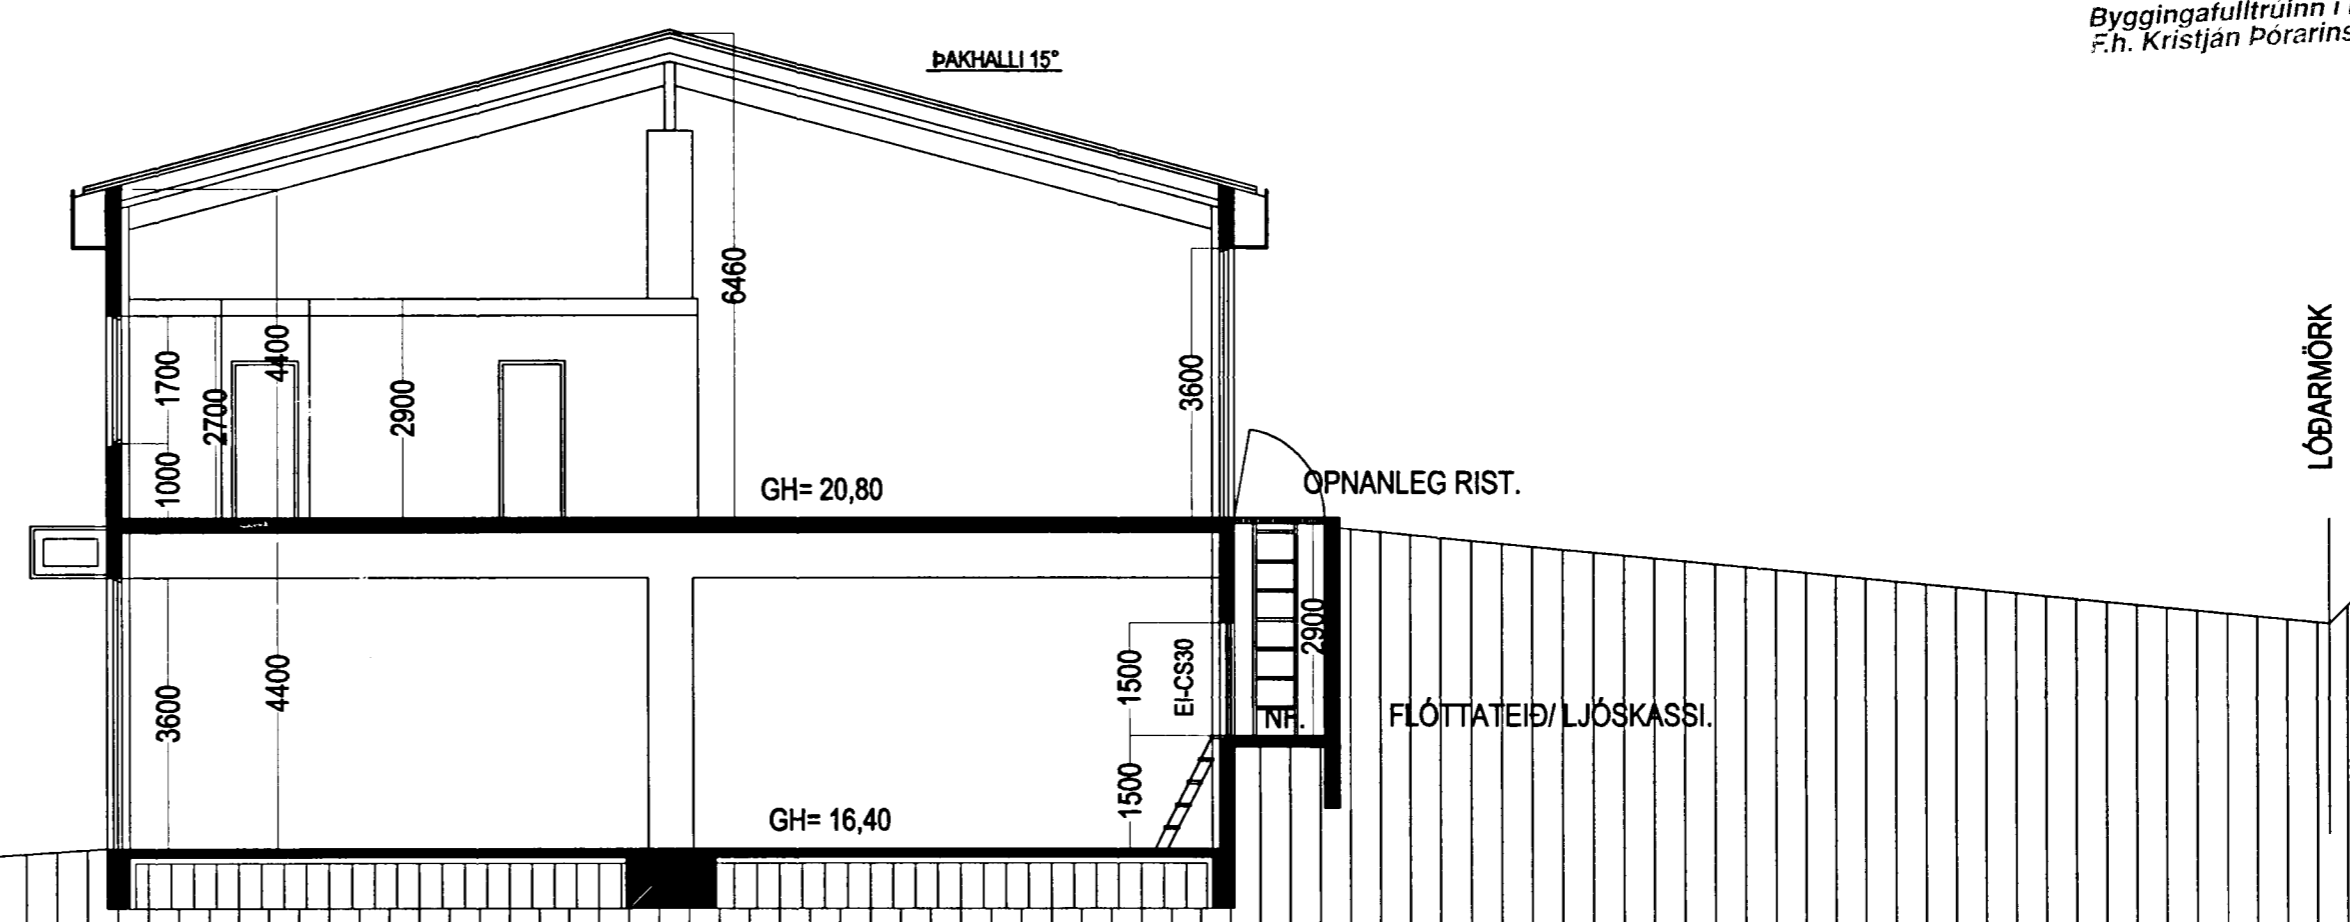

Sniðmynd A - A. Mkv. 1:100.

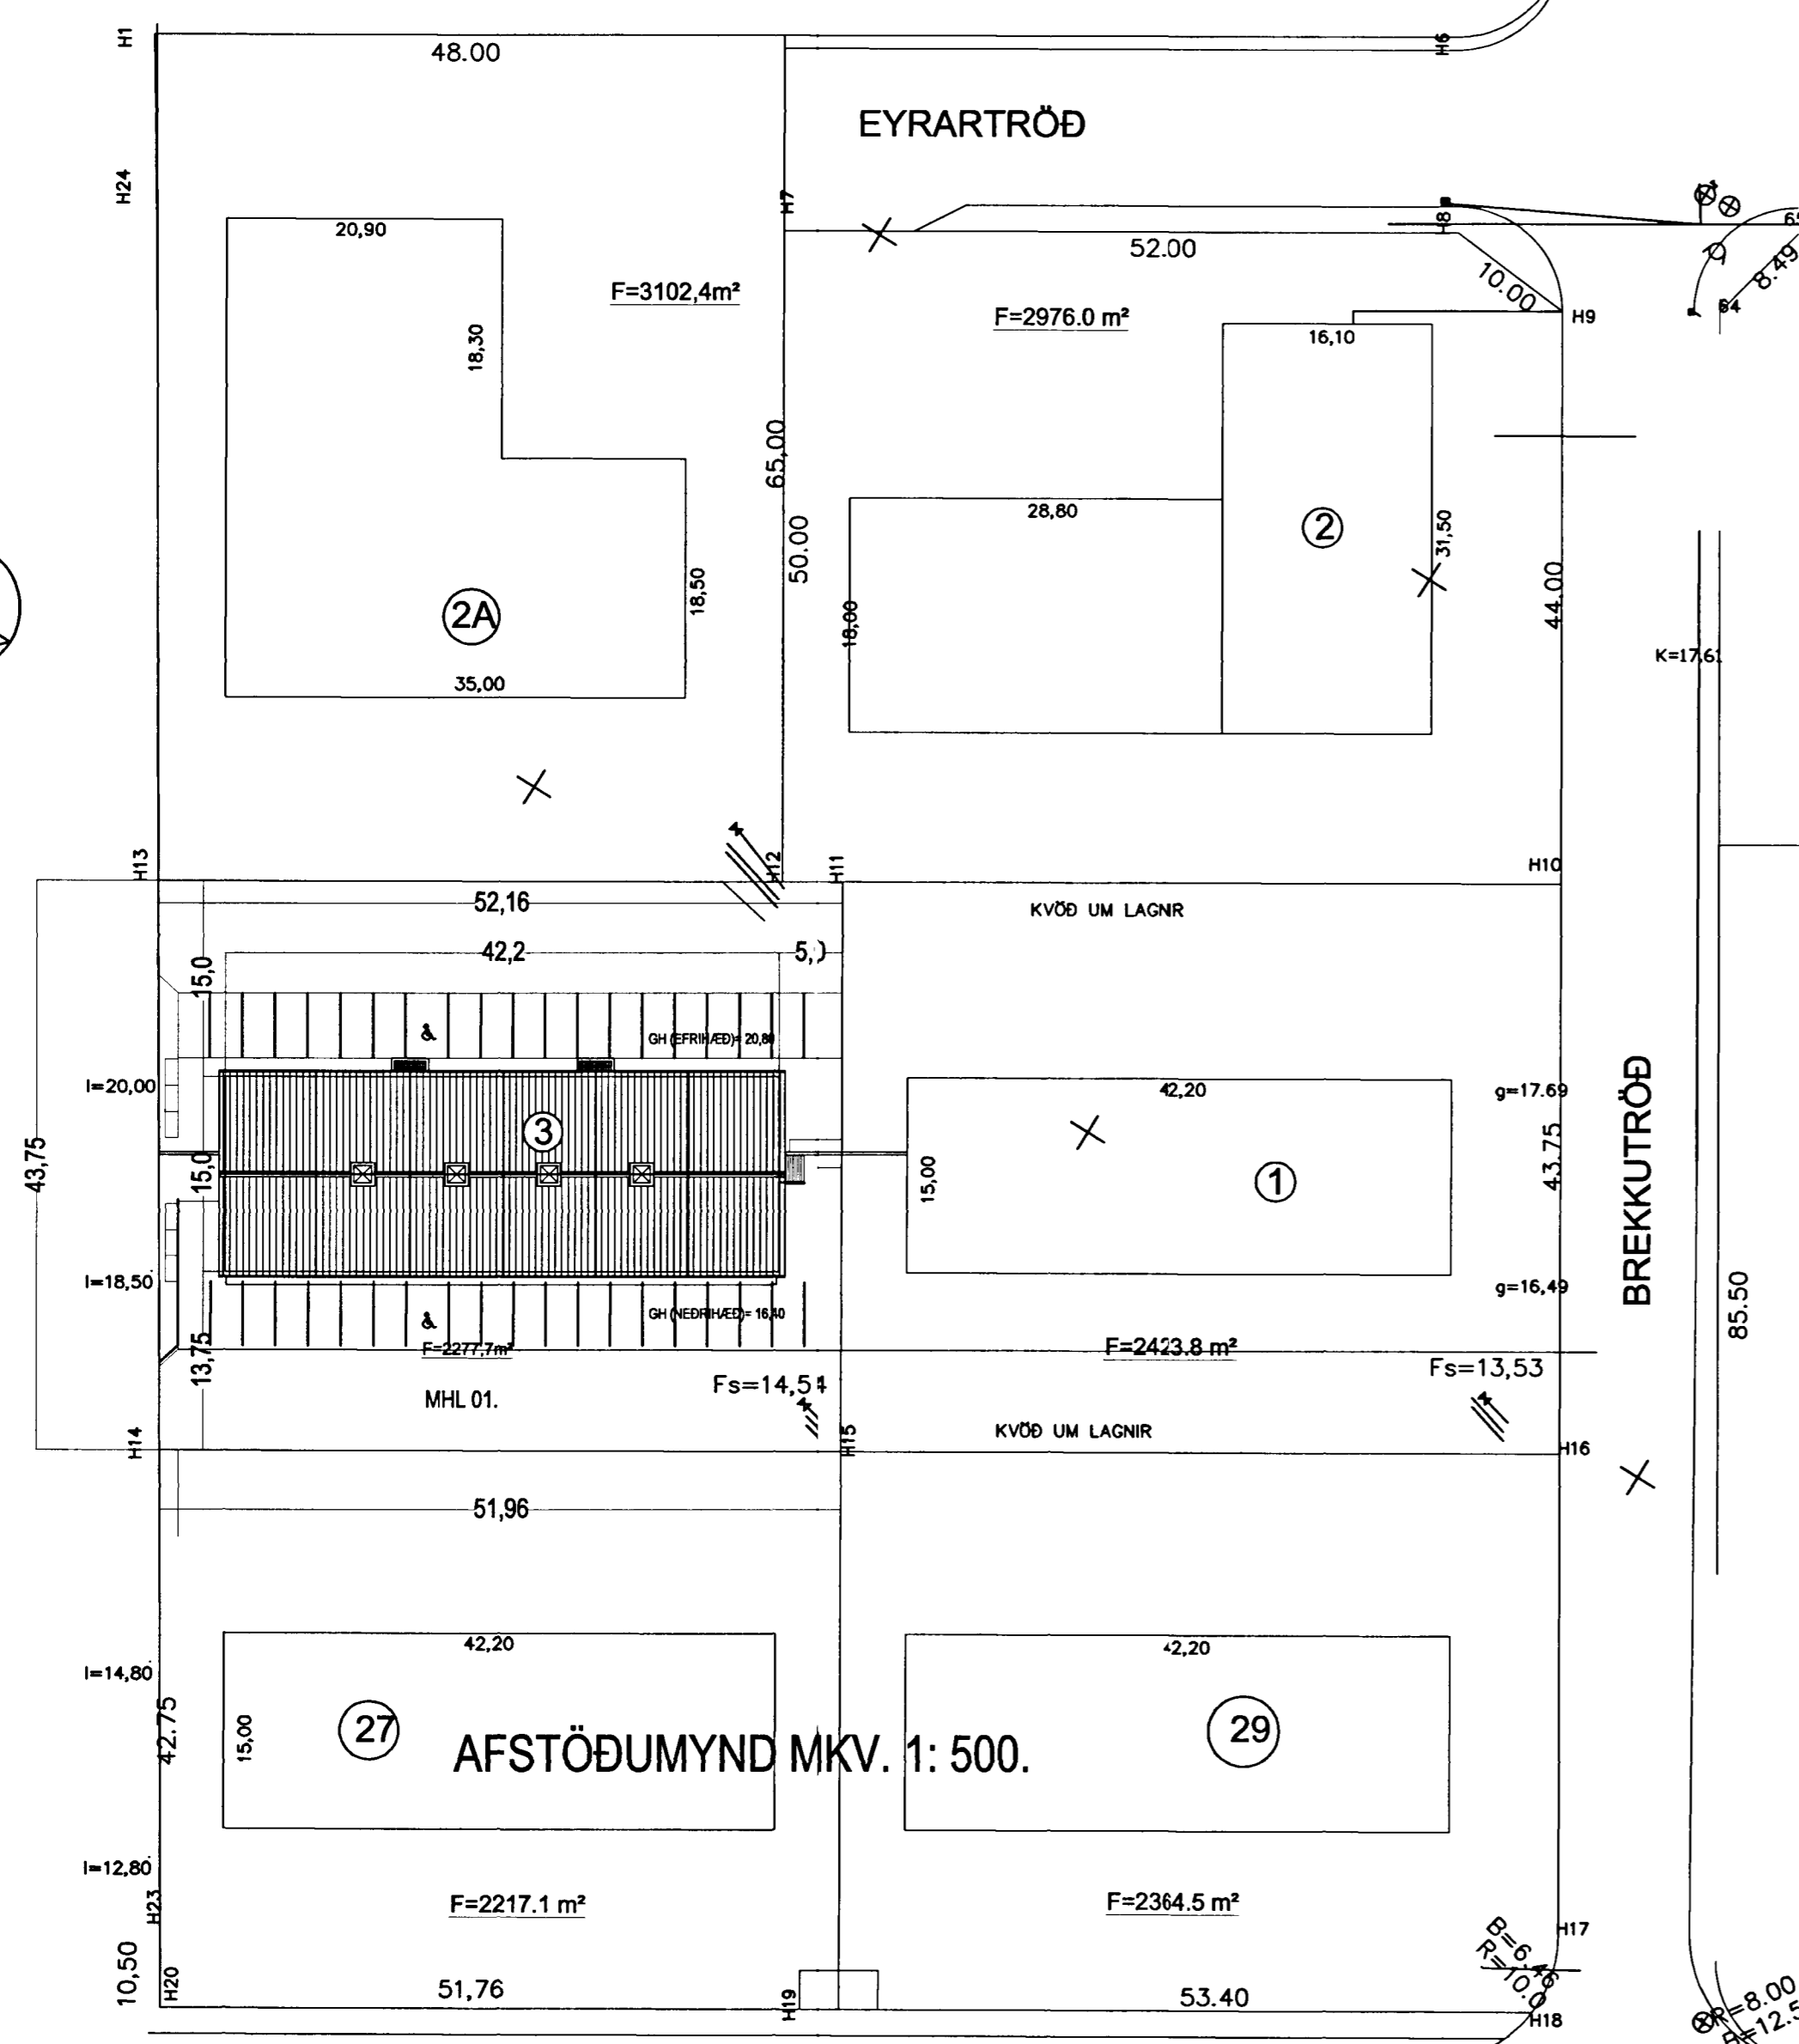

Skýringar:  
Í húsinu er öryggis og brunavörðunarkerfi (reyk- og hitaskýrnir) lengi stjórnað vörðunarskrifað. Kerfið skal hafa verið samþykkt af Brunamálastofnun ríkisins.  
Handskóvélakjör skal koma fyrir í húsinu í samráði við eldvæmefrit.

Skýringar á líknum teikningu.  
(Burðargindur)  
R20: Burðargindur úr límból, stál, steypu eða strengsteypu.  
(Vegg)  
RE80: Berandi veggur úr steypu og eða tré.  
E80: Ekki berandi veggur úr stálgrindirgíþöllum og eða trégrindirgíþöllum.  
A-RE4100: Eldvæmaveggur.  
(Hæðarskiðhalligöf)  
RE80: Milligöf úr steypu, Milligöf úr stálþöllum, stálþöllum, steinull og gíþöllum að neðan.  
Milligöf úr stálþöllum, trélangþöllum, steinull og gíþöllum að neðan.  
Milligöf úr límbólum, trélangþöllum, steinull og gíþöllum að neðan.  
(Hurð)  
E1-C30: Eldvæmarhurð.  
E1-C30: Eldvæmarhurð.  
E1-C30: Eldvæmarhurð.  
(Glaggar)  
E30: Eldvæmuglaggar.

Klæðningar Evro-A (tíglid klæðningar áður í flokki 1) Evro-B-F (tíglid klæðingar áður í flokki 2)

Merking einstakra líkana:  
R líknar burðarbol.  
E líknar hellu.  
I líknar einangrun.  
W líknar vörn fyrir hitagælu.  
C líknar gjálokandi hurð.  
S líknar reykhlíndrandi byggingahluta.  
Allir eldvæmamerki byggingahútar skulu hafa hlöð samþykki Brunamálastofnunar ríkisins.

Í gluggum er tvöfalt K-einangrunargler (12 mm loftbil í fístum gluggum en 9mm loftbil í opnanlegum gluggafögum og hurðum).  
U-gildi (W/m²K) einstakra byggingahluta skulu vera í samræmi við upptalningu hér að neðan:  
Pak: TP=18°C U-gildi: 0,2  
Úrveggir: TP=18°C U-gildi: 0,4  
Léttur úrveggur einangraður í grind: TP=18°C U-gildi: 0,3  
Gluggar (karmar, gler vegið meðaltal, K-gler): TP=18°C U-gildi: 0,3  
Hurðir: TP=18°C U-gildi: 0,3  
Göf: á fyllingu og að óupphituðu rými: TP=18°C U-gildi: 0,3  
Göf að útlöft: TP=18°C U-gildi: 0,2  
Úrveggir, vegið meðaltal (veggfletir, gluggar og hurðir): TP=18°C U-gildi: 0,3  
Að öðru leiti skal miða við að kólnunartölur einstakra byggingahluta séu í samræmi við ÍST EN ISO 6946:1996.

Skýringar vegna eldvama:

- BO Líknar tjógunarop, samkv. reglugerð um brunavörn og brunamál.
- Táknað rýmingarfeld, samkv. reglugerð um brunavörn og brunamál.
- ⊗ Reykskýrnir, staðsetjst samkv. teikningu.

Byggingarfrýsing / verkfrýsing:  
Húsið er hönnuð og teiknuð í samræmi við gæðastærðir.  
Undirtekið og birtuábyrgð er ábyrgð hönnuðar og eða á höfð.  
Óvæggi teikningu 20 cm. einangrun 100 mm. málhóð 2 cm.  
Göf líknar er stafrýnd göf sem birtu er opni af steypum veggum, burðarbolum og skám.  
Íslak er birtu líknar af úrveggjum, steypum skám og ferillbúðarbolum. Á milli burðarbola koma einangrunar, og á sporruflata er líknar "þönnuðan þakklægingu".  
Næðan á þakklægingu næð veggjum sem stíga af einstakra einangrunar skál klæðu með 13mm gíþöllum og einangrun með 50 mm steinull, 1000 mm inni líknar líknar þakklægingu.  
Veggir í milli einangrunar eru E200, þ.e. líknar líknar 30\*100 mm. ok 800 mm. 125 mm. þakklæging og klæðing 13 mm. gíþ.  
LR líknar klæðing.  
Sérstakur skýringar vegna einangrunar:  
Birtuábyrgð er einangrun með 15 mm einangrunarþakklægingu, veggir skálta eru einangrunar 50 mm. skálta líknar þakklægingu.  
75 mm einangrunarþakklæging.  
Önnur líknar gíþöllum skálta líknar þakklægingu (máttuþakklæging).  
Óvæggi eru einangrunar með 100 mm einangrunarþakklægingu.  
Þakklæging er aðlöðunartekni þakklægingu, 8 reykklægingar.

**BREKKUTRÖÐ 3 HAFNARFIRÐI.**

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfi.  
Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.  
STH, teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kt. aðalhönnuðar: 141250-4189.  
Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@islandia.is

Skýringar: Aðaluppdráttur.  
Teikning: Sniðmynd A-A. & Afstöðumynd.  
Mællikvarði: 1: 100. & 1: 500.

Undirskrift: *[Signature]*  
Blað nr. 5 af 7. Dagsetning: 2 júlí 2000.  
Breytt: Stærðir/ inn tök og fl. lagfærðar í nóv 2000.