


Stærðir skýringar vegna hlífgerðu með stíla til
 burðarvænna og hlífgerðu umhverfis á milli
 byggingarhlífgerðar gr. 114 um hlífgerðu stann en 100
 m² hlífgerðu er 433,6 m² meðli.
 Þar gildir meðal annars að hlífgerðu skal vera sléttuá
 burðarvænna, haldi þá öðrum burðarvænnum með
 EICSSO og EICSSO fundum, lög beirngi
 Stærðir skýringar vegna hlífgerðu umhverfis á milli
 gólf hlífgerðu skal á milli stíla og
 aðannarhlíf.
 Hlífgerðu skal vera á milli rekjavörð.
 Hlífgerðu skal vera sléttuá.

Hlífgerðu loft og gólf.
 Loft skal einnig með 75 mm stæruhlífgerðu í gólf, og haldi með
 rekjavörð og rekjavörðum gólfum.
 Gólf skal með þá á milli stíla og rekjavörðum skal
 rekjavörðum. Stærðir skýringar vegna hlífgerðu umhverfis á milli
 rekjavörðum. Stærðir skýringar vegna hlífgerðu umhverfis á milli
 rekjavörðum.

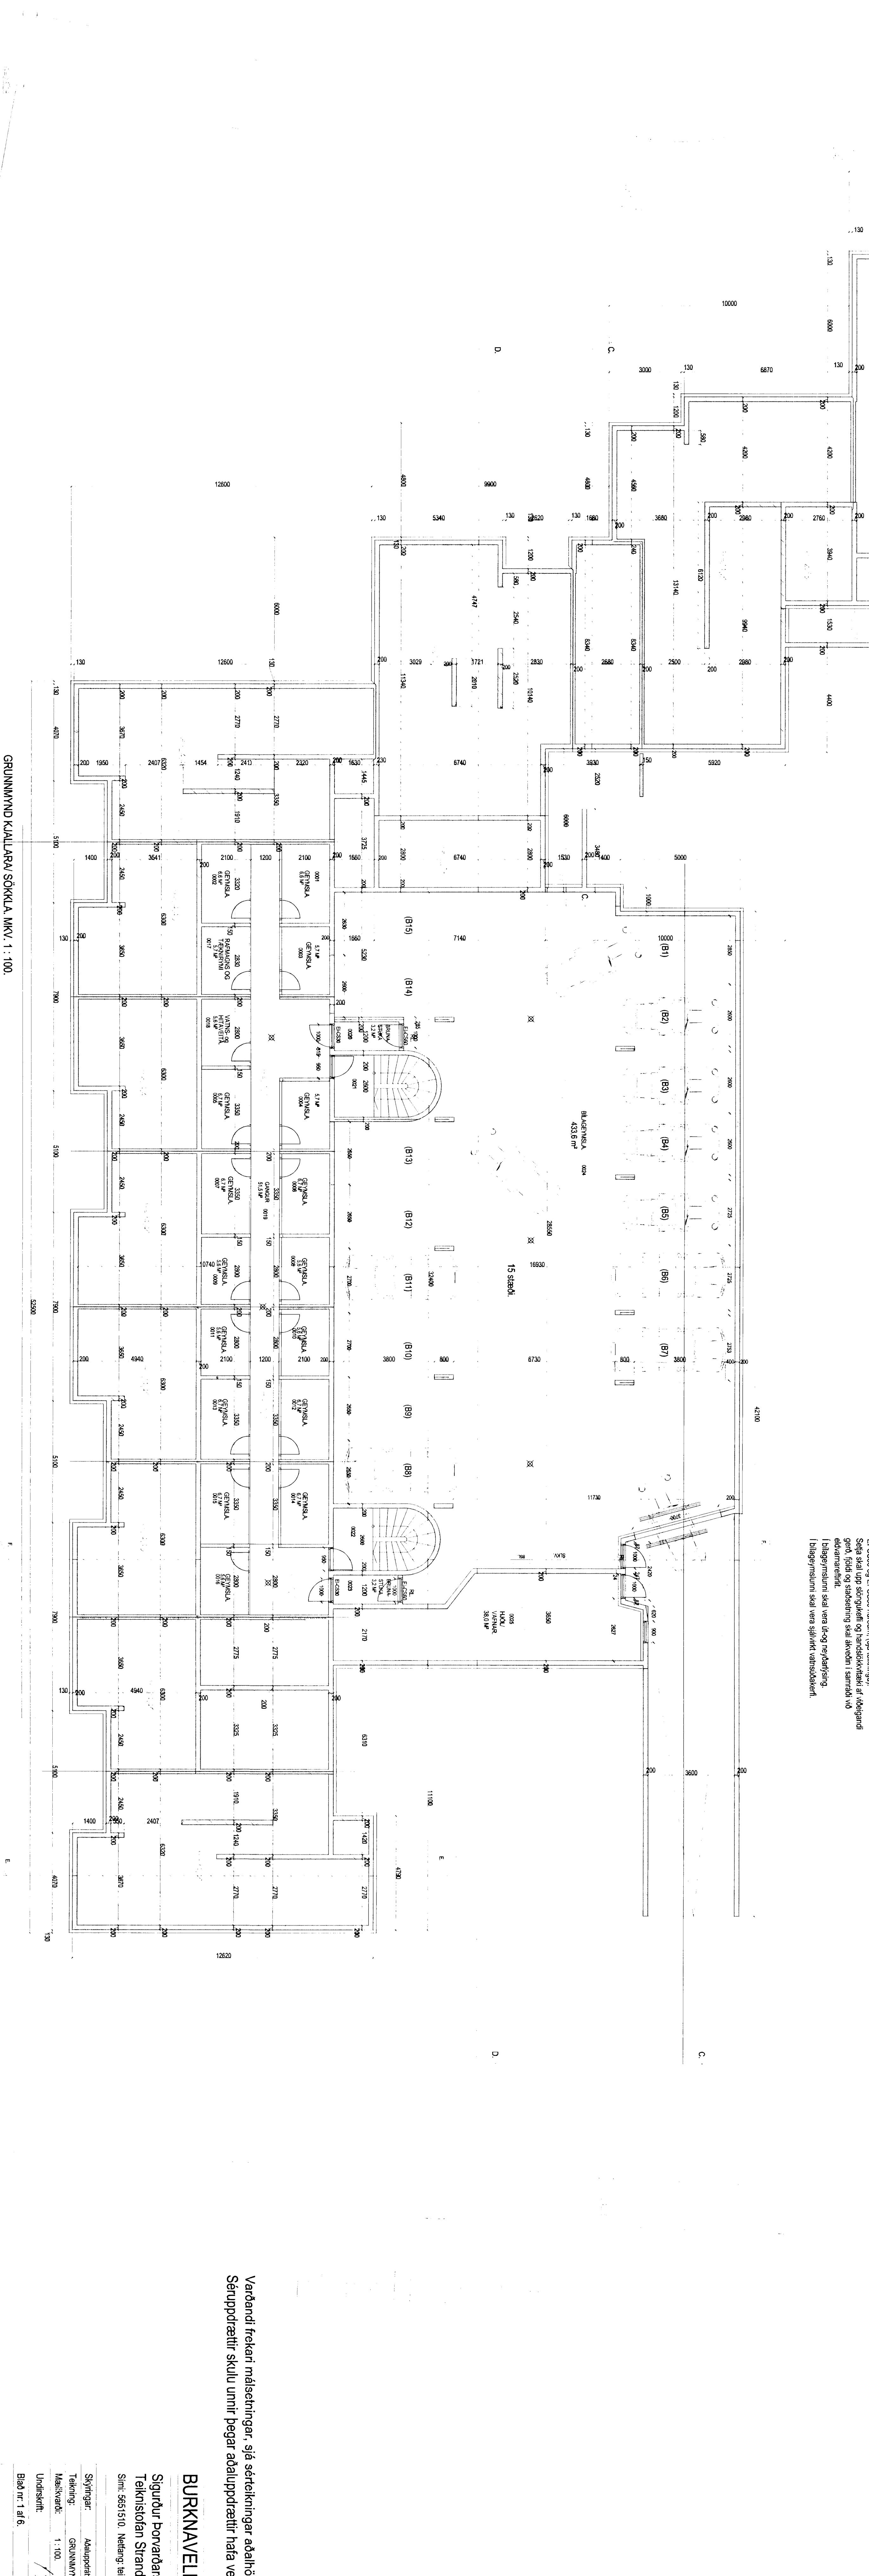

GRUNNMYND KALLARA SÖKKLA MKV. 1:100.

SAMÞYKKI ÞARMI
 19. DES. 2002
 Sigurður Þorvarðsson
 Hannes Þorsteinsson
 Steinar Þorsteinsson

Verðandi frekan málsetningar, sjá sérteikningar aðalhönnuðar í nk.v. 1:50.
 Séruppdrættir skulu unnir þegar aðaluppdrættir hafa verið samþykktir af byggingunni.

BURKNAVELLIR 1 HAFNARFIRÐI

Sigurður Þorvarðsson byggingafræðingur hf.
 Teknistofnan Strandgötu 11 220 Hafnarfjörður.

Sími: 5651510 Netfang: teknistofnan@stelsa.is
 Skýringar: Aðaluppdrættir
 Teikning: GRUNNMYND KALLARA SÖKKLA S.M.B.
 Málsvæði: 1:100
 Undirstöð: *[Signature]*
 Blað nr. 1 af 6 Dagsetning: 25. nóvember 2002.