



Samþykkt þann
 12. júní 2012
 Byggingafulltrúiinn (Hafnarfirði)
 Páll Hólfur S. Gunnlaugsson

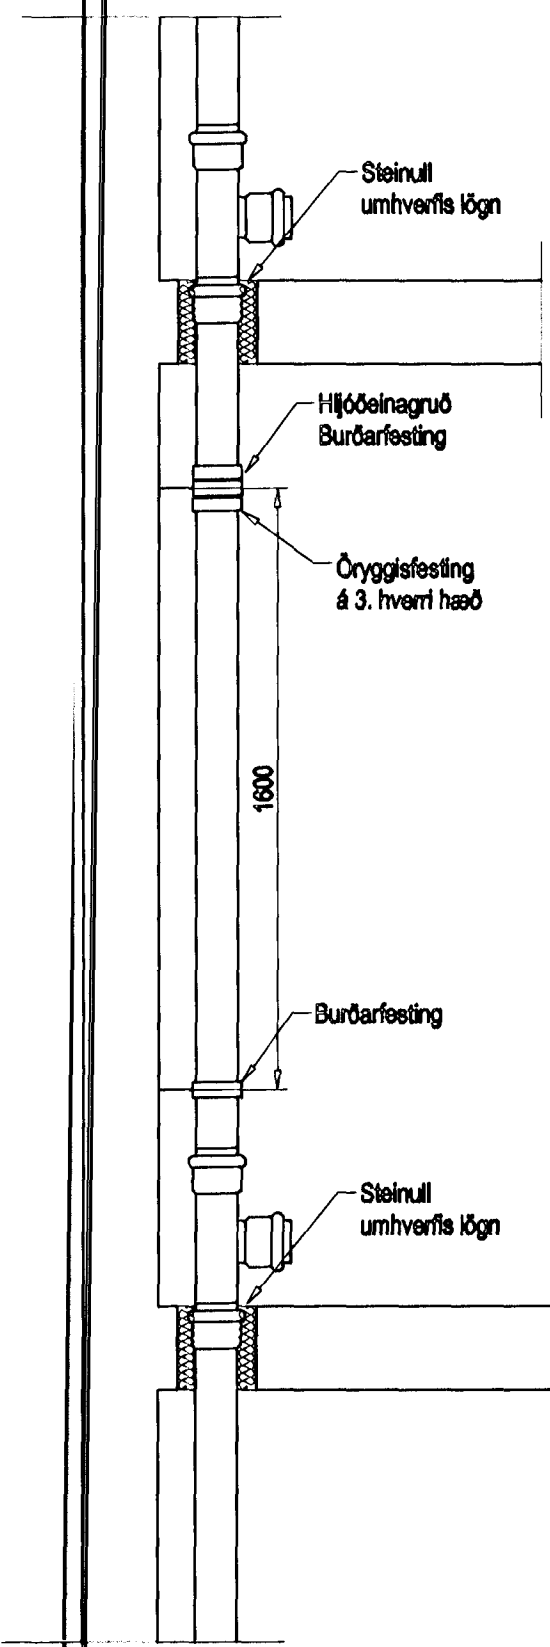

Fallþípa, festingar 1:20

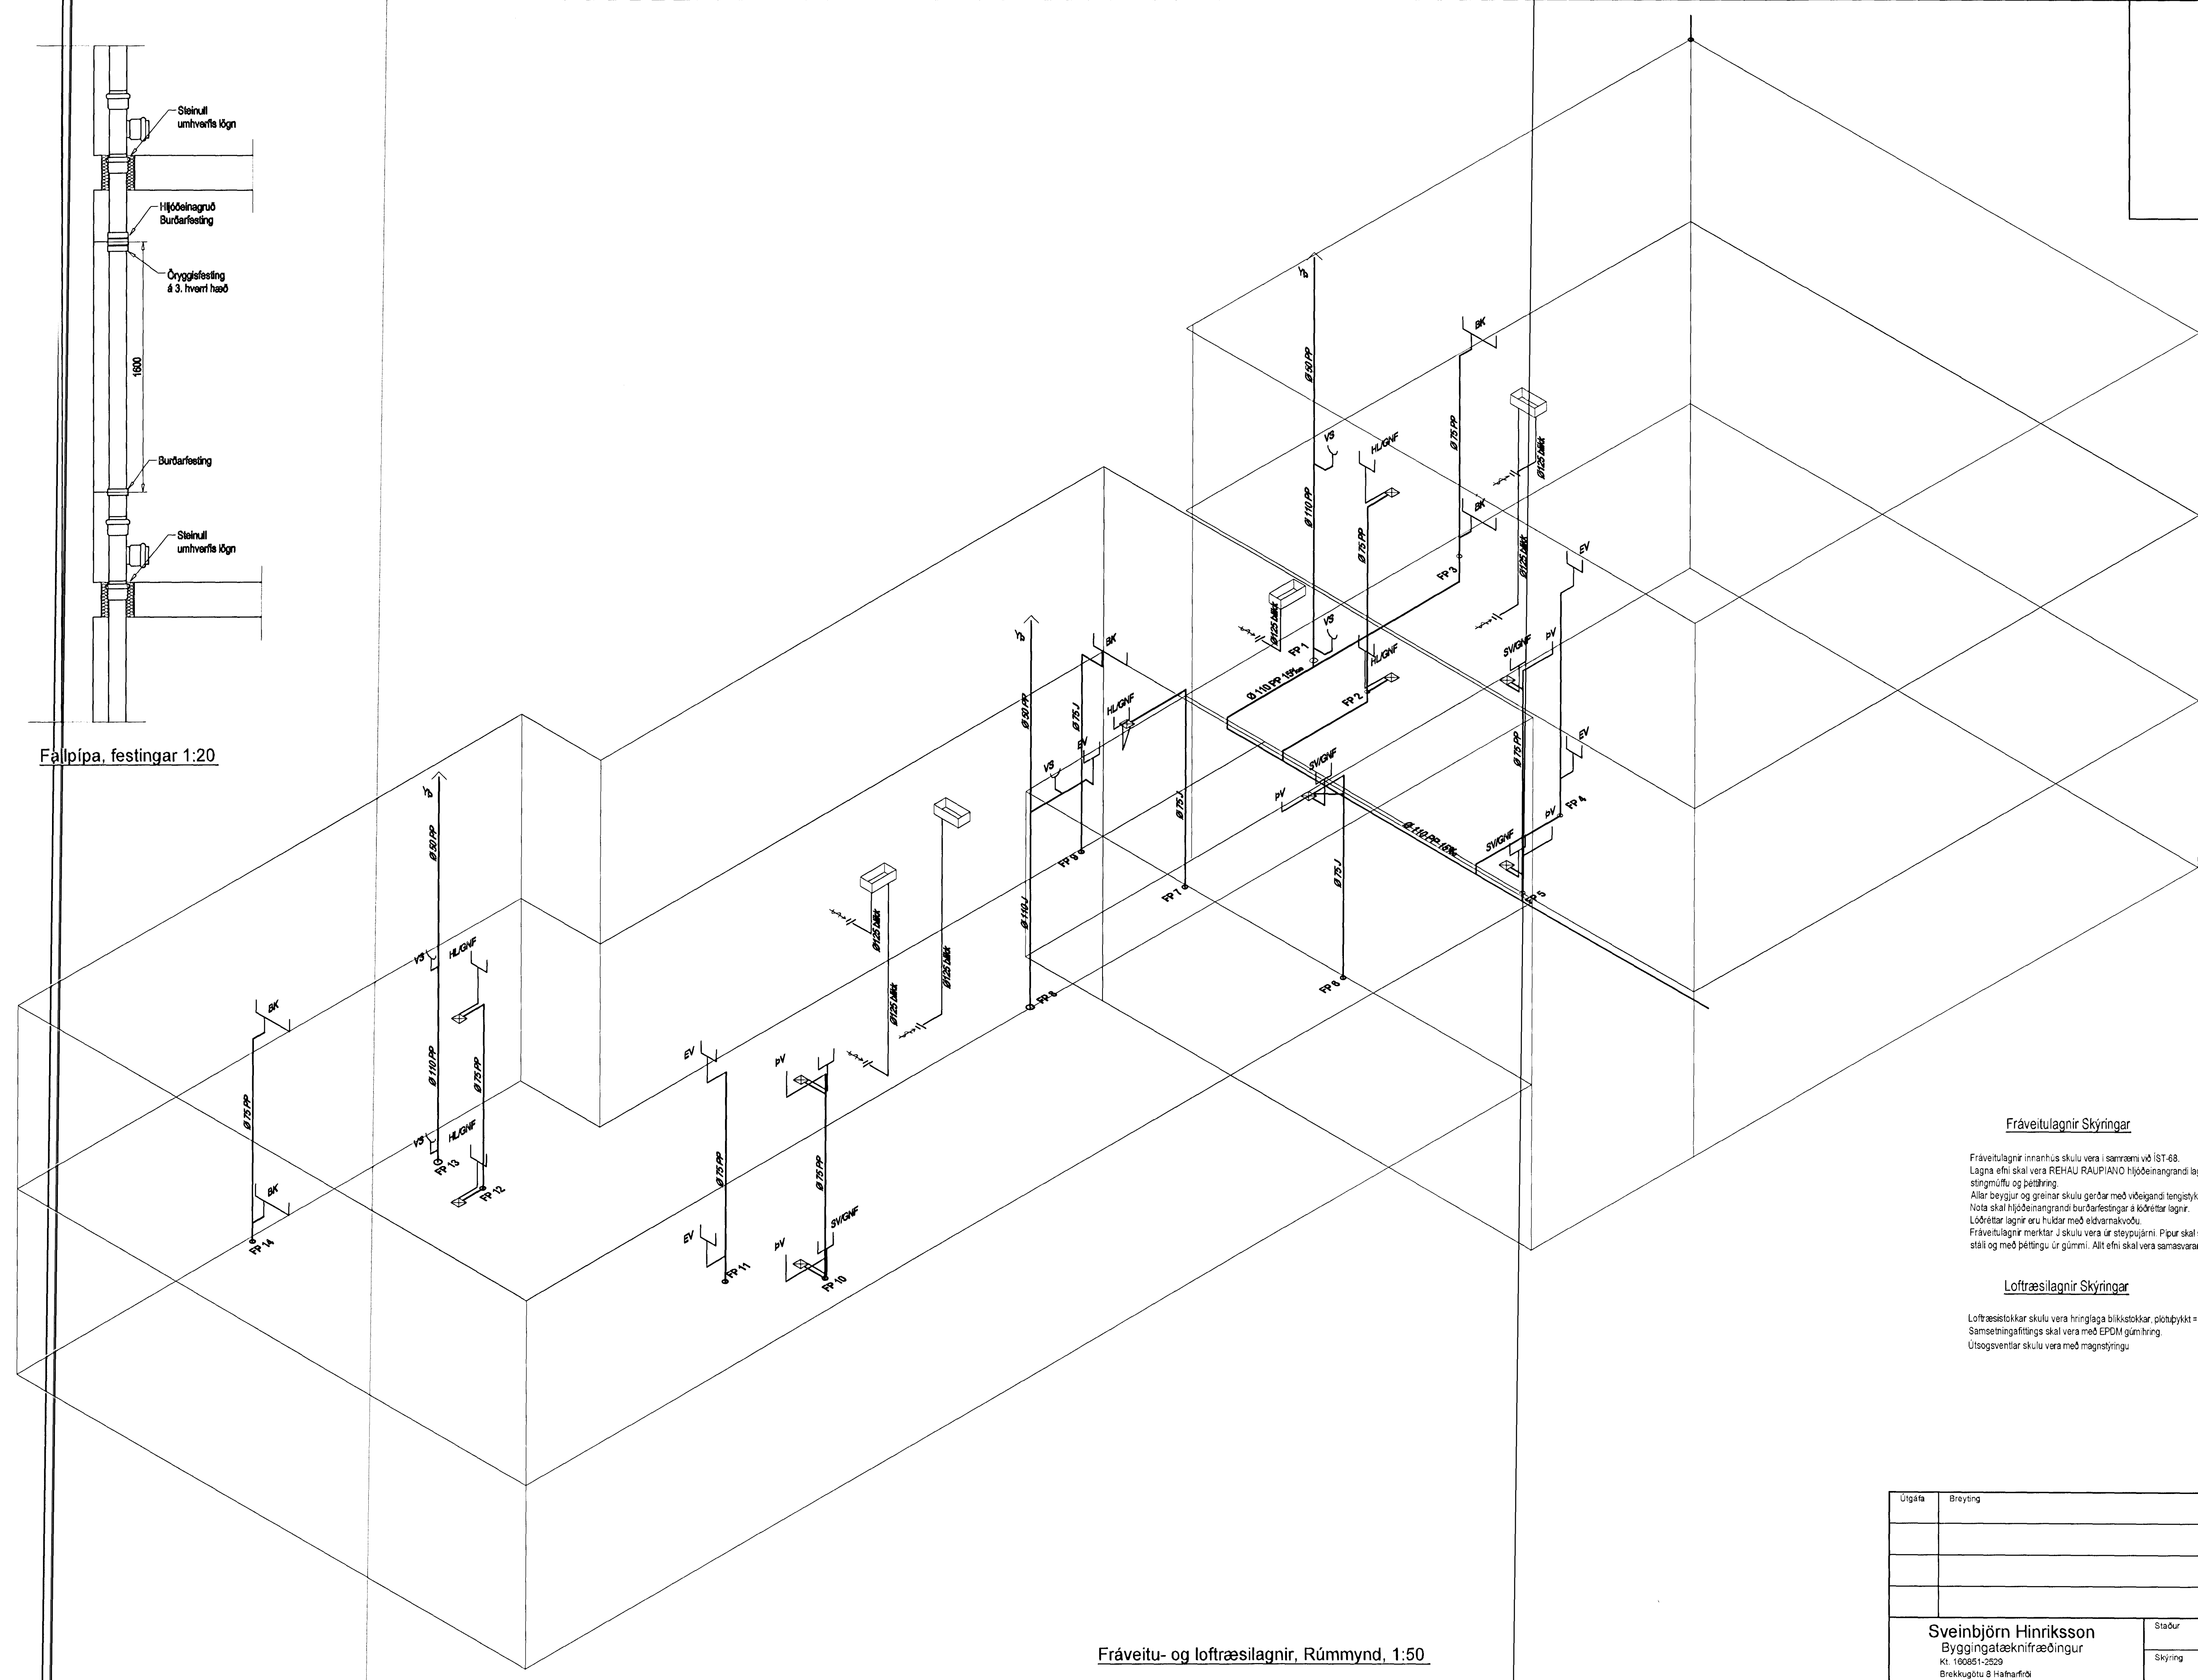

Fráveitu- og loftræsilagnir, Rúmmynd, 1:50

Fráveitulagnir Skýringar

Fráveitulagnir innan húsa skulu vera í samræmi við ÍST-68. Lagna efni skal vera REHAU RAUPIANO hjóðeinangrandi lagnir úr PP (polypropylén) með stingmúllu og betribrög. Allar beygjur og greinar skulu gerðar með vöðugandi tengistykjum. Nota skal hjóðeinangrandi burðarfestingar á köðrétta lagnir. Loftrætilagnir eru húðar með eiddarnakvoðu. Fráveitulagnir merktar J skulu vera úr steypijárn. Pípur skal setja saman með múlfum úr rýðtú stáli og með þéttingu úr gúmmi. Allt efni skal vera samsvarendi að gerð og gæðum.

Loftræsilagnir Skýringar

Loftræsilagnir skulu vera hringlaga bíkistök, þéttþykkt = 0,5-0,8 mm. Samsetningaflitings skal vera með EPDM gúmmihring. Útsögsventlar skulu vera með magnstýringu.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannab
Sveinbjörn Hinriksson Byggingateknifræðingur Kt. 160681-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 565-4008, 861-9861 Netfang: sveinb@netnet.is		Staður Drekavellir 44 Hafnarfirði	Skýring Fráveitu- og loftræsilagnir, Rúmmynd
Hannab / Teiknad	Kvarð	Dagsetning	Vérkr. / Teikn.nr.
<i>[Signature]</i>	1:50	1. 6. 12	40-09 / 2-06