


Útsogsventill - Lindab HN  
(ekki í mælikvarða)

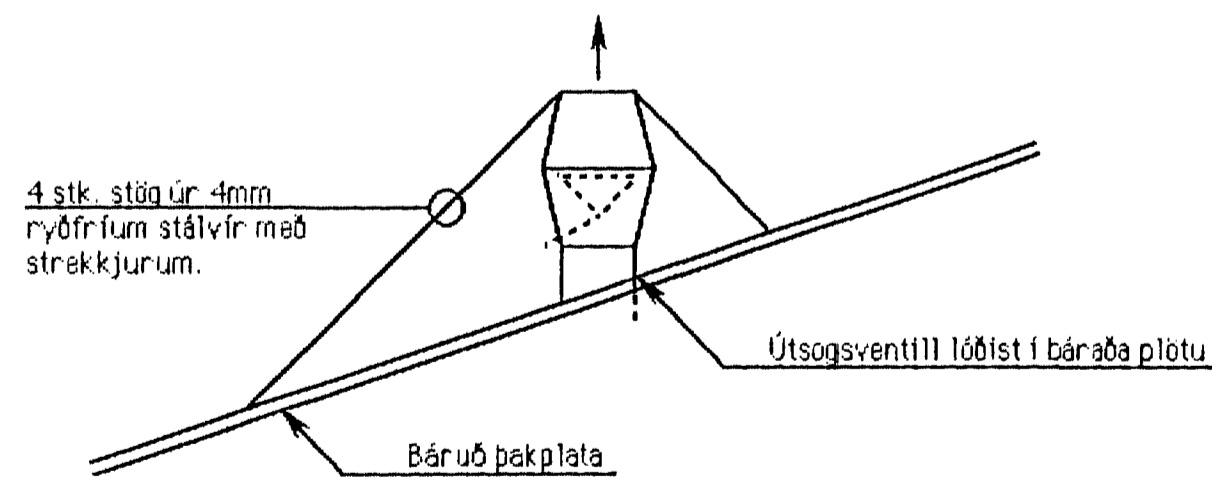

SKÝRINGAR:

Öll uppgefin stökkamál eru innanmál (ljósmál). Verktaki skal taka mál á staðnum áður en smíði hefst.

Endar loftstokka sem verð er að vinna við hverju sinni skulu vera lokaðir.

Vanda skal þéttingu samskeyta loftstokkka.


Verktaka er heimilt að bjóða annað efni en miðað er við á uppdráttum og í verk lýsingu. Verkkaupli hefur úrsliða ákvörðunarrétt um hvaða efni verður eindanlega fyrir valinu.

Setja skal 90° beygjur á stúta sem koma upp úr plötu. Við beygur skal síðan setja barkabúta sem festast með vönduðum hosuklemmum. Beygjur og barka skal vera auðvelt að losa til að komast í stökkakerfi til hreinsunar.

Tengikassa í þakrymi skal hjóðeinangra með 25mm steinull sem gerð er fyrir loftstokka. Einangrun skal festa með vinklum (ekki límfnum). Einangruð lok skulu vera ofan á tengikössum. Lok tengikassa skal vera hægt að fjarlægja. Lok skulu festast með hespum. Milli loka og kassa skal vera 5mm þykkur og vandaður gúmmipéttillisti.

Loftstokkar skulu staðsetjast ofan við einangrun sem kemur á plötu. Stokka skal festa það vel að þeir hreyfist ekki til. Alla loftstokka, barka og tengistykki í þakrymi skal einangra með 50mm steinull. Utan um ullina skal vefja 0,2mm þykku hlífðarplasti (ekki rakapétu). Hlífðarplasti skal festa með plastböndum m/ klemmum. Fjarlægð á milli plastbanda skal ekki fara yfir 600mm.

21 NOV 1991

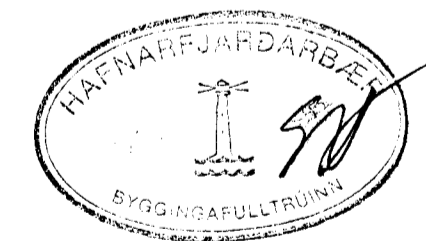

C					
B					
A	11.11.91	Fellt niður útsog frá eldhúsum í suðurenda			JKG
NR	DAGS	BREYTING			UNNIÐ AF

BÆJARHOLT 9 HAFNARFIRDI	Verkvangur h.f. Þórgötu 24 101 - Reykjavík Sími 622680 Telefax 622681
LOFTRÆSING - ÚTSOGSKERFI GRUNNMYND - ÞAKRYMI	

HANNAÐ SÁMÞ	TEIKNAD SÁMÞ	YFIRF SÁMÞ	DAGS 28.02.91	KVARDI	NR.
SÁMÞ <i>Olafur Stefánsson</i>				1 : 50	421-308