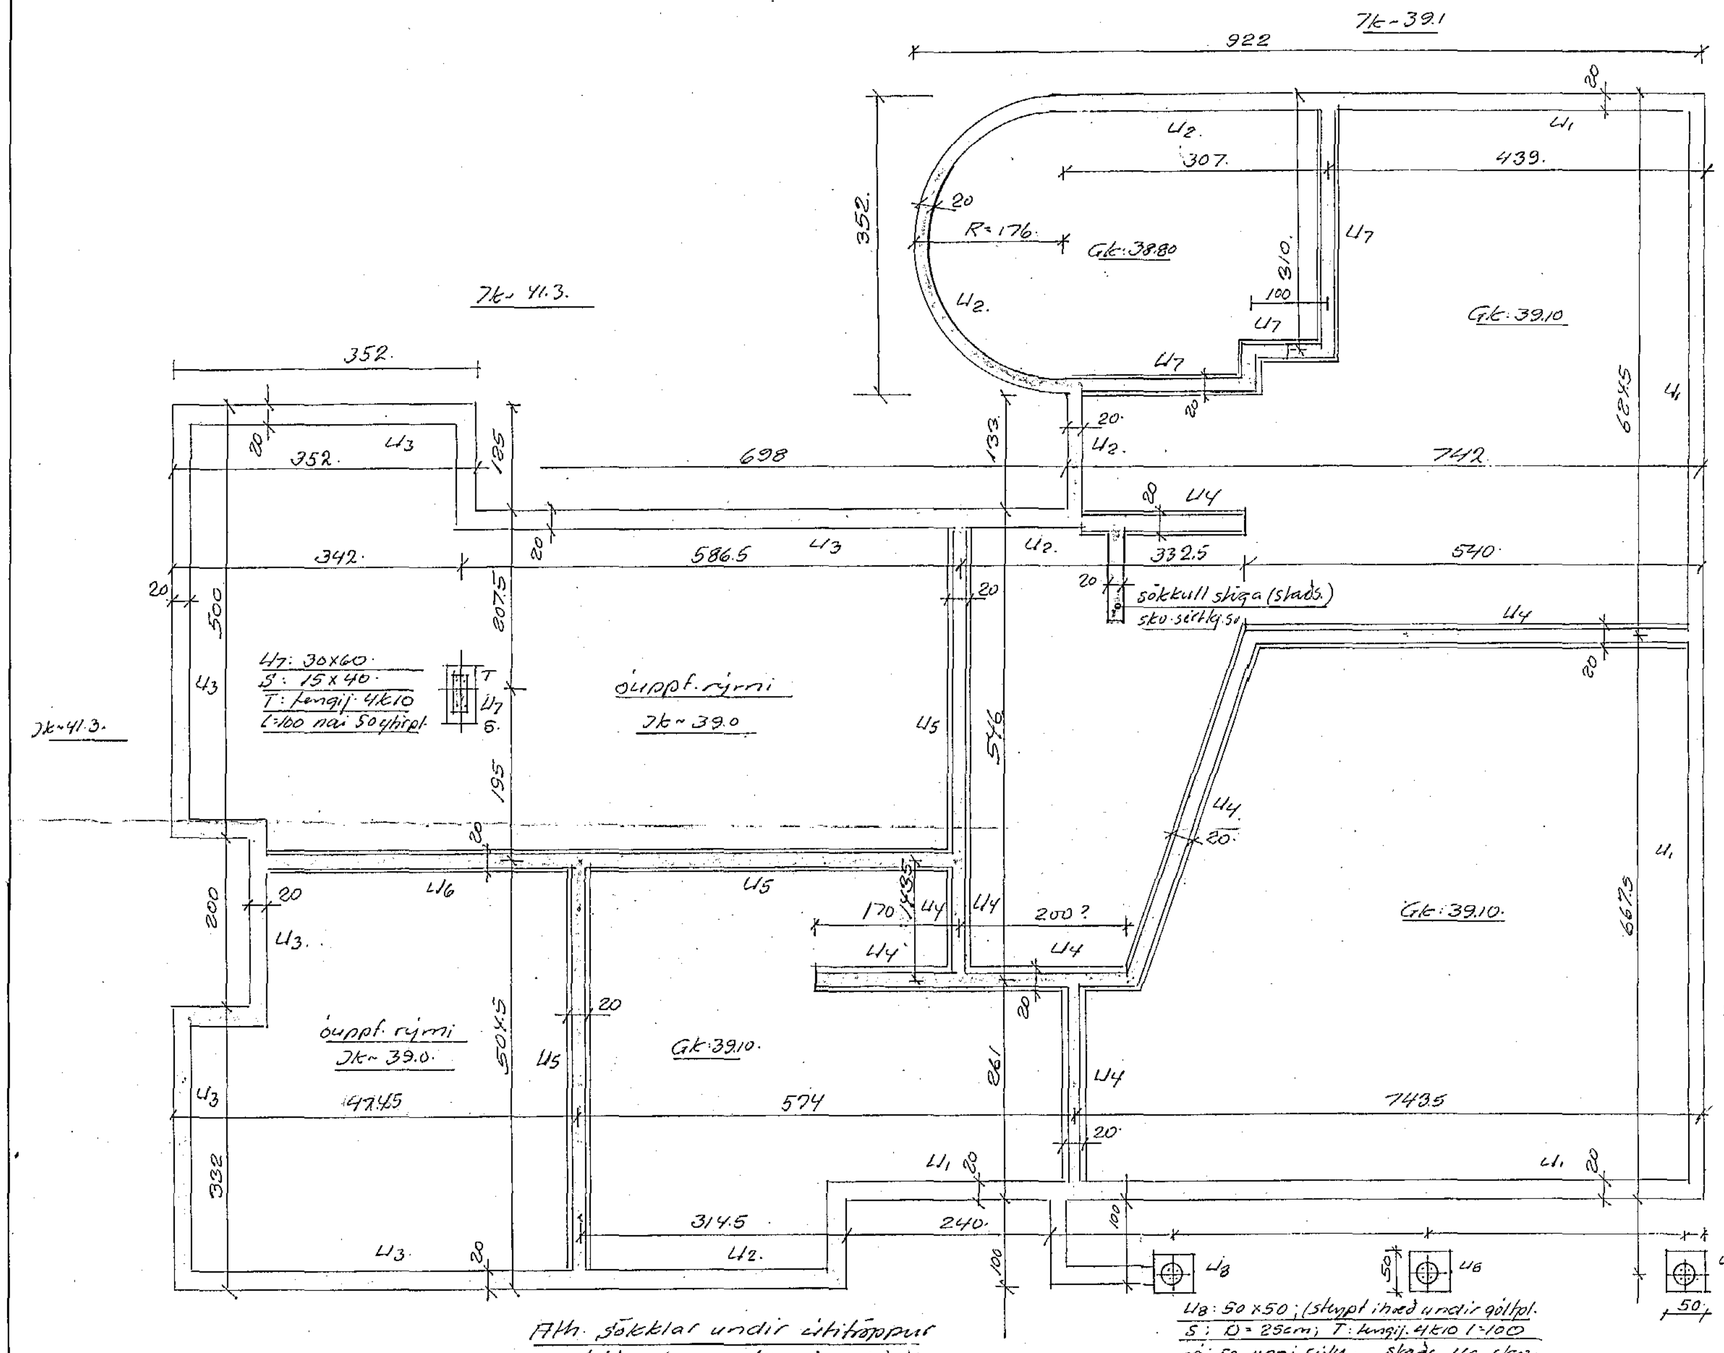

Ath. sökklar undir útitröppur og blómaker, steypt verða sýndir síðar, þegar sért. hata verið gerðar at þeim at kj. sv.

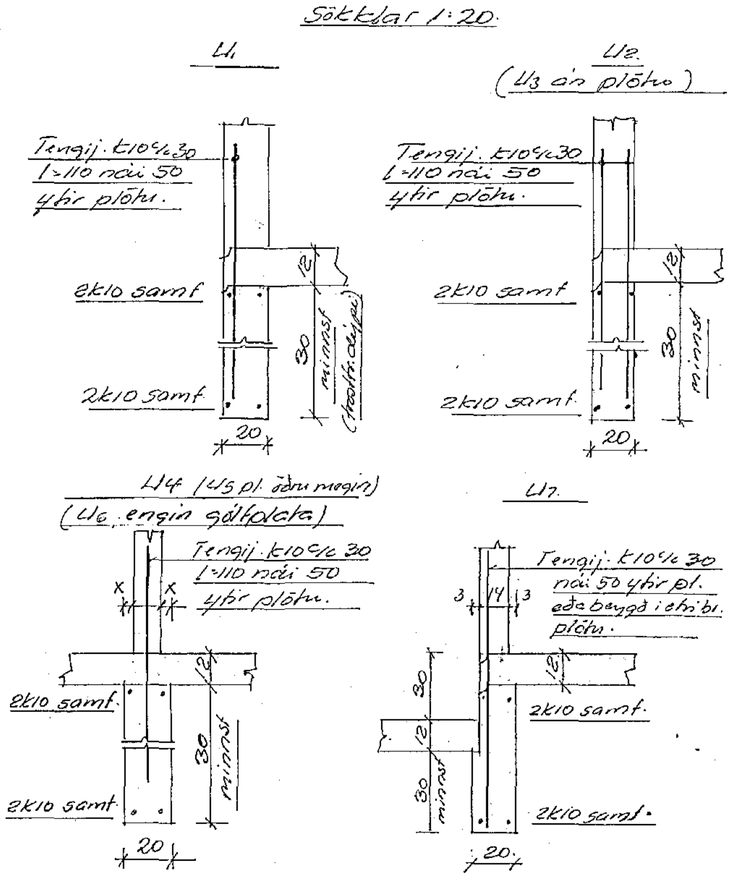

Steypa S200 i sökkla og S160 i góltplötu 12cm.
k: kambstál k40; r_j = 2000 kg/cm²
ϕ: stál 37; slétt; r_j = 1300 kg/cm².
Grafið niður á fastan botn, frosttritt dýpi (móhella; þétt gruss; klöpp). Mest álag verður minna en 3.5 kg/cm² á jarðveg.
Fyllt undir góltplötu með gruss sem þjappist vandlega. Undir góltplötu sett 1½" plasteinangrun og plastdúkur til rakavarnar 1½" plast sett 0.5 m niður með útv. sökklum.

27. nóv. 1980
HAFNARFJARÐARBÆR
BYGGINGAFULLTRÚINN

Benedikt B. Sigurðsson verkfr.		
Háitvammur nr. 12; Hf.		
M.	1:50 1:20	Sökklar.
D.	Sept. 80	
Nr.	1. bl.	Ben. B. Sigurðsson

3