



Inntök sarnbykkt 21.11. 1976  
 f.h. RAFVEIU HAFNARFIARDAR  
 Páll Guðmundsson

Húsvéita nr. 2438 Teikning nr. 1647  
 Samþykkt þ. 5.5 1976  
 f.h. RAFVEIU HAFNARFIARDAR  
 Páll Guðmundsson  
 Eftirlitshúsið

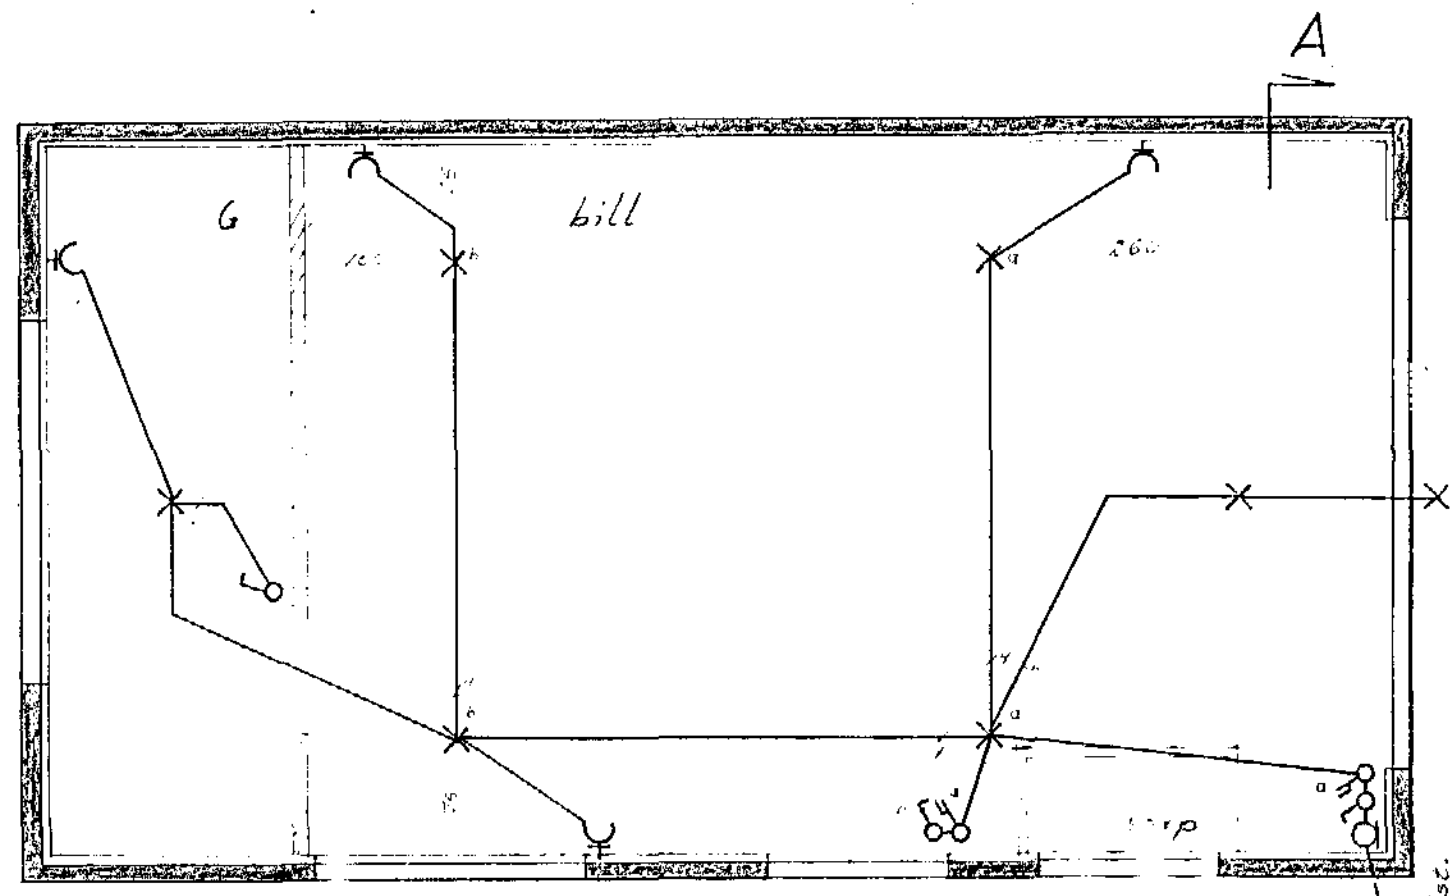

Öll mál eru gefin upp í cm.  
 frá fullfrágengnu gólfi  
 Hæð rofa sé 100 cm  
 Hæð tengla við rofa  
 sé í sömu hæð og rofinn.  
 Hæð tengla sé 18 cm nema í  
 eldhusi, geymslu og þvottah.  
 þar 105 cm.  
 Hæð tengla fyrir símu og  
 sjónvarp sé 18 cm.  
 Hæð veggglösu 155 cm.  
 Pipur séu 5/8" og vir 3x1.5"  
 Múlstraumur tengla og rofa sé 10A

nema annars  
 sé getið

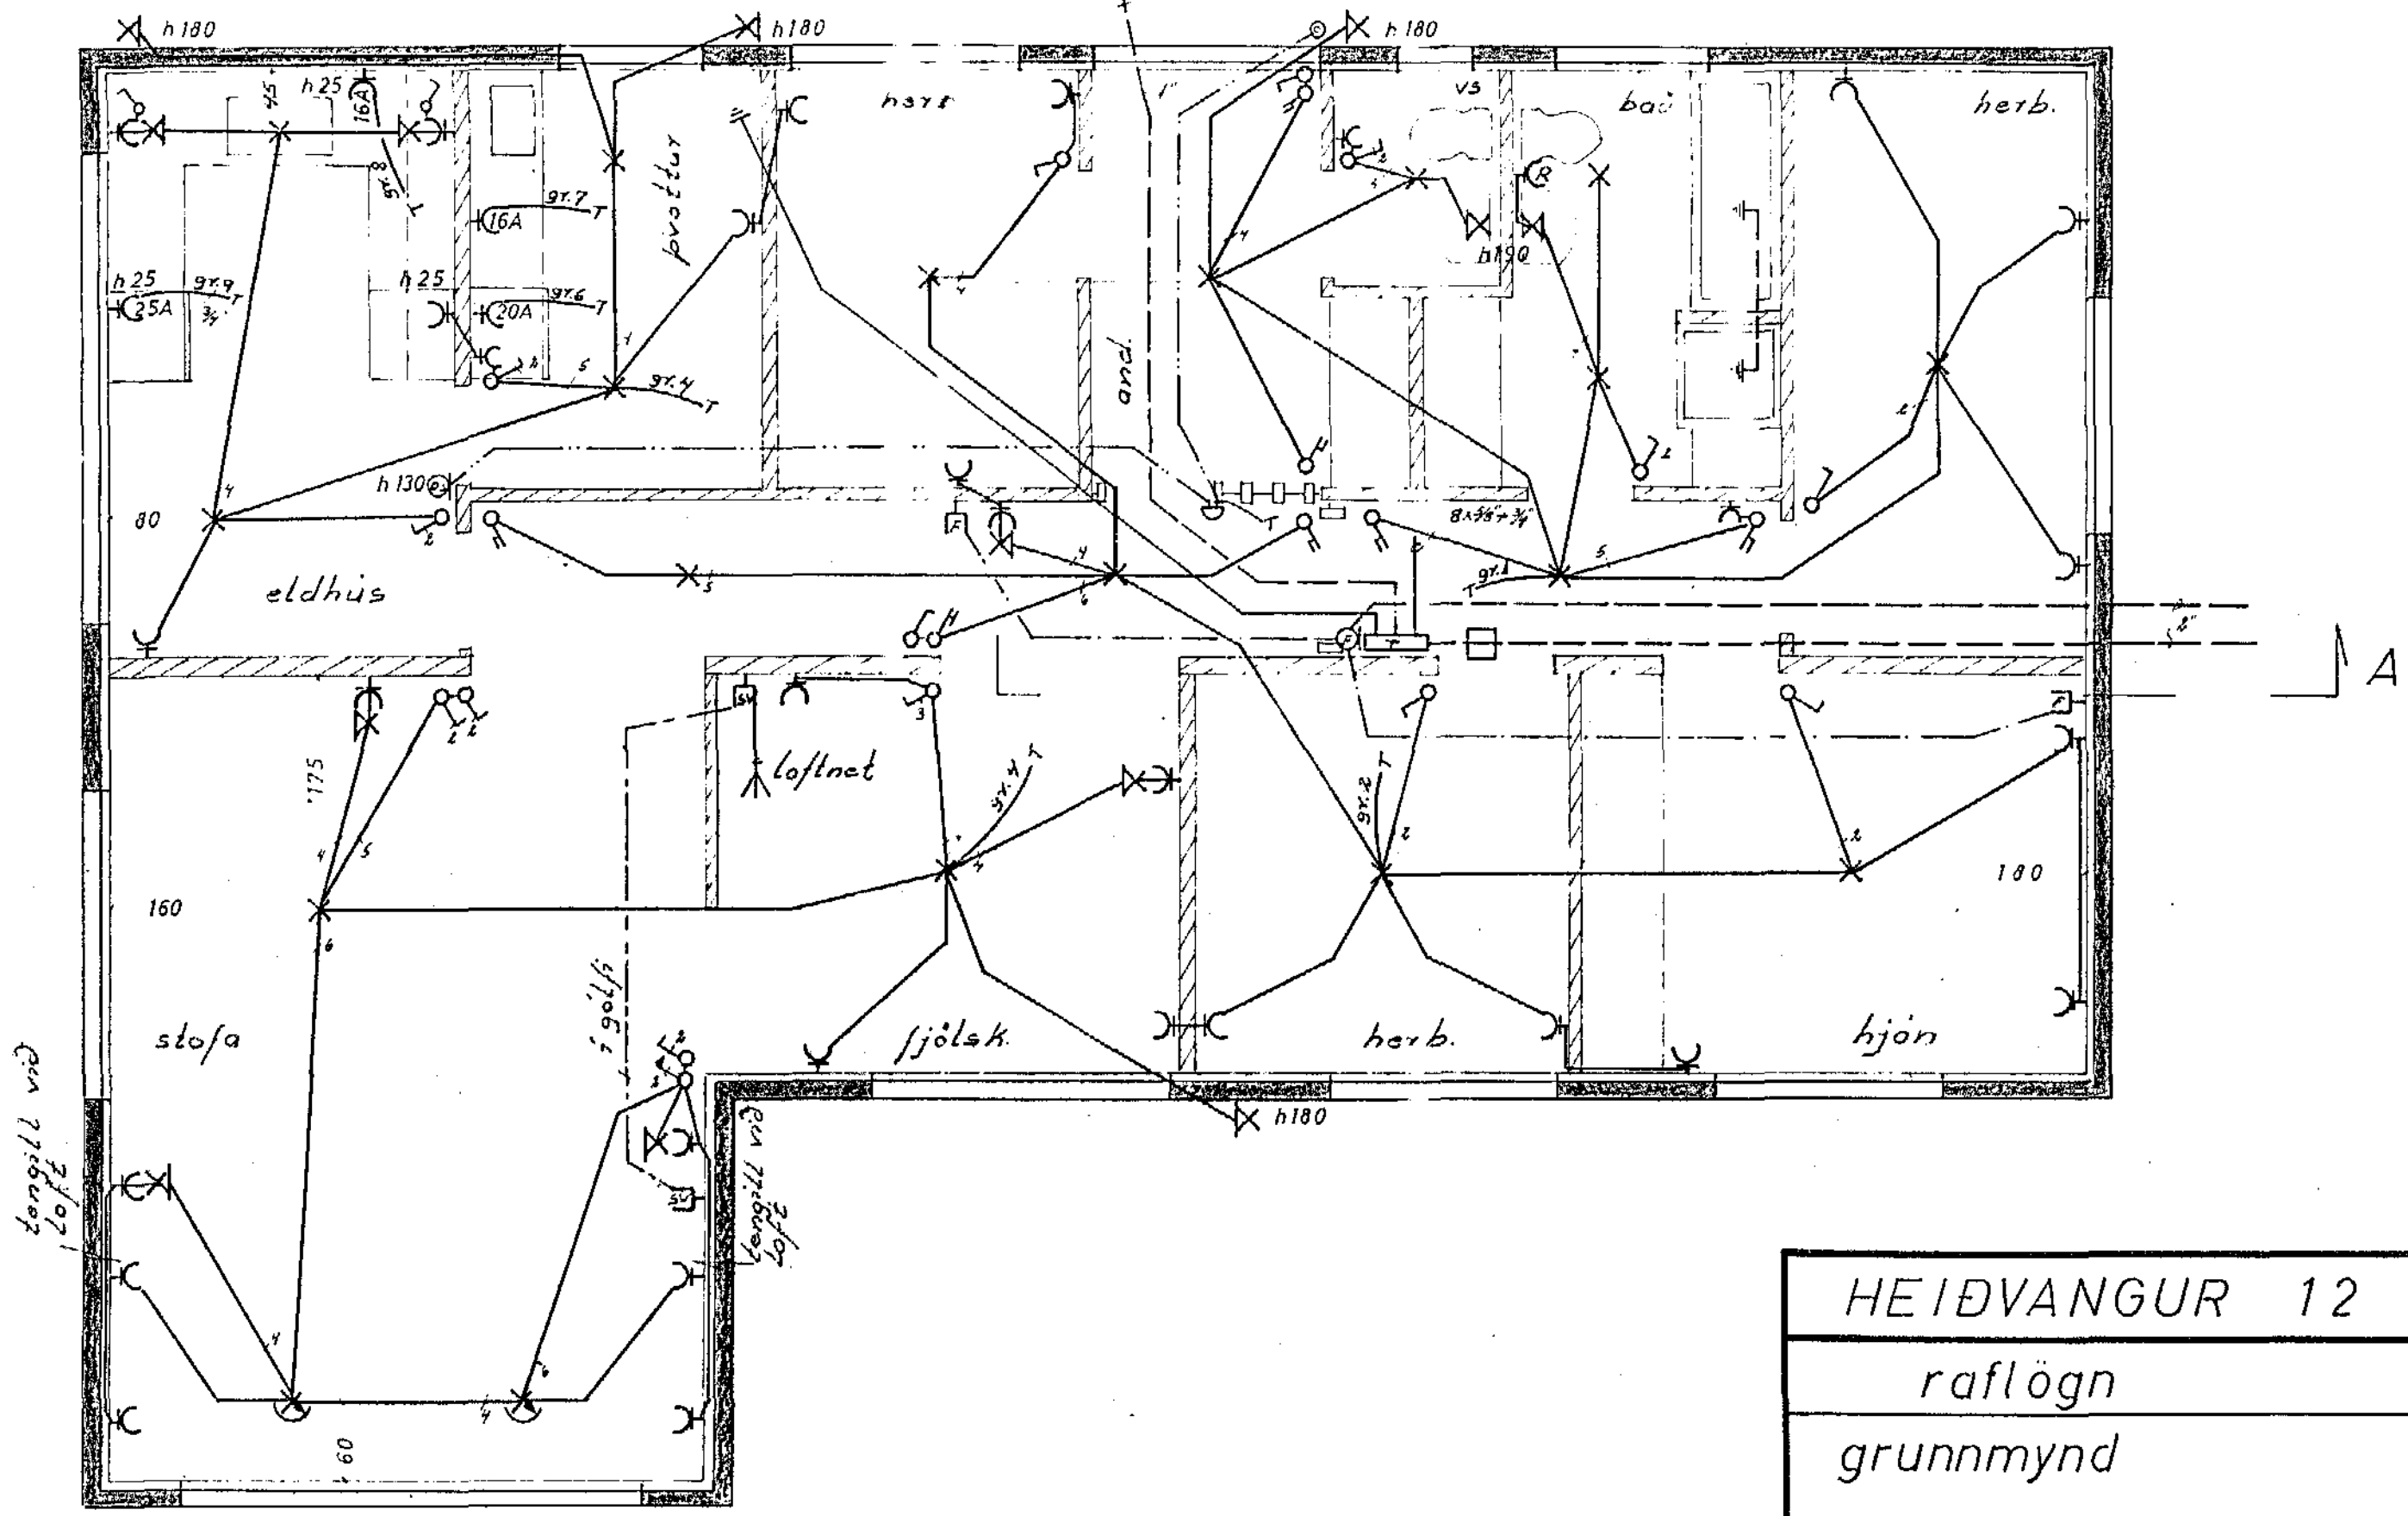

|               |  |   |         |     |     |
|---------------|--|---|---------|-----|-----|
| HEIÐVANGUR 12 |  | verk:                                   | 7601    | no: | 1/2 |
| raflögn       |  | mál:                                    | 1:50    |     |     |
| grunnmynd     |  | days:                                   | jan '76 |     |     |
|               |  | Guðm. Geir Jónsson<br>raflögnir 5.52/35 |         |     |     |