Háspenna nr. 290 Teikning nr. 1536
Samþykkt þ. 24/6 1975
f.h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR
Jens Eyvindsson
Eftirlitsmaður raflagna

Iantök samþykkt / 19
f.h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR

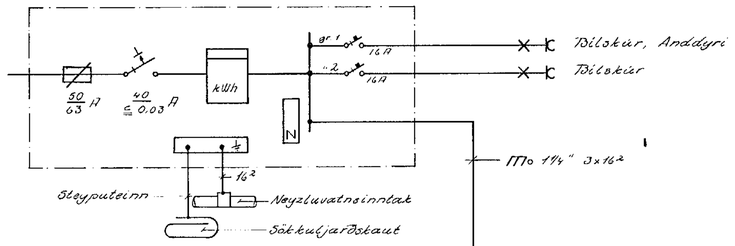

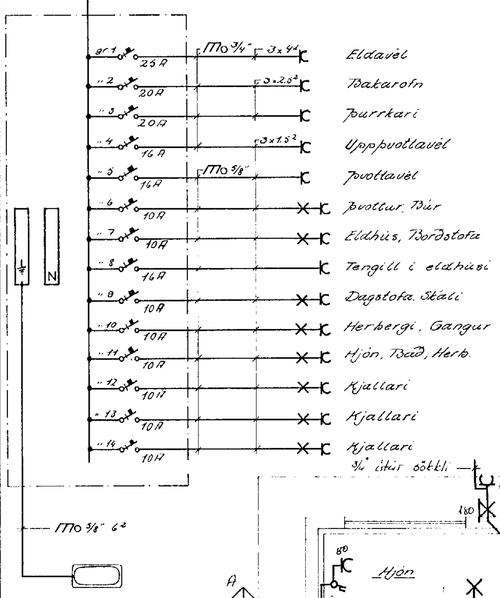

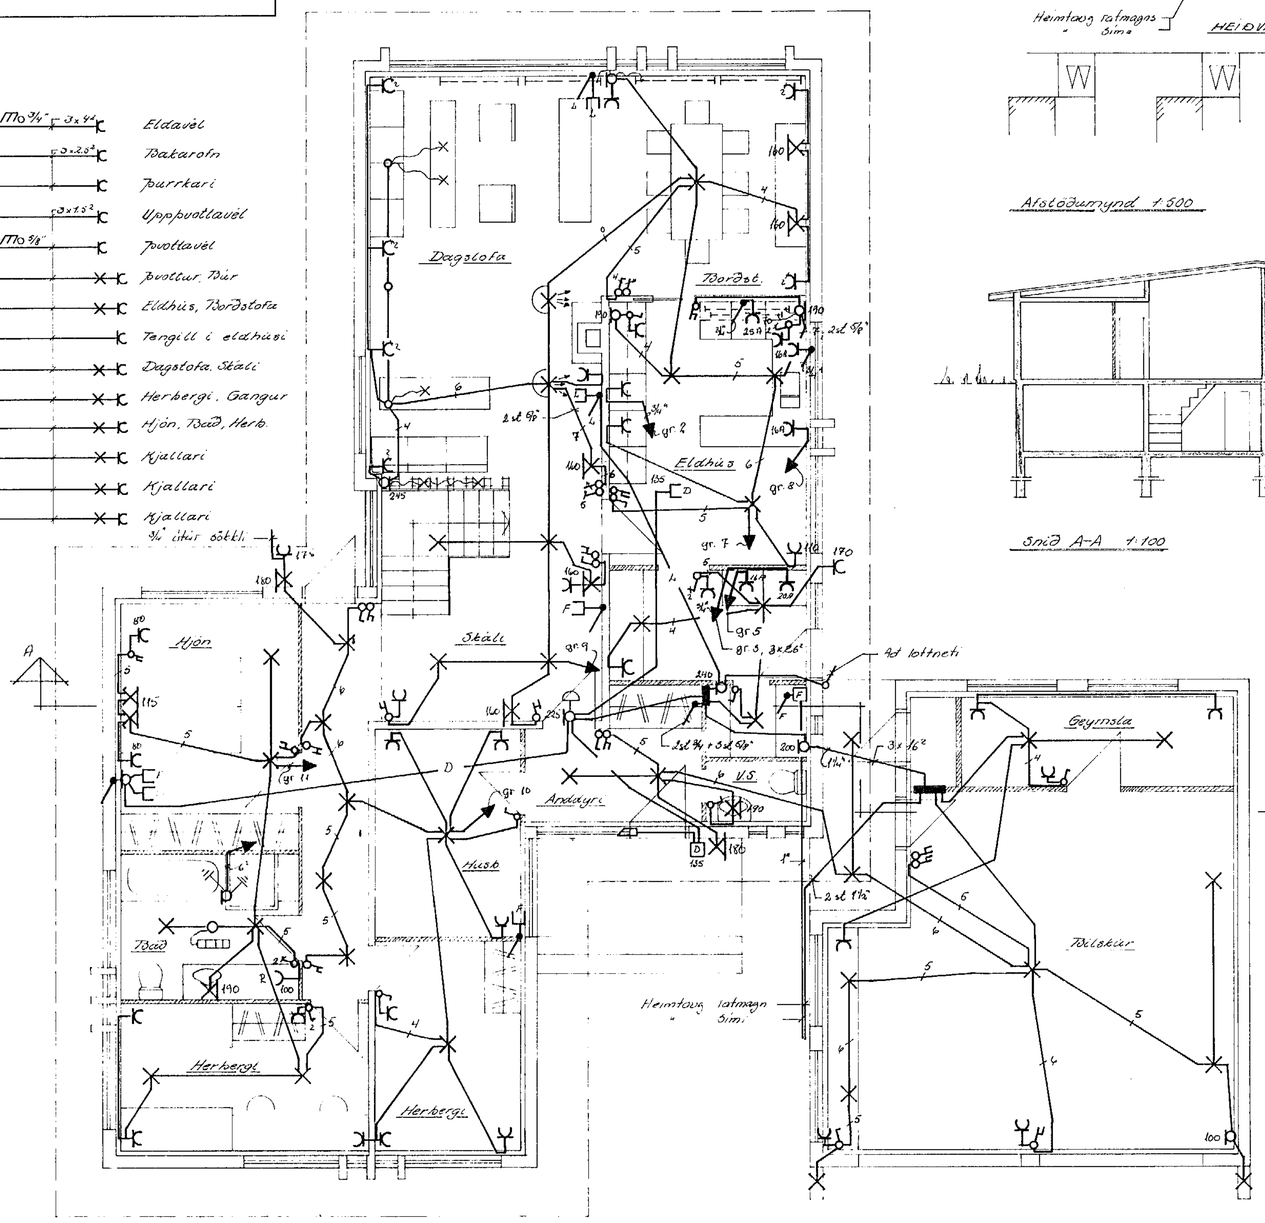

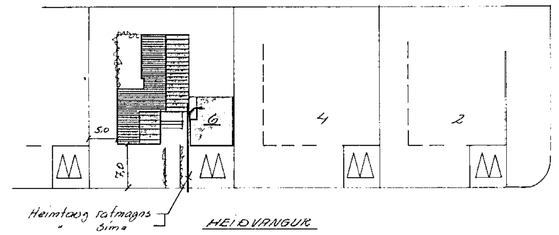

Afstöðumynd 1:500

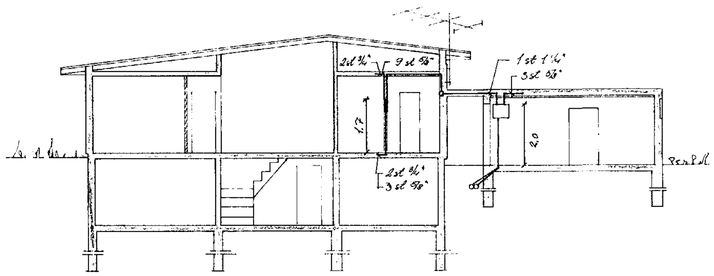

Snið A-A 1:100

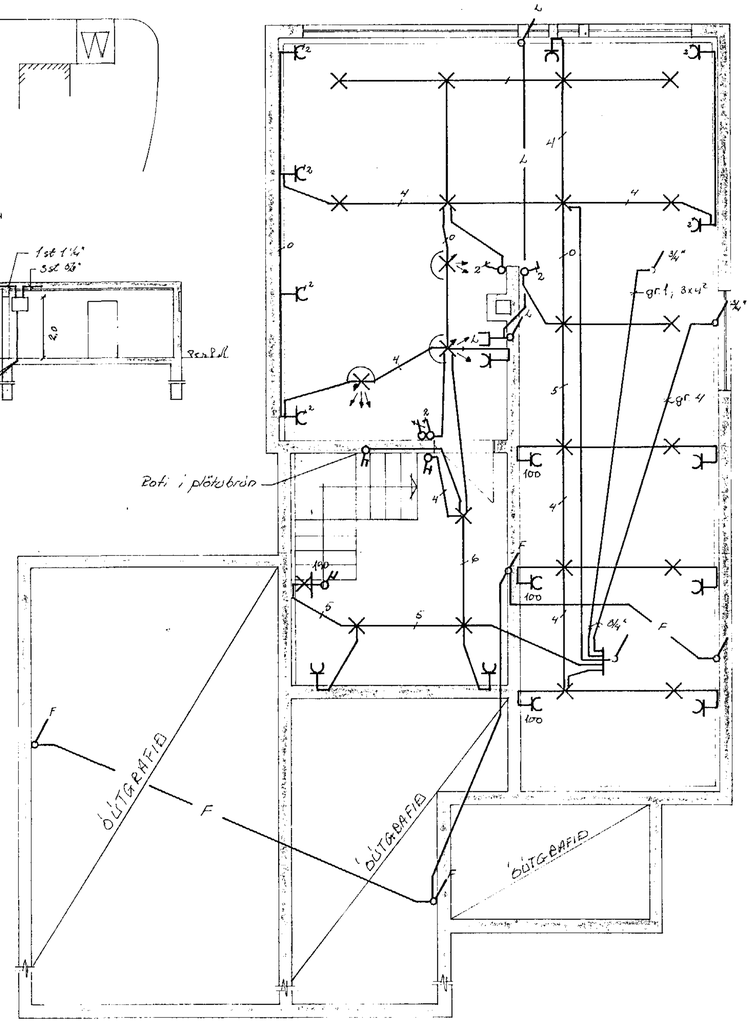

SKÝRINGAR
Almennt gildir nema annars sé getið á teikningu
—Pípur ⅜" með idregnum vír 3x1,5²
—Hæð rofa 100cm frá fullfrágengnu gólfi
—Hæð tengla: við rofa, sama hæð og rofarnir
við gólf 20cm frá gólfi
Í eldhúsi, þvottahúsi og bílgeymslu
110cm frá gólfi
←— Rör að töflu

			HEIÐVANGUR 6. HAFN.
			Raflagnateikning
			Rafmagnsveita Hafnarfjarðar
NR.	DAGS	BREYTING	

VERKFRÆÐISTOFA ÁRMÚLA 1 REYKJAVÍK - SÍMI 83944		HANNAÐ SÞ	KVARÐI 1:50 1:100
		TEIKNAÐ AÞS/SÞ	DAGS. JÚNÍ 1975
Sæg. H. Þórðarson		YFIRFARIÐ	NR. BL. AF 1/1