


Skýringar:

Undirstöður stöndi á vibröppaðri hraunfyllingu ekki minna en 60 cm undir yfirborði.
 Steypugæði: S 200, í gólli S160.
 K merkir kambstát: KS 40
 c merkir fjarlægð milli járna miðja á miðju.
 Lárétt járn í veggjaundirstöðum séu heil um horn.

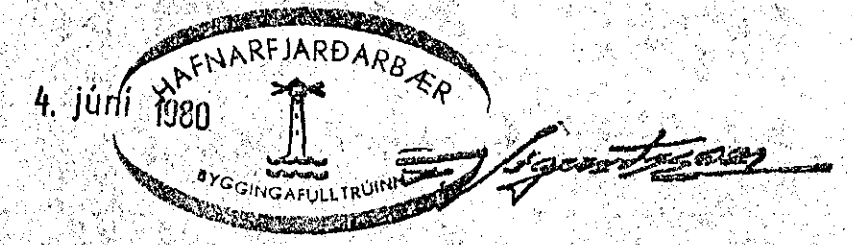

KAPLAHRAUN 12, HAFNARFIRÐI	Mælikv. 1:50	Dags. feb. 80	Teikn nr. 1.01.
UNDIRSTÖÐUR	Hannað MG	Breytt	
Magnús R. Guðmannsson verkfr MVFÍ, s 92-3176	Teikn. MG		