


Skýringar:

Útveggjasteypa skal uppfylla eftirfarandi:
 Sementsmagn a.m.k. 300 kg/m³
 $V/S < 0,55$
 Loftinnihald a.m.k. 5%

Steypa S250 en S200 í sökklum og botmplötu.
Stál KS40 en lykkjur KS40S.
Steypuhula á járnunum 4cm en 3cm í stíga.
Göt i sökkli s.k.v. frárennslisteikningu.
Kringum öll op skal setja 2K12 sem nái a.m.k.
60cm útfyrir brún ops nema annan sé tekid fram.
Undirstöður á hrauni með leyfilegt álag = $1,8 \text{ kg/cm}^2$
Mesta álag á undirstöður = $1,75 \text{ kg/cm}^2$

Einangrun undir botnplötu skal vera 3" 50cm niður með sög og 150cm inn á plötu en eftir það 2".

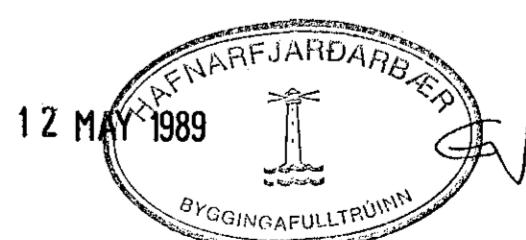

Bjarni Árnason teklivar.

TG Bjarni Árnason teckihv.
KAPLAHRAUN 9
Grunnmynd sökkla Blad 1
dags. 08.05.'89 hænn. BÁ telkn. BÁ yfirl. mkv. 1:50 breytt
Teiknistofan Garðastræti 17, 101 Reykjavík. Bjarni Árni son tecknifreðingur MTEL Sími 23550