



GRUNNMYND M1:50

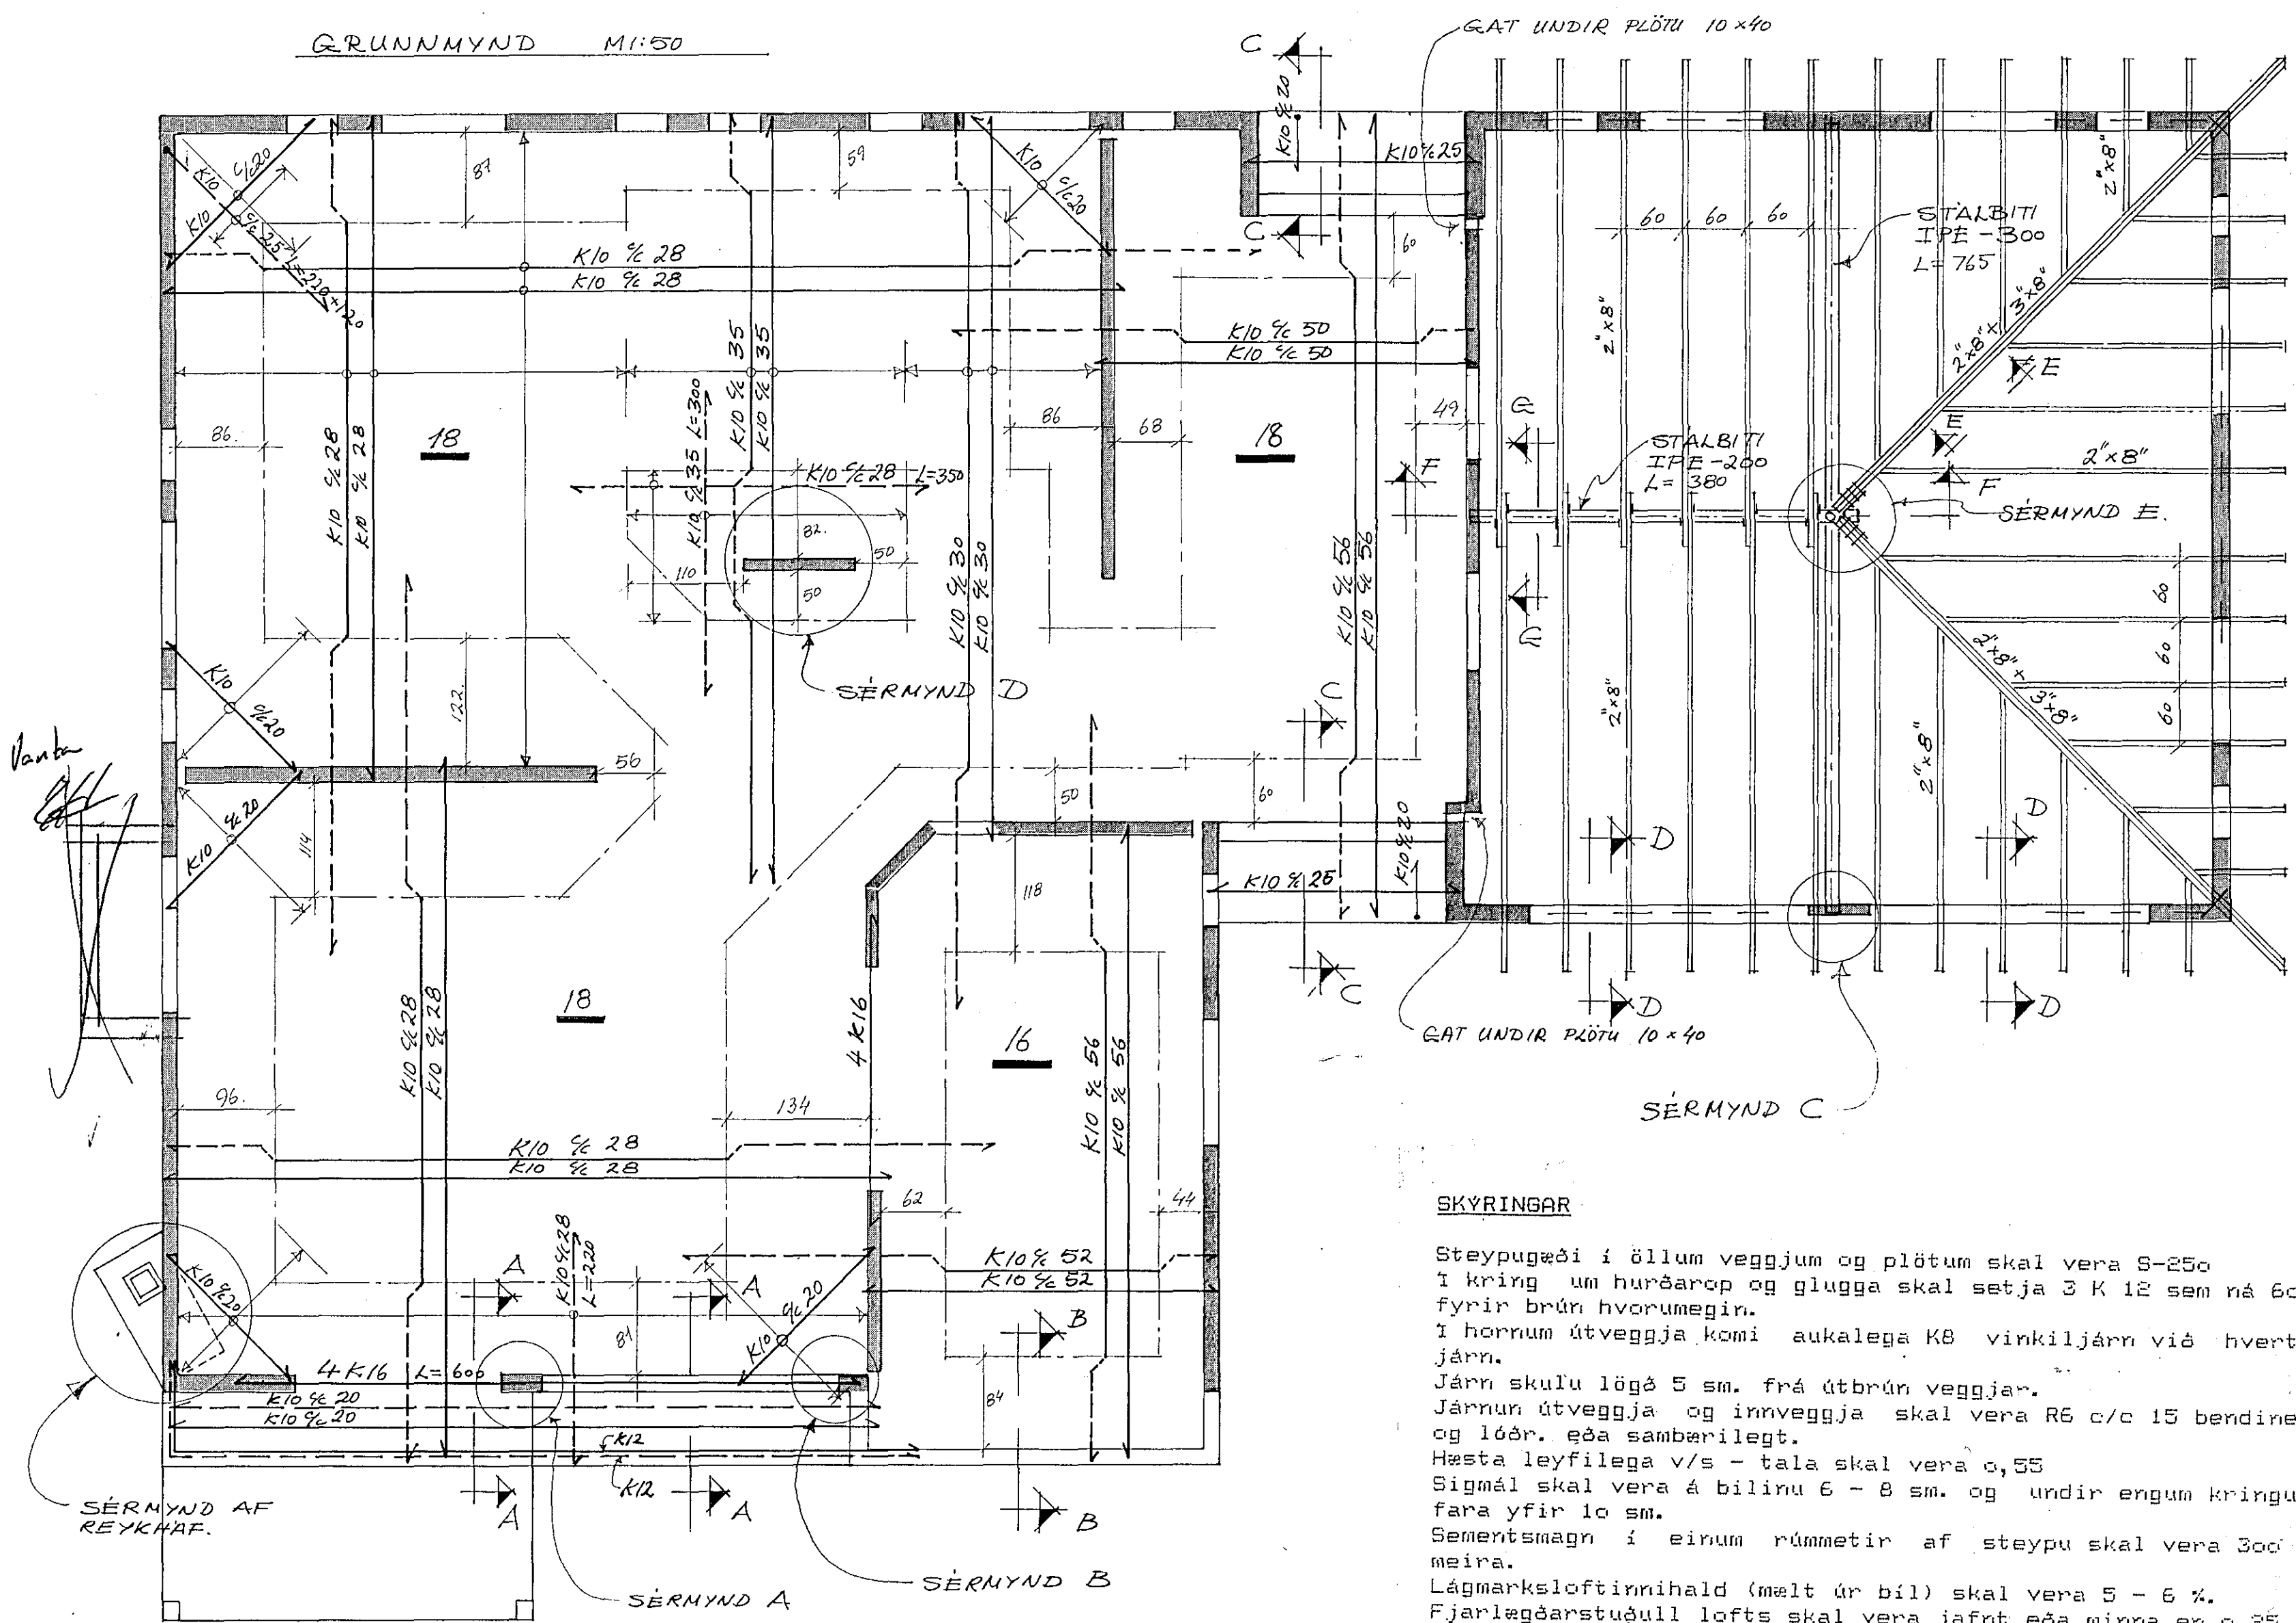

SKÝRINGAR

Steypuæði í öllum veggjum og plötum skal vera S-250 í kring um hurðarop og glugga skal setja 3 K 12 sem ná 60 sm. út fyrir brún hvorumegin.
 Í hornum útveggja komi aukalega K8 vinkiljárn við hvert lárétt járn.
 Járn skulu lögð 5 sm. frá útbrún veggjar.
 Járnun útveggja og innveggja skal vera R6 c/c 15 bændinet, lár. og lóðr. eða sambarilegt.
 Hæsta leyfilega v/s - tala skal vera 0,55
 Sigmál skal vera á bilinu 6 - 8 sm. og undir engum kringumstæðum fara yfir 10 sm.
 Sementsmagn í einum rúmmetir af steypu skal vera 300 kg. eða meira.
 Lágmarksloftinnihald (mælt úr bíl) skal vera 5 - 6 %.
 Fjarlægðarstuðull lofts skal vera jafnt eða minna en 0,25 mm.
 Stálgæði skulu vera KS - 40 (merkt K) í allri venjulegri járna-byndingu, en "KS - 40 S" (suðuhæft) í öllum lykkjum.
 Öll lengdarmál eru í sm.
 Þaksperrur er 2" x 8" og 2" x 4", sjá grunnmyndir af þaki.
 Í öllum atriðum skal farið eftir ísl. byggingarreglugerðum.

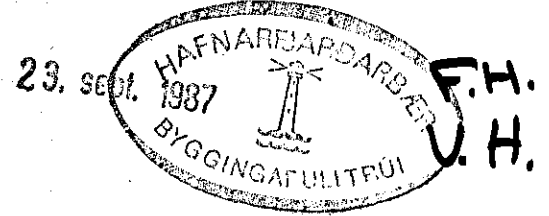

Jón R Sigmundsson tæknifr.

SÍMI: 880 40	LJÓSABERG 28	NR.
REYKJAVÍK	ÞAKPLATA OG	
M: 1:50	ÞAKASAR YFIR	136-B-2
HANNAD: JRS.	BILREYMSLU.	
TEKNAD: JRS.		
DAGS: 16. 9. 87		

Jón R Sigmundsson