

SKÝRNINGAR :

Steinseteypa : S 250 , sement = 300 kg/m³
 v/s = 0.5 , loft 5 - 6 %

Grunnur og undirstöður í samræmi við Byggingareglugerð kafla VII.

Hámarks meðalálág á grunn 0,275 MN/m²

Notálag skv. Ist/DS 410 , Öryggi skv. Ist/DS 409

Vindálag 1,0 KN/m²

Snjóálag 1,5 KN/m²

Grafið skal niður á fastan botn

Fyllingarefni skal vera frostfrítt og þjappað mest í 30 cm lögum



Steypuhula = 3 cm

Frankvæmdir skulu vera í samræmi við Byggingareglugerð og

gildandi staðla

Bent er á ákvæði Rafveitu Hafnarfjarðar um samtengingu á neðri

skulpirnna v/varðtengingar

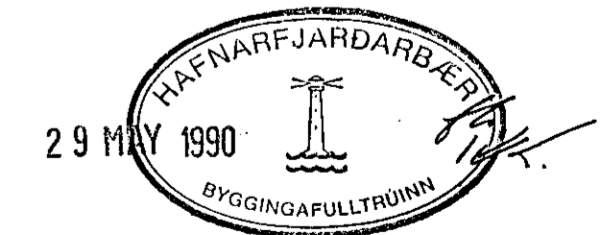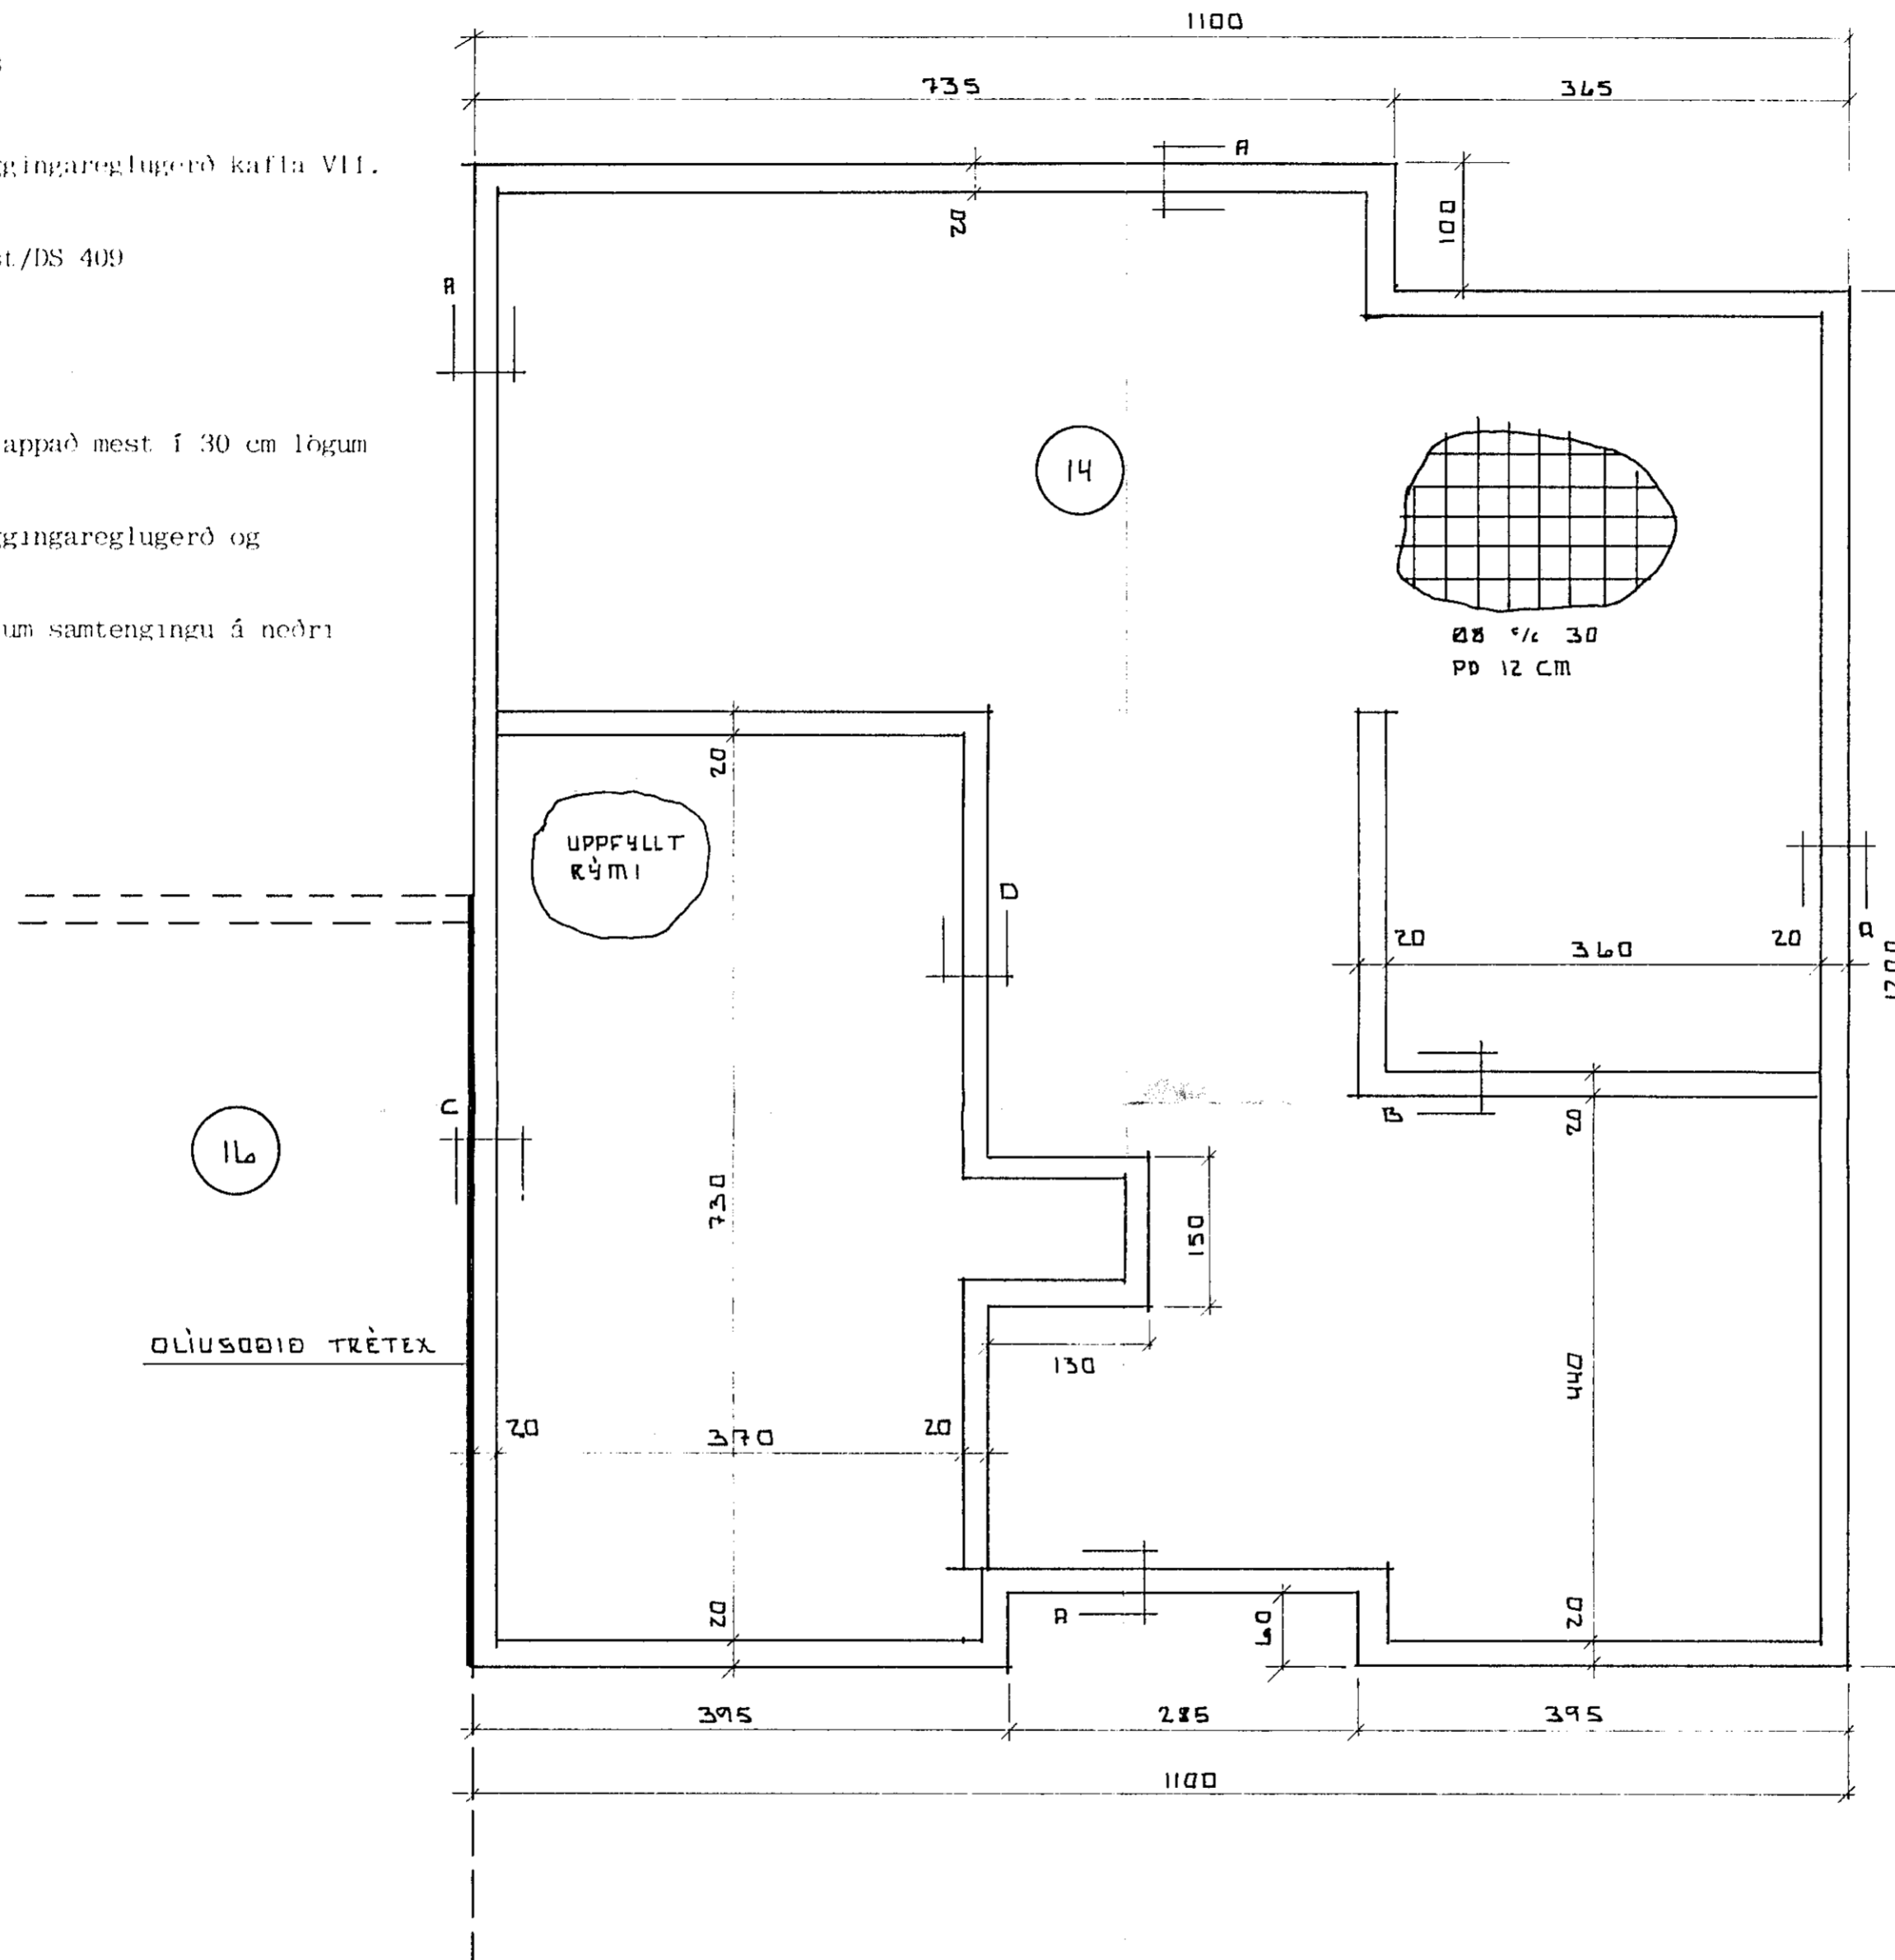

ÞOR GISLASON FTFI
 Hjallabraut 37 Hf. s. 652451

LINDARBERG (14) - 16 - 18

Teikn. nr. 1.01

Máí 1990

Undirstöður, grunnmynd

Mkv. 1 : 50

Thor Gislason