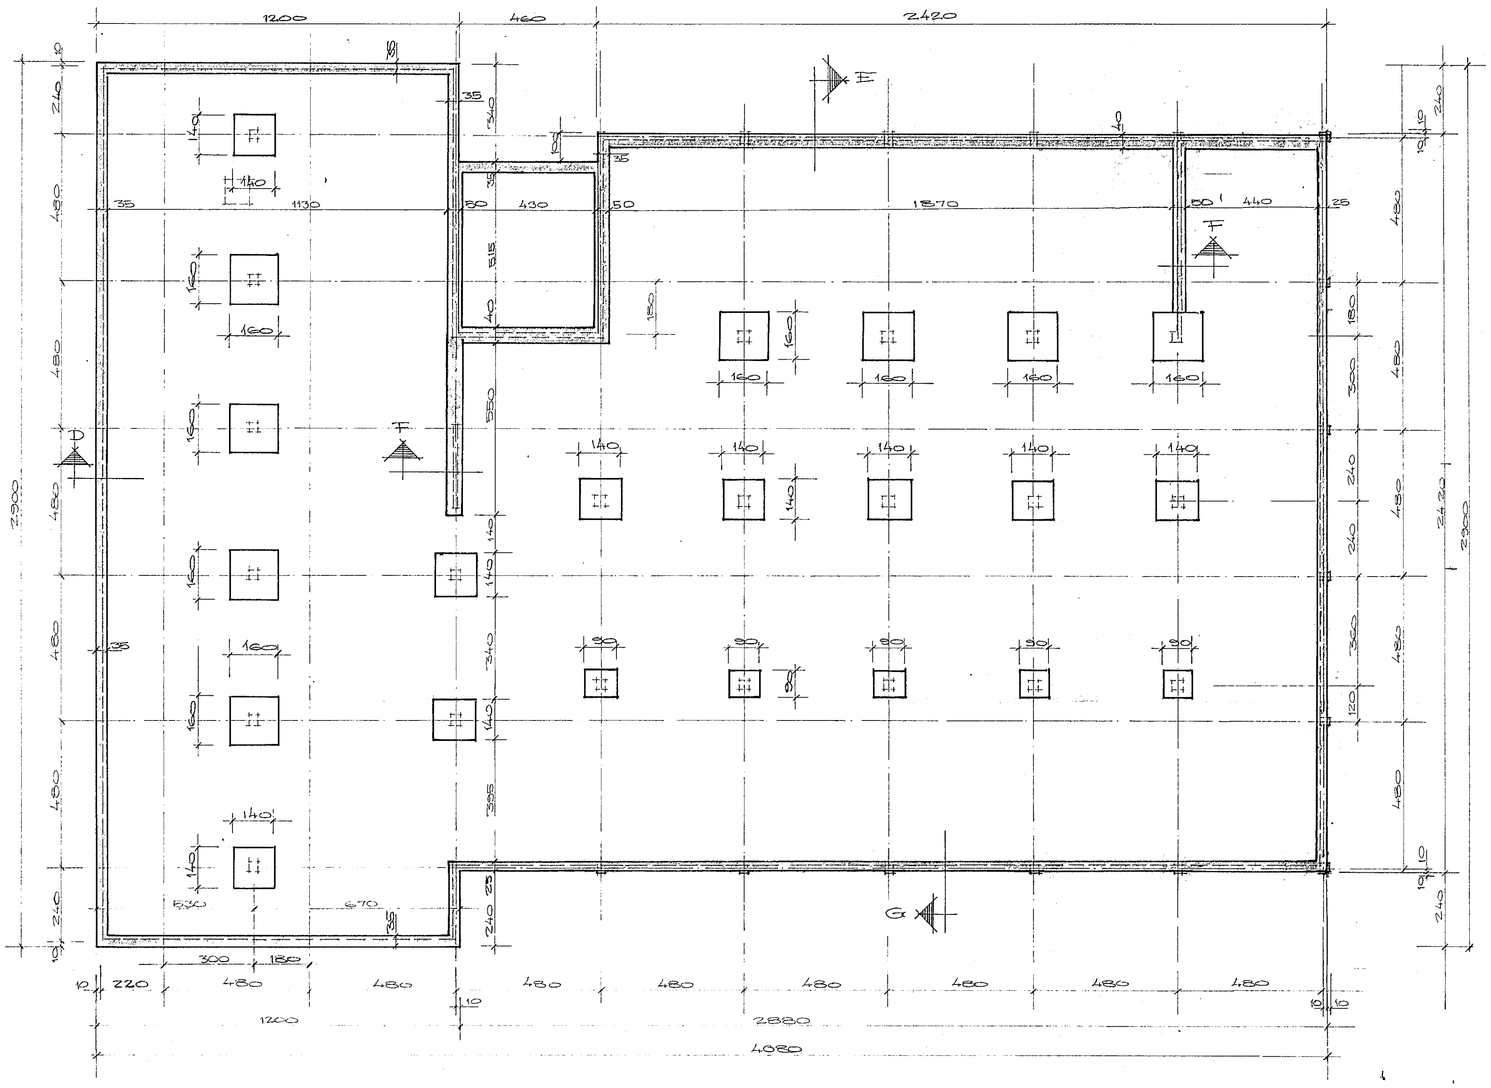

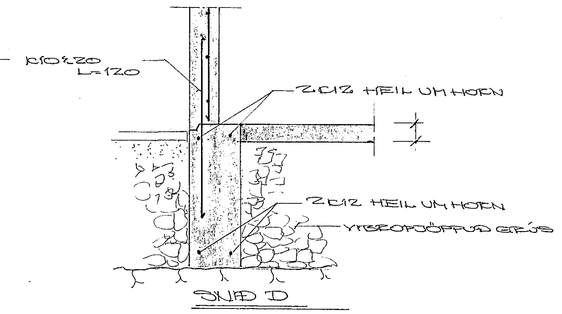

SNIÐ D

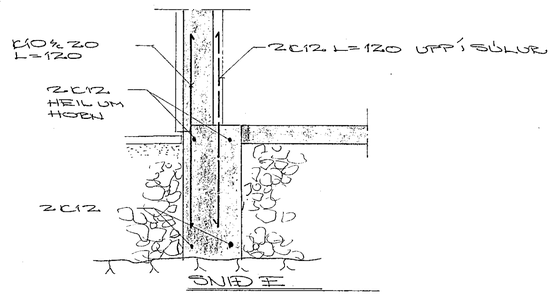

SNIÐ E

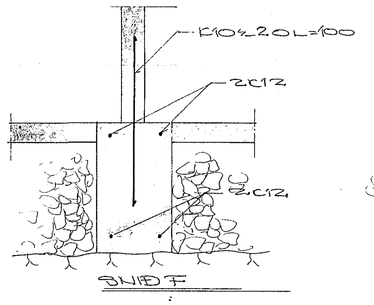

SNIÐ F

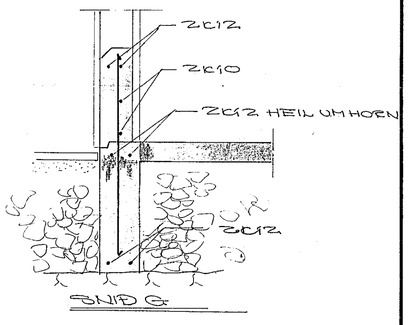

SNIÐ G

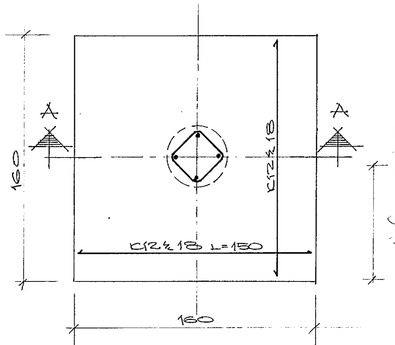

UNDIRSTAÐA 160×160

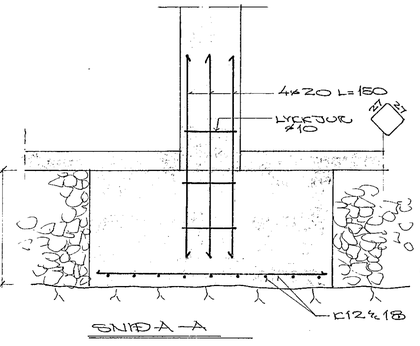

SNIÐ A–A

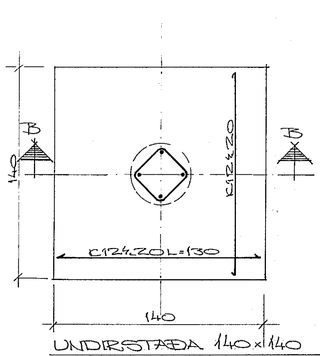

UNDIRSTAÐA 140×140

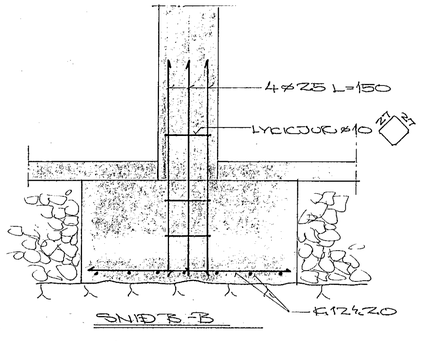

SNIÐ B–B



UNDIRSTAÐA 90×90

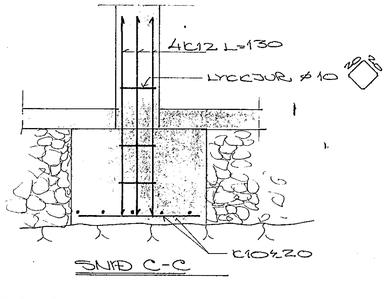

SNIÐ C–C

Álag á grunn 2.9 kg/cm2
Steypa í undirstöður S 120
Stál Ks 40

HAFNARFJARÐARBÆR
25. sept. 1974
BYGGINGAFULLTRÚINN

BR.	DAGS.	BREYTING

VERKFRÆÐISTOFA ÁRMÚLA 1
REYKJAVÍK – SÍMI 83944
Sigurður Eiríksson

REYKJAVÍKURVEGUR 50
UNDIRSTÖÐUR
GRUNNFLÖTUR

HANNAÐ SÞ	KVARÐI 1:100
TEIKNAÐ SÞ	DAGS. 14-9-74
YFIRFARIÐ	NR. BL. AF. 1