

FRÆRENNSLISLAGNIR:

EFNI OG FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA SAMKVÆMT BYGGINGASAMÞYKKT HAFNARFJARÐAR OG REGLUGERÐ UM HOLRÆSI Í REYKJAVÍK. GRAFA SKAL FYRIR LÖGNUM Í FULLÞJAPPAÐ FYLLINGAREFNI 15cm NIÐUR FYRIR RÖR OG FYLLA UNDIR OG UMHVERFIS LAGNIR MEÐ A.M.K. 15cm FINUM SANDI OG ÞJAPPA VEL EN GÆTILEGA. SAMA GILDIR UM BRUNNA. HÆÐIR Á LÖGNUM ERU HÆÐIR Í RENNSLISBOTNI. STÆRÐIR LAGNA ERU 1mm, EN BRUNNA 1cm. ALLAR LAGNIR SKULU VERA BEINAR, EN BEYGJUR OG GREININGAR GERÐAR MEÐ ÞAR TIL GERÐUM BEYGJU- OG GREININGASTYKKJUM. STEINSTEYPUROÐR Í GRUNNI SKAL BAÐA Í ASFALTI EÐA FLINKOTI, UM LAGNINGU PLASTLAGNA GILDIR 1ST. 65, LAGNIR Í VEGGRAUFUM SKAL HLJÓÐEINANGRA. LAGNIR YFIR LOFTI (ÚTLOFTANIR), NIÐURFALLSPÍPÚR FRÁ HREINLÆTISTÆKJUM, SKAL EINANGRA MEÐ 1" STEINULLARMOTTUM OG VEFJA MEÐ TJÖRUPAPPA OG SNÚA ÞAR UTAN UM MEÐ BENSLAVÍR Á 50cm MILLIBILI. UM STÆRÐIR OG STAÐSETNINGU RAUFA, SKAL HAFNA SAMRÁÐ VIÐ PÍPULAGNINGARMEISTARA. STAÐSETNING STÚTA Í SAMRÁÐI VIÐ ARKITEKT OG PÍPULAGNINGARMEISTARA.

VATNSLAGNIR:

EFNI OG FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA SAMKVÆMT BYGGINGASAMÞYKKT HAFNARFJARÐAR OG FORSKRIFT VATNSVEITU REYKJAVÍKUR. ALLT EFNI, PÍPUR, FITTINGS, SKAL VERA GALVANISÉRAÐ. PÍPUR SKULU EINANGRAÐAR MEÐ A.M.K. 20mm GLERULLARHÓLKUM OG VAFÐAR MEÐ PLASTDÚK. KERFIÐ SKAL PRÓFA MEÐ KÖLDU VATNI OG 6 kg/cm² ÞRÝSTINGI. BALLOFIX RENNILOKAR (EÐA SAMSVARANDI) SÉU VIÐ HVERTI TÆKI, EINSTREYMILOKI VIÐ ÞVOTTAVELAR LAGNIR UTANHUSS SKULU VERA ÚR PLASTI (REYKJALUNDSPLAST).

HITALAGNIR:

EFNI OG FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA SAMKVÆMT BYGGINGASAMÞYKKT HAFNARFJARÐAR OG REGLUGERÐ HITAVEITU REYKJAVÍKUR. ALLAR PÍPUR OG FITTINGS SKULU VERA VENJULEGAR, SVARTAR OG MÁLA MEÐ ASFALT-MÁLNINGU OG EINANGRA MEÐ A.M.K. 20mm GLERULLARHÓLKUM OG VEFJA MEÐ PLASTDÚK.

VEGGEINANGRUN SE A.M.K. 2 1/2" PLAST, ÞAKEINANGRUN A.M.K. 4" (2x2" SKARAÐ) STEINULLAR- EÐA GLERULLARMOTTUR. TVÖFALT VERKSMÍÐJUGLER Í GLUGGUM.

STÆRÐIR OFNA OG MÆLAGRIND HITAVEITU, SJA OFNASKRÁ. Á OFNUM SKULU VERA SJÁLFVIRKIR OFNKRANAR T.D. DANFOSS. DANFOSS RAVL. LOKAR („TÚR“ LOKAR) Á ÖLLUM OFNUM, NEMA 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 201 B, 204, 207.

ÞAR SÉU DANFOSS FJVR. (RETUR“ LOKAR). Á ÖLLUM OFNUM SÉU LOFT-SKRÚFUR, STILLITÉ OG AFTÆMISKRÚFUR. STILLA SKAL KERFIÐ MEÐ STILLITÉUM, ÞANNIG AÐ ALLIR OFNAR HITNI JAFNVEL, ÞEGAR ALLIR SJÁLFVIRKIR OFNLOKAR ERU ÖPNIR.

TAKN:

— FRÆRENNSLISLÖGN
 - - - DRENLÖGN (ÓÞÖKKUÐ)
 - - - - KALT NEYSLUVATN
 - - - - HEYTT
 - - - - FRAMRAS („TÚR“ LÖGN)
 - - - - BAKRÁS („RETUR“ LÖGN)
 - - - - INNTAK HITAVEITU

← KALDAVATNSKRANI
 ← HEITAVATNSKRANI
 ← KRANI MEÐ SLÖNGUSTÚT
 ← RENNILOKI
 ← RENNILOKI MEÐ SPINDLI
 ← UPP ÚR JÖRD
 ← EINSTREYMILOKI
 ← VATNSMÆLIR


SKAMMSTAFANIR:

VS. VATNSSALERNI
 HL. HANDLAUG
 B. BAÐ
 S. STEYPIBAÐ
 SV. SKOLVASKUR
 EV. ELDHÚSVÁSKUR
 UV. UPPÞVOTTAVÉL
 ÞV. ÞVOTTAVÉL
 HV. FRÆRENNSLI HITAVEITU
 SL. SLÖNGUKRANI
 GV. GARÐVATN
 GN. GÓLFNIÐURFALL
 NF. NIÐURFALL(UTAN HÚSS)
 SN. SVALANIÐURFALL
 b. ÞAKNIÐURFALL

BR. HOLRÆSABRUNNUR
 SB. SANDBRUNNUR
 BK. HÆÐ Á BRUNNBOTNI
 ST. STEINSTEYPUROÐR
 J. STEYPUJÁRNSRÖR (POTTRÖR)
 PVC. PLASTRÖR. RAUÐ Í GRUNNA OG JÖRD
 GRÁ YFIR GÓLFPLÖTU
 % HALLI Á LÖGN
 TK. TENGIHÆÐ HEIMÆÐAR
 Y.Þ. ÚTLOFTUN YFIR ÞAK
 H.R. HREINSISTYKKI
 G.S.V. GRJÓTSVELGUR


LOFTPÚÐI A VATNSLÖGN:

EFST Á ÖLLM LÖÐRÉTTUM STOFNUM SKAL VERA 30cm LANGUR LOFTPÚÐI ÞVERMÁL JAFNT OG SVERASTI HLUTI STOFNSINS TALID FRÁ GREININGU VIÐ AÐALADFÆRSLUÆÐ

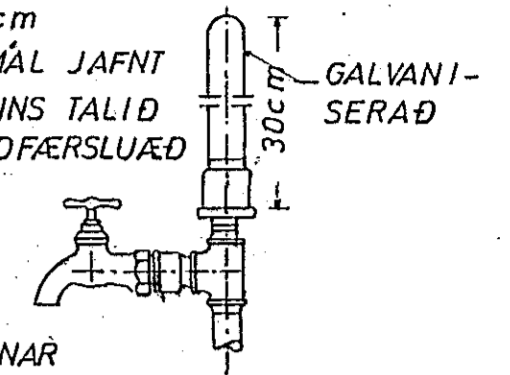


EINNG SKAL VERA SAMSKONAR LOFTPÚÐI Á HLIÐARGREINUM SEM LENGRI ERU EN 8M. ÞVERMÁL JAFNT OG SVERASTI HLUTI HLIÐARGREINAR

FRÁGANGUR SKOLPLAGNA UNDIR OG Í SÖKKULVEGG:

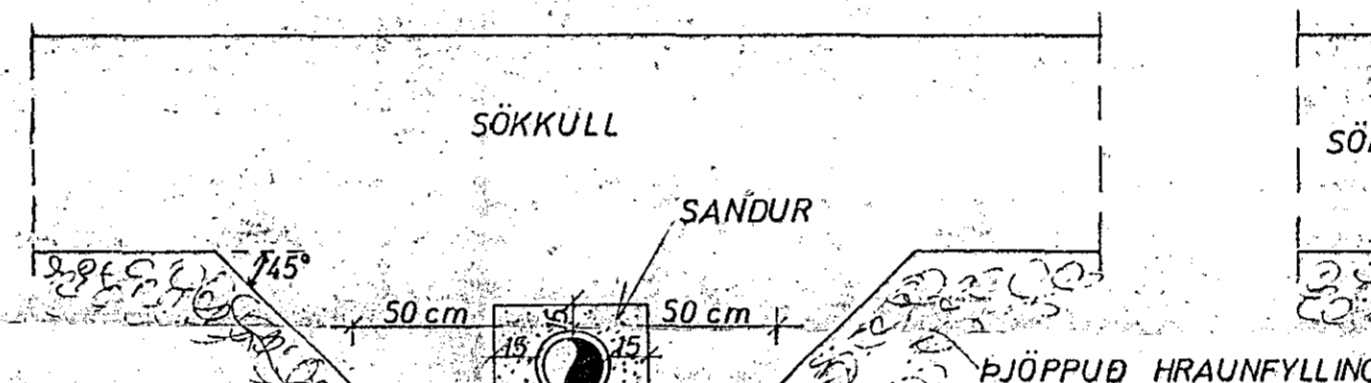


GRAFIÐ SKAL FYRIR LÖGNUM UNDIR SÖKKLUM, AÐUR EN ÞEIR ERU STEYPTIR

GÓLFRAUF:


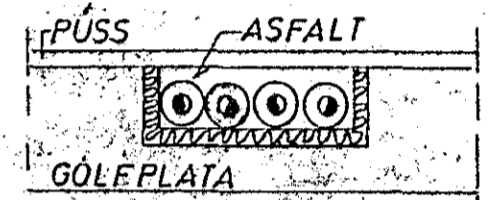


VATNSINNTAK UNDIR GÓLFPLÖTU:

LAGNIR YFIR LOFTI:

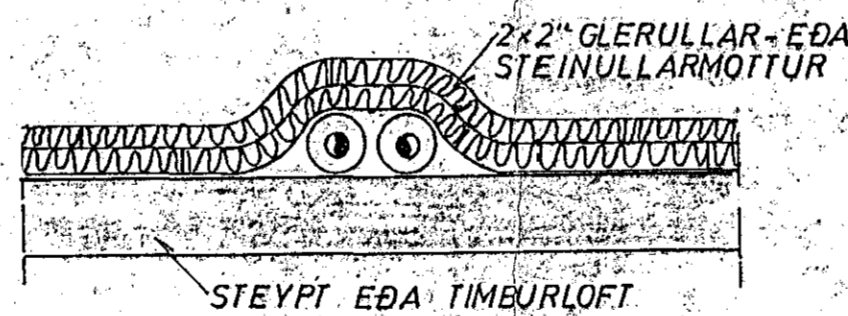

GRJÓTSVELGUR:

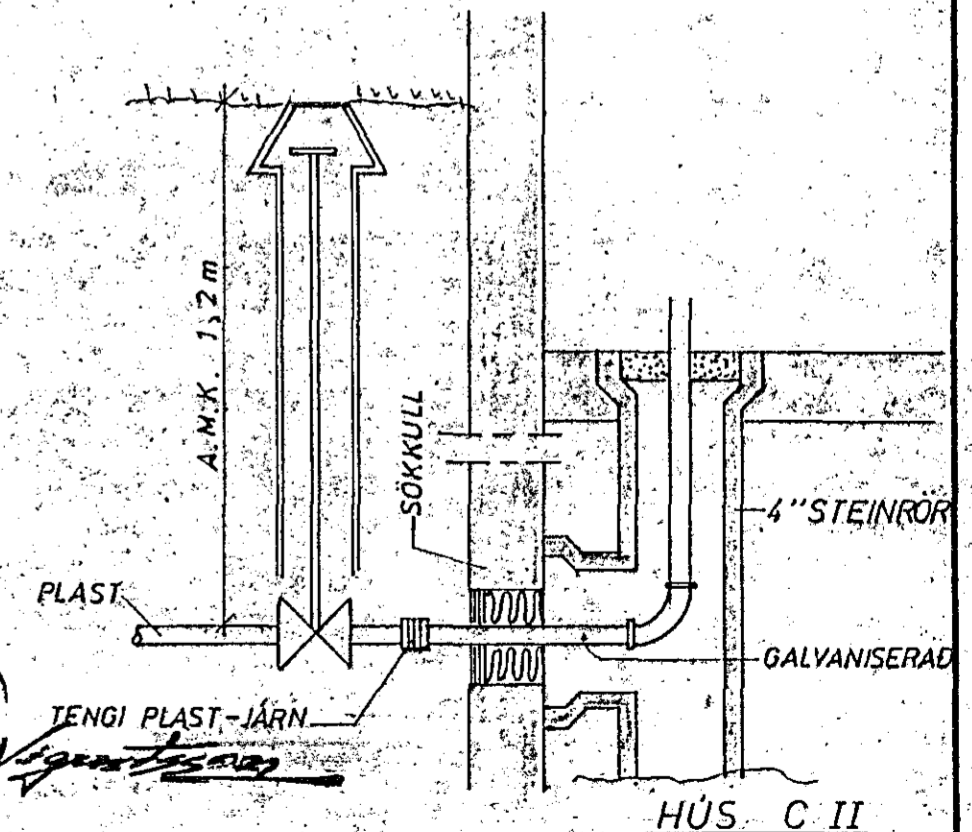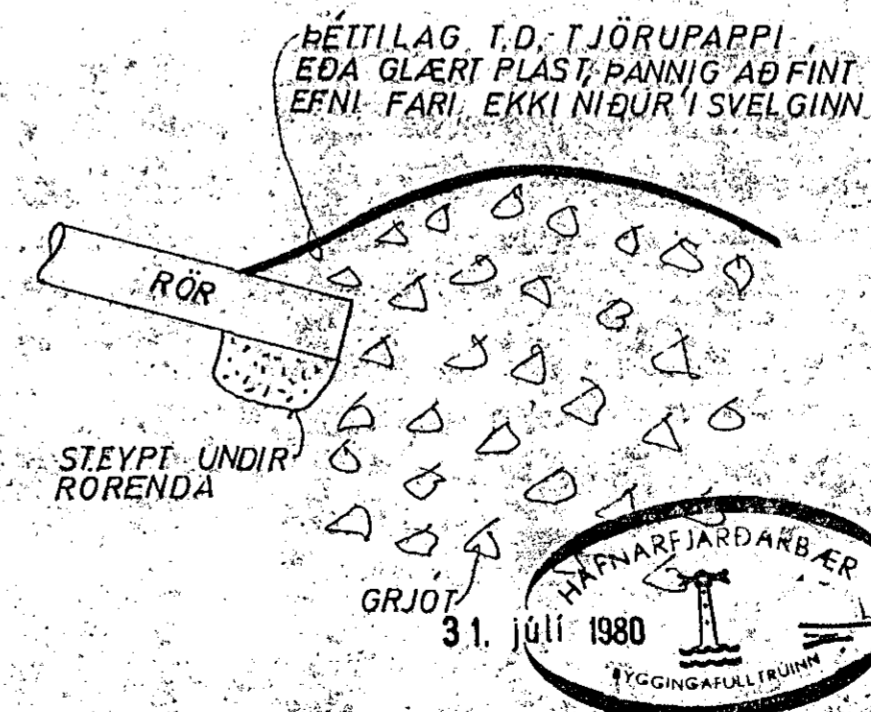

SKÝRINGAR	MÆLIKVARÐI	VERK	TEKN NR
TÚNHVAMMUR 8	8001	8001	2.0
JÓHANN GUNNAR BERGÞÓRSSON, VERKFR MVFI	Hannað: [Signature]	Yfirfarir: [Signature]	DAGS
STRANDGÖTU 11 - HAFNARFIRÐI - Sími 53315	Teiknað: [Signature]	Samb: [Signature]	JÚNÍ '80
	BREYTT		