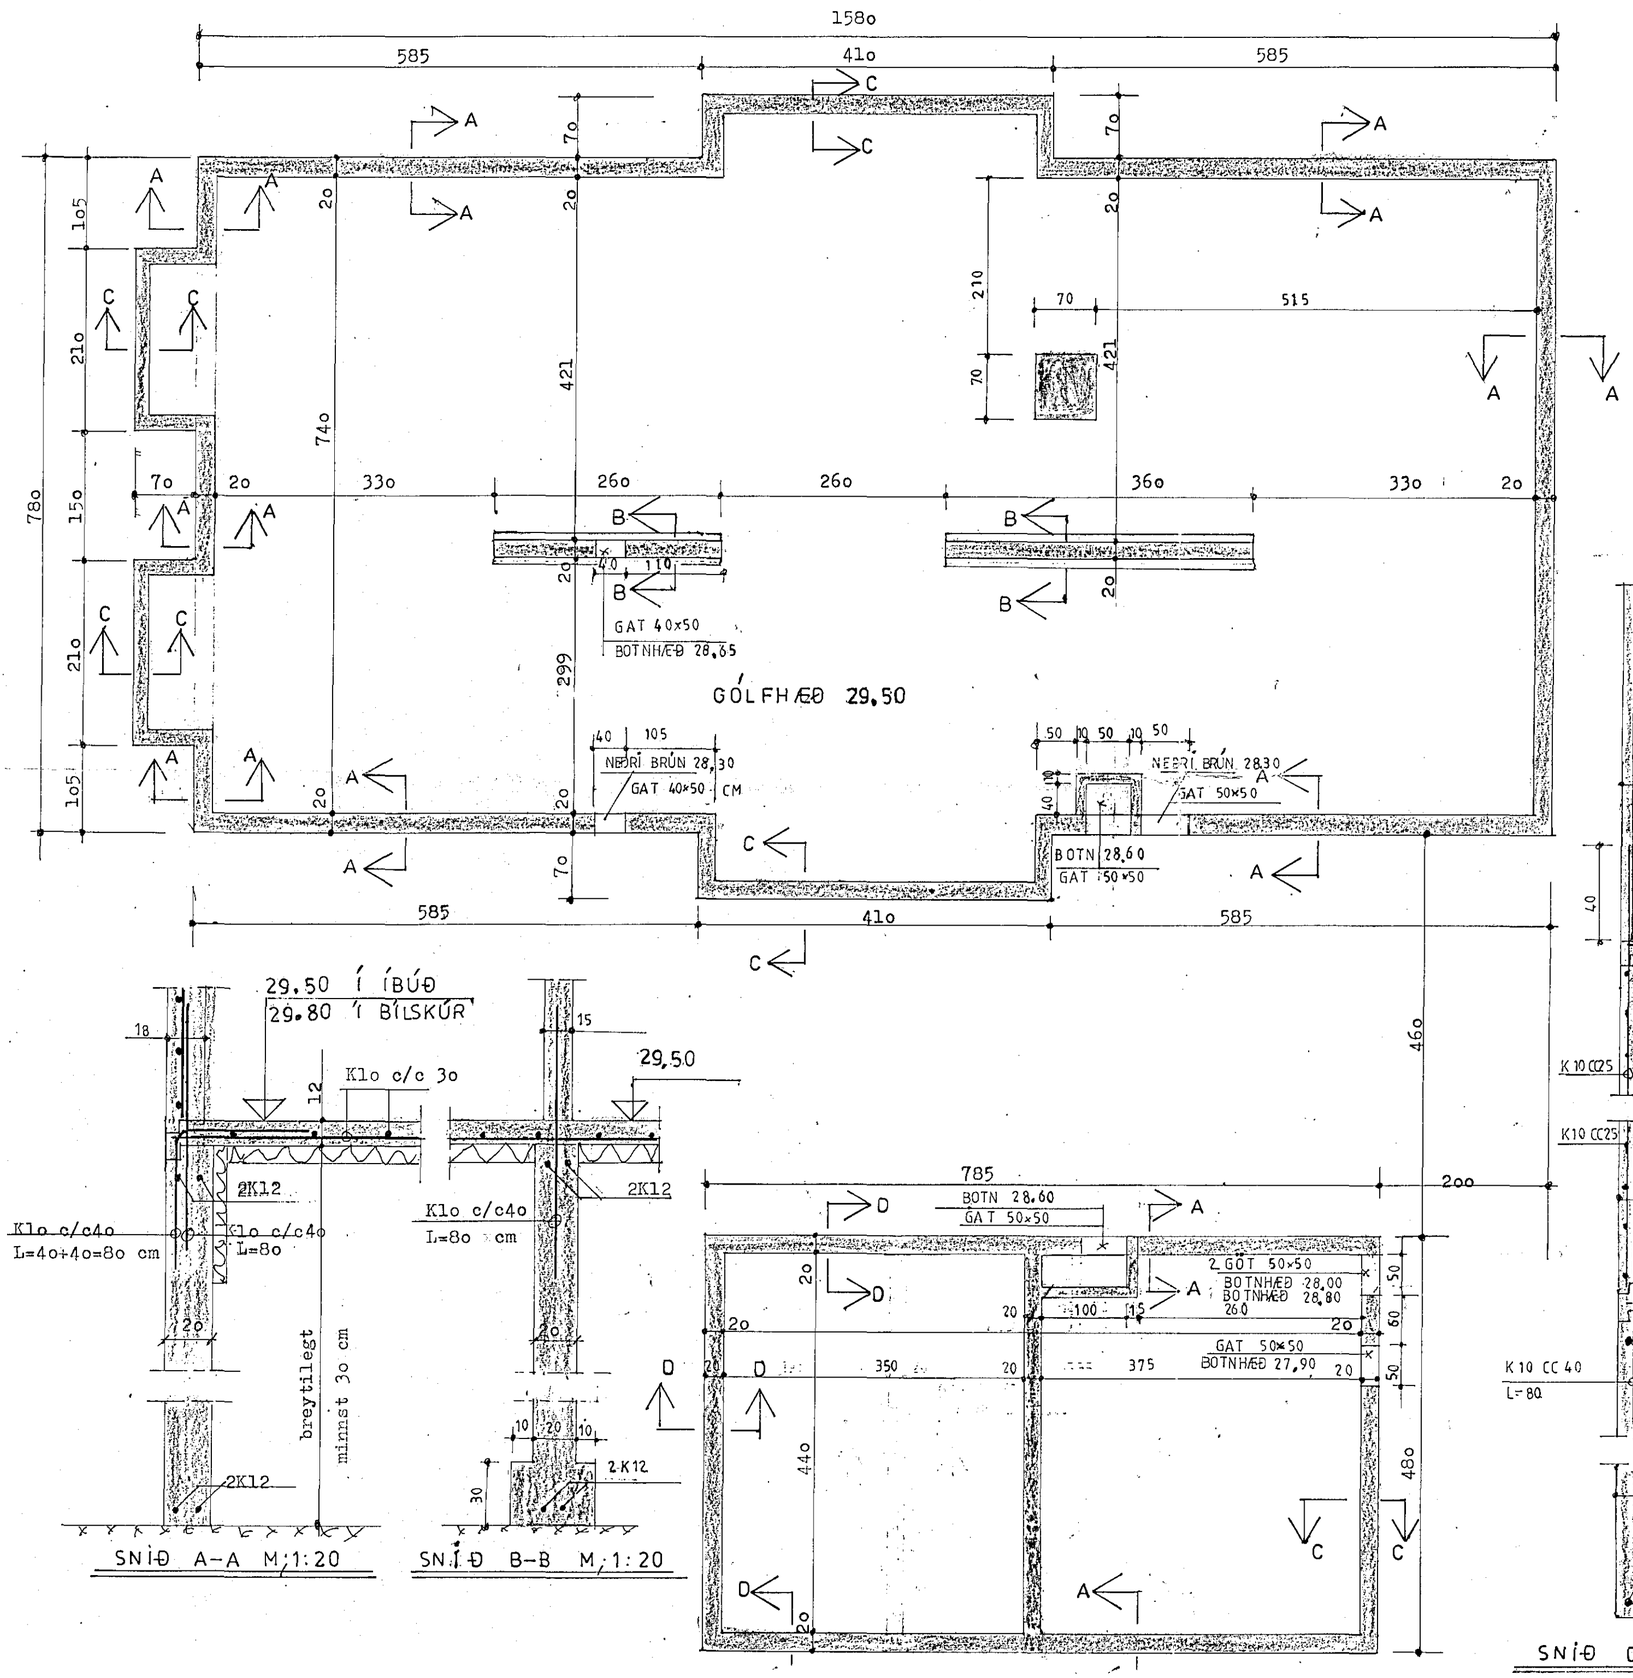

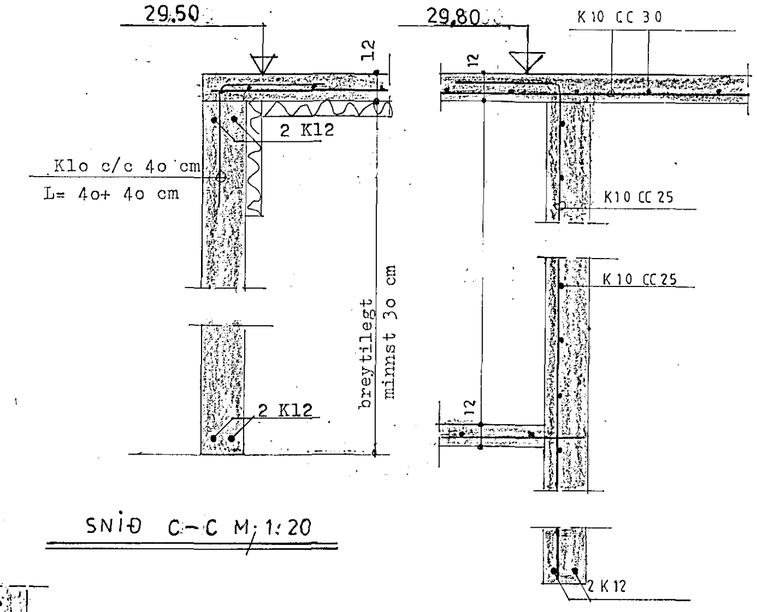

SNIÐ C–C M;1:20

SNIÐ E–E M;1:20

SNIÐ A–A M;1:20

SNIÐ B–B M;1:20



SNIÐ D–D M;1:20

ATH: Liggjandi K12 járn í sökklum beygist minnst 50 cm fyrir horn eða vinklar 50+50 komi fyrir horn.

Skýringar:

Grafa skal niður á burðarhæfan botn.
Gert er ráð fyrir við hönnun undirstaðna að að þær standi á óhreyfri fastri möl.
Mesta álag á grunn er 1.5 kp/cm².

Steypa í undirstöðum skal vera S-250 og í gólfplötu S-200 . Sigmál 5-8 cm Loftinnihald 5-6 %.
v/c tala ekki stærri en 0.5.
Járn er kambstál KS40.
I plötu komi K10 c/c30 í báðar áttir.
Undir gólfplötu komi 70 mm plasteinangrun.
Niður með sökkulveggjum komi 50 mm plasteinangrun sem nái minnst 55 cm niður fyrir plötu.
Fylla skal inn í grunn með viðurkenndu fyllingarefni sem þjappa skal vandlega í lögum sem séu ekki þykkri en 50 cm.

VERKHÖNNUN
VERKFRÆÐI- OG TEIKNISTOFA
Kirkjulundur 13 – Garðabæ – Sími: 91-656900

HAFNARFJARÐARBÆR
20 OKT 1992
BYGGINGAFULLTRÚI

Verk nr. 382 Teiknað:
Teikn. nr. 101 Hannað:
Mælikv.: 1:50 1:20 Samþykkt: Svembegotur
Dags. SEPT 1992 Breytt: 20/10 92
Verkefni:
STEINAHLÍÐ 2 HAFNARFIRÐI
Heiti teikn.: UNDIRSTÖÐUR