



allt grindarefni 1
ðtveggil er 2'x 5' K-18

12 mm krossvidarplata á enda veggjar.
stálskrúfur 4x50 cc 15 cm.

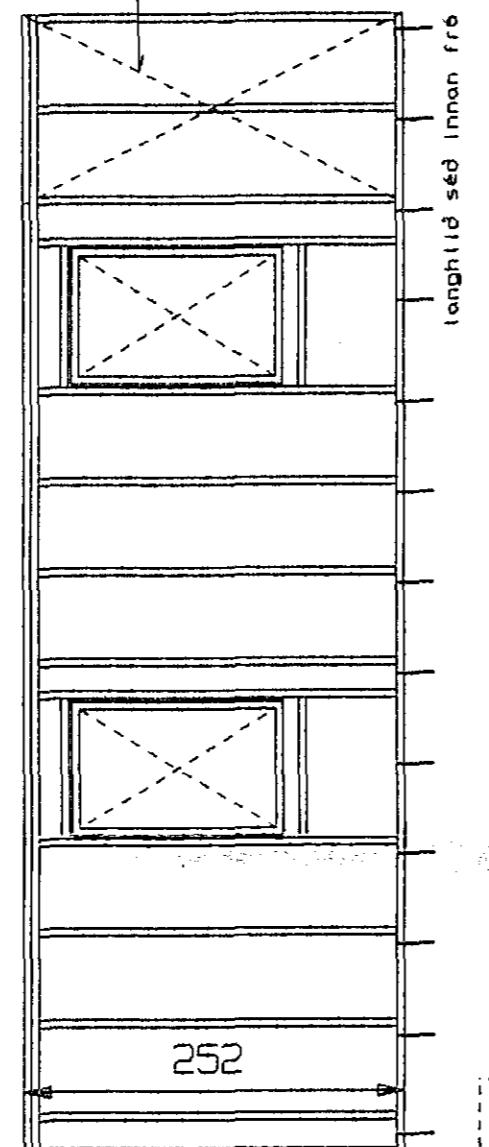

252

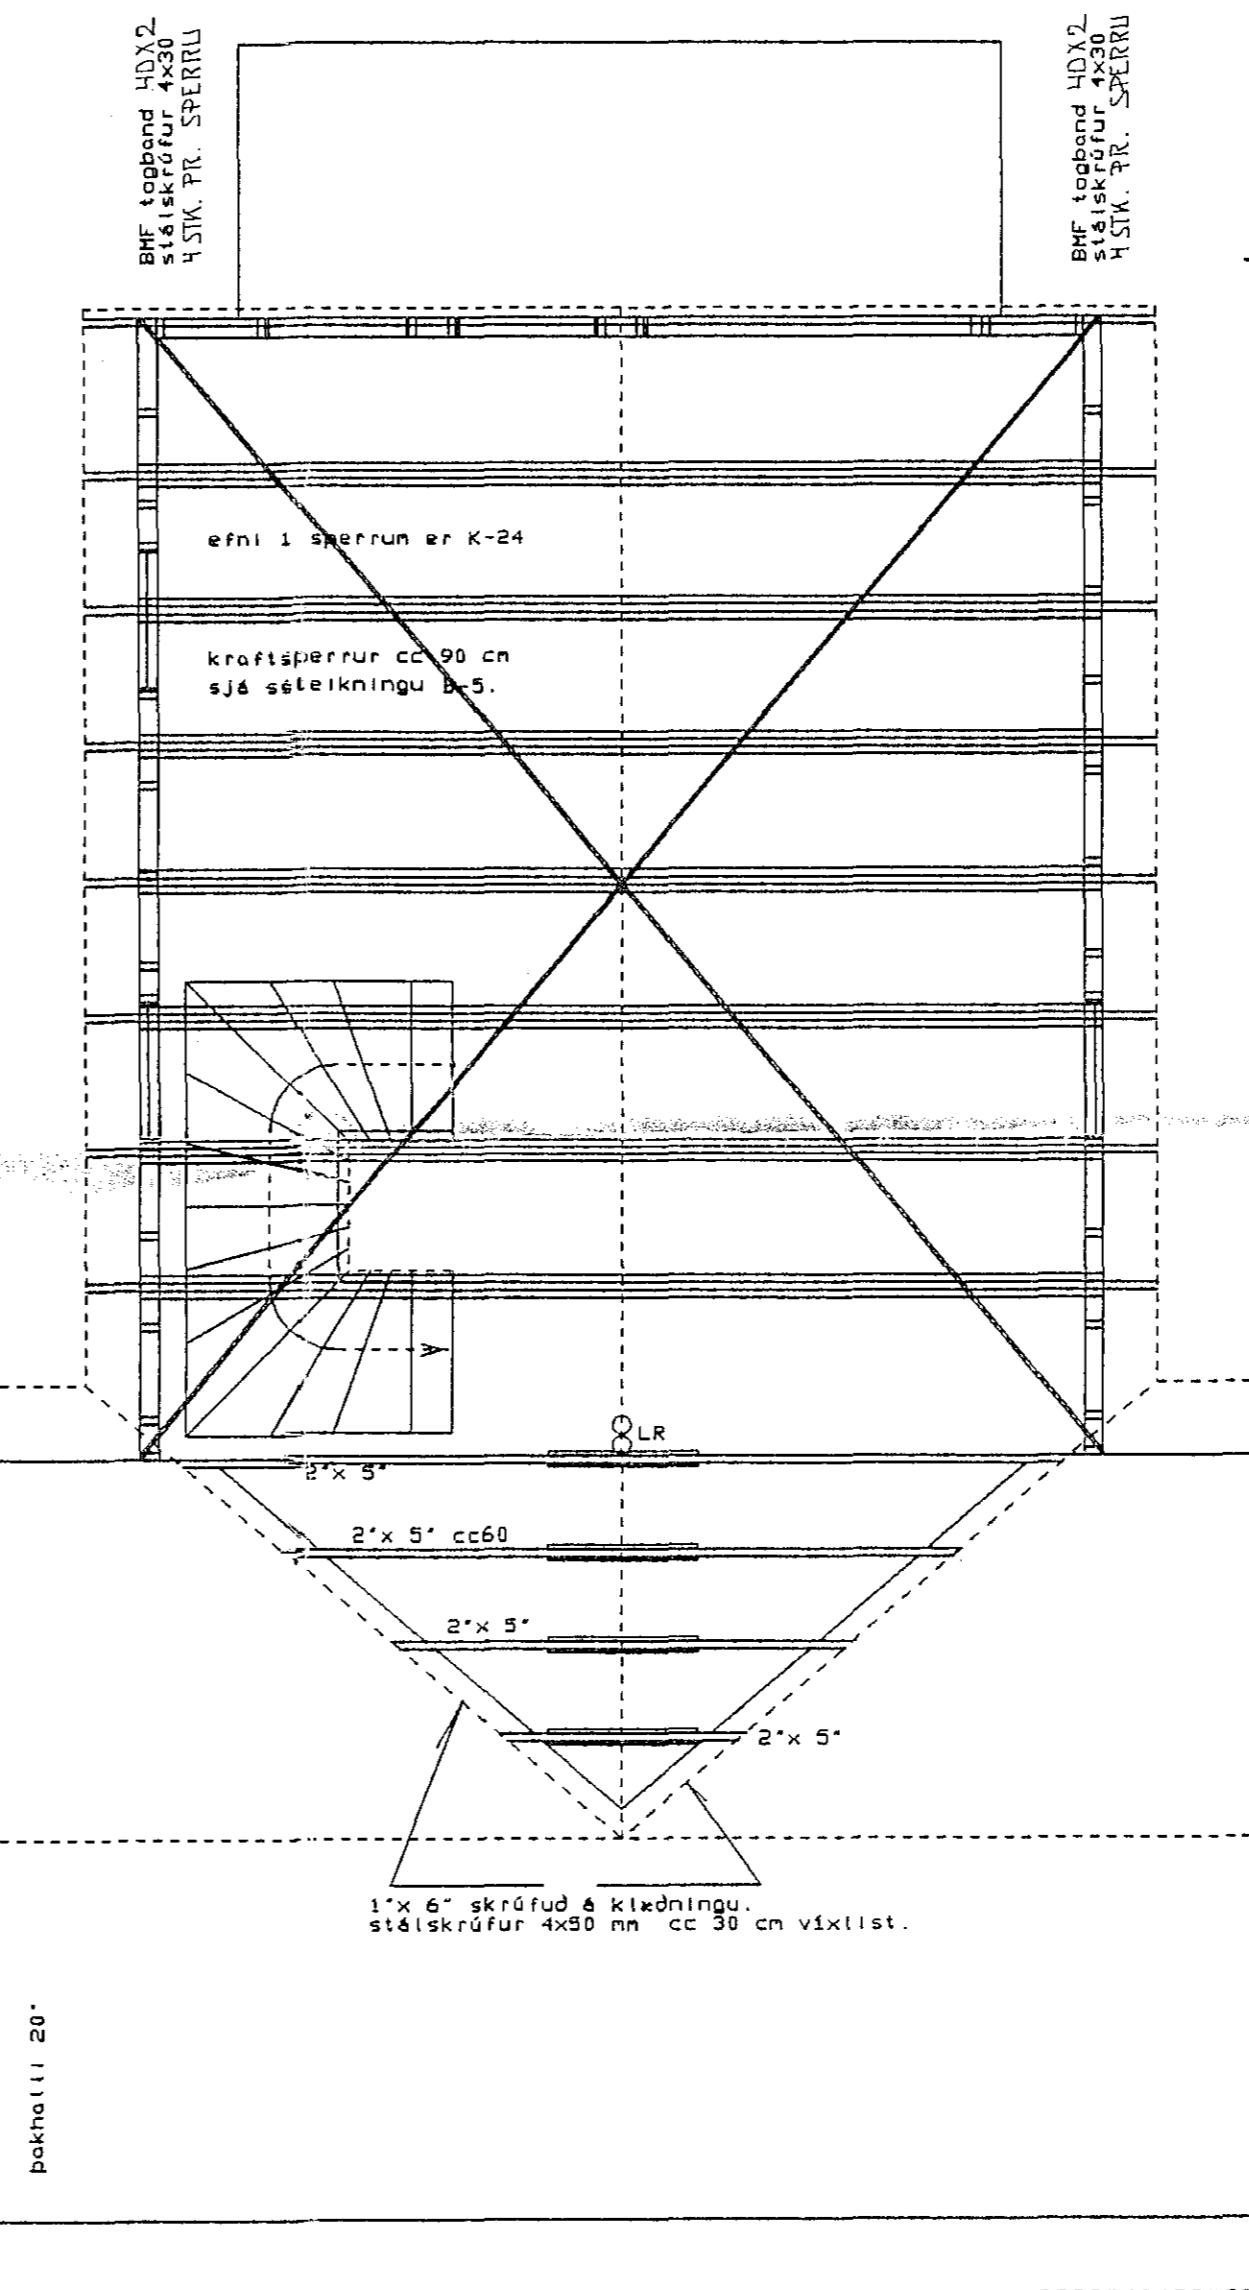


Bakhalli 20

allar náleitningar eru gefnar upp í cm
nema annan sé tekjur fram.
timbur í sperrur er K-24
timbur í veggj er K-18
miði timburs og steinsteypu skal vera þakpappi.
allar festingar skulu vera galvaniserðar.
sperrunum skal fáverja minnst 20 cm innfyrir vegg.
þak er heilklett með 1'x 2' bordakzóninu.
negling skal vera 3 stk. 3' kamsauðumur hvert bard pr. sperru
þar sem höglaröðir þakjárnars koma um annars skal negla klædningu
med 2 stk. 3' saum í hvert bard pr. sperru.
ðtveggil skal einangra með 10 cm steinuloreinangrun.
þak skal fáhanda með 18 cm steinuloreinangrun.
rakavarnar og lög skal vera þolplast eda sterkur 6pappir med
rakaróttspáð yfir 500 PAM glíði.
(vindpappa eda lexflopatur) sem ekki má vera rakaþett og með
20 sem meða PAM glíði.
rakavarnar og vindbettið skal vera heilt og óroflid. þett vid
ðtveggil og 6 sonskeytan með kítti eda ó Anna sambærilegan hætt (ekki með límbandi).
gengið skal frá útlæftun ur þaki þannig að snjófjük komist ekki þar um.

allt grindarefni 1
ðtveggil er 2'x 5' K-18


12 mm krossvidarplata á enda veggjar.
stálskrúfur 4x50 cc 15 cm.

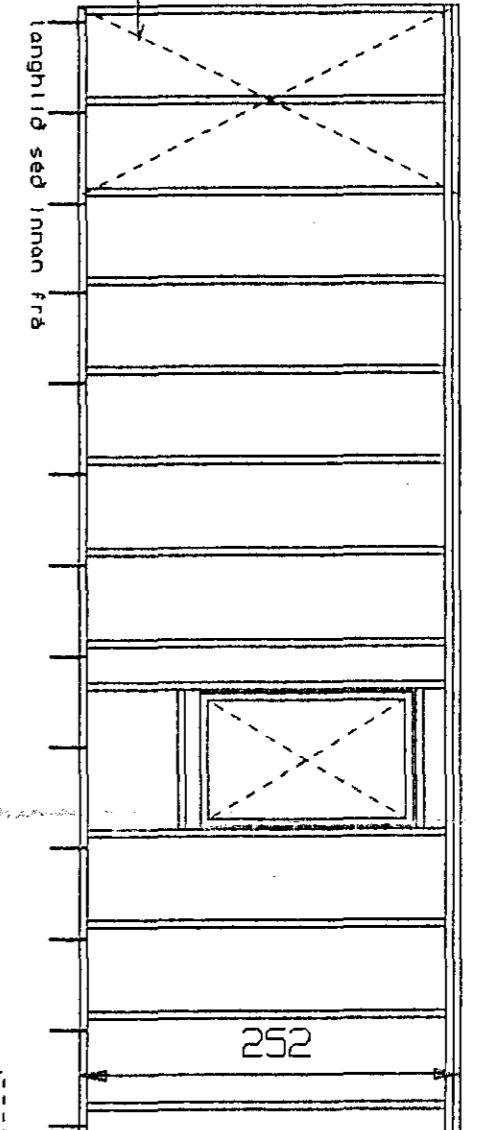

252

snidmyndir samsetninga
sjá tekningu B-4. og
sértekningu kraftsperru B-5.

27 JUNI 1994

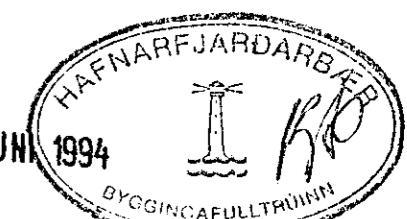

Sudurgata 48 Hafnarfjörði
sperruteikning, grindarteikning
Mkv. 1:50

Tækniþjónusta Sveins Karlssonar TF1
Bæjarhrauni 2 220 Hafnarfjörður
91-653045

april 1994
Tekning
B-3.

Stein Karlsson