Skýringar
Málstraumur rofa og lengla sé 10A.
Pípur séu 5/8", vír 1,5 mm^2
Hæð rofa sé 110 cm.
Hæð lengla í eldhúsi þvottahúsi og bílgeymsu sé 110 cm
Hæð lengla sé 20 cm Nema annars se getið
Öll hæðarmál eru miðuð við fullfrágengið gólf
Taka skal mál milliveggja eða smíða teikningu
Aðallafla sé af rakafellingerð.
Binda skal saman vatnsinnlök og jarðbinda
baðkar og sturtubotn.
Útiljós séu hringlaga með flötum húfli

Teikn. samþykkt 28/11 1983
Byggingafulltrúi
Hörður Hallbergsson

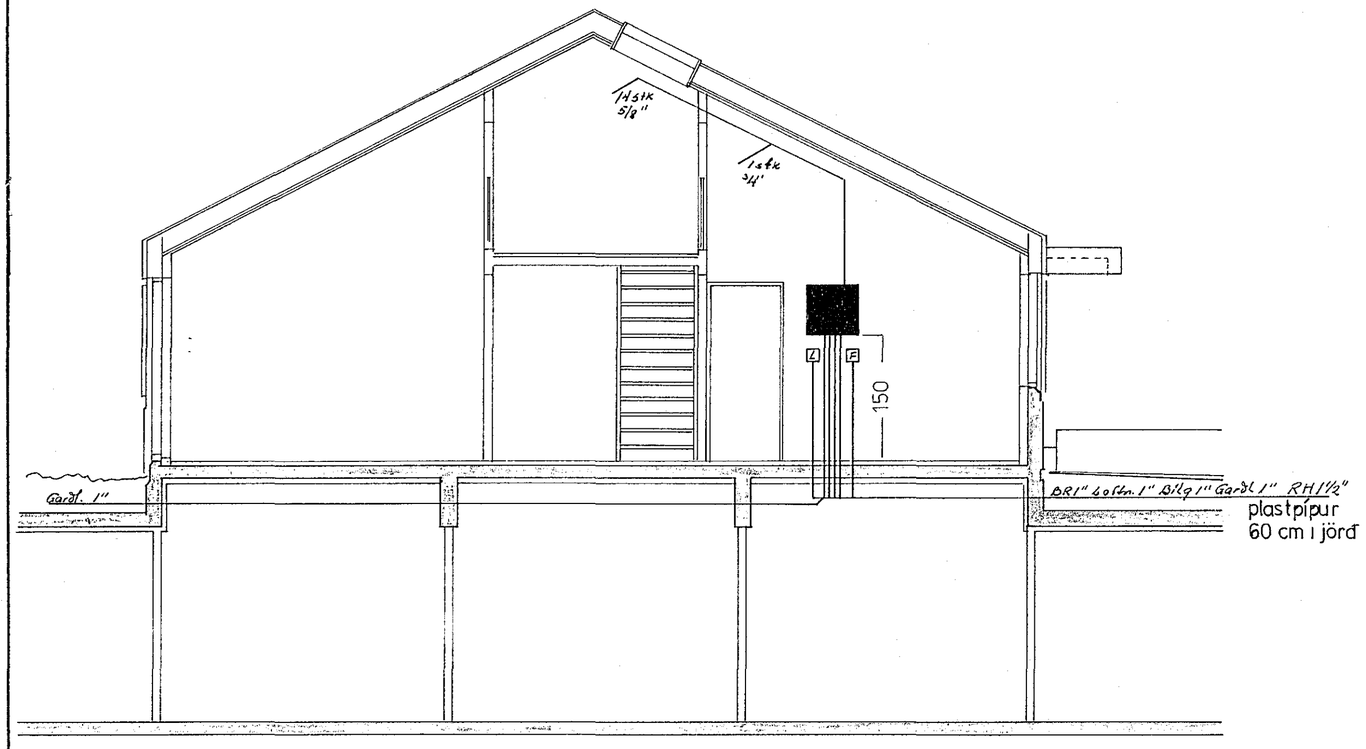

snið

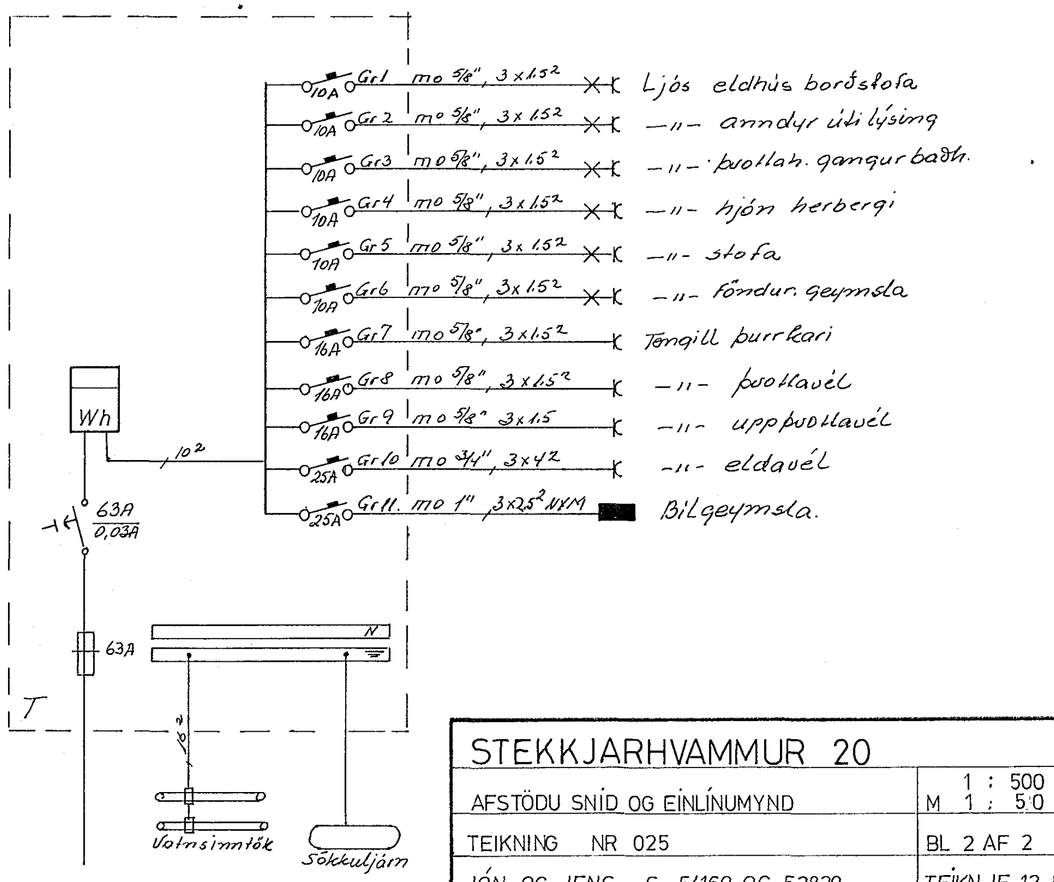

STEKKJARHVAMMUR 20

AFSTÖÐU SNIÐ OG EINLÍNUMYND	1 : 500 M 1 : 50
TEIKNING NR 025	BL 2 AF 2
JÓN OG JENS S 54160 OG 52829	TEIKN. JE. 12. 82.