

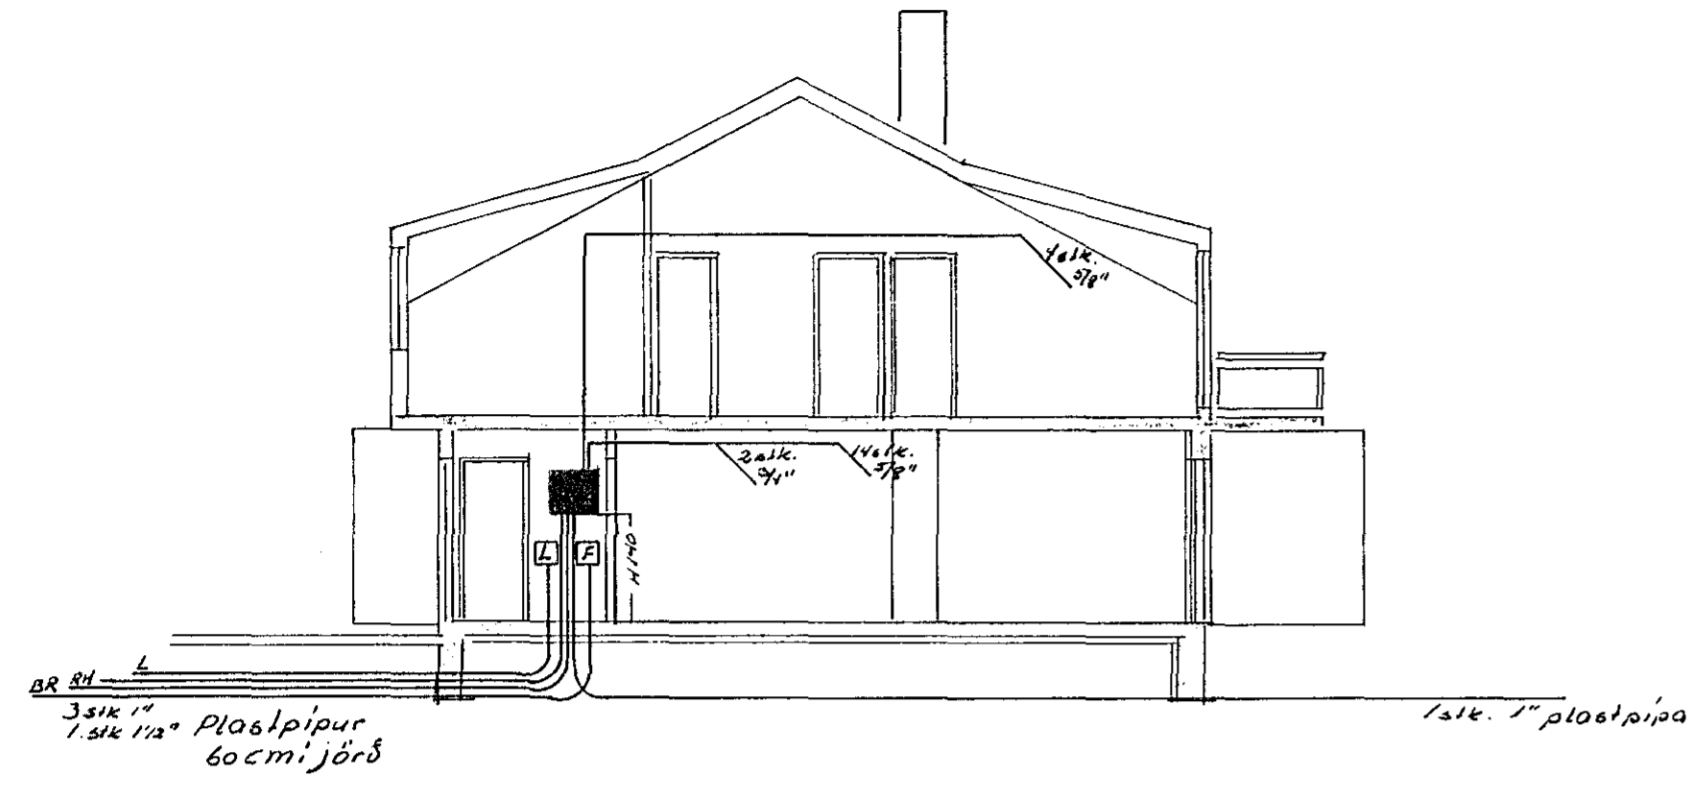
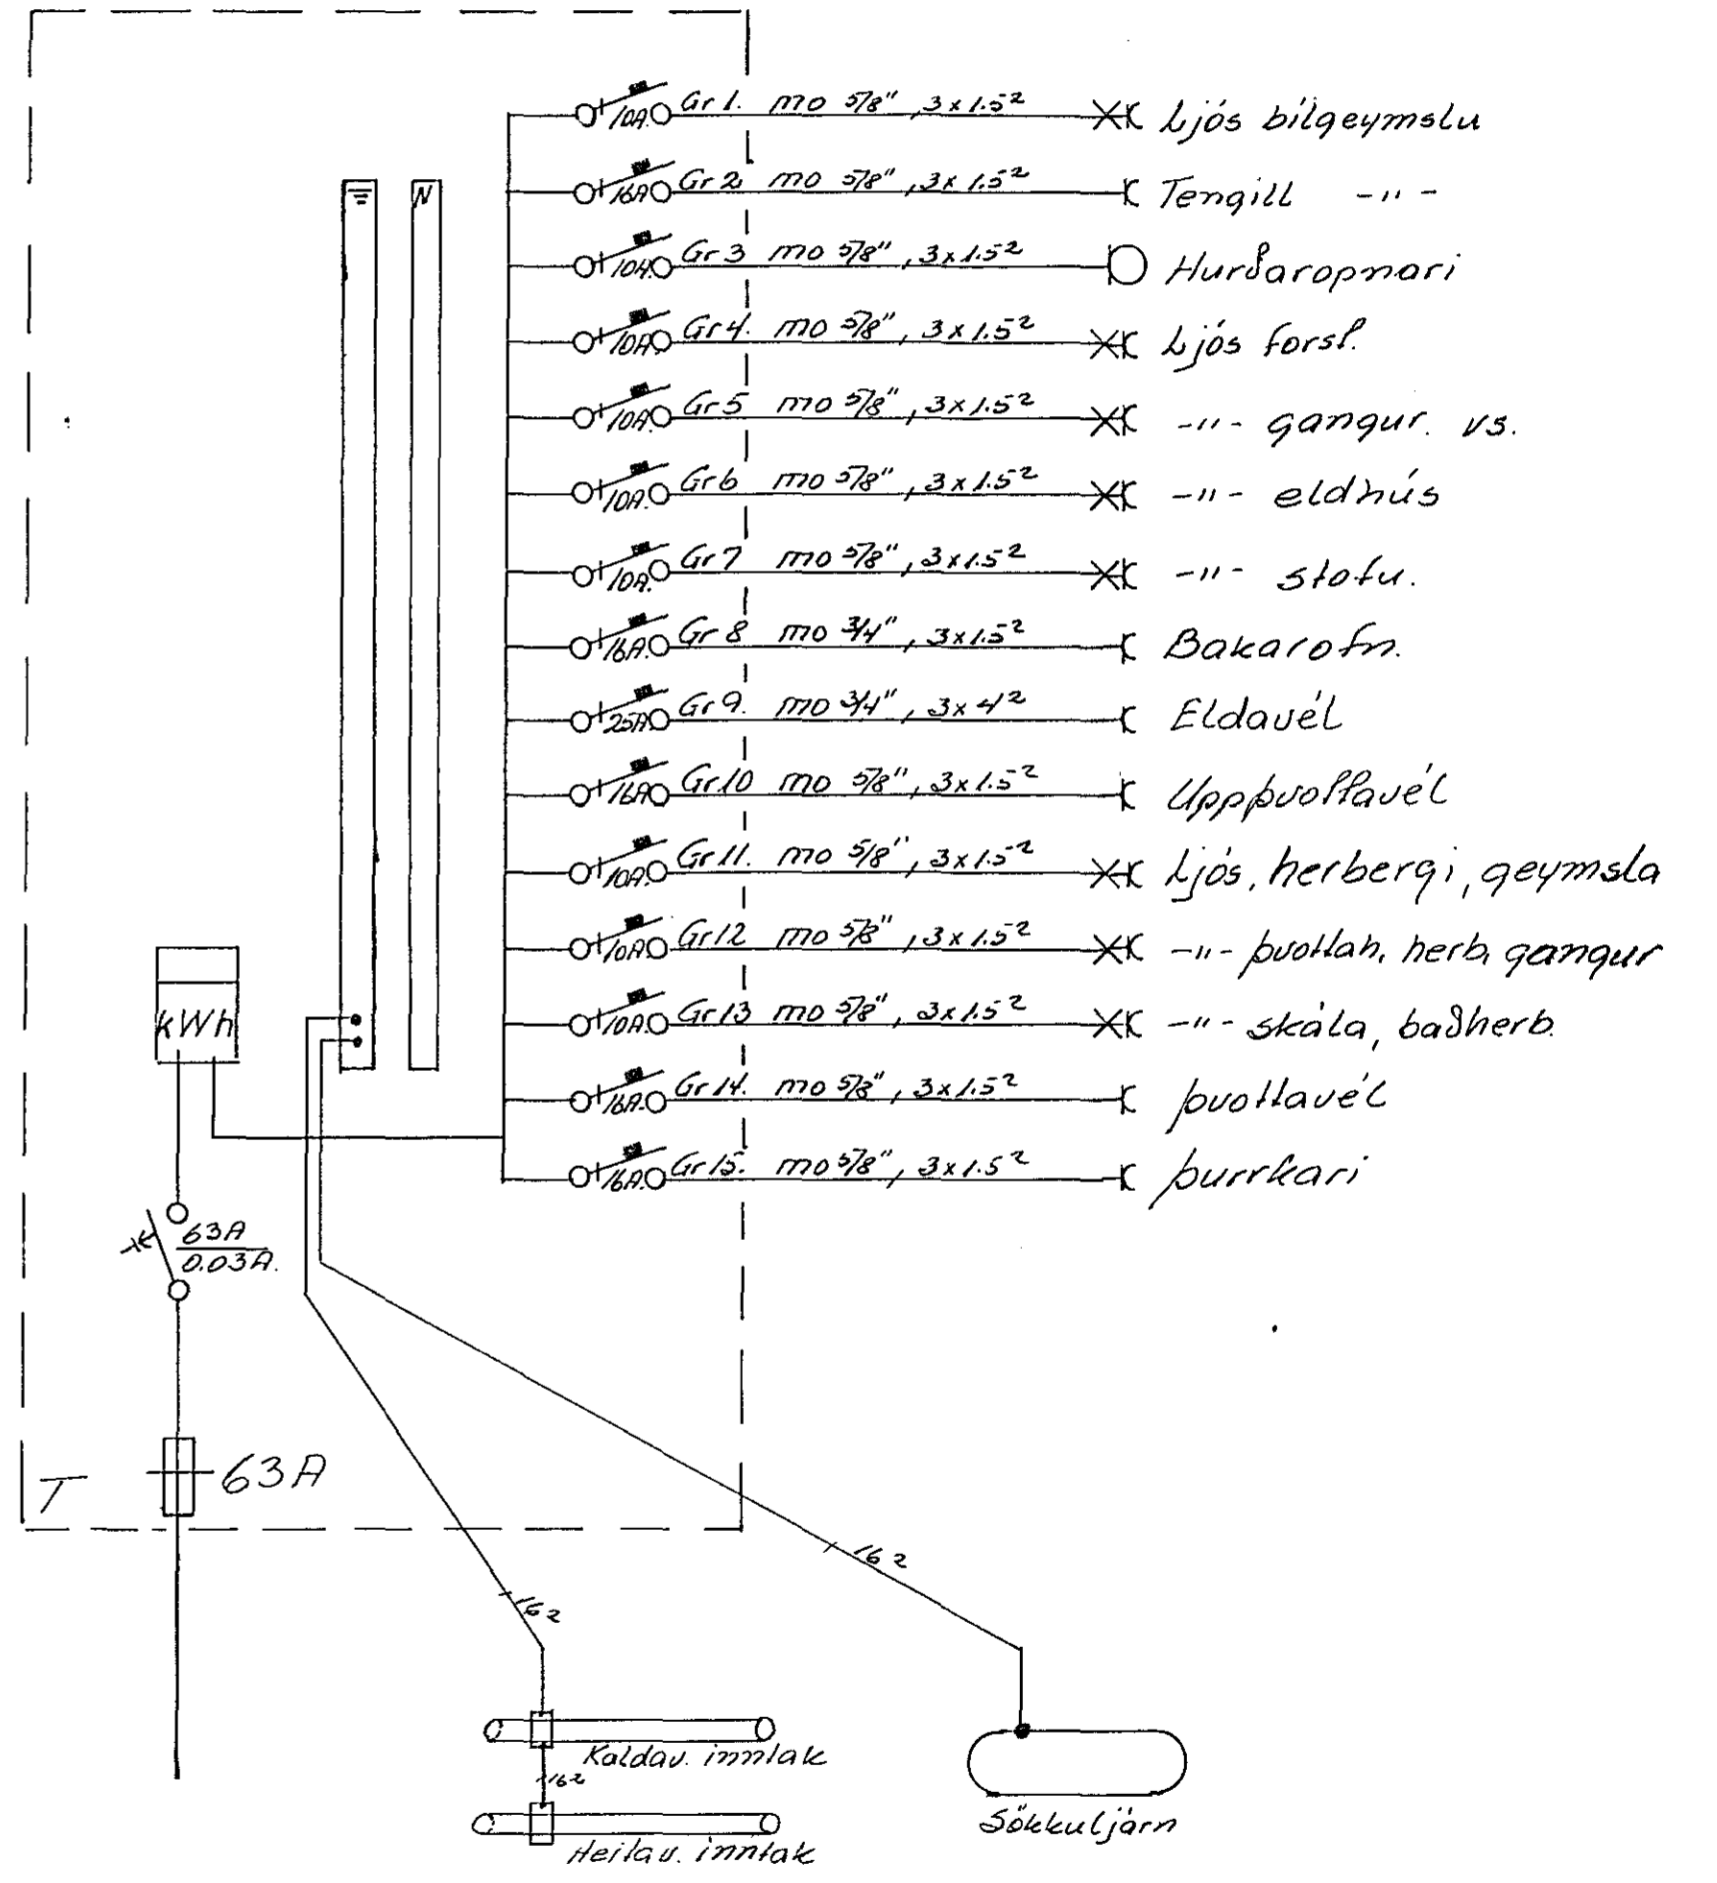


Húsvétt nr. 825 Teikning nr. 2032
 Samþykkt þ. 23.3. 1983
 f.h. RAÐVEITU HAFNARFJÁRDAR
Ólafur Þ. Þorsteinsson
 Eftirlitsmaður rafhlagna

Breytingar í fjórum teikn.

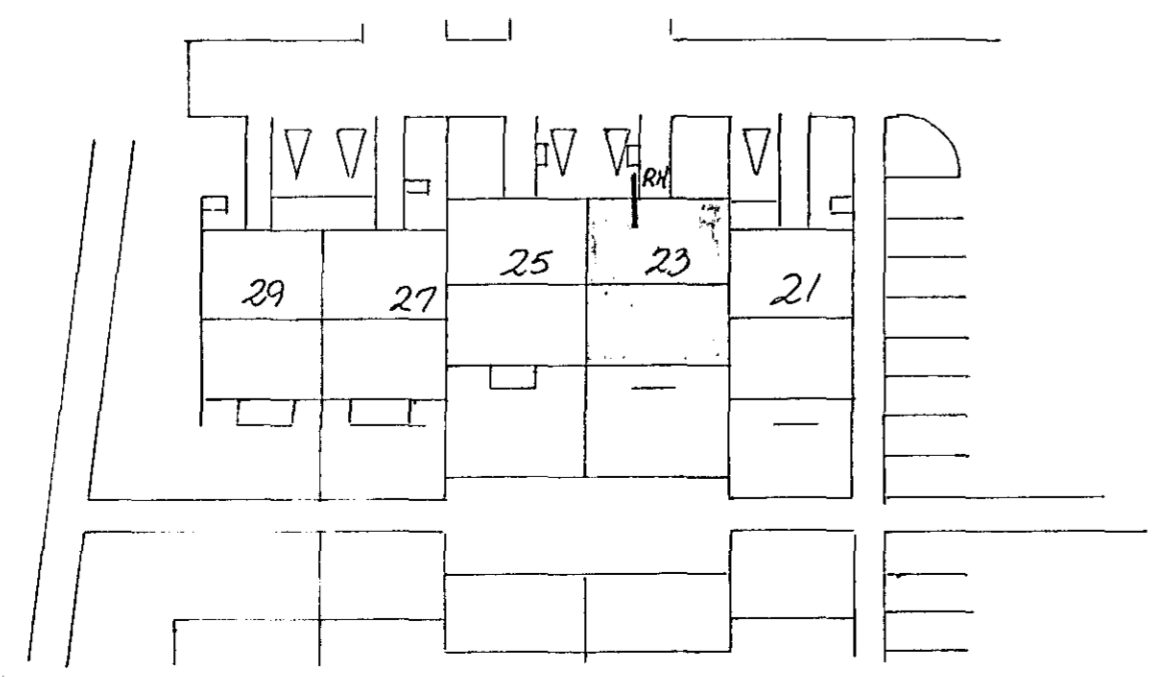

Skýringar
 Málstraumur rofa og tengla sé 10A.
 Pipur séu 5/8 vir 1.5²
 Hæð tengla sé 20cm frá gólfi } nema
 Hæð rofa sé 100cm frá gólfi } annars sé
 Töflukassi sé no 114 frá J.B.P. eða samsvarandi } gætið
 Binda skal saman heill og kalt vafrn við innflök
 Útiljós skulu vera hringlaga og flöt með hitum kúlli

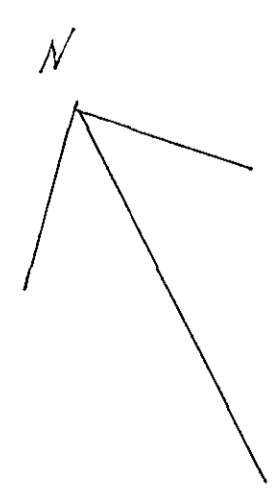

2032

Breytingar	NR.	Dags	Nafn
			Jens Einar Einarsson 15.5.2029
			Stekkjarhuamm 23 H. Þ. T. Þ. 5. 21
			Rafhlagna-teikning Mál 1:100 1:500
			Bl. 1 af 2 Bl. 1 af 2
			Mars 1982
			Þ.