


Skýringar

Öll mál gefin í cm frá fullfrágengnu gólfí
Hæð rofa sé i 115 cm
Hæð tengla í eldhúsi, bílgeymslu og þroftahúsi
sí i 110 cm, æðrir tenglar í 20 cm.
Hæð veggþjósa í 165 cm.
Pipur seu 16 mm/m og vir 1,5^a
Málstraumur rofa og tengla skal vera 10A
Tafla A gerð JBP 113 eða samsvarandi.
Tafla B gerð JBP 112 - II -
F = bœjarsími
L = loftnet.
D = dyrasími.

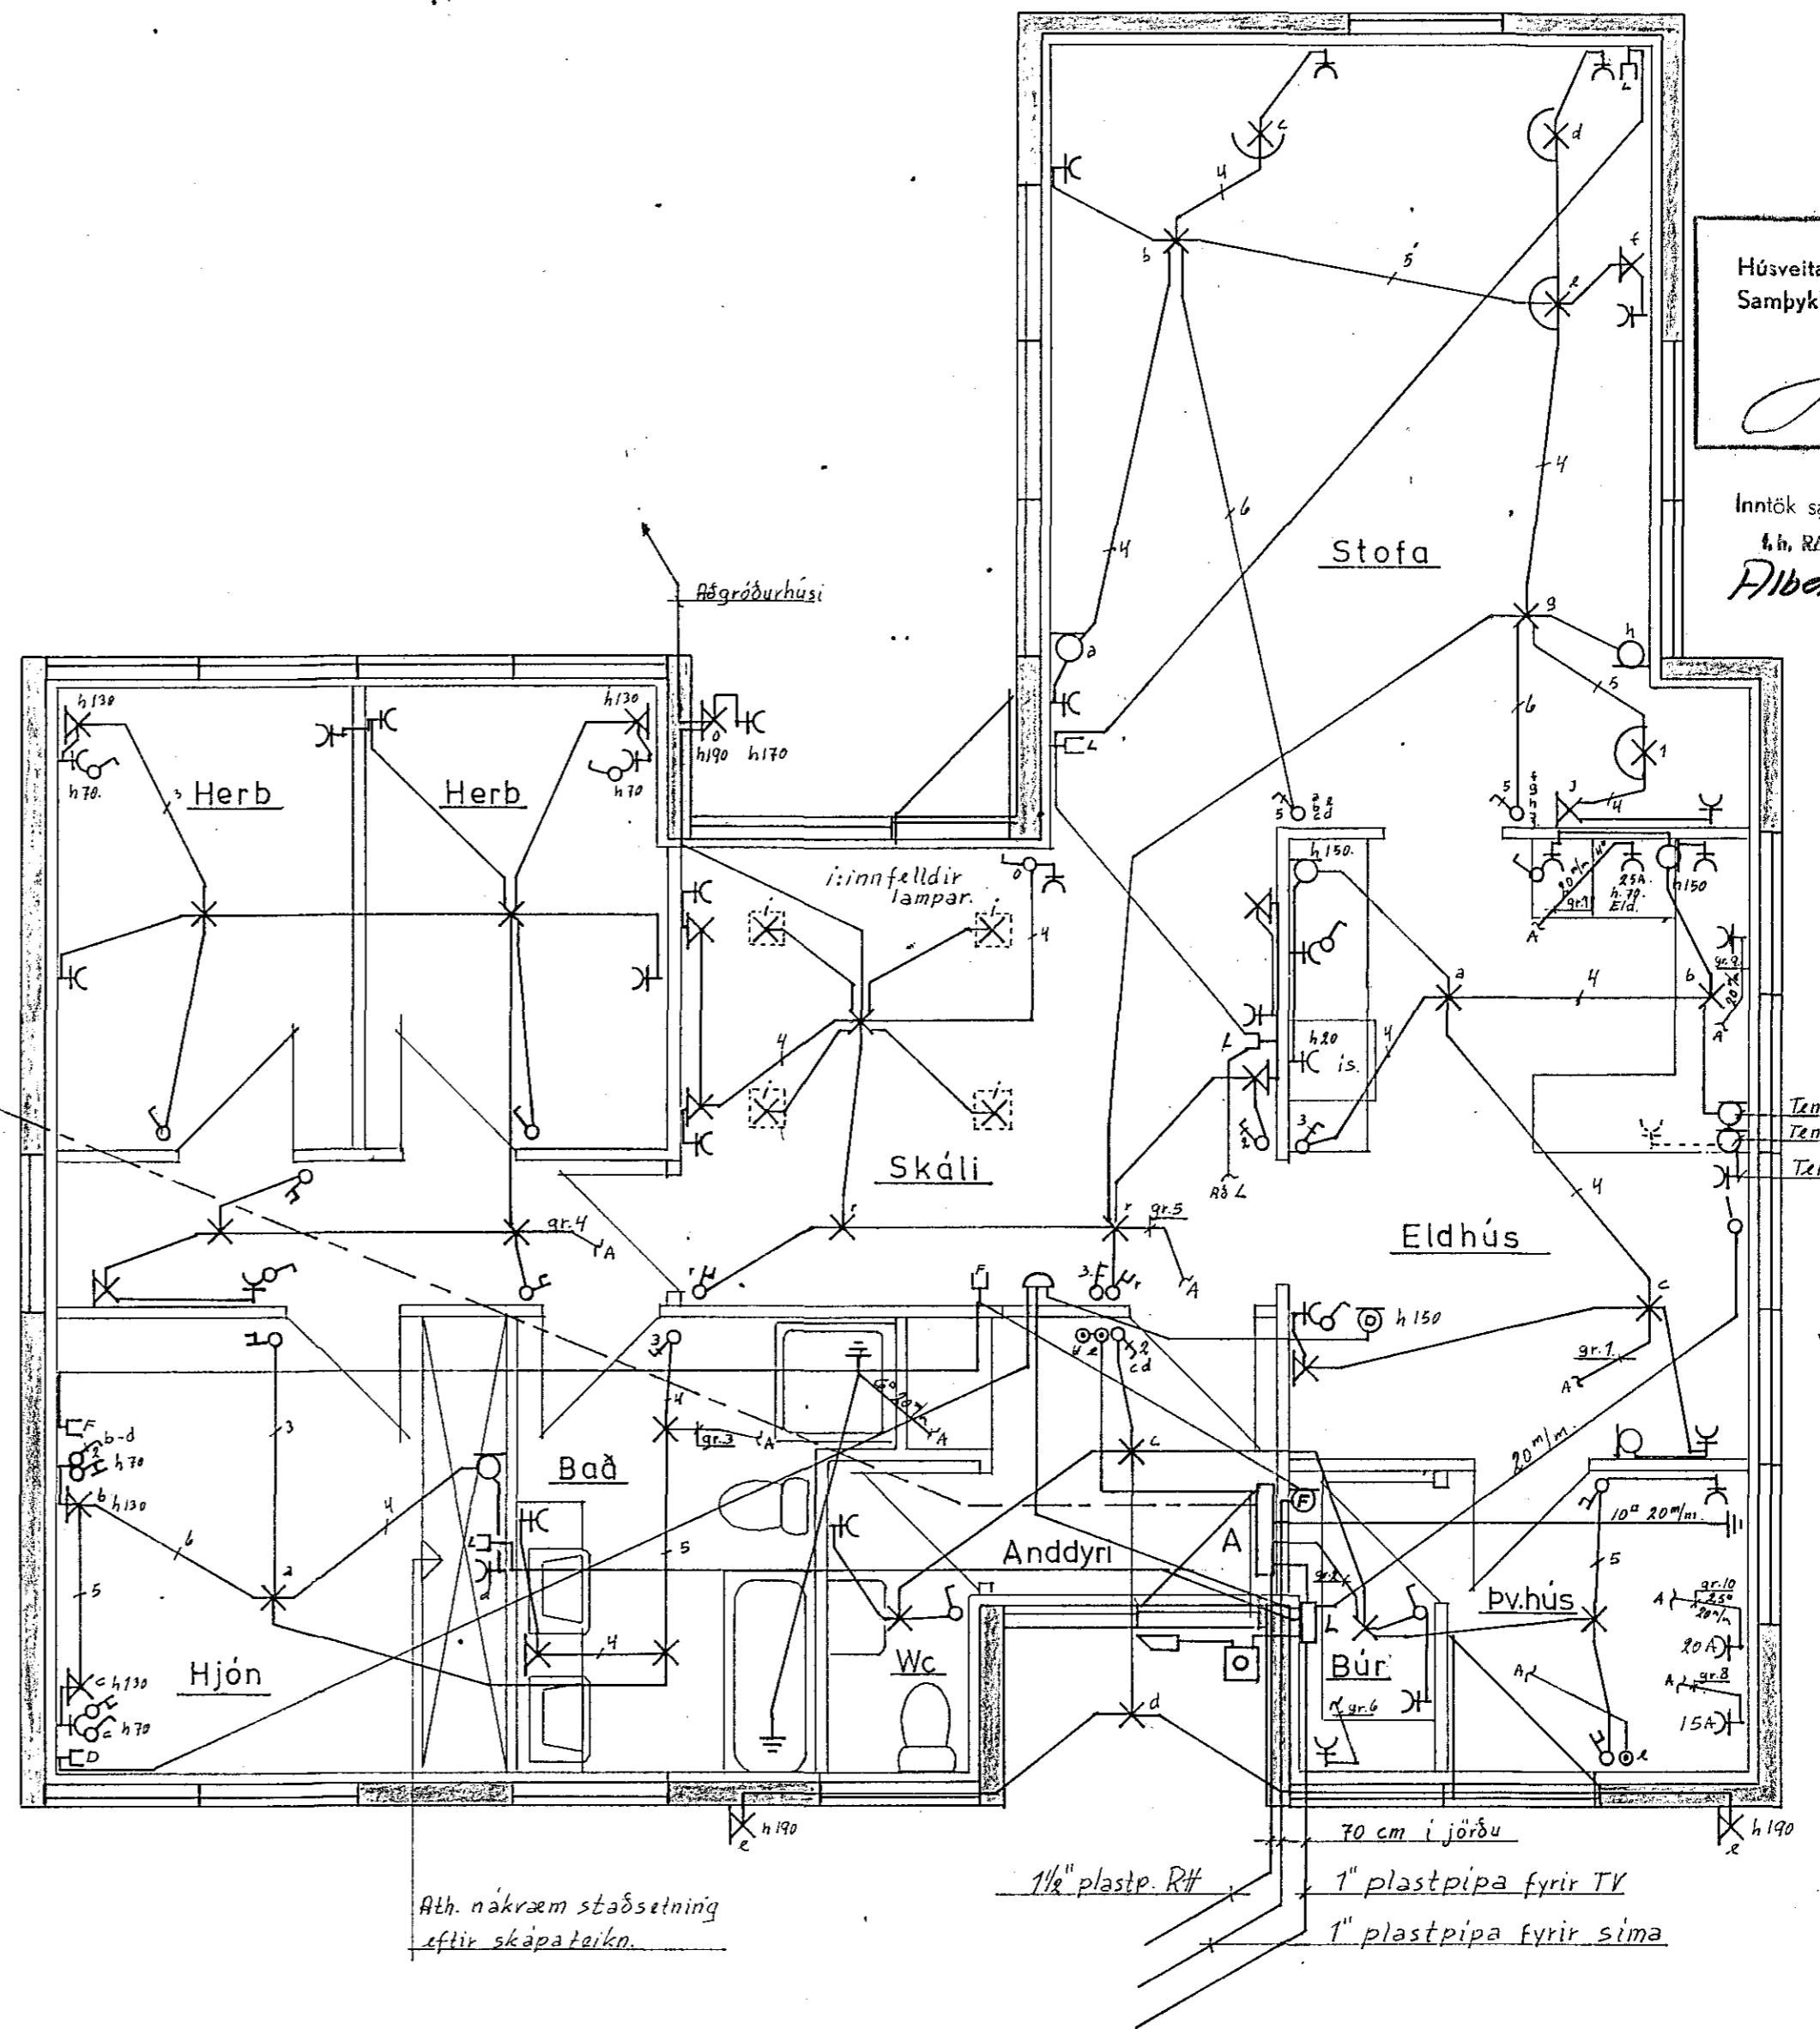

Húsveita nr. 1028 Teikning nr. 1018
Samþykkt þ.: 25-2 1982
f.h. RAEVEITU HAFNARFIJARDAR
Jens Ólafur Frison
Efirlitsmaður raflegna

Inntök samþykkt 24.12. 1982

f.h. RAEVEITU HAFNARFIJARDAR

Albert Kristjánsson

2018

Hrauntunga 14 Hafnarfirði

Raflögn í íbúð og bílgeymslu	Dags. 16.2.1982 Hannað: <i>Rí</i>
Teikning númer 106	Teiknað: <i>Rí</i>
Mkv. 1 : 50	
<i>Rímar Palason Blomv. 20.</i>	Blað 1 af 2