


F

F

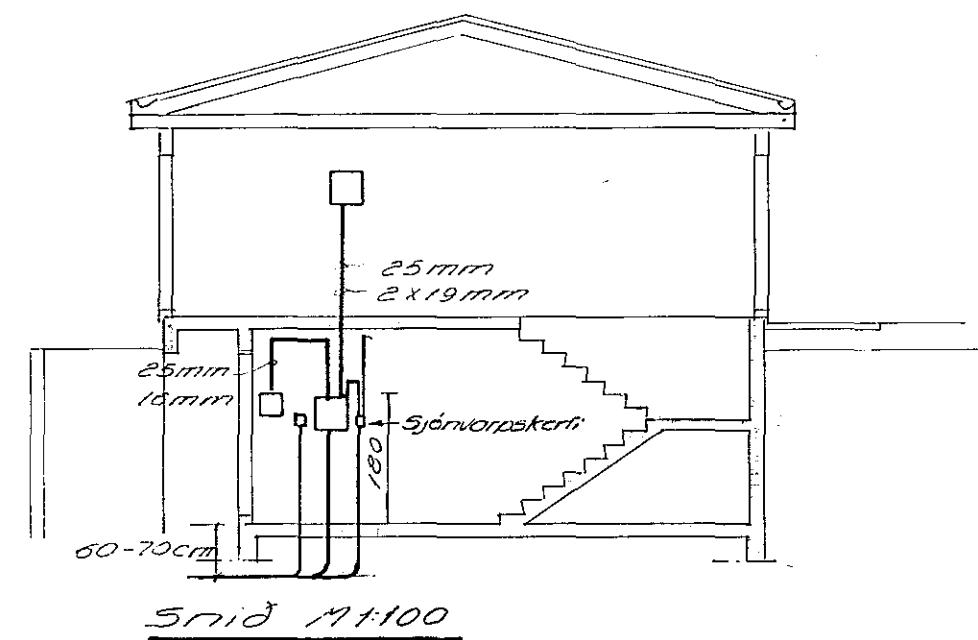


E

E

D

D

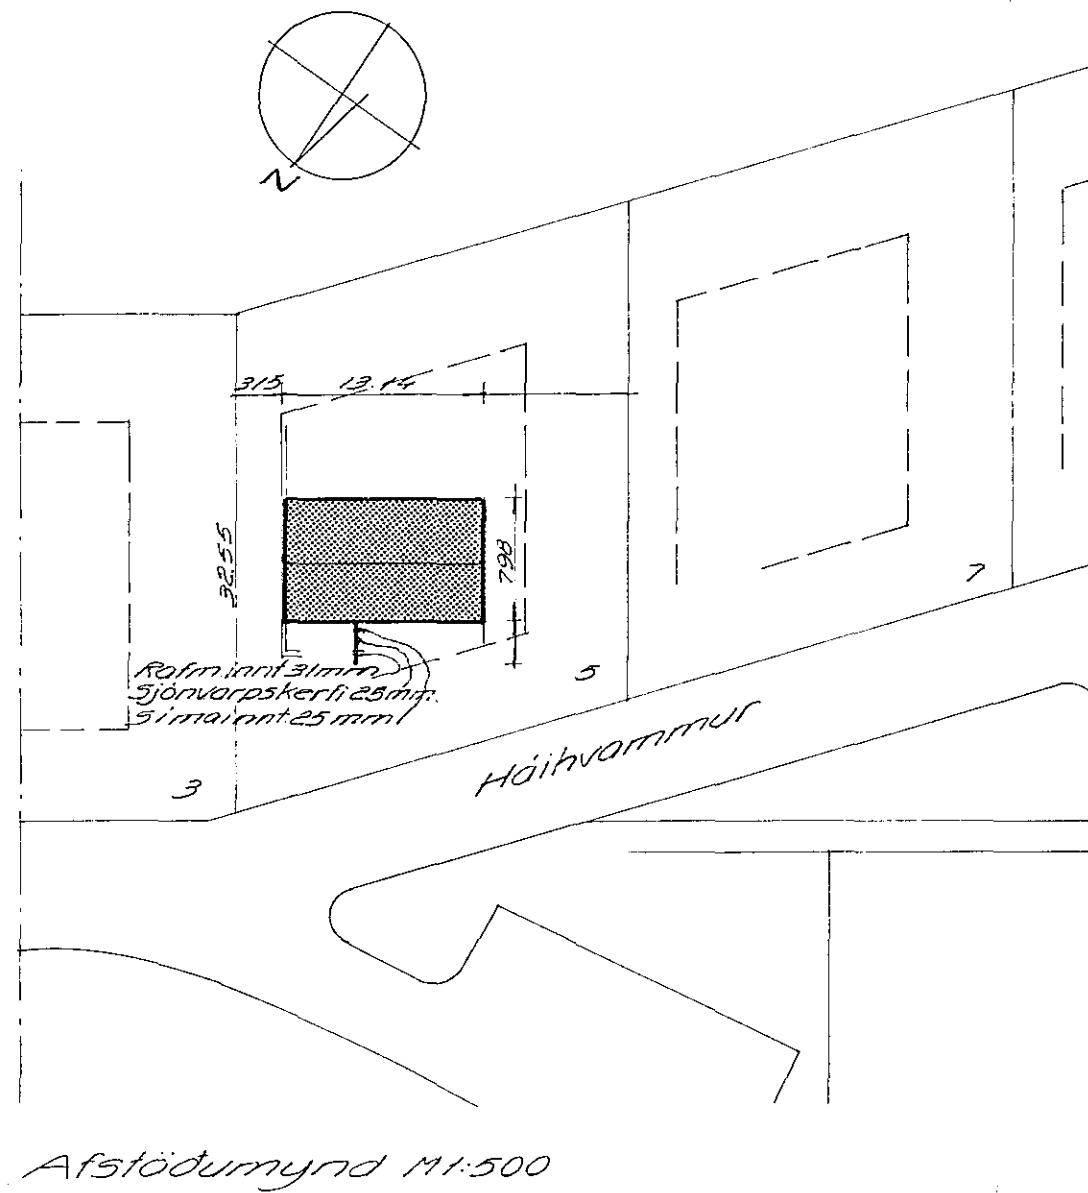

C

C

B

B

A

A

Húsvita nr. 2625 Teikning nr. 1839
Samþykkt þ. 20 - 2 1980
f.h. RAFVEITU HAFNARFJARDAR
Jens Eversdóttir
Eftritismáður rafslagna

Inntök d. 19. 2. '80

f.h. RAFVEITU HAFNARFJARDAR
Búggingarstíkun samp. 22.8. '79
frambisad.
Albert Kristinsson
Samp. einfasa. D.K.

ALMENNAR SKÝRINGAR

1. Pipur skulu vera 3/8" og vir 1.5mm²
2. Mölstraumur rofa og tengla skal vera minnst 10A. nema annars sé getið
3. Rofar skulu vera 100sm frá gólfí
4. Tenglar skulu vera 15sm frá gólfí
5. Möl eru frá fullfrægengnu gólfí eða óeinangræðum vegg i miðja dós, eða ur miðri dós i miðja dós þar sem pipur eru lagðar hlið við hlið í loftum eða veggjum, skal hafa bil á milli beirra bannig að steyjas geti auðveldalega runnið á milli beirra.
6. Mölmhilita lagnar, tekja, lormaa og búnoðar skal jordbinda vondlega.
7. Til snertispennuvornar skal nota lekastraums-rofa og nállun.
8. Sjá nánar tengingu, gildleika tauga og virun á einlinnmynd.
9. Allar pipur skulu vera plastpipur
10. Öll tákni eru táknað og ber að sornreina lagnir að tekjum eftir odstöðum á staðnum og eftir sérteikningum.
11. Rofar og tenglar skulu vera af sornbærilegri gerð
12. Öll tákni eru sornkvæmt íslenskum staðli nr. 61
13. Ganga skal vei' og fogmannilega frá lögninni.
14. Ganga skal vei' og fogmannilega frá lögninni.

1	88-30	55.	Breyting á sjónvorpaskerti	1839X
FLOKKUN	TEIKN.NR.			
81	24	037		
VERK	BLAD	FRH BL		
151	1	2		
KVARDI				
1100	1500			
HANNAD TEKNAD YFIRF				
GG	RV.			
REYKJAVÍK	Okt. 79			

Rafhönnun ARMÚLI 42 SÍMI 84833