Teikn. nr. 2418 Teikn. nr. 1626
Samþykkt þ. 7.11. 1975
F.h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR
Björn Pálsson
Umdæmisstjóri rafmagn

Teikn. samþykkt 6.11.1975
RAFVEITU HAFNARFJARÐAR
Albert Kristinsson

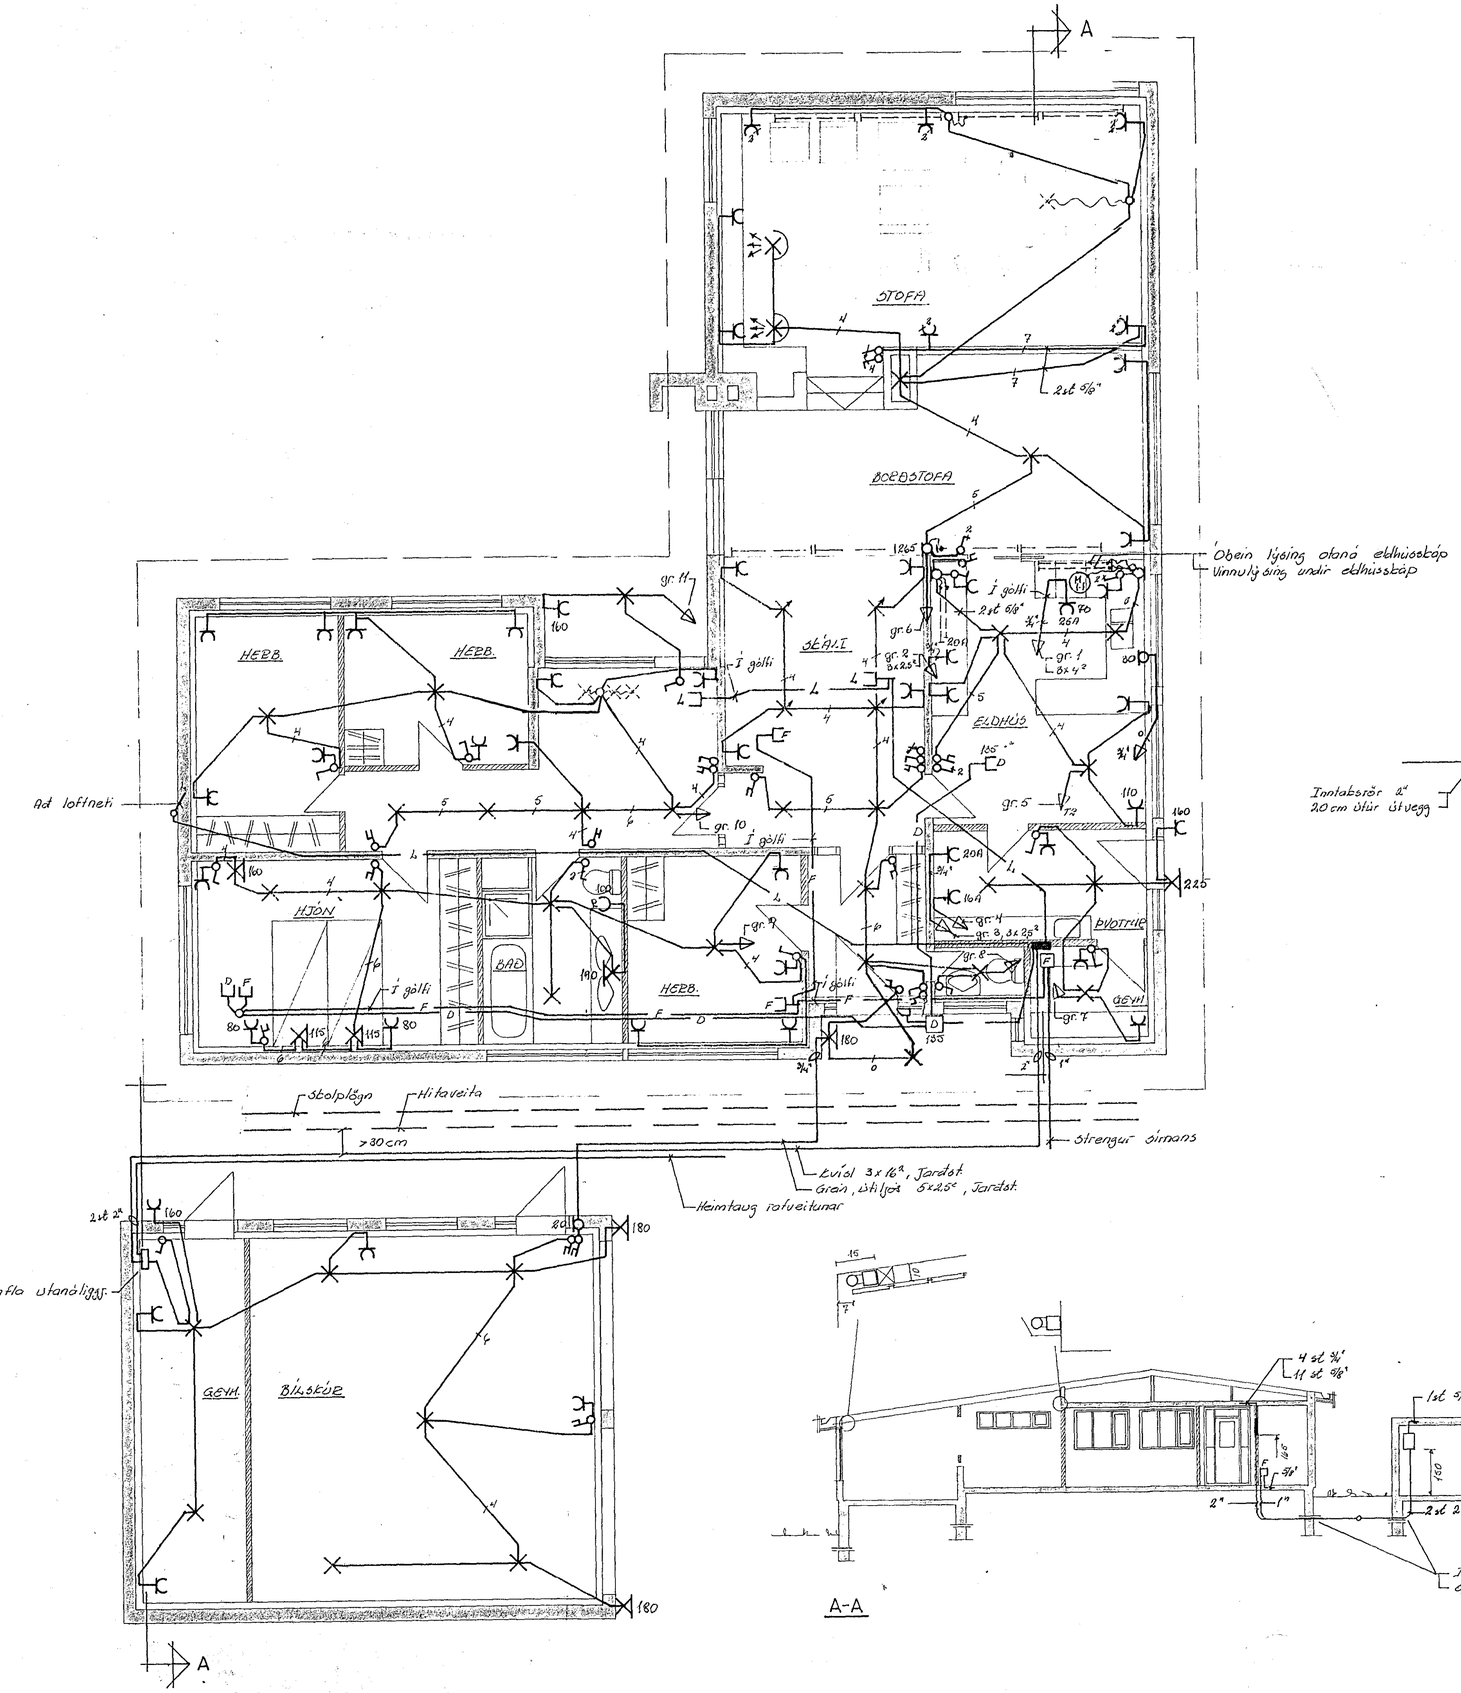

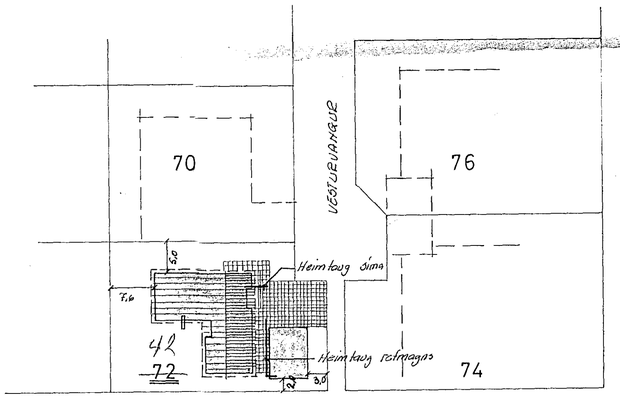

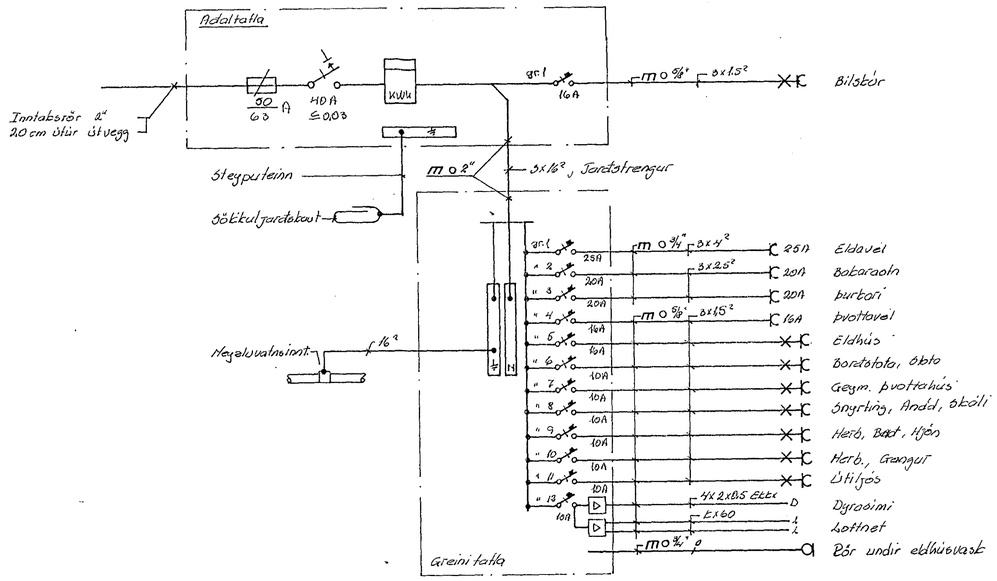

Almennt gildir nema annars sé getið á teikningu

- Pípur ¾", nema ídreignum vír 3x1,5²
- Hæð rofa 100cm frá gólfi
- Hæð tengla: við gólf 20cm frá gólfi, í eldhúsi, þvottahúsi og bílskúr 110 cm. Tenglar við rofa, sama hæð og rofinn
- Tengja skal baðbar og pípulagnir saman til spennujöfnunar
- Setja skal dósir í steypumót útveggja, útveggir múrhúðast ekki

1626

BR.	DAGS.	BREYTING	

VERKFRÆÐISTOFA ÁRMÚLA 1
REYKJAVÍK – SÍMI 83844
Sig. H. Ebenhoh

VESTURVANGUR 7? HAFN.
Raflagnateikning 47
Rafveita Hafnarfjarðar

HANNAÐ	SE	KVARÐI	1:50, 1:100
TEIKNAÐ	SE	DAGS.	29 maí 1975
YFIRFARIÐ		NR.	4439 B A