

N-1-63		KVARÐI		1:50
BLAD 4 AF 8		DAGS		MAR 75
RAFMAGNSVERKFRÆÐINGUR MÄVANESEI II SIMI 43877		HÄNNAD		TEIKNAD
SIGURÐUR HALLDORSSON		SAMP		FIRE
LÝSING		TEIKNAD		BREYTI
DAGS		DAGS		BREYTI
TEIKNAD		DAGS		BREYTI
LÝSING		DAGS		BREYTI
TEIKNAD		DAGS		BREYTI


IBUÐIR AÐRADRA
HAFNARFIRÐI
HÚS II
I.H.EÐ-RAFLÖGN

IBUÐIR AÐRADRA
HAFNARFIRÐI
HÚS II
I.H.EÐ-RAFLÖGN

Þessi skýringar er byggð á skýringum frá 1974 og 1975. Hér er sýnt á breytingum og viðbætur. Þetta er skýringar af rafmagnsneti og ljósstjórnun. Þetta er skýringar af rafmagnsneti og ljósstjórnun. Þetta er skýringar af rafmagnsneti og ljósstjórnun.

TAKN - SKYRINGAR

1. Tölur í veggum, sem sýna ljósstjórnun. 2. Tölur í veggum, sem sýna rafmagnsneti. 3. Tölur í veggum, sem sýna ljósstjórnun. 4. Tölur í veggum, sem sýna rafmagnsneti. 5. Tölur í veggum, sem sýna ljósstjórnun. 6. Tölur í veggum, sem sýna rafmagnsneti.

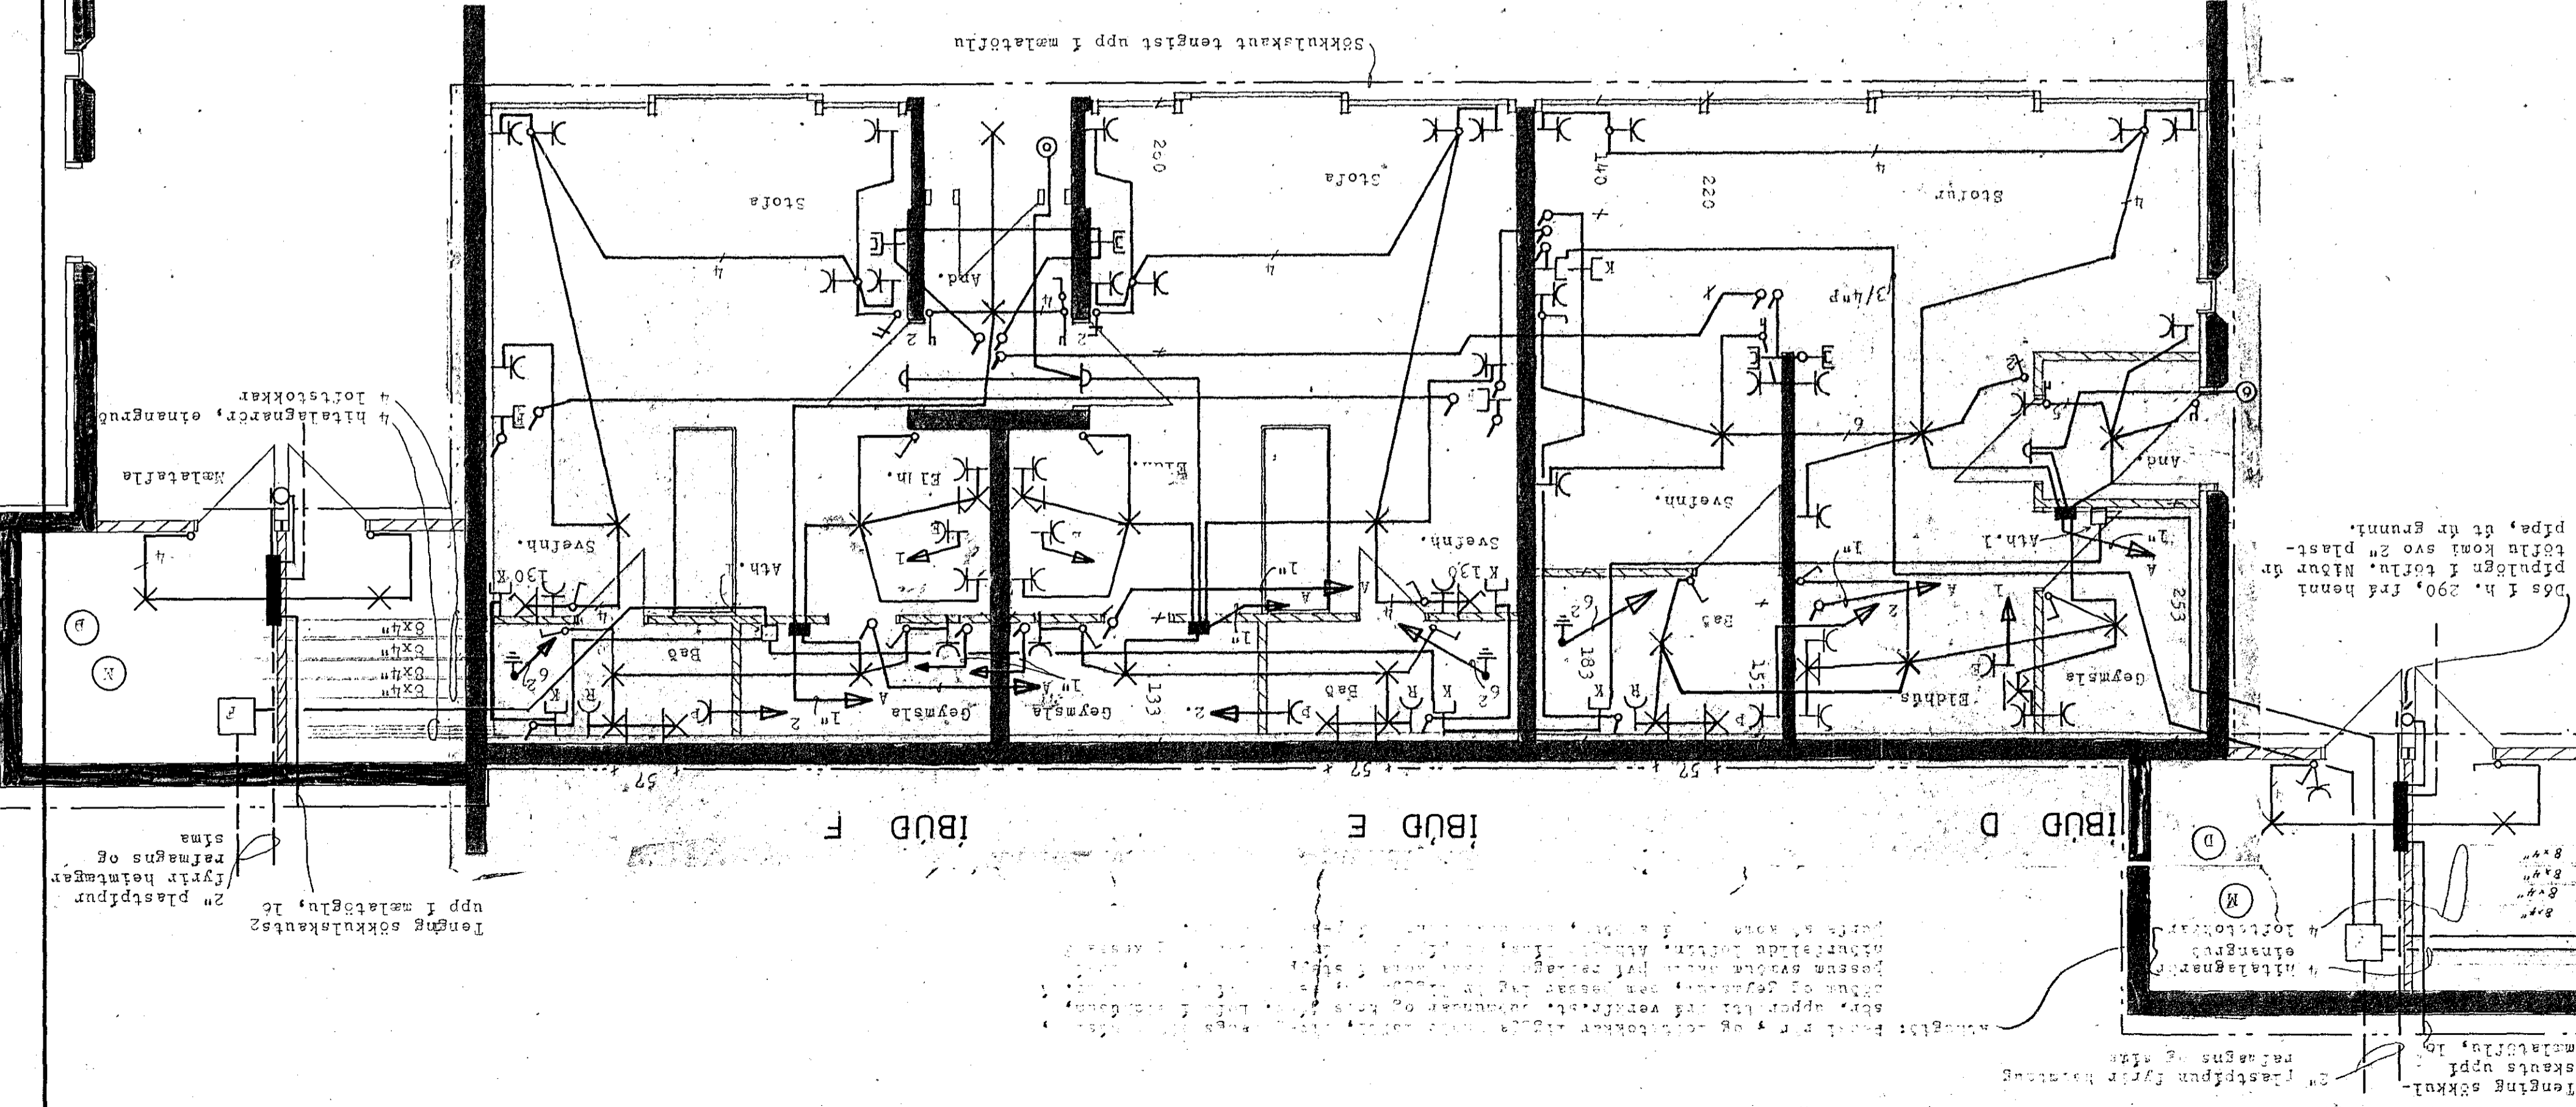

Tenging sökkulskauts 2 upp í malatöflu, 10 2m plastpípun fyrir heimtægar rafmagns og síma

Dög I n. 290, frá hennar pípu í tölun. Nú þur er pípa, út frá grunn.

Tenging sökkulskauts upp 2m plastpípun fyrir heimtægar rafmagns og síma