


Samþykkt sem frávik frá staðli IST 61, samkvæmt sérstöku samkomulagi við Rafmagnseftirlit ríkisins og Húsnæðismálastofnun ríkisins.

Sú kvöð er á, að allir tenglar séu jarðbundnir og að lögn sé að öllu öðru leyti í samræmi við reglugerð Rer þ. 1. 7. '72 og fyrirmæli R.H.

Gildir aðeins fyrir teikningar frá Húsnæðismálastofnun ríkisins.

Húsvéita nr. 2215 Teikning nr. 1396
 Samþykkt þ. 2. 7. 1973
 Lh. RAFVEITU HAFNARFIJARDA
 Björnsson, Jóhannsson
 Eftirlitsmaður rafhlagna

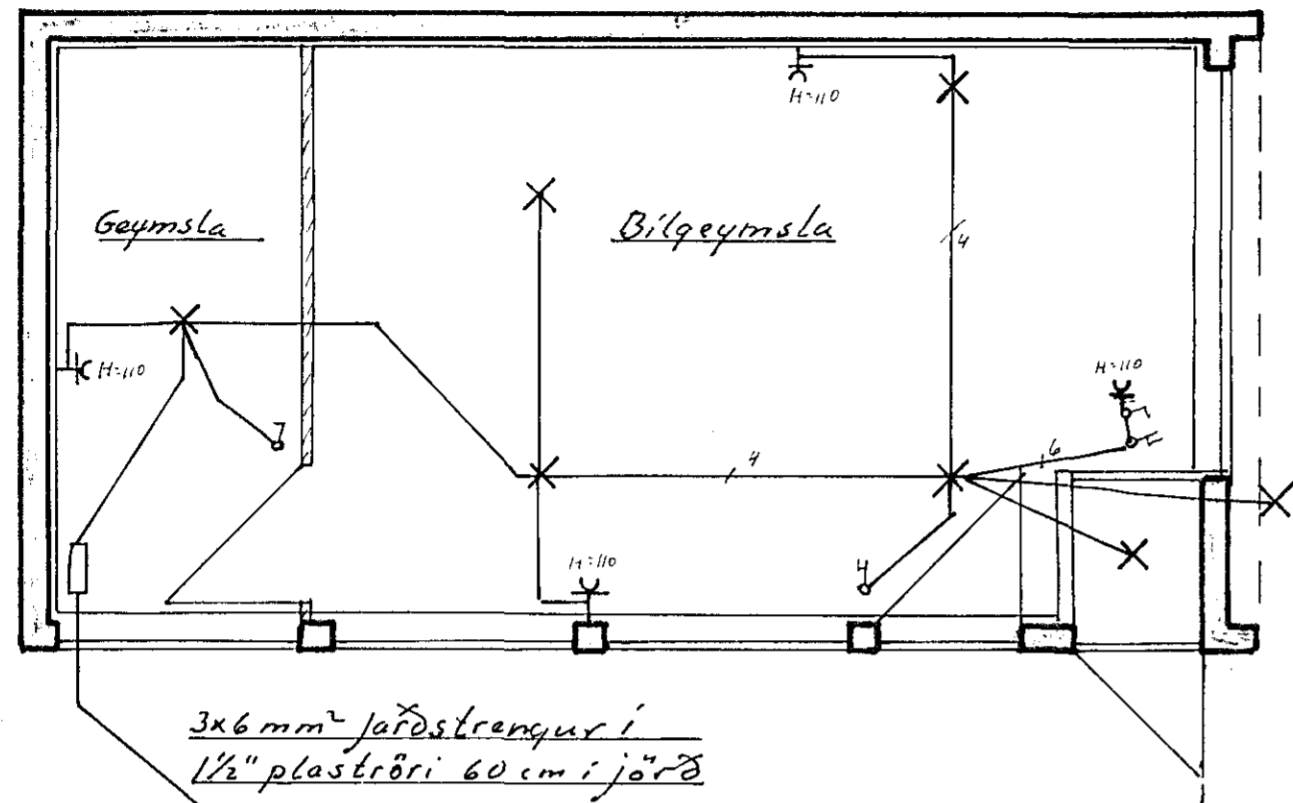

Inntök samþykkt 2.17. 1973

Lh. RAFVEITU HAFNARFIJARDA
 Albert Þorkelsson

Sé annars ekki gætið eru tangur $m = 5/8$, $3 \cdot 1.5^2$
 og búnaður gerður fyrir a.m.k. 10 A málstraumi.

Norðv. 32
 1396

| | |
|---|-------------|
| Eggert Steinsen, verkfr. | |
| Húsnæðismálastofnun ríkisins, Verk 20 v. dbót | |
| Rafhlögn | M 1:50 |
| Bilskúr | Blað 2 af 2 |
| Kópavogi í mai 1973 | |
| Eggert Steinsen | |