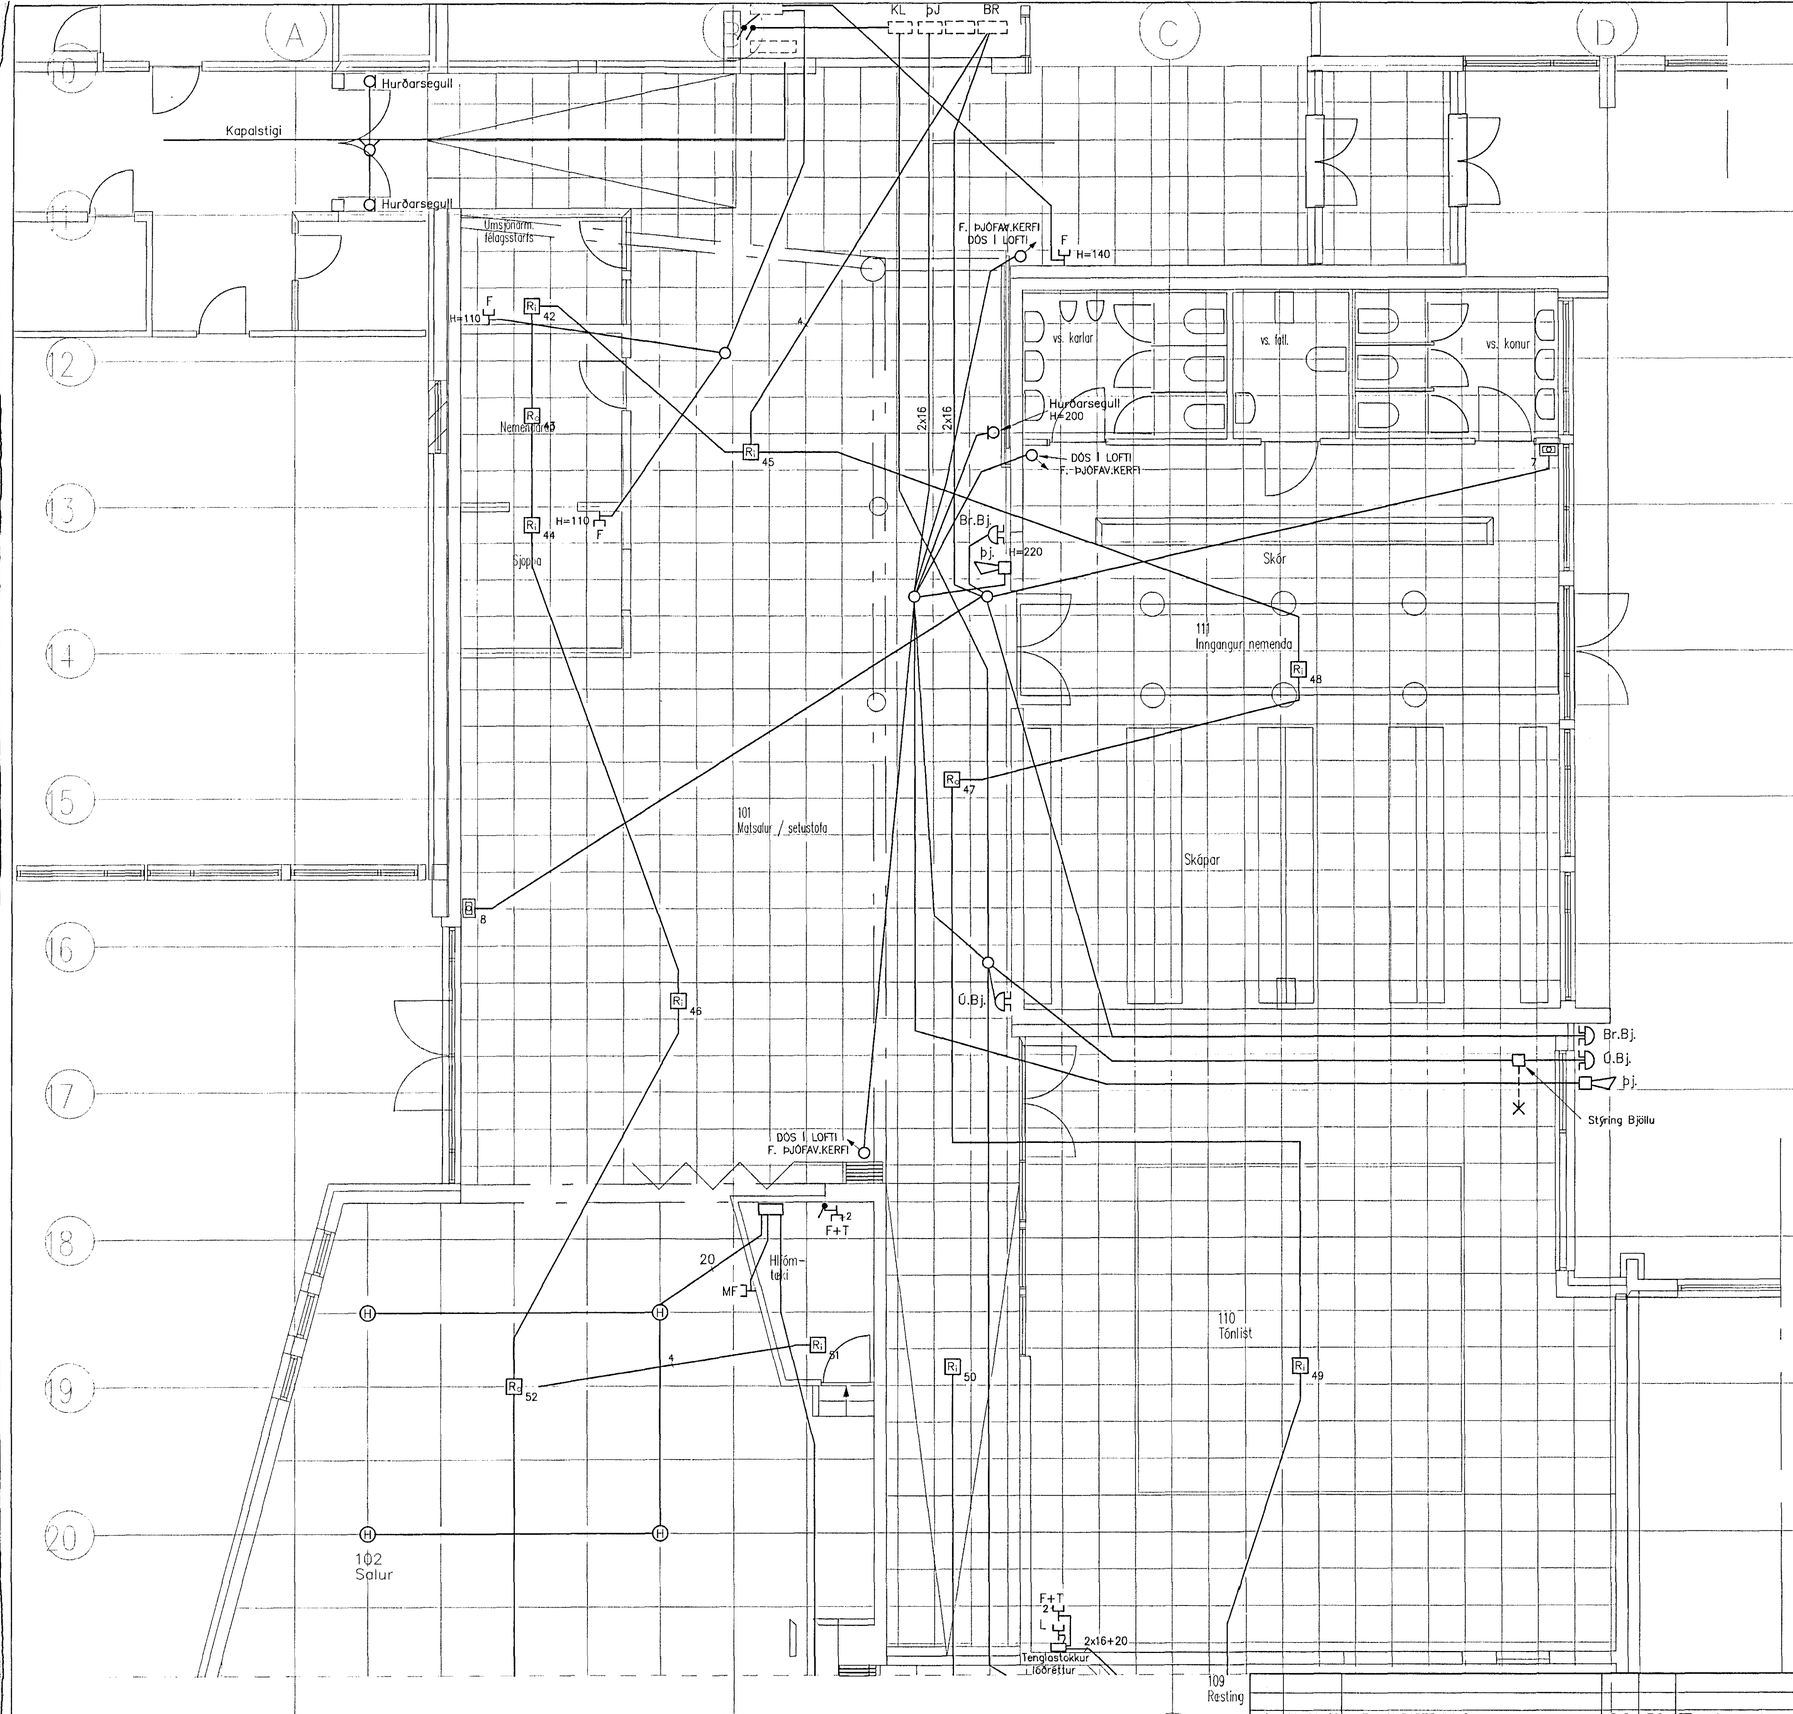

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR EDA UTANÁLIGGJANDI 16mm PLASTPÍPUR,
TAUGAR 3x1,5° OG STRENGIR 3x1,5° Í KAPALBÖKKUM.
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
TENGLAR VID ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 220sm.
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
ALLAR PÍPUR Í LOFTUM ENDI VID RENNU.
DRAGA SKAL STRENGI FRÁ TÖFLU Í FYRSTU DÓS.
L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = TÖLVA
Br.Bj.=BRUNAVIÐV.BJÖLLUR , Ú.Bj.= ÚTHRINGINGARBJÖLLUR

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

NEYÐARROFI, H=110sm
HANDBRUNABODI, H=130sm



1:50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10M

3.áfangi-1-2

ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA
C	99-01-29	FULLNAÐARTEIKNING	S.Æ.	T.S.	Trausti Sveinbjörnsson	220146-2439
B	98-11-05	BREYTT V. FÆRSLU Á ELDHÚSI	S.Æ.	T.S.		
A	98-04-30	ÚTBOÐSTEIKNING	S.Æ.	T.S.		

EINSETNING ÖLDUTÚNSSKÓLA
3.áfangi – Tengibygging
Eldvarnar– og fjarskiptakerfi 1.hæð 1/2

TERA S/F
RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
EDMUND BELLERSEN RAFMAGNSTÆKNIFR. SÍMI 5687388
TRAUSTI SVEINBJÖRNSSON RAFMAGNSIÐNFR. SÍMI 5687390

MKV. 1:50
TEIKN.NR. 5
SÍÐASTA TNR.
TNR. 5 AF 14
GEYMSLUNR. –
ÚTG. C