9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

J I H G

AÐ 3. ÁFANGA

75+3x63mm. — 3x63mm.

H=YFIR DYRUM

ÚT H=YFIR DYRUM

DÆLUR SNJÓBR. (M) (M) GRUNNVATNSDÆLA

SMÁSPENNUKASSI CA. 600x600

ADALTAFLA T.0.1 1600x1100x300 Á SÖKKLI

L12 L12 GR.1

R

5x10□ STJÓRNTAFLA LOFTRÆSI– OG SNJÓBRÆÐSLUKERFIS (Í ÚTBOÐI LOFTRÆSIVERKTAKA)

40+3x20mm PL.P. sjá.tnr.2

2x20mm PL.P.

2x40+2x32+6x20+2x16mm PL.P. sjá.tnr.2 LAGNIR Í GÓLFPLÖTU

KAPALSTIGI FYRIR LOFTRÆSI– OG SNJÓBRÆÐSLULAGNIR H=UNDIR RÖRUM

Tæknirými

L12 L12 L12 L12

16□ 16□

DÆLUR SNJÓBR. (M)

SÖKKULSKAUT

40mm+2x20mm. PL. PÍPUR AÐ T1.3

AÐ þakblásurum

20mm PL.P.

20mm PL.P.

AÐ þakblásurum

63mm+2x32mm. PÍPUR TIL VARA ÚT ÚR SÖKKLI

90mm. INNTAKSPÍPUR AÐ LÓÐAMÖRKUM

50mm. PL.PÍPA AÐ LÓÐAMÖRKUM

SNIÐ Í STEYPUMÓT



FRÁGANGUR Á SAMTENGINGUM STEYPUTEINA FYRIR SÖKKULJARÐSKAUT



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR EÐA UTANÁLIGGJANDI 16mm PLASTPÍPUR, TAUGAR 3x1,5° OG STRENGIR 3x1,5° Í KAPALBÖKKUM.
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 220sm.
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
ALLAR PÍPUR Í LOFTUM ENDI VIÐ RENNU.
DRAGA SKAL STRENGI FRÁ TÖFLU Í FYRSTU DÓS.
L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = TÖLVA
Br.Bj.=BRUNAVIÐV.BJÖLLUR , Ú.Bj.= ÚTHRINGINGARBJÖLLUR

} NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

NEYÐARROFI, H=110sm
HANDBRUNABOÐI, H=130sm

10. des. 1997

VINNUTEIKNING

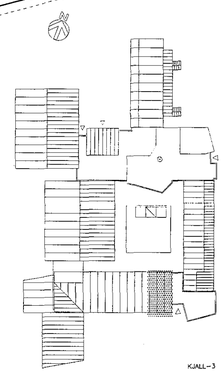

KJALL–3

1:50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10M

ÚTG.	DAGS.		S.Á. TEIKN.	T.S. HANNAÐ	SAMÞYKKT
A	97-10-29	ÚTBOÐSTEIKNING			Framk. Samþ. 120196-2939

EINSETNING ÖLDUTÚNSSKÓLA
1. ÁFANGI–VIÐBYGGING
KJALLARI RAFLÖGN, ELDV.–OG FJARSK.KERFI OG LAMPAPLAN

TERA s/f RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
EDMUND BELLERSEN RAFMAGNSTÆKNIFR. SÍMI 5687368
TRAUSTI SVEINBJÖRNSSON RAFMAGNSTÆKNIFR. SÍMI 5687390

MKV.	1:50
TEIKN.NR.	3
SÍÐASTA TNR.	
TNR. 3	AF 26
ÚTG.	A
GEYMSLUNR.	–