

Rafspjald uppi. 1:10.
Spjaldkassi nr. "0"

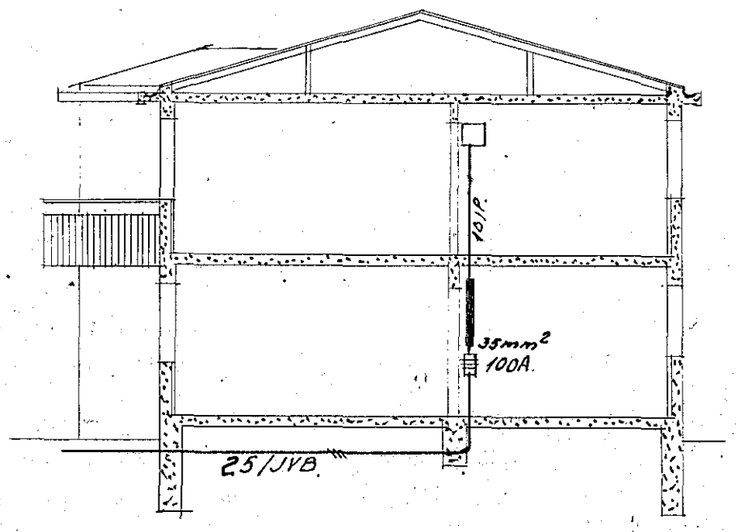

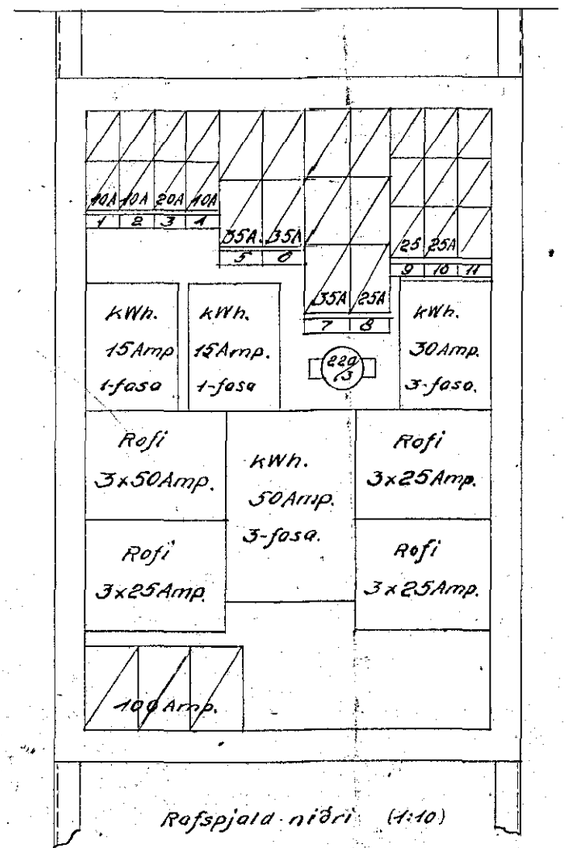

Rafspjald niðri (1:10)

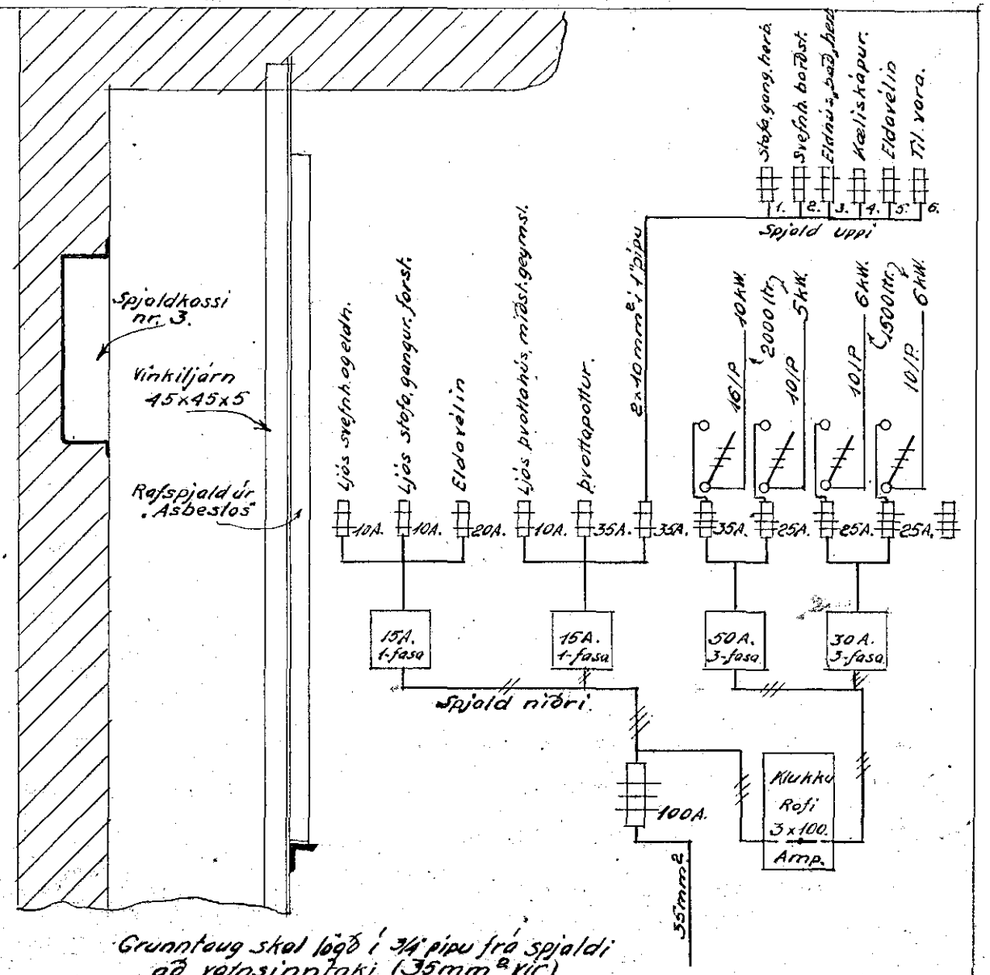

Grunntaug skal lögð í 3/4" pípu frá spjaldi að vatnsinntaki (35mm² vír)

Tenglamynd

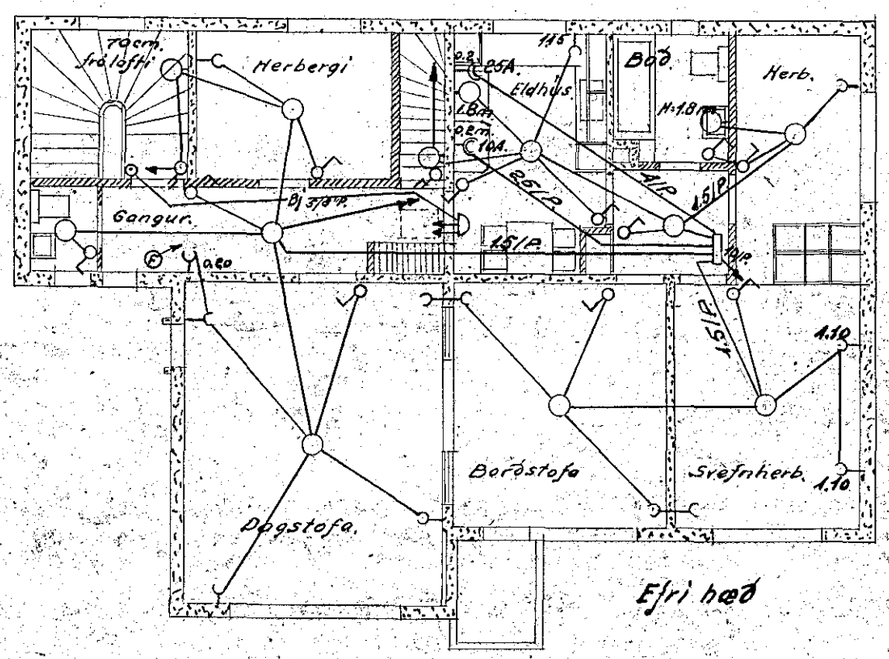

Efri hæð

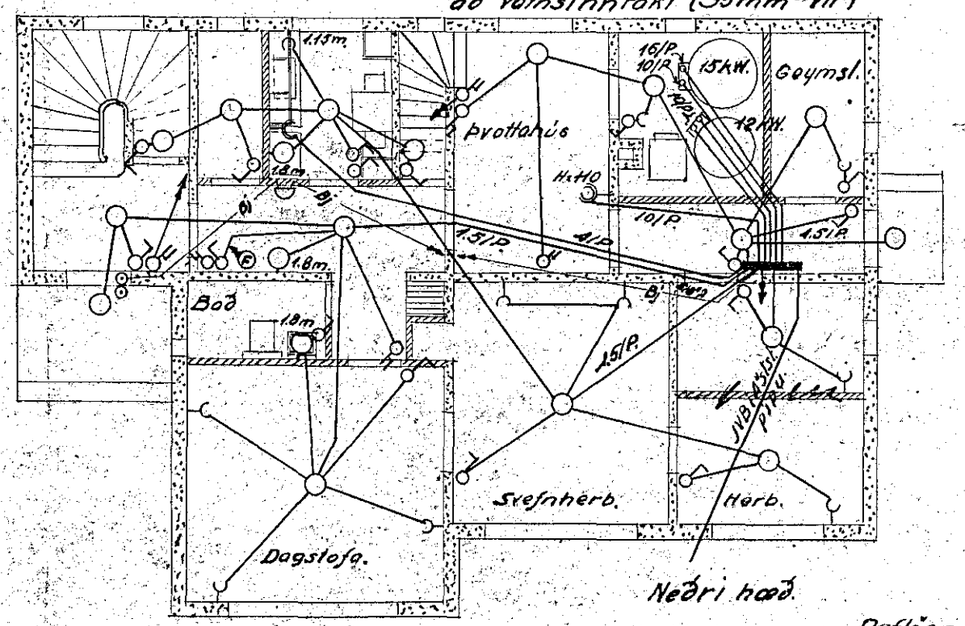

Neðri hæð

Nb. Strengskó skal setja á alla margþætta víra.

H.862. T.102
Samþ 24-10-1945
Skrifstofa Byggingarfulltrúans Reykjavík

102

Raflögn í húsið nr. 3 við Sunnuveg
Kv. 1:100 22. okt. 1945
Stig Jakobsson

102