Húsveitu nr. 3050 Teikning nr. 2321
Samþykkt þ. 13.9. 1984
f.h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR
Eftirlitsmaður raflagna

Úttök samþykkt 13.9. 1984
f.h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR
Albert

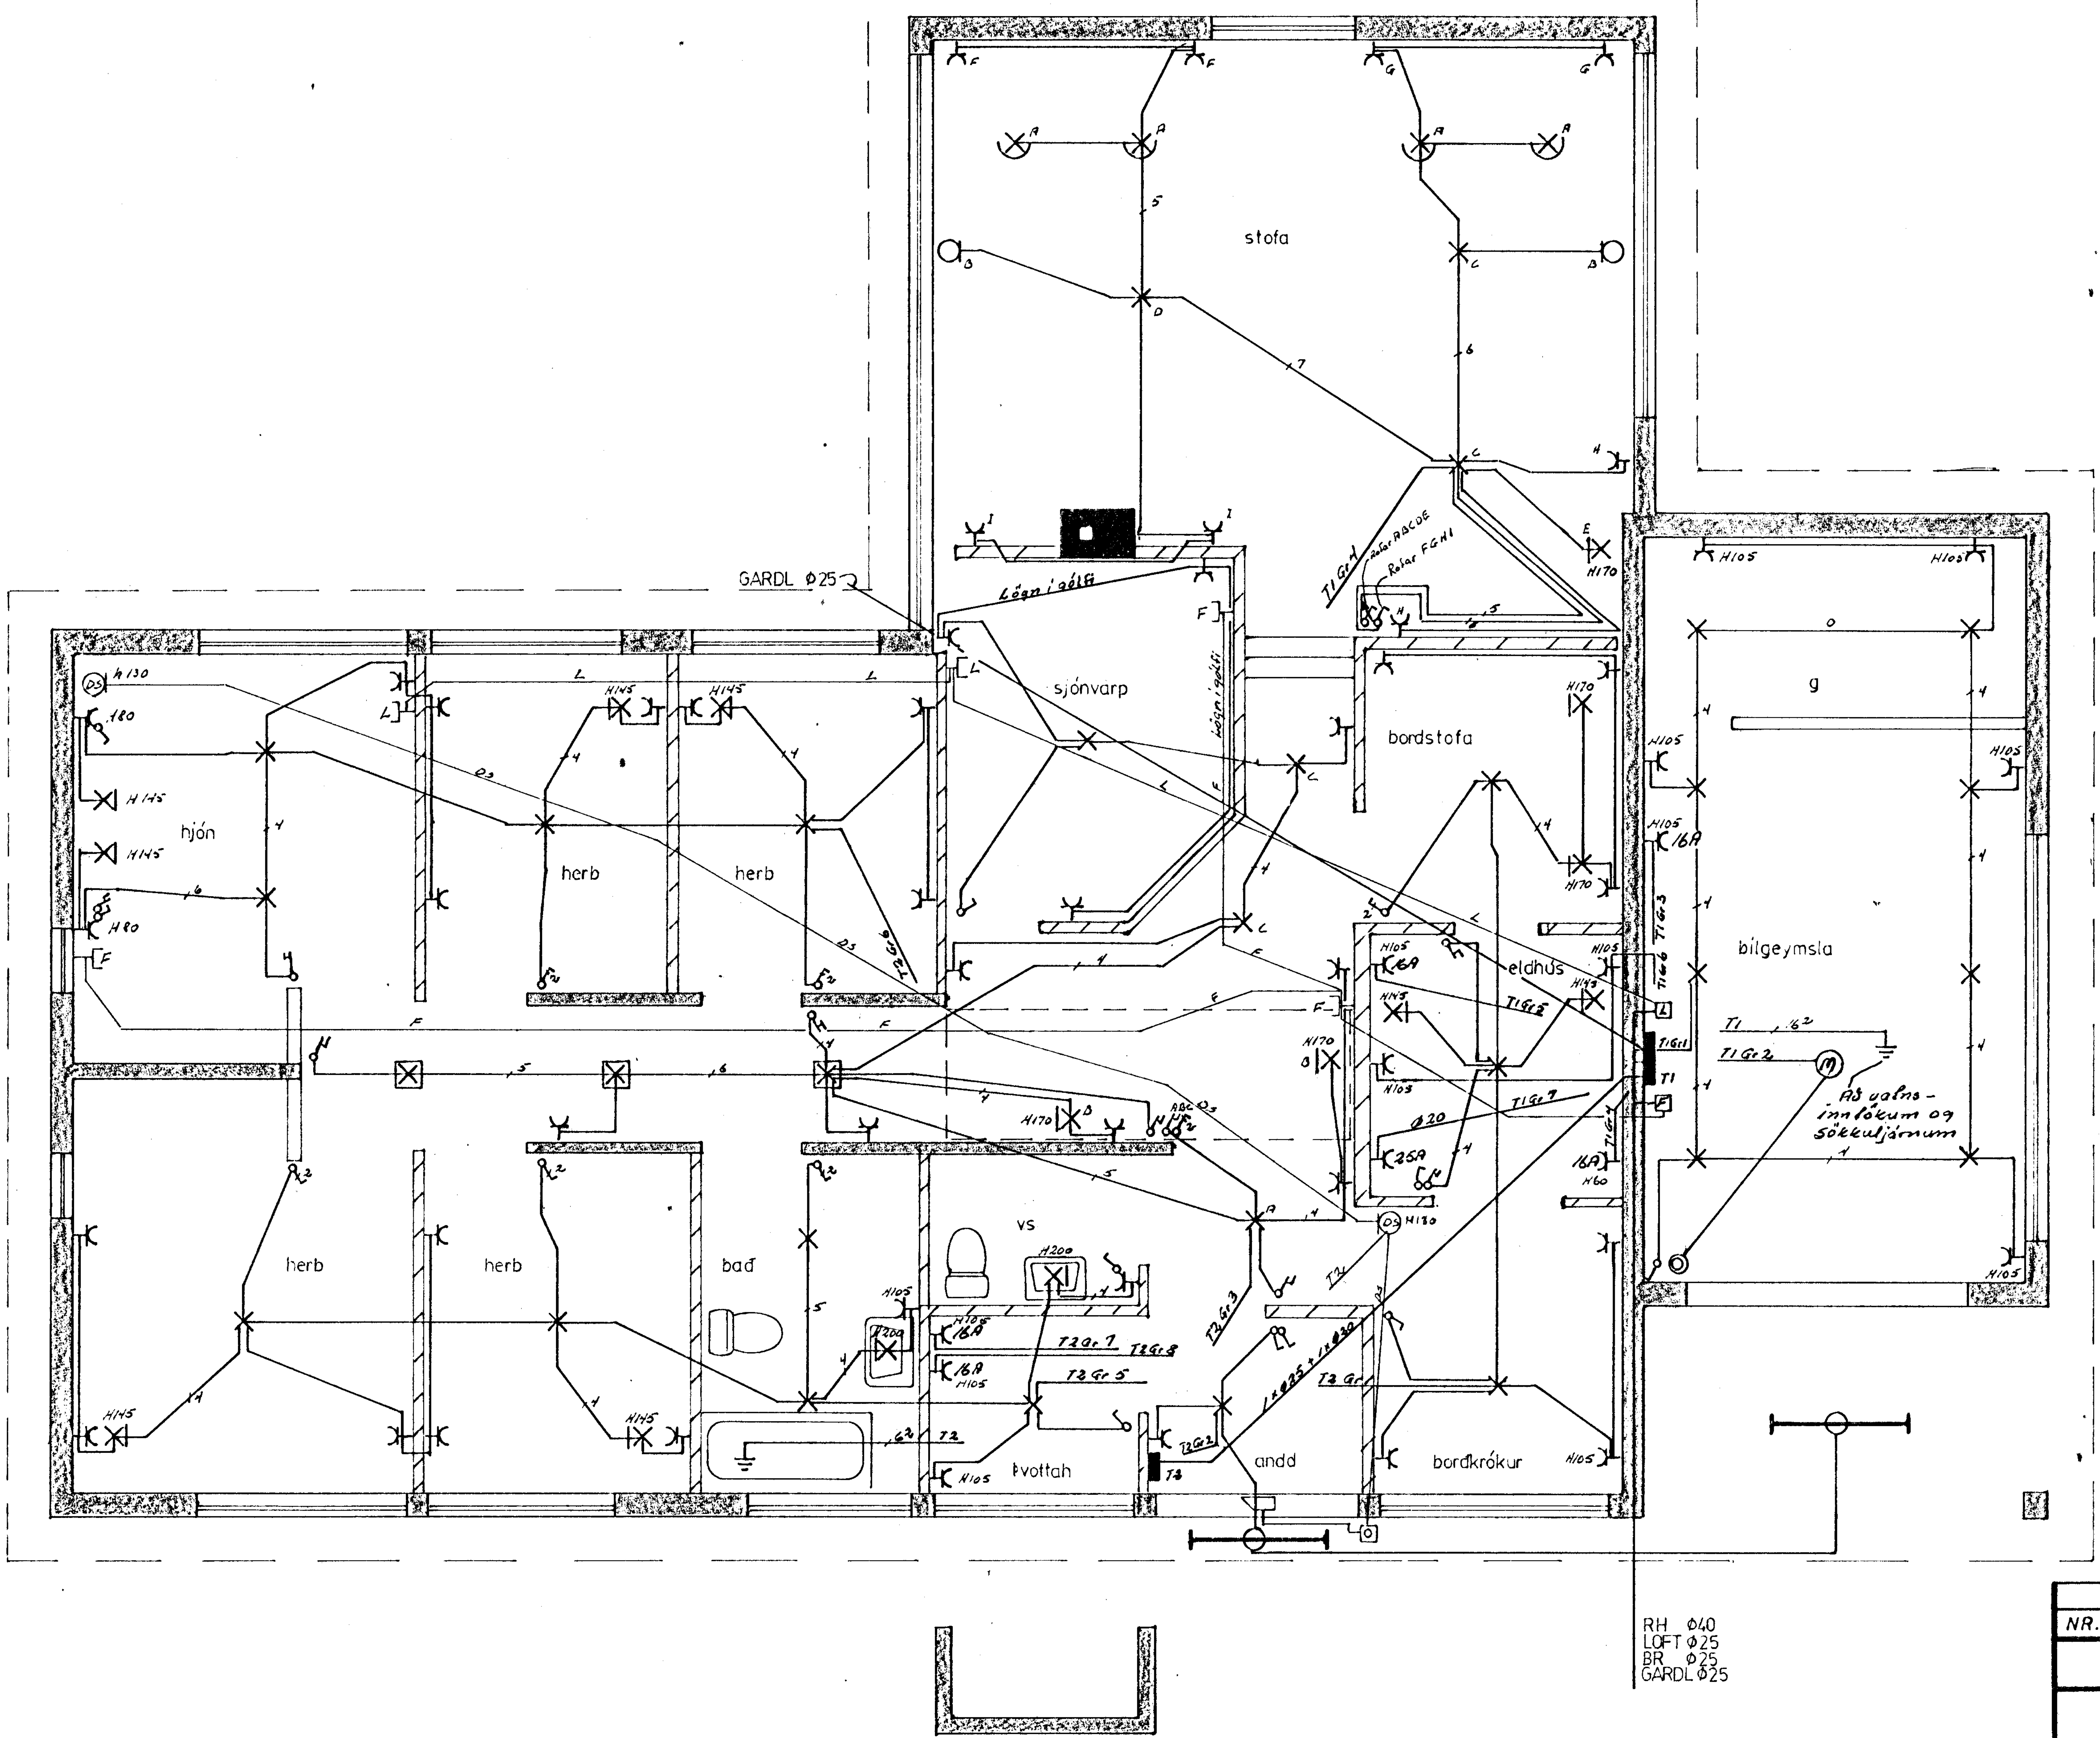

Skýringar

Mál straumur rofa og tengla sé 10A ⎫ nema annars sé getið
Pípur séu ø16 vír 1.5²
Hæð tengla sé 20 cm frá gólfi
Hæð rofa sé 105 cm frá gólfi ⎭
Aðal tafla sé NR 114 frá J.B.P eða samsvarandi
Greini tafla sé frá lager NR C 112
Binda skal saman vatn skolp og sturlu-botn, baðker til spennujöfnunar
Tenglar í bílgeymslu skulu vera af raka þéttri gerð.
Úti lýsing byggist inn í þakskygni
Ganga skal frá raflögnum samkv. reglugerð RER. og RH.

JJ RAFTEIKNINGAR DALSHRAUNI 13 HAFNARFIRÐI S 76885

NR.	BREYTING	DAGS	BR.

EINIBERG 23

RAFLÖGN

HANNAÐ	
TEIKNAÐ	
DAGS	08 84
BLAÐ	1 AF 2
KVARÐI	1 50
VERK NR.	088

Jens Everlsson S. 52829