


Raup á gólfu fyrir gólfplötu. Fylli upp og frárennir frá handfangi sem á að fara á gegnum átönnufallið. Skil og frágangur skal vera í samræmi við fyrirliggjandi ástaða.

GÓLFPÓTI = 18,80 M  
PLÖTPYKKI = 120 MM

- SKÖLP
- REGNVATN hálfpakkað
- REGNVATN pakkað

Gest er ráð fyrir að lagning sé á steinsteyptu. Verði hún vegar rotad PVC-efni skulu rör hlífðstúð þar sem stefurör eru hálf-pökkuð. Öll tænar almenn gólfplötu-fyll með vatnsrás. Þau steypt á plötu. Úr öfnt og annan frágang verði fylgt gildandi reglugerðum um holressi og íslensku stöðli.

*Jafnþétt skal nota PEH rör fyrir afþell hiteverna. FSIS.*

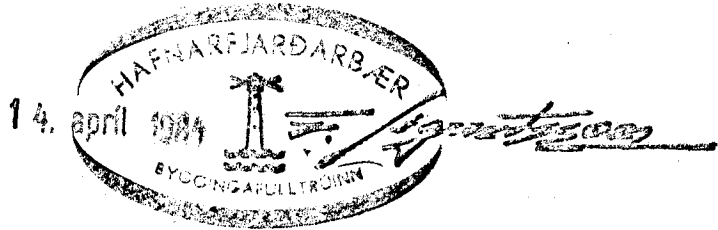

Breytingar			Einiberg 25 Hf.
Nr.	Dags.	Nafn	
			Ásmundur Ásmundsson verkfræðingur Hlíðarvegi 44, Kóp. sími 44473
			HÖLPAÐI
			HÖLPAÐI JS M 1:50, 1:500 Nr. 584-006 Dags. 12-04 01