


GRUNNMYND 1:50

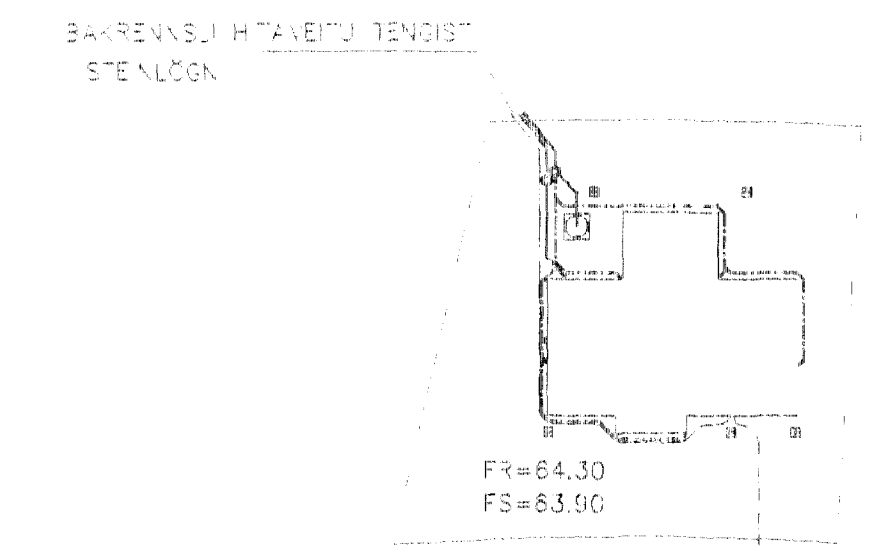

AESTÖÐJUMYND 1:500

SKÝRNGAR

Fráveittu og/ín undir þetta lötu og utan með hús skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu skulu skil þáfa undir höfuð
 verulega en undir og umhverfis rörn skil vera minnst 150
 mm sandlag. Laggja skal rörn með vandvirki 5 sandlagis
 þar sem það engar skemmdir verða í rörnun og það tali jöfnan
 stúðning.
 Skeyta ska rörn með þar til gerðum þáttirning.
 Þess skal gætt að rörn gæti þóttast eðlilega.

LAGN. F. RÖR	LAGN. F. RÖR
BYGGING	BYGGING
RETN. A. T. L. S. N.	RETN. A. T. L. S. N.
LAGN. F. RÖR	LAGN. F. RÖR
LAGN. F. RÖR	LAGN. F. RÖR
LAGN. F. RÖR	LAGN. F. RÖR
LAGN. F. RÖR	LAGN. F. RÖR
LAGN. F. RÖR	LAGN. F. RÖR
LAGN. F. RÖR	LAGN. F. RÖR

05 JUNI 2002
 VG

Br.	Dags.	Eðli brýringa	Sigt.
ERLUÁS 86 HAFNARFIRÐI			
GRUNNMYND-GRUNNLAGNA			
M.K.V. 1:50 1:500			
DAGS. MAPS 2002			
VEIÐK. NR. 2208			
TEIKN. NR. 2-01			
HAFNARFIRÐI S.S. ÞORLEIFSSON KT. 24-148-3008			
TEIKN. S.H.			
YFIRMAÐUR			
TEKNIÞJÓFNUMA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR eYf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 555-2875 E-mail teknitjofnuma@islandia.is kt. 46693-2539			