


Grunnmynd 1.hæðar 1:50.

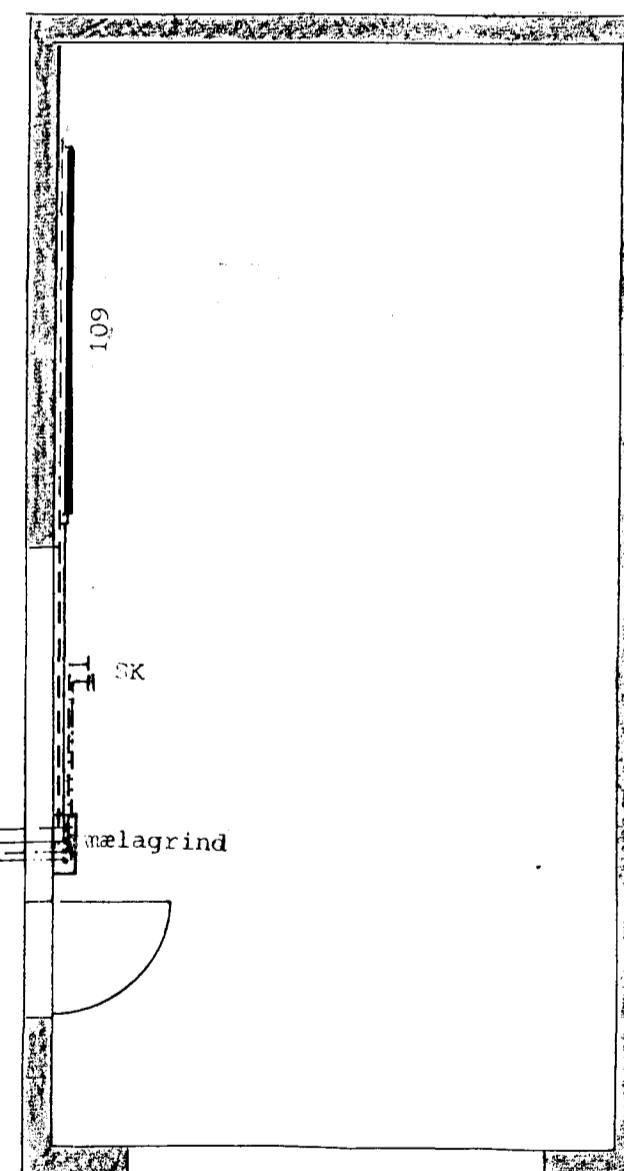


SKÝRINGAR:

Nota skal viðurkennt efní í pípulagnir. Í neysluvatnslögnum skulu rör vera galvánhúðuð. Lagnir skal einangra með ádreginni einangrun sem skal lokað vandlega við öll samskeyti. Frárennslisrör eru PP sem skal hljóðcinangra með 50mm stífrí steinull eða glerull og vefja með plastborða.

A alla ofna komi vatns hitastýrðir ofnlokar.

ÁSKILID, ELDRI
TEIKNING ÓGILD

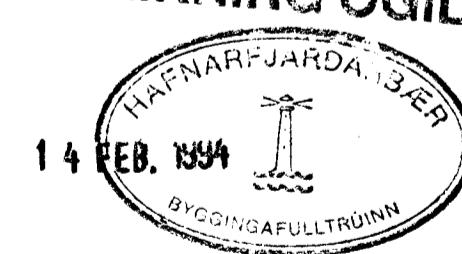

Breytt 9.2 1994 frárennslisstofn og aukavalnsstutur

FJÓLUHLÍÐ 17, HAFNARFIRDI
LAGNIR
grunnmynd 1.hæðar, skýringar

Arni B. Björnsson, verkfr. Kvísthaga 1, Fvk. s: 24262	dags. 3.11.1993	kvarði f:50
---	-----------------	-------------

BB