

SKÝRINGAR:

Steypa í útveggjum skal vera a.m.k. S-250 með sementsmagni 350 kg/m³. V/S hlutfall skal vera minna en 0.55 og sígmál steypu 8-10 sm. Kambstál skal vera KS 40 eða sambærilegt.


Allt timbur í burðarvirki þaks skal standast kröfur NS 3470 um T20. Allar festingar í þaki skulu vera galvaniseraðar eða ryðfrjár. Um neigingu á borðaklæðningu og þakstáli skal fara eftir leiðbeiningum Rb-bláða þar um.

Um steypu og bændistál skal fara eftir ákvæðum ÍST 10. Í alla veggenda og umhverfis öll múrop skal setja 2K12. Járn skulu ná a.m.k. 50 sm út fyrir op og vera samfelld yfir samliggjandi glugga nema að annað komi fram á teikningu. Járnþending í útveggjum skal vera #K10 c/c 25 í báðar áttir. Þending skal koma í ytri brún veggja.

Tilvísanir:

Sjá snið í þak á teikningum 603 og 604.

Þakviðir grunnmynd
Mkv. 1:50

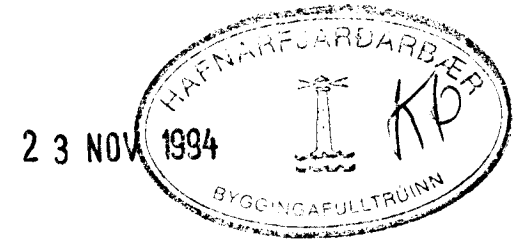

TEIKNISTOFAN TORGIÐ
RÁÐGJÖF — HÖNNUN — EFTIRLIT
ÁRMÓJ 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 91-888868, FAX 91-888878
Þorsteinn Friðbjörnsson, Magnús Þ. Guðmundsson, Byggingatechnískt, smáverskipti.

VERK:	Fjólulíð 4 Hafnarfirði
TEIKNING:	Þakviðir grunnmynd
TEIKN. NR.:	602
DAGS:	03.09.94.
BREYTT:	A
KVARDI:	1 : 50
VERK NR.:	94-814
HANNAÐ:	BF

A: 12.11.94. Ásetu sperra á stábita breytt.