GRUNNMYND I. HÆÐAR

M. 1:50

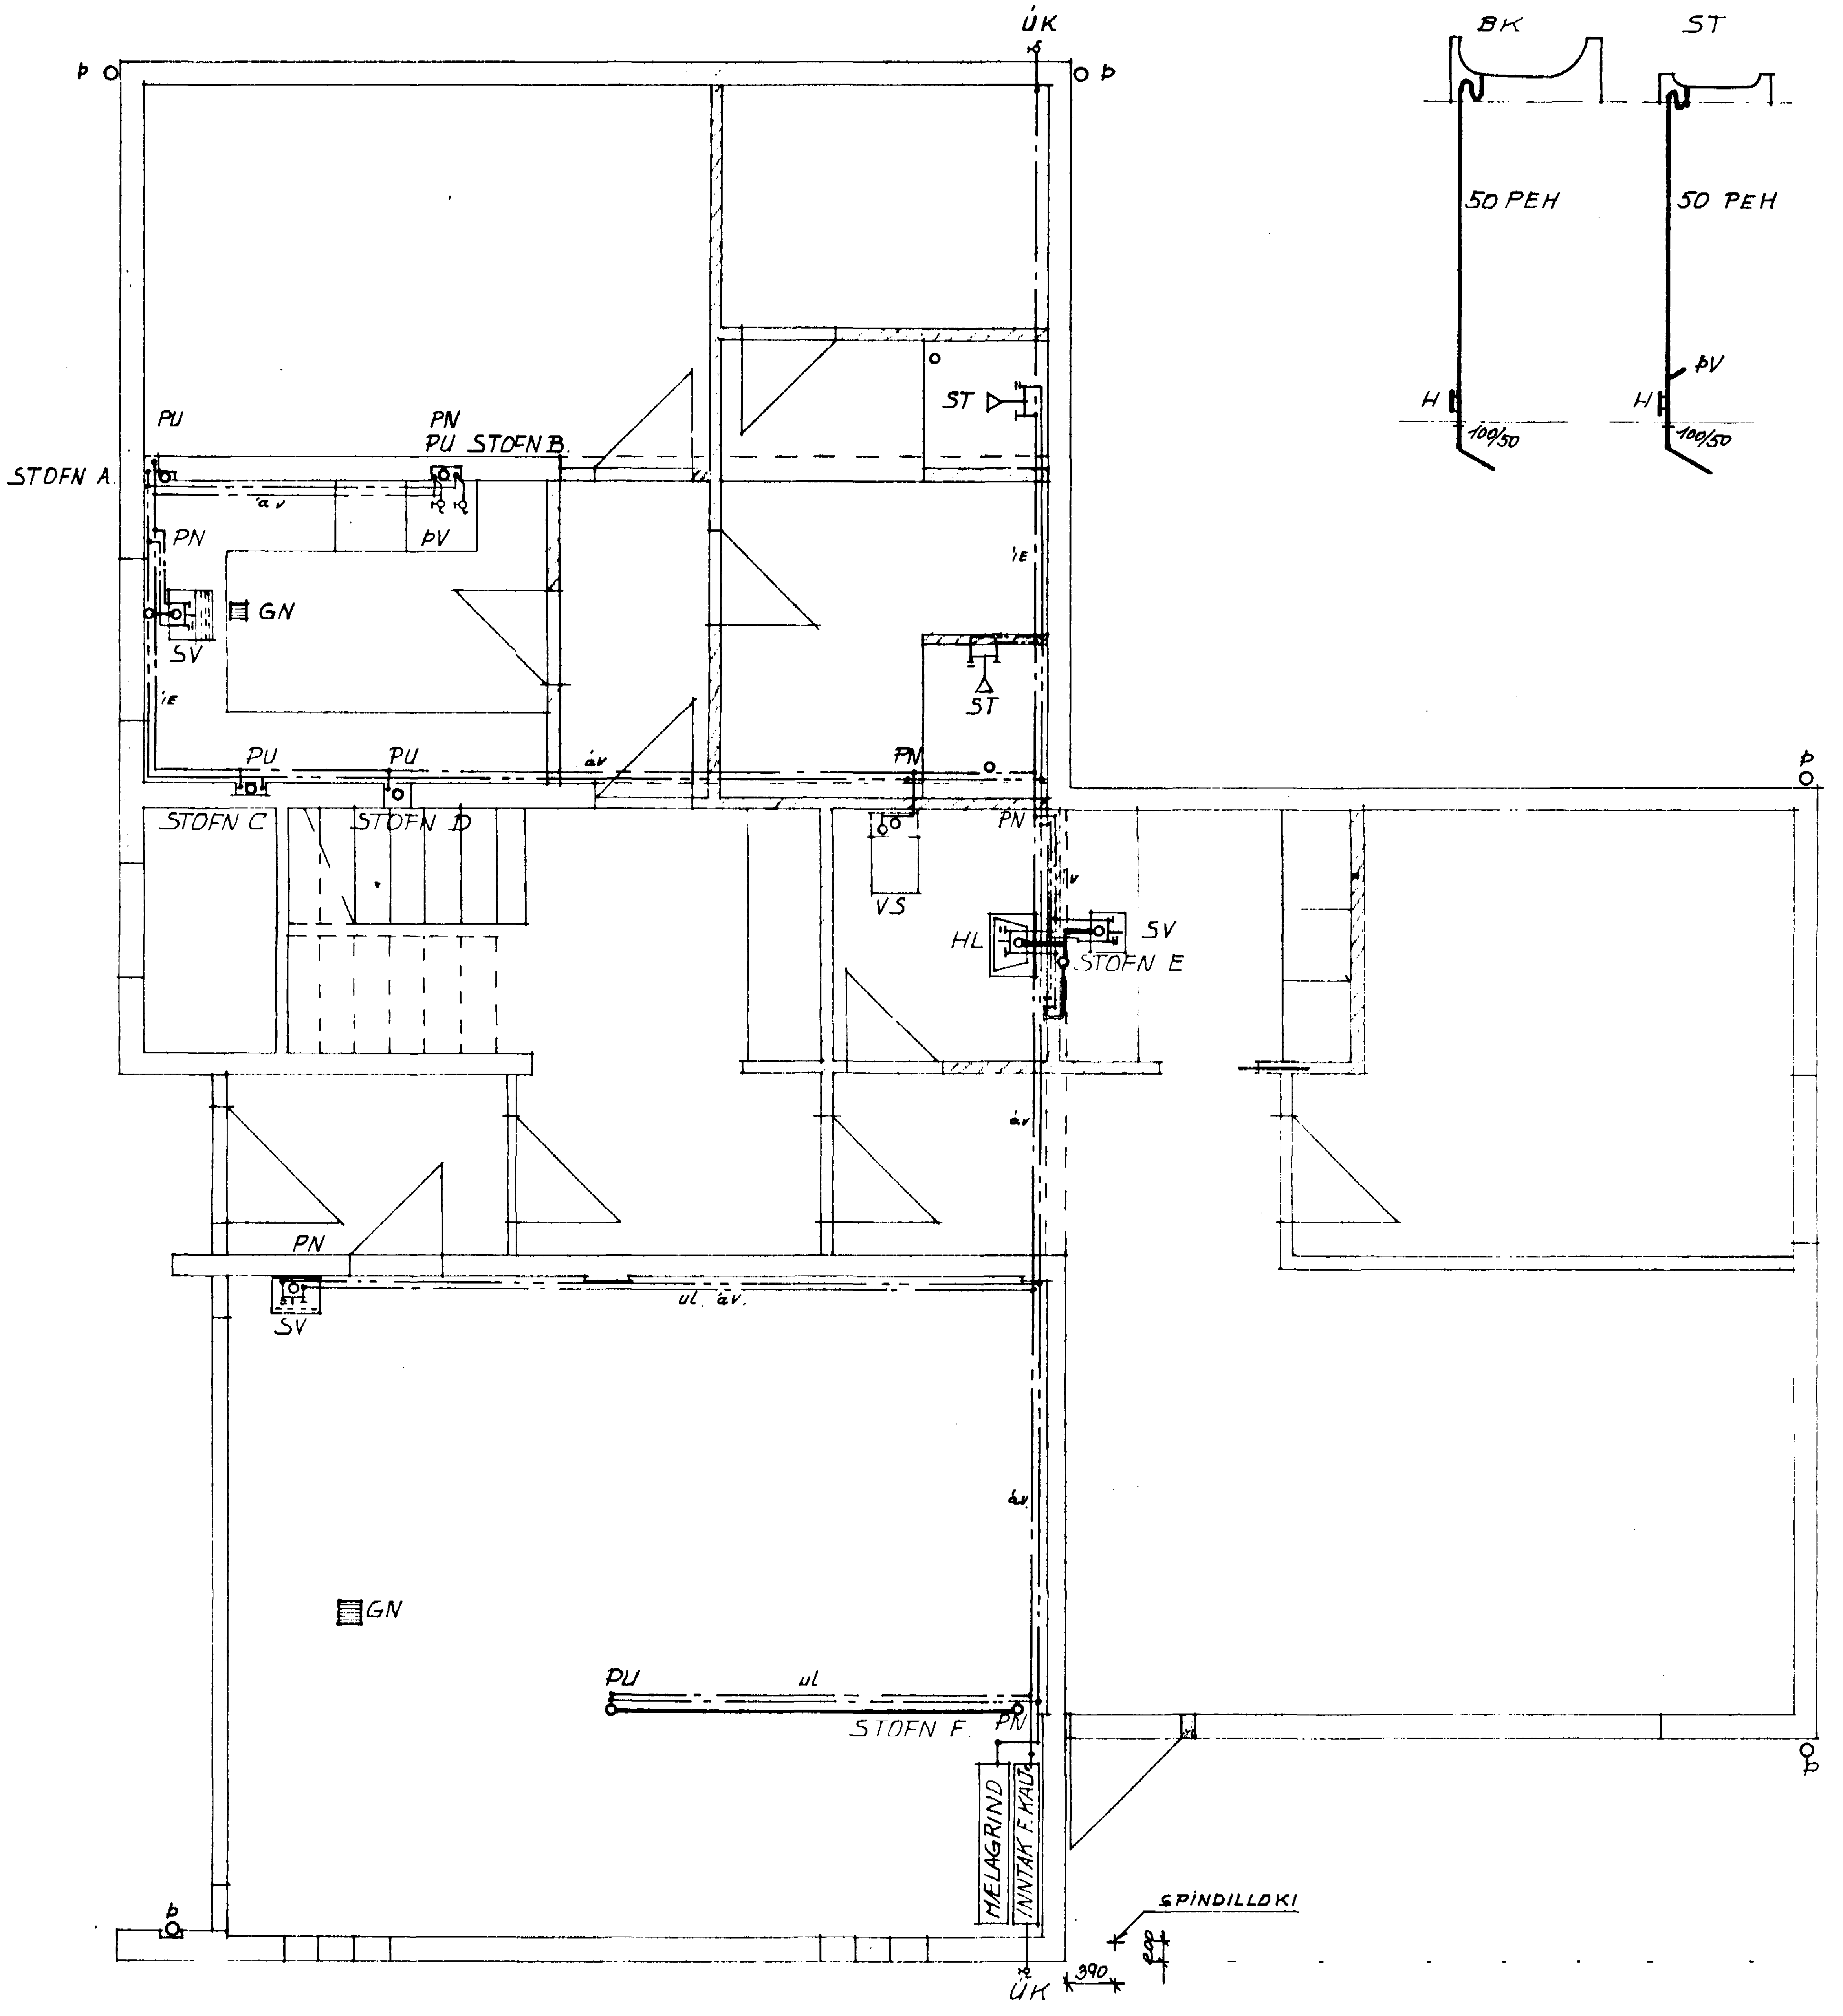

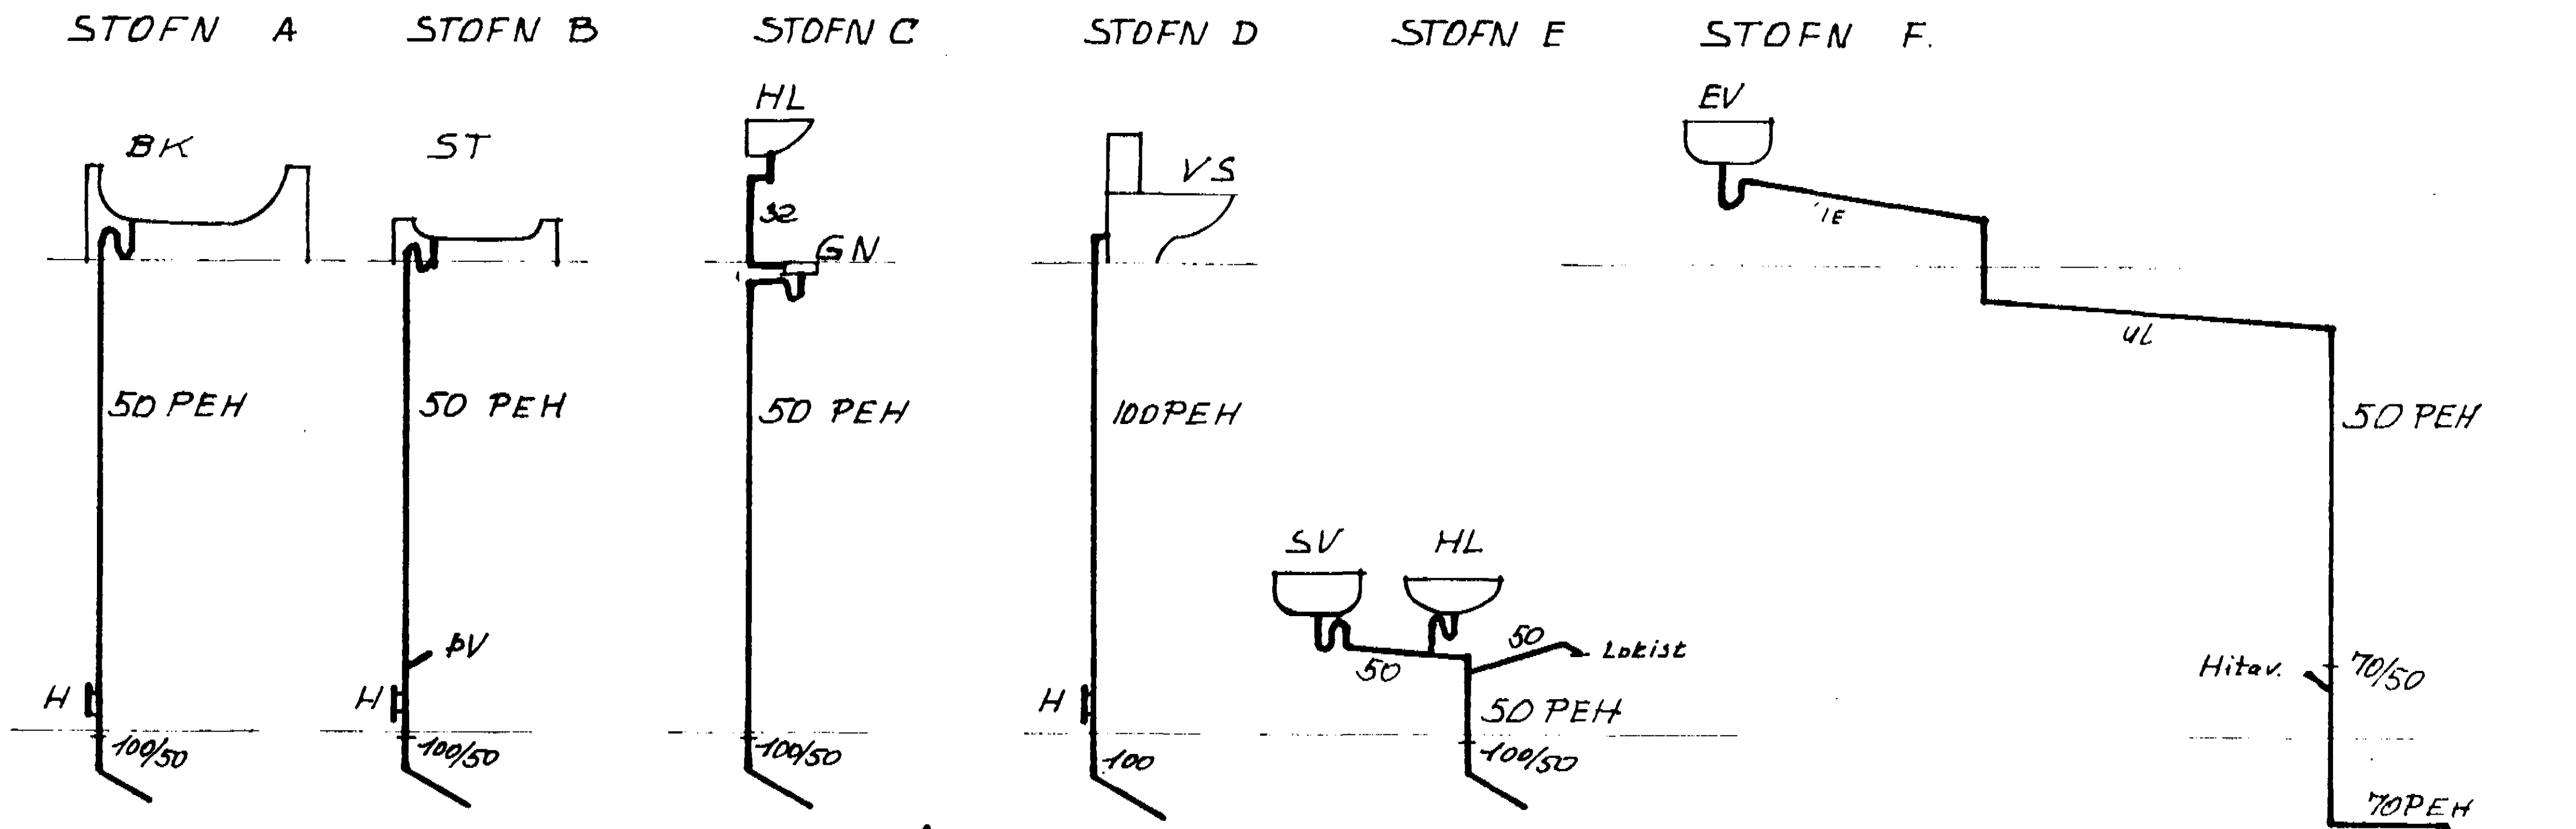

SKÝRINGAR

PN:	PÍPA FER NIÐUR	ST:	STURTA	———o:	FRÁRENNSLISLÖGN
PU:	PÍPA FER UPP	BK:	BAÐKER	L:	LOFTPÚÐI
(symbol):	FLOTKRANI	EV:	ELDHÚSVASKUR	ÍV:	Í VEGG
(symbol):	RENNILOKI	SV:	SKOLVASKUR	ÍE:	Í EINANGRUN
(symbol):	[illegible]	GN:	GÓLFNIÐURFALL	UL:	UNDIR LOFTI
(symbol):	BLÖNDUNARTÆKI	ÞV:	ÞVOTTAVÉL	ÁV:	Á VEGG
HL:	HANDLAUG	— -- —:	HEITT NEYSLUVATN	PEH:	PEH-PLASTPÍPA
VS:	VATNSSALERNI	— - —:	KALT NEYSLUVATN	[illegible]	[illegible]

NOTA SKAL GALVANISERAÐAR STÁLPÍPUR BÆÐI FYRIR KALT OG HEITT VATN.

ALLAR PÍPUR SKAL EINANGRA OG SKAL EINANGRUN VERA AF VIÐURKENNDRI GERÐ. SKAL FRÁGANGUR EINANGRUNAR VERA SEM HÉR SEGIR:

KALDAR LEIÐSLUR SKAL EINANGRA MEÐ 2 cm PLASTHÓLKUM OG VEFJA MEÐ PLASTDÚK. ÖLLUM SAMSKEYTUM LOKAÐ MEÐ LÍMBANDI. HEITAR LEIÐSLUR SKAL EINANGRA MEÐ GLERULLARHÓLKUM, OG VEFJA MEÐ PLASTDÚK. ÖLLUM SAMSKEYTUM LOKAÐ MEÐ LÍMBANDI. PÍPUR VIÐ LOFT OG VEGGI SKAL HENGJA UPP MEÐ ÞAR TIL GERÐUM UPPHENGJUM. MESTA FJARLÆGÐ MILLI UPPHENGJA ER 2,5 m. AÐ ÖÐRU LEITI SKAL FARIÐ EFTIR ÍSLENSKUM REGLUGERÐUM.

FRÁRENNSLISLAGNIR INNANHÚSS SKULU VERA ÚR PEH-PLASTI.

FESTINGAR PEH-RÖRA SKULU GERÐAR MEÐ UPPHENGJUM OG BAULUM SEM FALLA ÞÉTT AÐ YTRA BORÐI RÖRA. FJARLÆGÐ MILLI FESTINGA SKAL VERA EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA, ÞÓ EKKI MEIRA EN 10 SINNUM YTRA ÞVERMÁL RÖRA. STÍFAR FESTINGAR SEM HINDRA FÆRSLU Í LEIÐSLUSTEFNU SKAL STAÐSETJA MEÐ HÆFILEGU MILLIBILI, SVO EKKI SÉ HÆTTA Á AÐ RÖR DRAGIST ÚT ÚR MÚFFU.

EINANGRUN PEH-RÖRA SKAL VERA 2,5 cm ÞYKKAR STEINULLARMOTTUR, SEM SÍÐAN ERU VAFÐAR MEÐ LITUÐUM PLASTDÚK.

VATNSLAGNIR FYRIR HEITT OG KALT VATN SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MEÐ KÖLDU VATNI OG 12 kg/cm^2 ÞRÝSTINGI. LEIÐSLUR TELJAST ÞÉTTAR EF HVERGI FINNST SMIT OG EF ÞRÝSTINGUR HELST ÓBREYTTUR Í 24 TÍMA.

FRÁRENNSLISLAGNIR SKAL PRÓFA ÞANNIG, AÐ FALLPÍPU SKAL LOKA VIÐ HREINSILOK OG SÍÐAN SKULU EINSTAKIR STOFNAR FYLLTIR MEÐ KÖLDU VATNI. AÐGÆTA SKAL VANDLEGA HVORT SMIÐ SÉ Á PÍPUM VIÐ SAMSKEYTI. VATNSHÆÐIN Í ÁFYLLINGAPÍPU MÁ EKKI FALLA MEIR EN UM 10 cm Á 12 TÍMUM. EF EKKERT SMIT FINNST EFTIR 12 STUNDIR SKOÐAST LÖGNIN ÞÉTT.

AÐ ÖLLU SKAL FARIÐ EFTIR ÍSL. REGLUGERÐUM.

PÍPUSVERLEIKI FYRIR BÆÐI VATN OG FRÁRENNSLI ER Í mm.

31. okt. 1981

HAFNARFJARÐARBÆR BYGGINGAFULLTRÚINN

2400

4640

TENGILOKI

FJÓLUHVAMMUR NR. 2.

GRUNNMYND I. HÆÐAR. VATN OG FRÁR.

DAGS.: OKT '81	TEIKN. NR.: 21
M. 1:50	TEIKNAÐ: Kristján Björnsson

KRISTJÁN BJÖRNSSON TÆKNIFRÆÐINGUR
SMYRLAHRAUNI 38, HAFNARFIRÐI. S. 52785.