SKÝRINGAR

VATNS- OG HITALAGNIR

VATNSLAGNIR

Kaldavatnsheimæð skal vera úr plasti INNTAK SKAL ÞÓ VERA ÚR GALV. STÁLI VÖFÐU MEÐ STRIGA OG TJARGAÐ
útvegg. Vatnspípur innanhúss skal einangra með 2 cm glerullarhólkum og vefja með plastdúk eða sísalpappa.

Pípur í veggeinargrun skulu vera minnst 10 cm ofan við gólfplötu og einangrunin utan við pípurnar skal vera minnst 4 cm.

Lagnarefni, pípur og fittings, skal vera galvaniserað.

Neysluvatnskerfið skal þrýstiprófað með köldu vatni og 10 kg/cm^2 þrýstingi sem stendur á kerfinu í 24 klst.

Efst á öllum lóðréttum stofnum skal vera 30 cm loftpúði, með þvermáli jöfnu þvermáli sverasta hluta stofnsins talið frá greiningu við aðfærslulæð, einnig skal vera samskonar loftpúði á öllum hliðarlögnum sem eru lengri en 4 m þvermál loftpúðans skal vera jafnt og þvermál sverasta hluta hliðarlagnarinnar.

Allt efni og vinna skal vera í samræmi við reglugerðir um vatnslagnir

LOFTPÚÐI

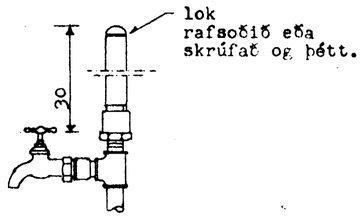

HITALAGNIR

Pípur eru svartar dregnar stálpípur (DIN 2440, 2448 eða samsvarandi)

Einangra skal pípurnar með 2 cm glerullarhólkum, vöfðum með plastdúk.

Ofnar skulu framleiddir í samræmi við ákvæði staðals ÍST 69.1

Efnisþykkt ofna skal ekki vera minni en 1,5 mm (ÍST 69.1)

Þrýstiþol ofna skal vera 12 atm. (ÍST 69.1)

Á alla ofna komi bakrennslisloki, sem stýrist af hitastigi vatns í bakrennsli, einnig komi loftskrúfa á hvern ofn.

Tenging í alla ofna er 10 mm.

Þrýstiprófa skal kerfið með 6 kg/cm^2 þrýstingi sem stendur á kerfinu í 24 klst.

Allt efni og vinna skal vera í samræmi við reglugerðir um hitalagnir.

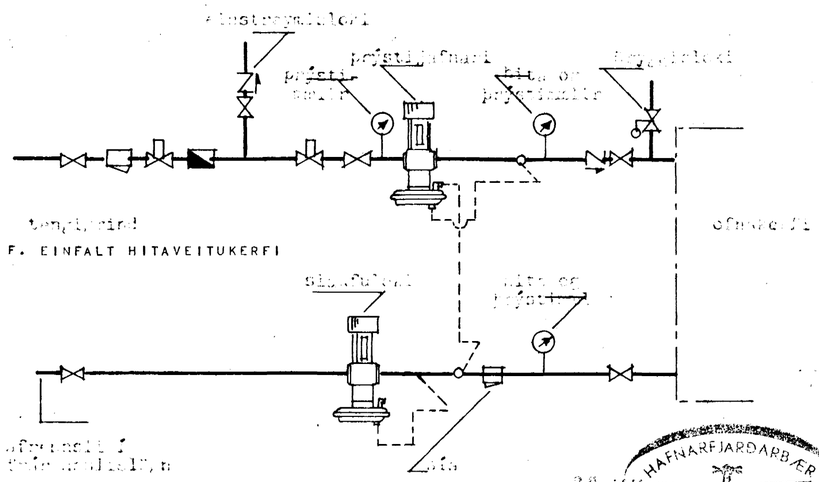

HAFNARFJARÐARBÆR
28. JÚLÍ 1983
BYGGINGAFULLTRÚINN

BENEDIKT JÓNSSON VERKFRÆÐINGUR ÁLAGRANDA 14. S. 17082

FJÓLUHVAMMUR 3, HAFNARFIRÐI