

### frárennslistagnir i grunni

frágangur regnvatnslagnar m\_kv 1:10

mál eda grófur sandur

efni og frágangur lagna skal vera samkvæmt gildandi reglugerðum og stöðlum.  
graða skal fyrir lögnum í fullþjóppaca fyllingu minnst 15cm niðurfyrir rör og fylla  
undir og umhverfis lagnir med að minnsta kosti 15 cm finum sandi sem þjappist  
vel en gætilega

steinsteypt rör i grunni skal baða í „astalti“ eða „flintkote“. ef notuð  
eru plaströr [pvc] þá gildir IST 65

steinsteypt rör skal þéttu með tjöruhampi og sandsteypu

### tákn

sv $\phi$ 100	merkir skolpiðgn med þvermál 10 cm
sv	skolpiðgn
vs	vatnssalerni
hl	handlaug
fk	baðkar
st	stúra
nf	gólfniðurfall sem er samtengt frárennsli frá skolvaski [t.d.Dalmer]
ev	eildhusvaskur
fv	þvottavél
rv	regnvatnslögn
GN	gólfniðurfall með vatnslás
BR	brunnur
SS.	sandfang


málsetning á þvermálium lagna er í mm. aðrar málsetningar eru í cm.

regnvatnslögn skal vera ópökkud steinrör eda götud PVC plaströr

stáðsetning stúta skal ákveðast af pipulagningameistara og arkitekt hússins.

pökkud lögn.

ópökkud lögn.

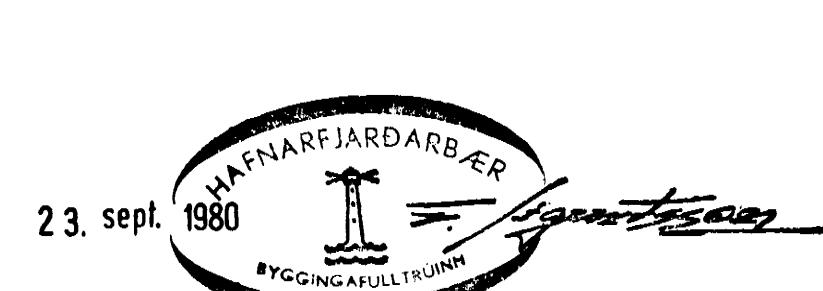

ágúst 1980.

fjoluhvammur 4. hafnarfírdi

frárennslistagnir í grunni. M\_kv 1:50

1:20 1:10