

Miðað er við að ofnar í búningsherbergjum séu af gerðinni Runtal konvettor. Aðrir ofnar eru helluotnar frá Örnasmíðjunni. Allar lagnir að ofnum eru beinangraðar og utanáleggjandi. Skal gæta þess við lagningu að eðlileg þensla hindrist séttu. Lagn að loftbræstisamstæðu skal einangra með 2cm glóullar eða plasthóltum. Einangrunin skal vatn með grípu og máluð.

A 40


Snit A-A
1:10

φ 32 að hitan í loftbræstisamstæðu. Sjá blað nr. 8

φ 32 við loft

60.1890.82
690
C 14/B - 3000
1/2" - 1D

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

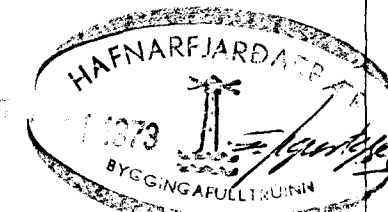

ÍÐNSKÓLINN Í HAFNARFIRÐI VERKDEILD Á FLATAHRAUNI		
MIÐSTÖÐVARLÖGN GRUNNMYND		
VERKSTOFNALEIÐA I HAFNARFIRÐI H. Jónsson & S. Jónsson	HANNAÐ TEIKNAD YFIRFARIÐ	KVARGI 1:50, 1:10 DAGS 26. jan. 1973 BL 4 NR 730/AF 9