GRUNNMYND 2.HÆÐAR OG LOFT 1:50

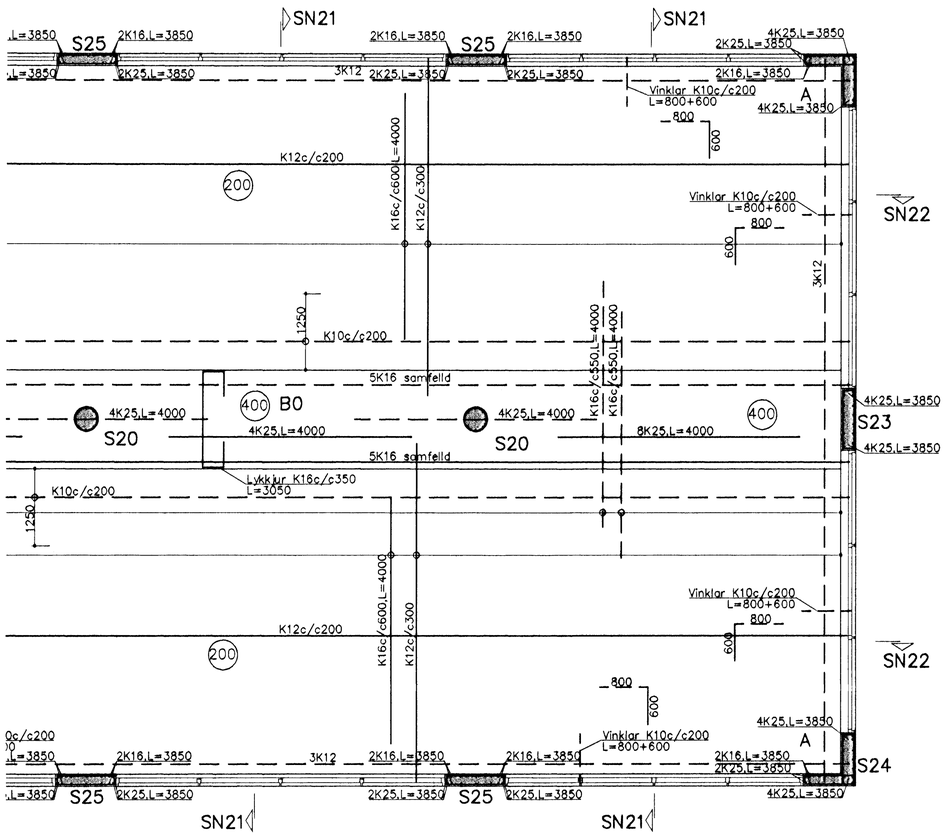

S20 1:20



S23 1:20



S24 1:20

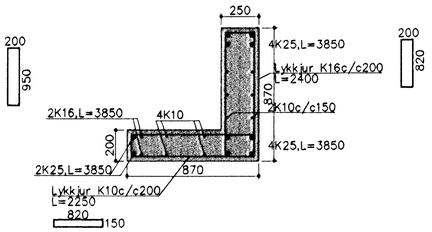

S25 1:20

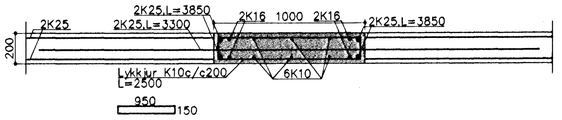

SV20 1:20

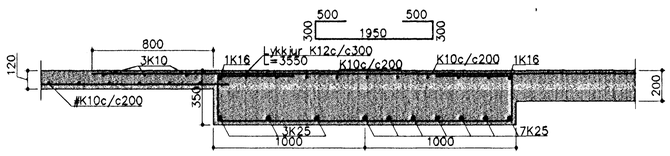

SN21 1:20

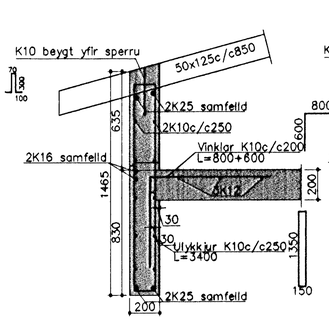

SN22 1:20

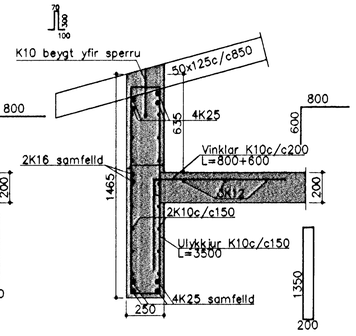

B0 1:20

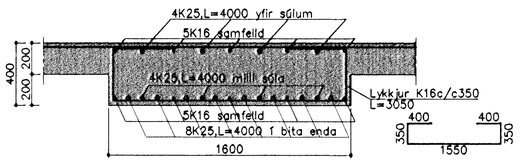



Steypa S250.
Sement > 300 kg/m³, vatnssementstala (v/s) <0.55,
loftinnihald 5–6%, sigmál 80–100mm.
Steypa og steypustyrktarstál KS40 skv. ÍST-14/DS-411.
Steypuhula á járnum: veggir úti 30mm
veggir inni 20mm
plötur úti 30mm
plötur inni 15mm
bitar 25mm
Meðfram dyrum, gluggum og opum komi 2K16, er nái minnst 600mm. út fyrir brúnir opa.
A: merkir 2#K12c/c500, L=1500mm, í efri og neðri brún plötu.
Hönnun og framkvæmd verksins skal vera í samræmi við gildandi staðla og reglugerðir.

Samþykkt
27 APR. 2001
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

Breytingar			FLATAHRAUN 3, HAFNARFJ.	
Nr.	Dags.	Nafn		
			Verkfræðistofa þráinn & Benedikt	H BS | T HS | S
			Laugavegi 178, 105 Rvk.	M 1:50
			Sími: 553 1770, 568 7775, Fax: 568-7701	Nr. B302
			Netfang: post@islandia.is	
			Burðarvirki veggir og loft 2.hæðar	Dags. apr.'01
				080149-3609

apr. 2014 01

\\teikn\AA-flatahraun3\burdur2_haed.dwg Wed Apr 11 10:19:54 2001