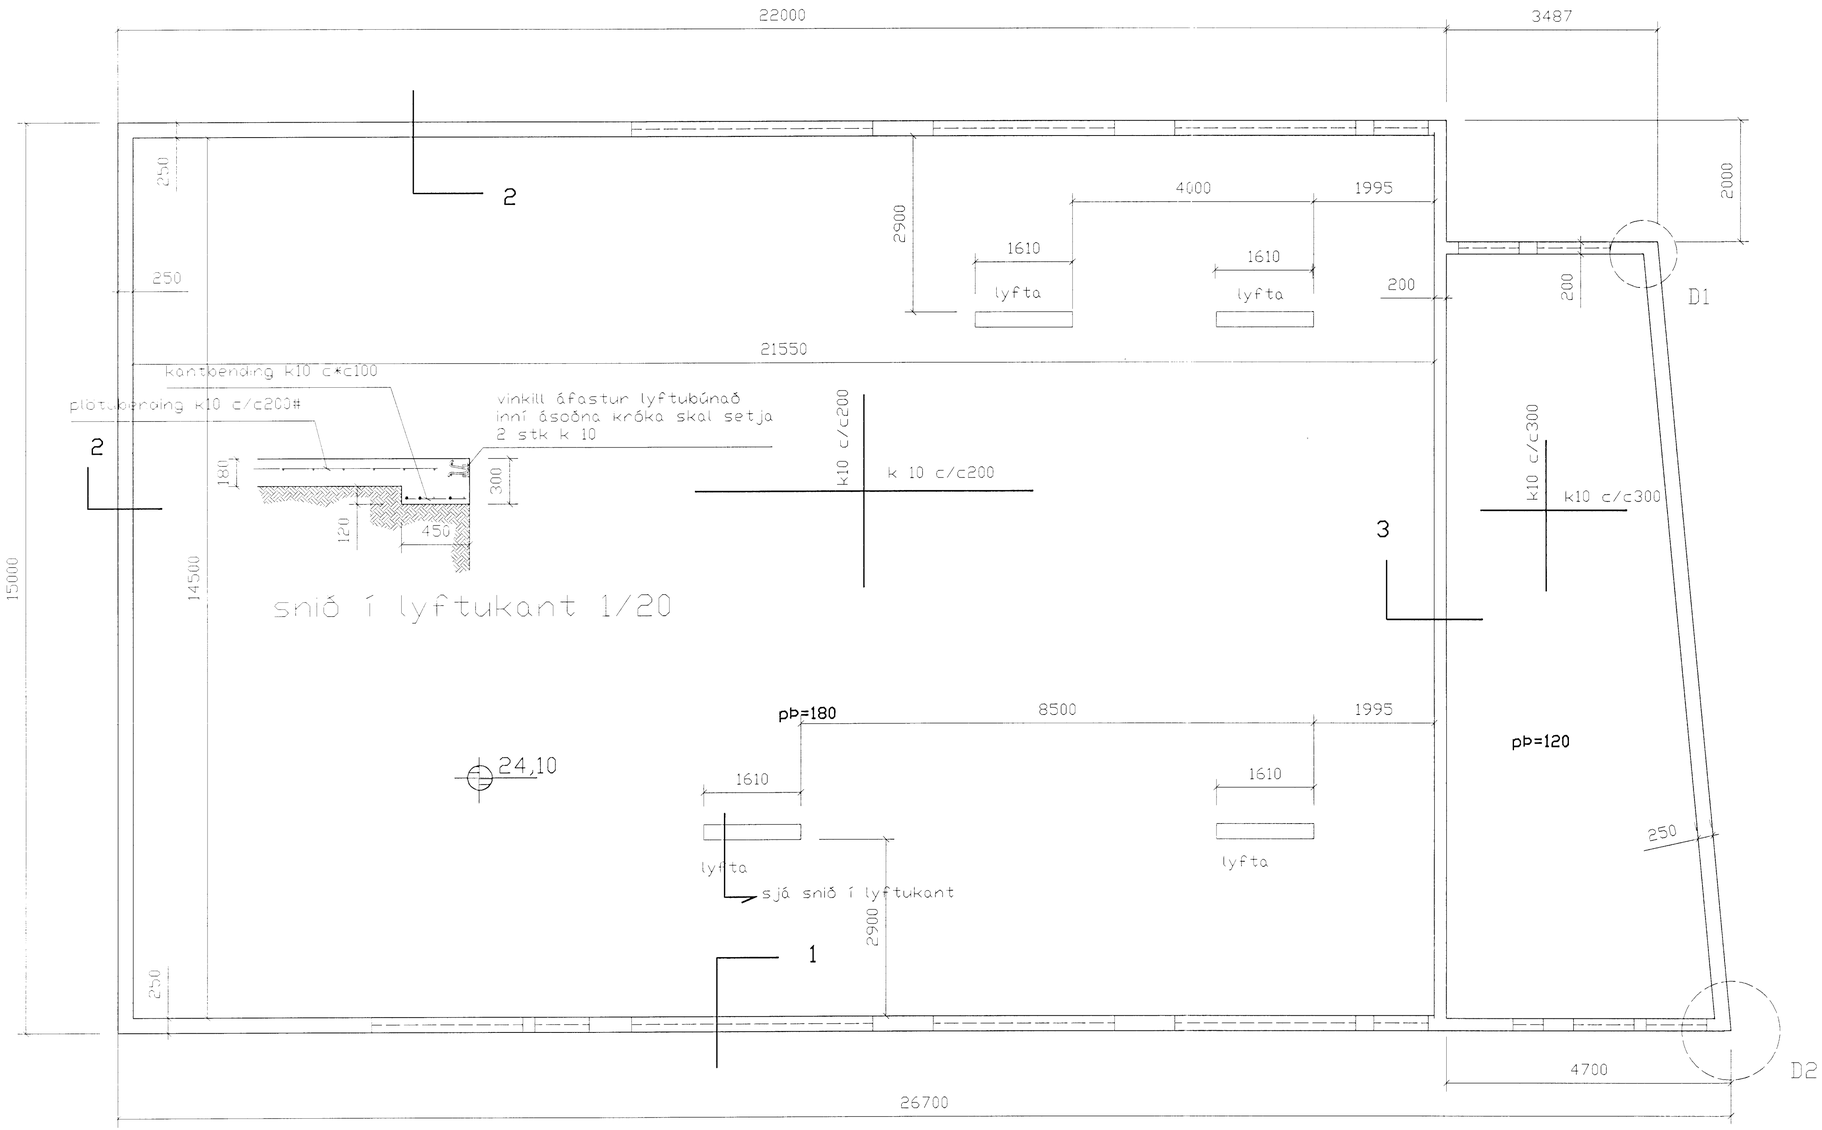

Grunnmynd 1/50

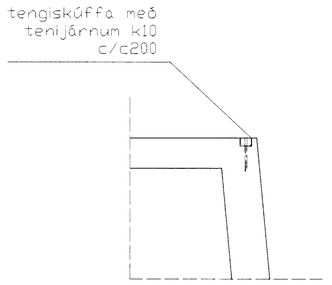

Deili D1 1/20

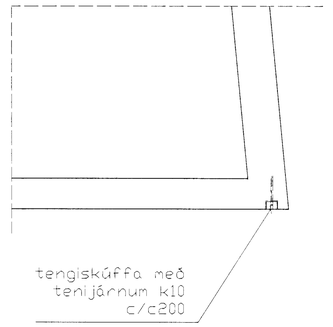

Deili D2 1/20

SKÝRINGAR

STEYPA=S250
LOFTINNIHALD > 5%
V/S-TALA < 0,55
BENDISTÁL= Ks410
ÞAR SEM HÆÐ UNDIRSTAÐA ER > 120 SM
KOMI EINFÖLD GRIND K10 c/c 300#
FYLLING INN Í SÖKKLA SKAL VERA
FRÖSTFRÍ OG ÞJAPPAST Í 30 SM LÖGUM
UNDIRSTÖÐUR HVÍLA Á KLÖPP.
MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR < 500 kN/M
ATHYGLI ER VAKIN Á ÁKVÆÐUM RAFVEITU
HAFNARFJARÐAR VARÐANDI JARÐSKAUT
SJÁ NÁNAR TEIKNINGU RAFLAGNAHÖNNUÐAR

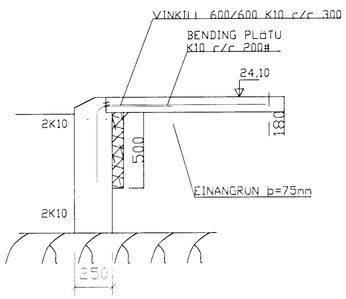

SNIÐ 1, 1:20 í hurðagati

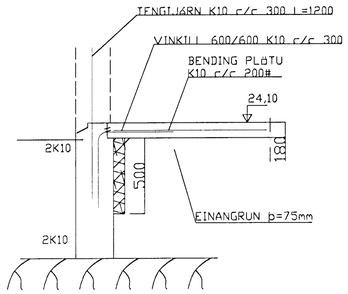

SNIÐ 2, 1:20 í steyptan útvegg

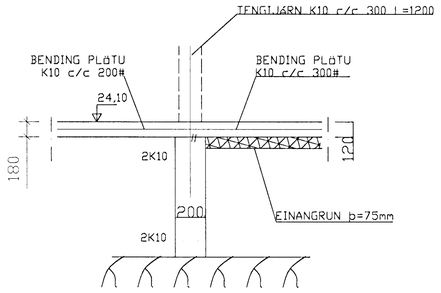

SNIÐ 3, 1:20 í millivegg

BR.	DAGS.	EÐLI BREITINGA	SIGN.
1	04/99	lyftur og snið í lyftukant	sÞ

Flatahraun 7
Hafnarfirði
undirstöður málteikning

mælikv: 1/50 og 1/20

DAGS. des 1998
VERK NR.
TEIKN. NR 01-02
HANNAÐ Sig
TEIKNAÐ
YFIRFARIÐ