

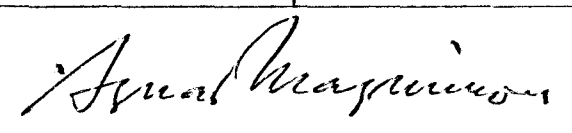
RÚMMYND, M=1:75 u.þ.b.

PÍPUR SÉU GALVANISERAÐAR OG EINANGRAÐAR MEÐ
 ÁDRÁTTARHÓLKUM.

NEYSLUVATNSKERFIÐ SKAL
 ÞRÝSTIREYNA VIÐ 8 KG/CM² ÞRÝSTING Í 24 TÍMA,
 EFNI OG FRÁGANGUR LAGNA SÉ Í SAMRÆMI VIÐ
 REGLUGERÐ FYRIR VATNSVEITU REYKJAVÍKUR.

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 02 JUNI 1997
 Sigurbjartur Halldórsson

TEIKNISTOFA AGNARS MAGNÚSSONAR
 ARNARHRAUNI NR. 47, HAFNARFIRÐI. SÍMI 565-1412

FURUHLÍÐ NR. 10	TEIKNING NR. A37-3-3
M=1:75 u.þ.b.	HAFNARFIRÐI Í MAÍ 1997
NEYSLUVATNSKERFI, RÚMMYND	
	
BYGGINGAVERKFRÉÐINGUR FYRÍ OG BYGGINGATEKNIFRÉÐINGUR	