


Alhverfissemi:
 Tröndunni og gólfniðurföll
 í hliðinni tengdast eða þröngdast niður
 Eða og þröngdast niður í samræmi við
 kalda- og heita vatnið. Reykingarkei

Veituvæðing:
 Kaldavattunnið skal tekið með loftþröngum og með heitu lofti. Slöngur verja
 með slöngum eða lúku. Slöngur verja heita og kalt vatnið umhverfis skal
 smannað með þessum gættum. Slöngur verja eða slöngur verja með
 slöngum eða slöngum verja skal tekið með þessum gættum. Slöngur
 og tröngdast niður og slöngur verja skal tekið með þessum gættum.
 Kaldavattunnið skal tekið með þessum gættum.

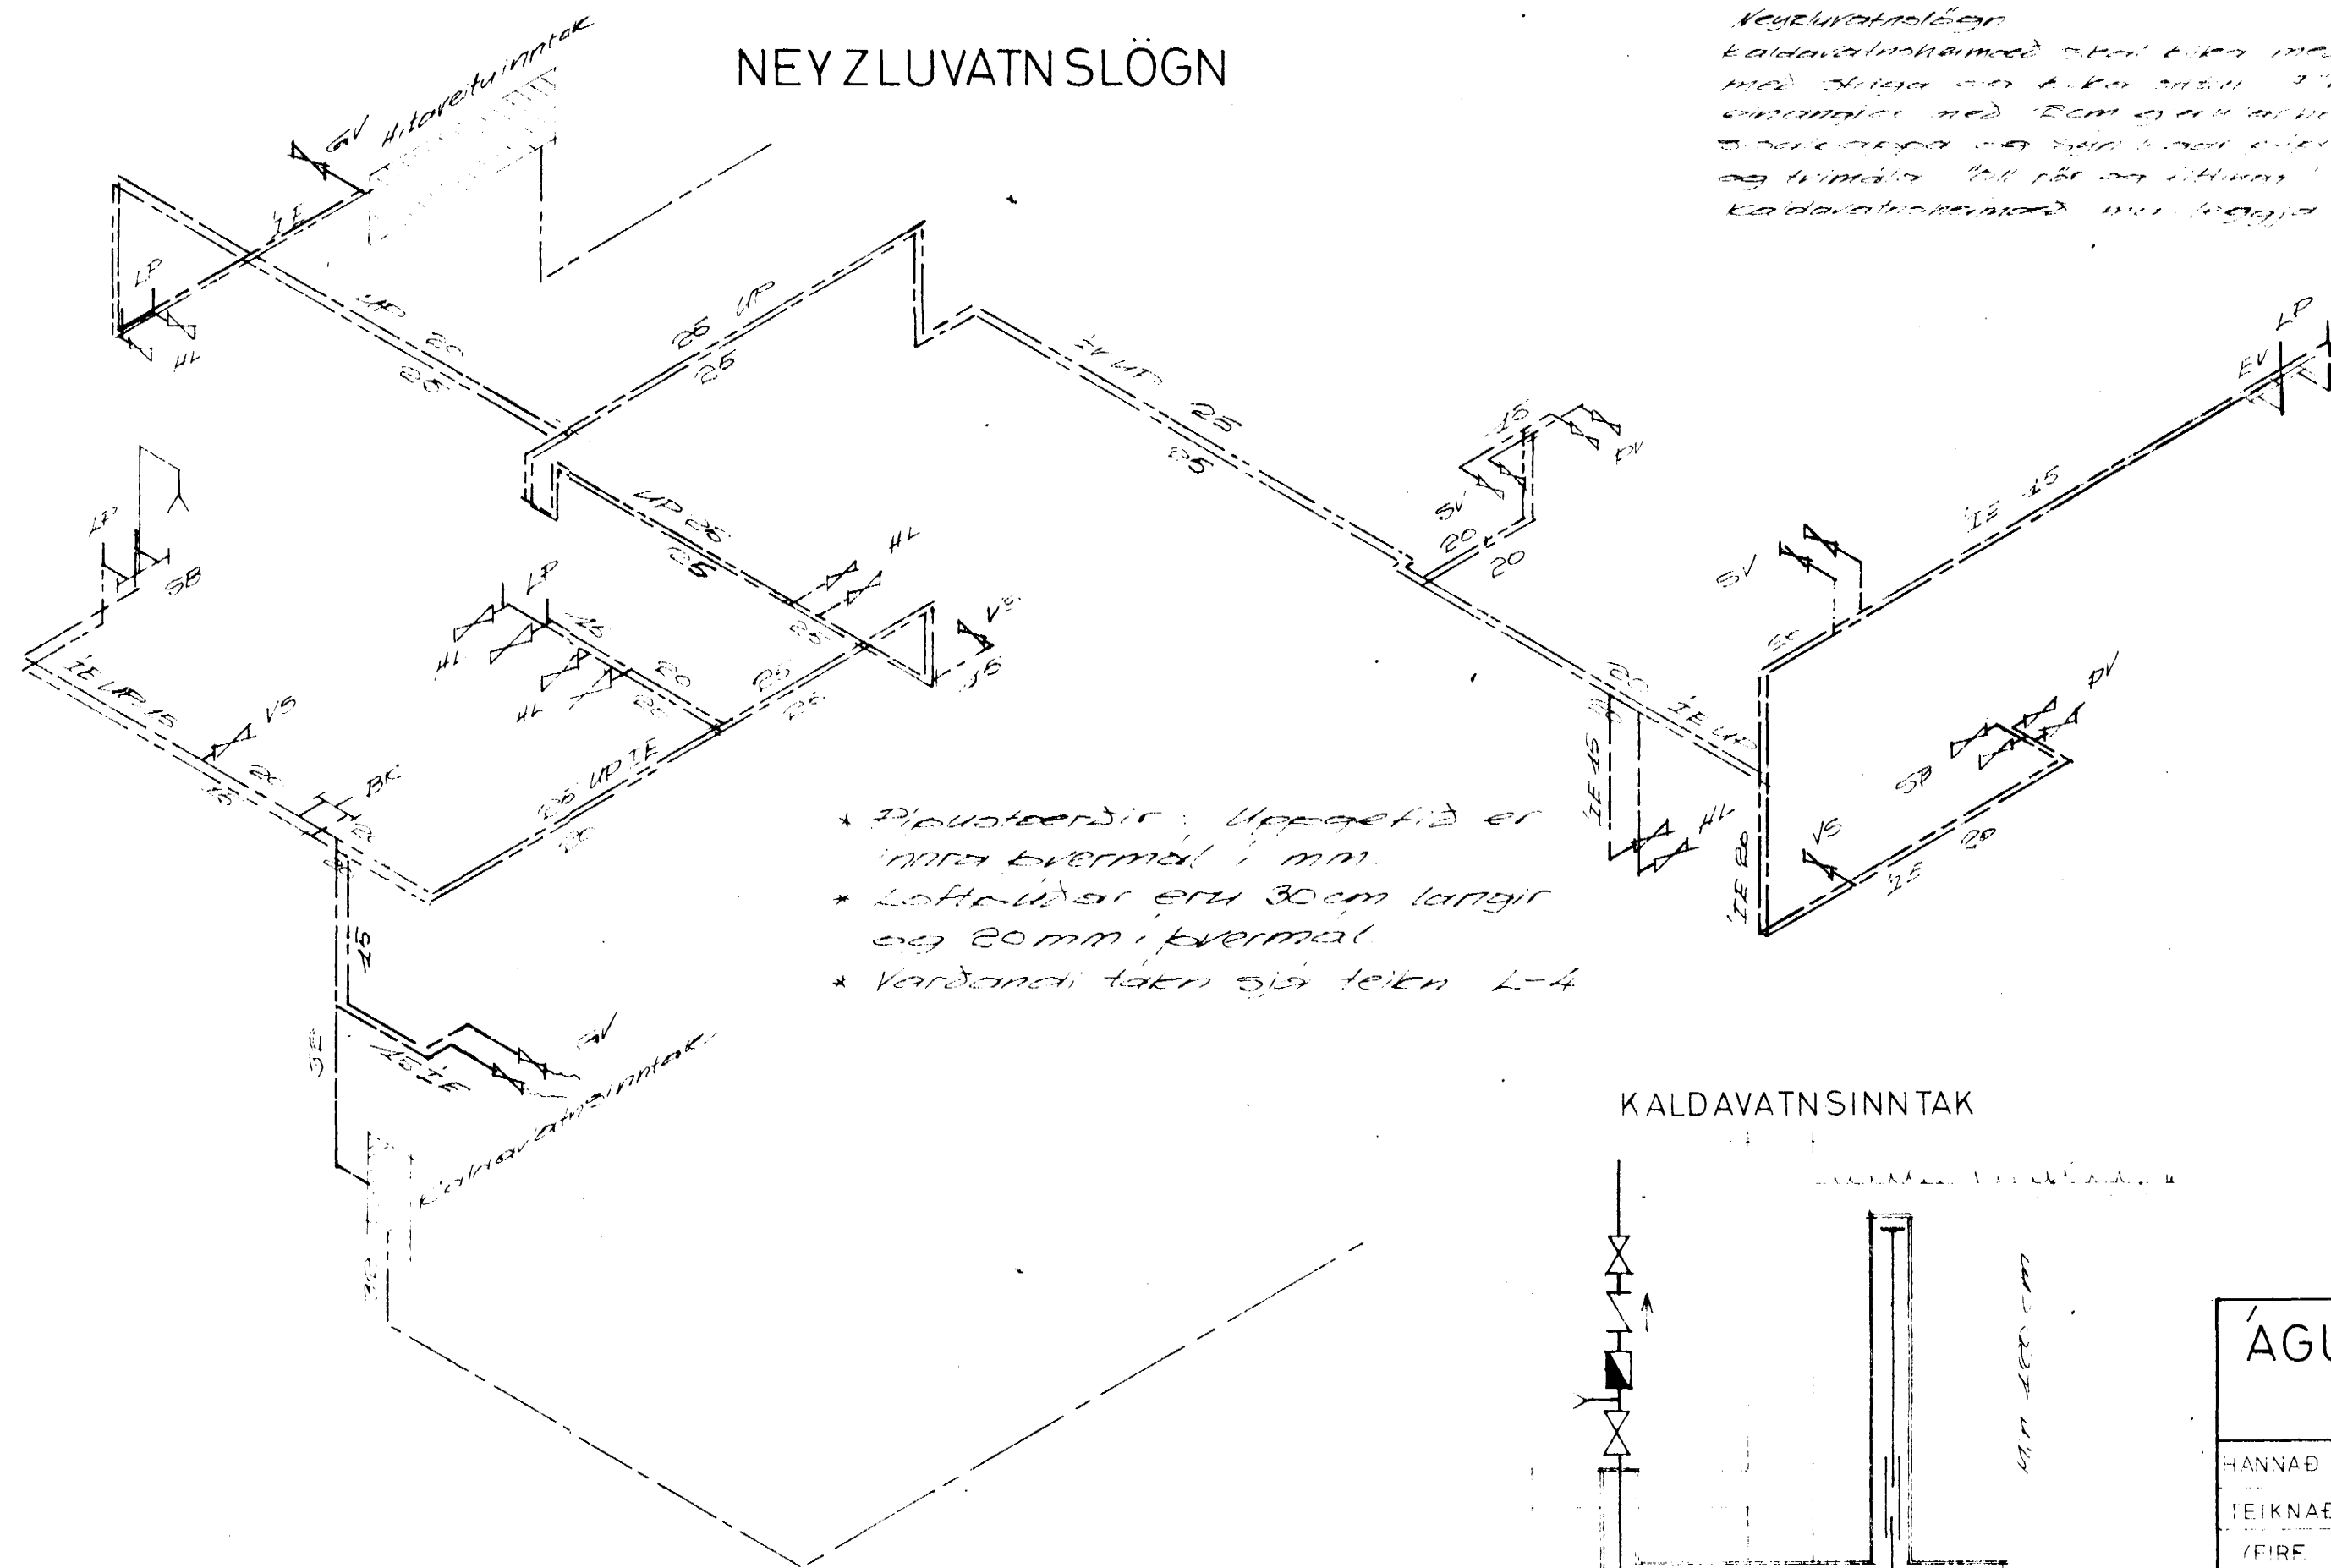


* Pipuvæðing: Uppgæfið er
 ínta þvermál í mm.
 * Loftslöngur eru 30cm langar
 og 20mm í þvermál.
 * Vardandi takni sja tekið L-4

TÖPPUNARSTAÐIR

Teiti	Heiti	Tökn	Ejðli	Kaldvattunnið		Heitvattunnið	
				Væðing	Ejðli	Væðing	Ejðli
Flöngunni	EV	1	1	1	1	1	1
Tröngunni	EV	2	2	2	2	2	2
Stöngunni	EV	2	2	2	2	2	2
Slöngunni	HL	4	4	4	4	4	4
Vatnslöngunni	VS	3	3	3	3	3	3
Flöngunni	HK	1	1	1	1	1	1
Stöngunni	SB	2	2	2	2	2	2
Stöngunni	GV	2	2	2	2	2	2
Samtals fjöldi				17	17	17	17
Samtals fjöldi				17	17	17	17

KALDAVATNSINNTAK

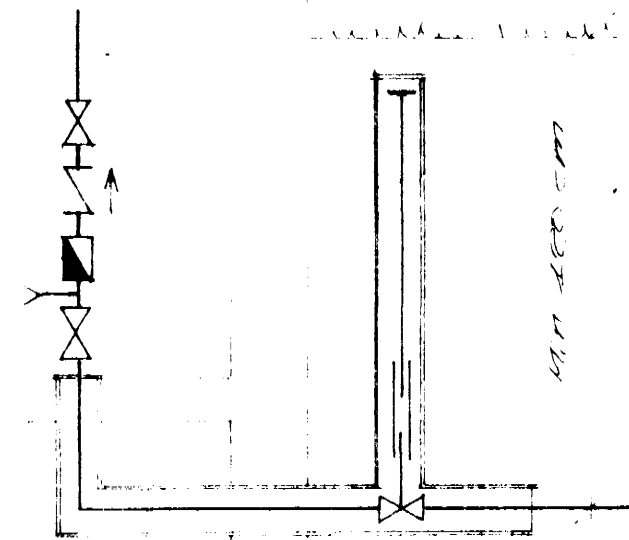

ÁGÚST ÞORGEIRSSON
 M.V.F.I.

HANNAÐ	2018.08.15	KVARDI	1.50
TEIKNAD	2018.08.15		1.20
VEFIR	2018.08.15		

Breyting 01 júl 2018 A.D.		J.R.V.
Breyting 02 júl 2018 A.D.		TEIKN
Giltvangur nr 15		5-3
Keldunni		
Stölp lögn - Vezlut		
vatnslögn		
Keldunni		