

Hæð lágspennu- og smáspennutengla frá fullfrágengnu gólfí er 20 cm
Öll mál á teikningu eru í centimetrum
Málstraumur rofa skal vera 10 amp
Hæðir eru miðaðar við fullfrágengin gólf og miðja dós
Hæð tengils við rofa skal vera sama og rofans.
Hæð veggjósa skal vera 190 cm
Draga skal kapall í rör fyrir útilýsingu

Allar raflagnir skulu lagðar samk. reglugerð um
raforkuvirki frá 1/7 1972


Öll raflagnatákn eru samkv. ÍST 117 staðli

S er símatengill

L er loftnetstengill

Ds er dyrasími

Frágangur á sökkulskauti er samkvæmt upplýsi
Tæknlegra tengiskilmála rafveitna.

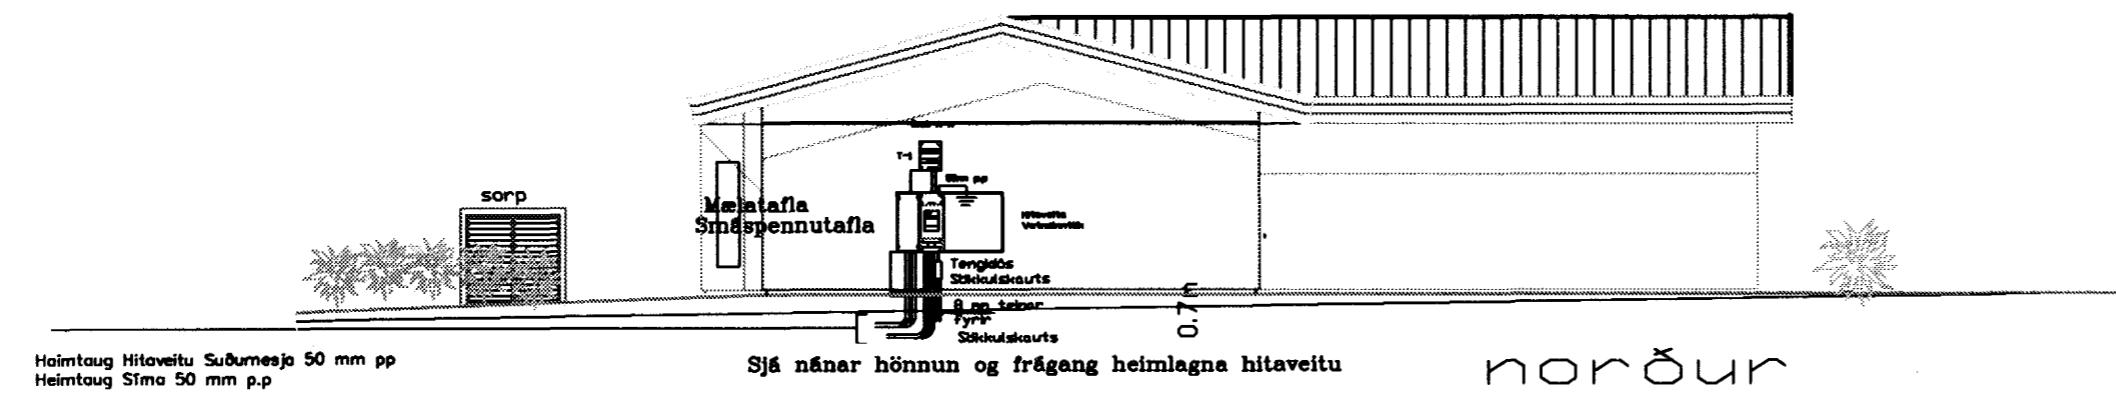

Haimtaug Hitaveitu Suðurnesja 50 mm
Heimtaug Síma 50 mm p.p

Sjá nánar hönnun og frágang heimlagna hitaveit

norður

Figure 37

Nýtt hús ehf Lauðsögi Grindavík		
Afstöðumynd		
Kvarði:	Dags: Agúst 2004	Verk:
 Rafgjafinn e.h.f.		Teiknað: Hannadóttir
Hamraborg 20A 200 Kópavogi		Bls.