



Hitalagnir, Rúmmynd, 1:50

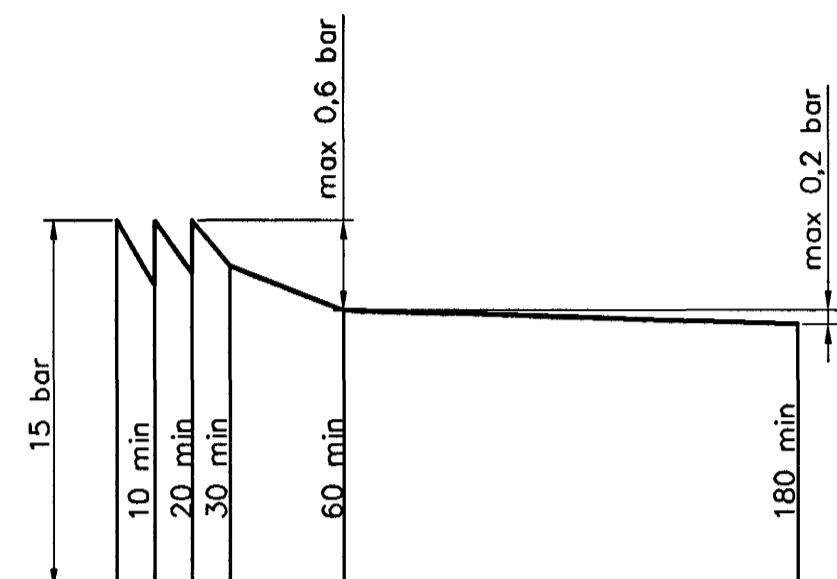

þrystiprófun á neysluvatnslögnum línutit

**Hitalagnir, Skýringar**  
 Ofmalagnir eru 16x2 SHT-PB með sárefni skápu. Eingöngu skal nota viðurkennt efni, og geta skal þess allir hlutir kerfisins séu frá sama framleiðanda. Festingar skal setja á lagnir með mest 1–1,5 metra millibill. Setja skal þrjó festingar við beygjur. Beygjurðus skal ekki vera meiri en 5x þvermál pipu. Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar stillitó og loftskráfur.

þrystiprófun á lögnum skiptist 1 tvar lotur. Fyrri lota er framkvæmd f 1 klst. og er þrystingurinn 9 bör. Þrystifall má vera max 0,6 bör á seinni 30 min. Seinni lota er gerð framhald af fyrri lotu og tekur 2 klst. Þrystifall má vera max 0,2 bör.

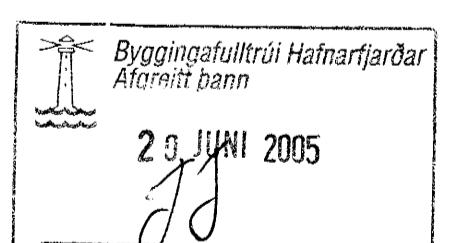

Útgáta	Breyting	Dagsetning	Hannad

Sveinbjörn Hinriksson	Staður	Engjavellir 3 Hafnarfirði
Byggingsatknífræðingur		
Kt. 160851-2529		
Brekkugóð 8 Hafnarfirði		
Sími: 555-4008, 861-9851		
Nettang: svennh@isl.is		
Hannad / Teknab	Kvædi	Dagsetning
<i>Ó. M. M.</i>	1:50	14.6.05
		Verkr.
		03-05
		Teikn.nr.
		2-06