ø50 PE KALT VATN LEGGJA Í HLÍFDARRÖR

ø160 PEH 20 o/oo

ø160 PEH 10 o/oo

K.2.98

K.3.23

K.3.15

K.3.84

K.3.96

K.3.18

K.3.91

K.4.25

K.3.28

ÞNF

SJÁ TEIKN: 04758-P05

BR ø400PL
BK.2,91
TK.5.00

BR ø400PL
BK.3,81
TK.5.00

ø160 PEH 178 o/oo

ø160 PEH 185 o/oo

K.4.04

K.3.78

ø110 PEH 20 o/oo

ø70

ø50

FS.51

FS.43

HL/GNG 1.HÆÐ

VS 1.HÆÐ

SB 1.HÆÐ

FS.41

FS.42

K.4.63

ø160 PEH 10 o/oo

ø160 PEH 78 o/oo

ÞNF PU

K.3.75

ø70 PP 20 o/oo

ø70 PP 68 o/oo

K.4.61
SV/GNG 1.HÆÐ

K.4.78

FS.39

NF2

DÆLA: SJÁ TEIKN. 04758-P02

K.4.80

FS.38

EV 1.HÆÐ

SV/GNG 1.HÆÐ

HRL

K.4.70

FS.44

ø110

K.2.27

K.3.72

GK= 2.33

K.2.08

K.4.78

ø50 PP 20 o/oo

SB 1.HÆÐ

ø70

K.4.65

NF2
RV/Í KJALLARA
(DÆLA NIÐUR VID GÓLF)

FS.45

VS 1.HÆÐ

ø160 PP

HL/GNG 1.HÆÐ

FS.46

ø160 PP 20 o/oo

K.4.58

FS.47

FS.48

ø50 PE KALT VATN LEGGJA Í HLÍFDARRÖR

EV 1.HÆÐ

K.4.47

INNTAK KALTVATN
INNTAK HITAVEITU

ø110

ø70

FS.49

FS.50

K.4.45

K.4.25
ÚTLOFTUN ÚR INNTAKSRÝM
ø160 PVC. K.7.30

K.3.42

K.3.38

K.2.01

K.2.11

K.2.50

ø160 PEH 30 o/oo

K.3.37

K.2.25

K.2.24

ø32 PE KALT VATN LEGGJA Í HLÍFDARRÖR

ø63 PE AFFALL HITAVETU LEGGJA Í HLÍFDARRÖR

ø50 PE KALT VATN LEGGJA Í HLÍFDARRÖR

ø160 PEH 10 o/oo

K.1.96

K.1.98

K.4.25

K.2.01

K.1.94

K.2.32

K.1.91

K.1.93

ø110 PEH 6,0 o/oo

ø110 PEH 245 o/oo

K.2.22

K.1.87

K.1.89

BR ø300PL
BK.4.70
TK.5.10
MED SVALANIÐURFALLI
Í BOTNI Á BRUNN
RIST VID STÉTT
KOMID FYRIR
Í SAMRÁÐI VID
VERKTAKA

BR ø1000 ST
MED VATNSLÁS
BK.1.38
TK.4.30

BR ø1000 ST
BK.1.88
TK.3.70

BR ø1000 ST
BK.1.90
TK.3.80

ø63 PE HEIMÆÐ KALT VATN

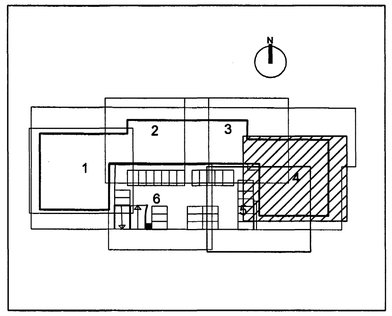

Samþykkt þann
28 FEB. 2005
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

ÚTG.	DAGS.	BREYTING:	HANNAÐ	SAMÞ.

HERJÓLFSGATA 36, 38 OG 40
LANGEYRARMÖLUM
HAFNARFIRÐI

FRÁRENNSLISLAGNIR
SVÆÐI 4

VSB VERKFRÆÐISTOFA

Áritun lögg. hönnuðs:
Sveinn Áki Sverrisson Kt.230855-5609

FRV
BÆJARHRAUNI 20•220 HAFNARFJÖRÐUR
Heimasíða: www.vsb.is • Netfang: vsb@vsb.is
Sími585-8600 Fax 585-8610•Kt:710796-2899

Hannað:	Áþ	Teiknað:	Áþ
Mál:	1:50	Yfirfarið:	SÁS
Dags:	24.01.05	Nr:	04758-P11