



Gólfhitalagnir 1. hæð. 1:50

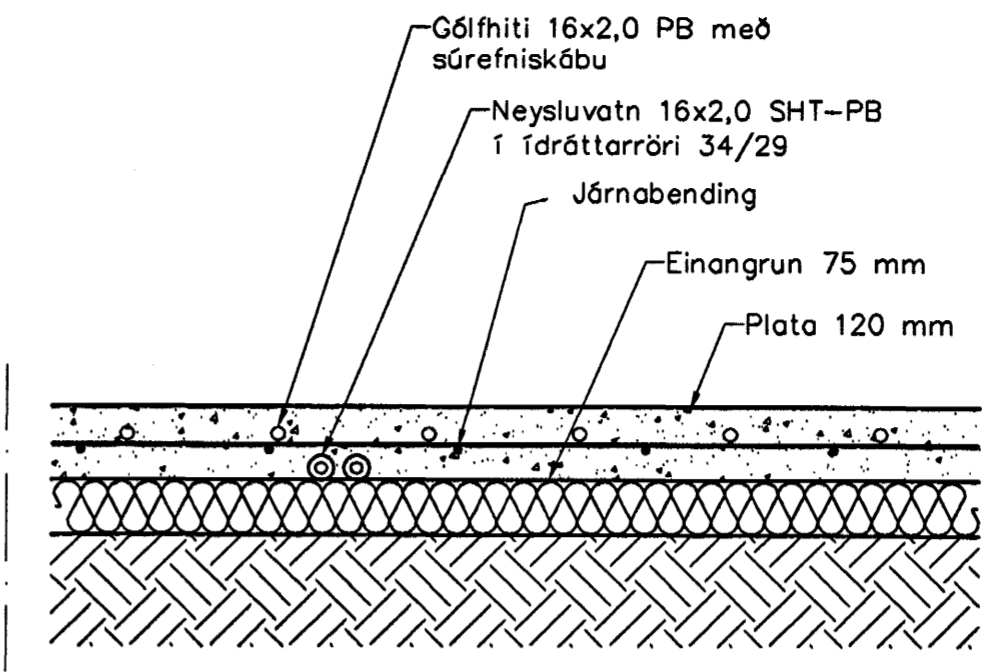

Hita- og vatnslagnir, Snið í botnplötu, 1:10

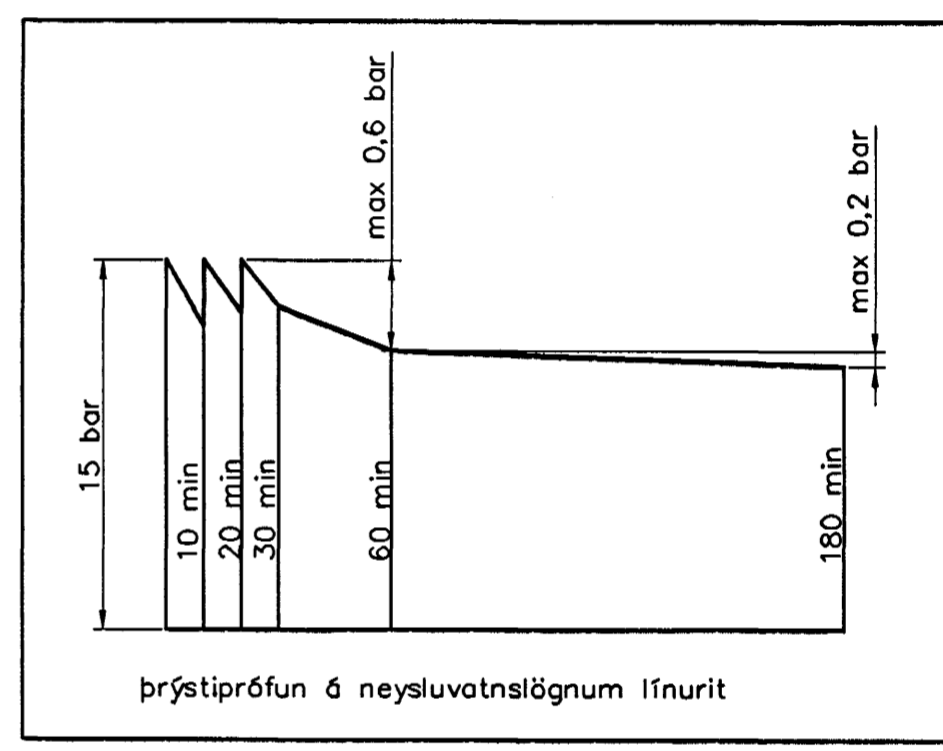

Þrýstiprófun á neysluvatnslögnum ífnurit

Hitalagnir, Skýringar

Gólfhitalagnir eru 16x2 PB með súrefniskápu frá Aquatherm. Eingöngu skal nota viðurkennt efni, og geta skal þess allir hlutir kerfisins séu frá sama framleiðanda. Festingar skal setja á lagnir með mest 1-1,5 metra millibili. Setja skal þrjár festingar við beygjur. Beyguradís skal ekki vera meiri en 5x þvermál pípu.

Þrýstiprófun á lögnum skiptist í tveir lotur. Fyrri lota er framkvæmd í 1 klst. og er þrýstingurinn 9 bör þrýstifall má vera max 0,6 bör á seinni 30 min. Seinni lota er gerð framhaldi af fyrri lotu og tekur 2 klst. Þrýstifall má vera max 0,2 bör.

Sambýkkt þann
28 JAN. 2005

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
E.h. Sigurbjartur Halldórsson

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@isl.is		Staður Burknavellir 4 Hafnarfirði Skýring Gólfhiti	
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verknr.
<i>[Signature]</i>	1:50 1:10	22.1.05	09-04
			Teikn.nr. 2-03