


Afstöðumynd Mkv.1:500

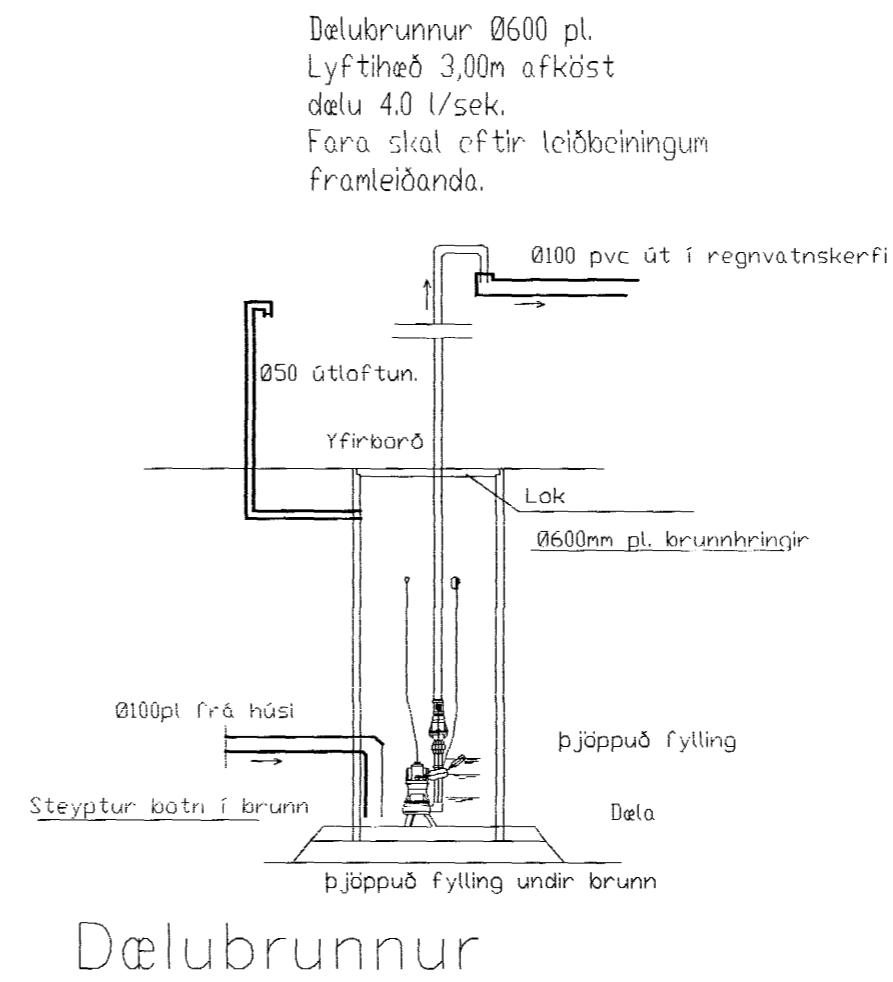

Skýringar  
Kaldavatsheimæð skal leggja í hlífðarkápu frá lóðarmörkum

Tengistædur heimæðar við veitukerfi er við hlið skólphæimæðar.  
Allar lagnir í grunninnhúss skulu vera Ø100pl eða Ø150st.  
Frænnistislagnir innanhúss skulu ekki hafa minni halla en 20%.

Setja skal Ø150pl skólprör utan um spindil upp úr jörð með loki.  
Kaldavatsheimtaug skal leggja á frostfríu dýpi (1,2m) og í fódurröri Ø50pl.  
Leggja skal ídráttarrör fyrir rafmagn og síma inn í hús (sjá raflagnateikningar).

Samþykkt þann

26 NOV. 2004

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

| Breytingar |       |      | Drekavellir 20  |
|------------|-------|------|---|
| Nr.        | Dags. | Nafn |   |
|            |       |      | Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf.<br>Smíðjuvegi 11 s/ fax: 544 5350 . |
|            |       |      | Mkv. 1:50   |
|            |       |      | Nr. 12  |
|            |       |      | Dags.13.8. 2001   |
|            |       |      | Afstöðumynd og skýringar.   |
|            |       |      | kt.:110947-2839   |

*Sigurbjartur Halldórsson*