

G:21,90

G:21,63

Fr:20,45 Fs:20,05

Kv-heimæð. HV-heimæð.

BR600ST M.steyptu loki.

BR600ST M.steyptu loki.

Afrænnslu hitaveitu PEH32.

GN+SS250PEH Rist:21,90 Borgarpl.3o L1(40198)

Inntakskassi (Hv+Kv)

GN+SS,sambýggt.

Bilgeymsla Gn:22,00

21,57 Lok (SV)

21,01

21,05

21,14

21,22

21,27

21,35

21,40

21,40

21,40

21,40

21,40

21,40

21,40

21,40

21,40

21,40

21,40

21,40

21,40

21,40

21,40

21,40

21,40

21,40

21,40

21,40

21,40

21,40

21,40

21,40

21,40

21,40

21,40

21,40

21,40

21,40



21,40

21,40

21,40

21,40

Lóð:21,80

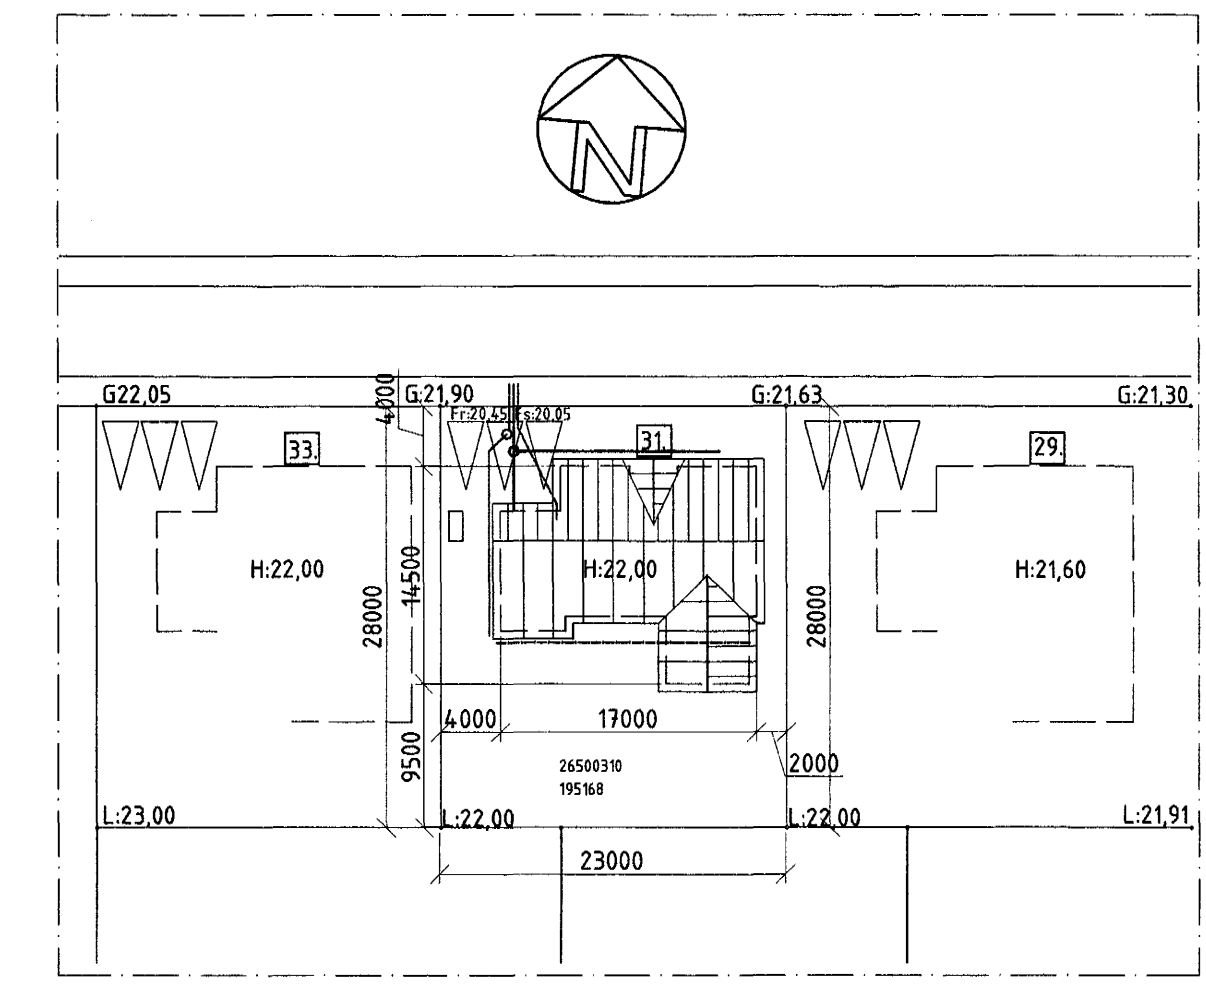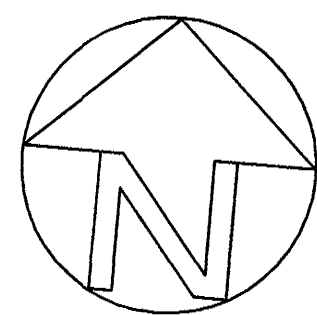

Skýringar: Allt efni í lög sé Rb-vottað. Leiðslur í grunn,auðkenndar með pvc eru úr stífu Polyvinyllorid og er innra þvermál leiðslu og hallatala í o/oo merkt á grunnmynd.Leiðslur liggja í sandlagi og sé amk 15sm sandlag utanum leiðslu. Pípur liggja á belgum í fullri lengd sinni,beinar milli stefnubreytingarpunkta.Allar stefnubreytingar skal gera með þar til gerðum tengistykkjum. Þar sem leiðsla kemur uppúr plötu,skal setja ramma/úrtak í steypu 20x20cm,svo unnt sé að fínstilla tæki við tengistúr. Um frágang á fyllingu fer eftir ÍST65,en um fráveitulögn innanhúss eftir ÍST 68.

Samþykkt þann 15 SEPT. 2004 Byggingafrulltrúinn í Hafnarfirði F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Table with 5 columns: Nr, Dags, Breyting, Hönnuður, Ártun

Project information block including Byggingarstaður, Verkefni, Verk nr, Teikning nr, Dagssetning, Veffang, Hönnuður, and a signature.