GRUNNMYND 1:100

Frárennslislögn
Regnvatnslögn
Jarðvatnslögn
Kaldavatnsheimæð

BK: Baðkar
ST: Steypibað
GN: Gólfniðurfall
HL: Handlaug
EV: Eldhúsvaskur
Up: Uppþvottavél
SV: Skolvaskur
þS: þvagskál
þV: þvottavél
VS: Vatnssalerni
GN: Gólfniðurfall
þN: þakniðurfall
SN: Svalaniðurfall
GK: Gólfkóti
SA: Auka fallstammi.
S1: Fallstammi & nr.
BR: Brunnur
NB: Niðurfallsbrunnur
HR: Hreinsistútur

SAFNTANKUR / þRÓ 6000

NIÐURFALLSRENNA

Sami kóti og á lögn til staðar

Öryggislögn Ø200st

8xØ110 + 2xØ160 kápurör

Sami kóti og á lögn til staðar sem er ca. 12,15

(Til staðar – Ø200st 11‰)

BK.: 11,73

Ø160PEH 20‰
Ø110PEH 20‰
Ø100PEH 20‰
Ø110PEH 35‰
Ø110PEH 27‰
Ø110PEH 65‰
Ø160PEH 15‰
Ø110PEH 90‰
Ø100 14‰
Ø100PEH
Ø160PEH 20‰
Ø110PEH 85‰
Ø110PEH 49‰
Ø110PEH 30‰
Ø110PEH 20‰
Ø100 20‰

HR-brunnur Ø1000 st

8x Ø50 íþráttarör

Gryfja

Gat kt.:13,10
13,36 renna

NIÐURFALLSRENNA MEÐ LOKI Í STAÐ RISTAR

Innsteypt í plötu

Gat úr vegg dæla

13,00 renna
11,90
12,90 renna
13,20 renna
13,30 renna

Ø150gat 5000

U5

SNEIÐING B–B 1:10
NIÐURFALLSRENNA Í GÓLFUM

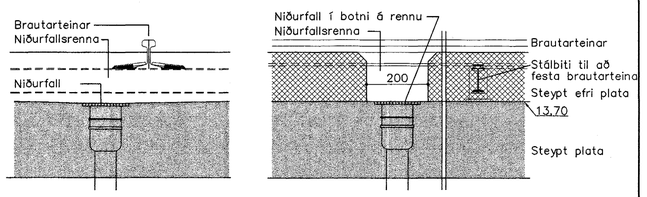

SNEIÐING A–A 1:20
NIÐURFALLSRENNA Í GÓLFUM



SNEIÐING C–C 1:20
NIÐURFALLSRENNA Í GÓLFUM

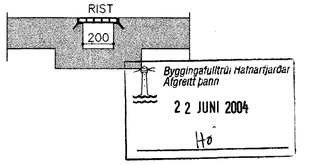

Allt efni í frárennslislagnir skal vera vottað af Rannsóknarstofnun Byggingariðnaðarins í samræmi við byggingarreglugerð og gildandi staðla.

Frárennslislagnir eru hannaðar samkv. ÍST68 '85 og lagðar í jörðu samkv. ÍST 65 '75.

Uppgefnir kótar eru botnkótar röra,

Stokkar fyrir lagnir, (300x300) neðri brún skal vera 10cm undir uppgefnum botnkóta röra.

TEIKNISTOFAN EHF
Yfirfarinn og samræmdur uppdráttur, sbr. gr. 17.2 og 19.2 í byggingarreglugerð.

Breytingar			
Nr.	Dags.	Nafn	
1	25.02.03	BD	
2	06.03.03	BD	
3	13.03.03	BD	

HRINGHELLA 2 HF

Verkfræðistofa þráinn & Benedikt
Laugavegi 178, 105 Rvk.
Sími: 553 1770, 568 7775, Fax: 568-7701
Netfang: post@islandia.is

H BS | T BD | S
M 1:100
Nr. PJ01
Dags. Feb 03
080149–3609

Lagnir í jörð
Grunnmynd