

SKÝRINGAR


Neysluvatnslagnir:

- Framrás hitaveitu
- Bakrás hitaveitu
- - - Heitt neysluvatn
- - - Kalt neysluvatn

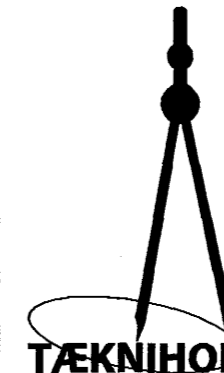
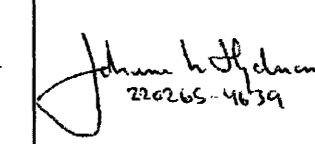
Öll mál eru nafnmál í mm.
Vatnslagnir eru úr plasti rör í rör kerfi

Neysluvatnslagnir skal þrýstiprófa með köldu vatni í 3klst við 15 BAR þrýsting og skal taka þrýstinginn eftir 30 mín, 60 mín og svo í lok prófunartíma. Niðurstöður skal setja í meðfylgjandi prófunarblað.

Heitt neysluvatn skal ekki vera heitara en 60°C Inn á lagnir.

 Samþykkt þann
21 APR. 2004

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

	Tæknihof EHF VERKFRÆÐISTOFA Jóhann K. Hjálmarsson FTFÍ kt. 220265-4639	 220265-4639	Súðarvogi 7 104 Reykjavík Sími : 0045-74472727 Netfang: t-hof@tdcadsl.dk Heimasíða: t-hof.com
	BLÓMVELLIR 1.HAFNARFIRÐI NEYSLUVATN 2.HÆÐ Skýringar sjá blað 01 - 01		TEIKN.NR. 02 - 06
		M.kv. 1: 50 HANNAD. J.K.H	VERK NR. 1019 DAGS. 13.02.04

Jóhann K. Hjálmarsson