


D  
KERFI 5 – SNIÐMYND  
MÆLIKVARÐI 1:20  
366 354  
363

E  
KERFI 1 OG 5 – SNIÐMYND  
MÆLIKVARÐI 1:20  
366 354  
363

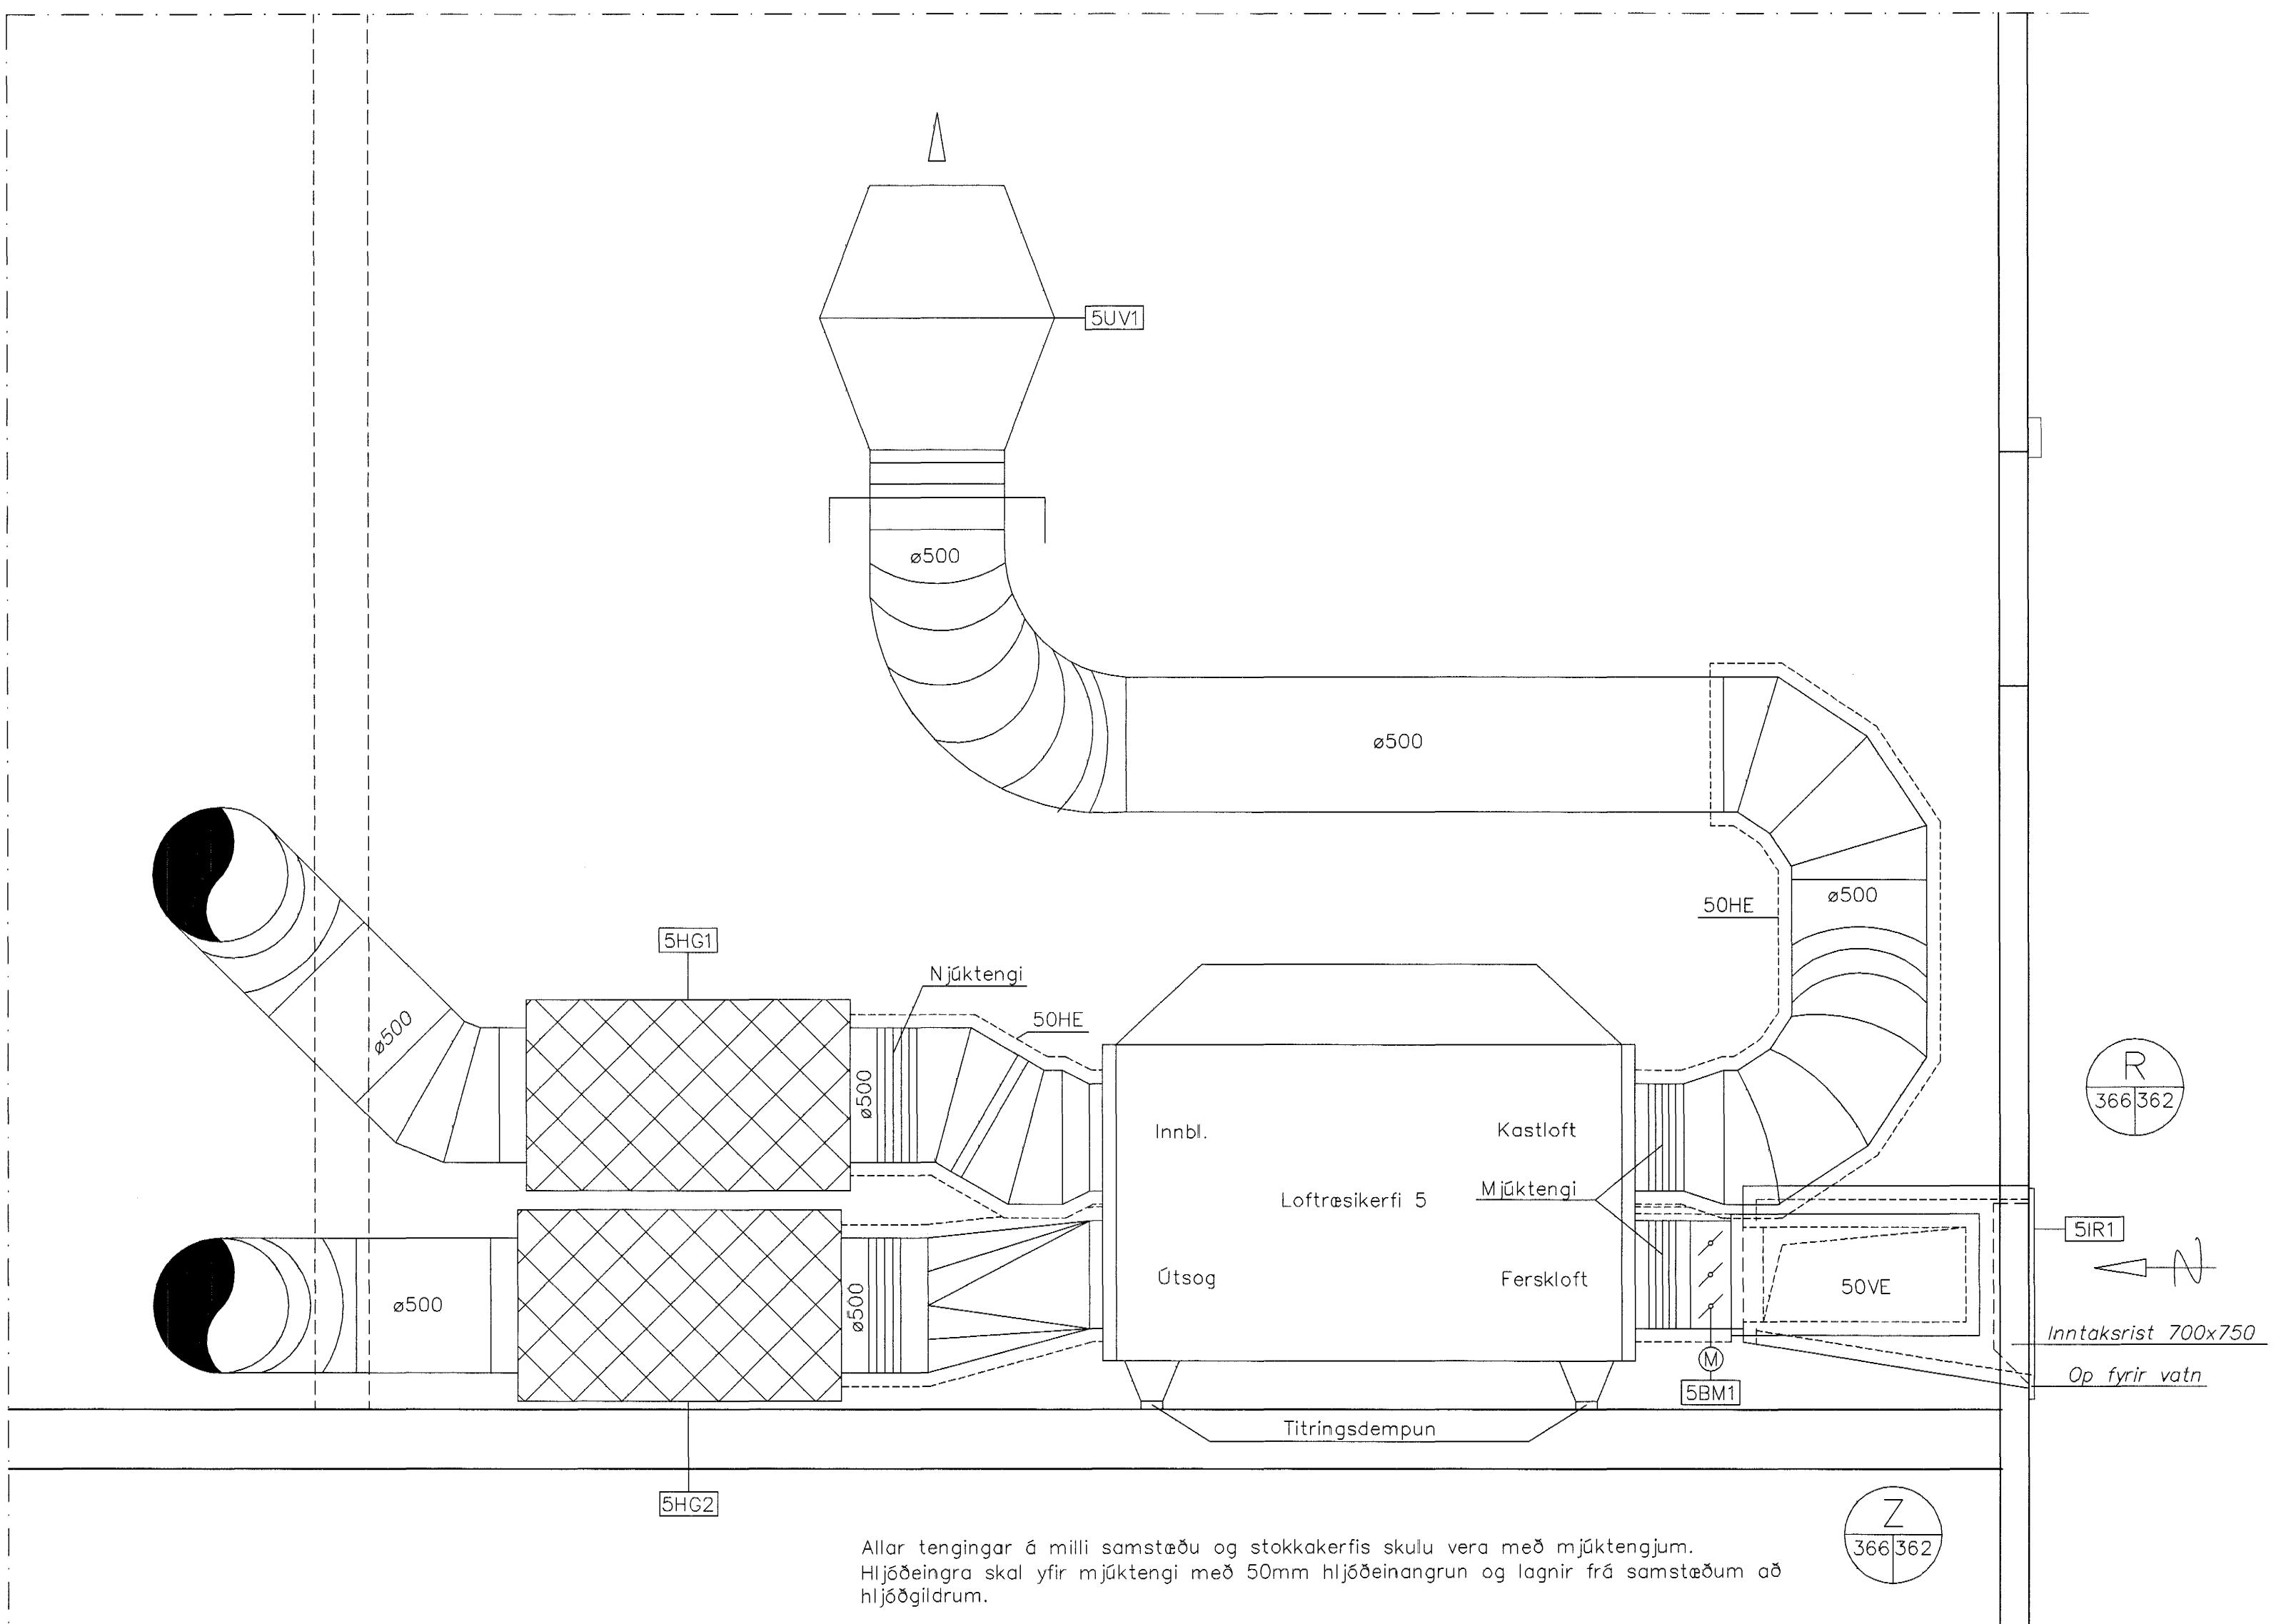

Allar tengingar á milli samstæðu og stokkakerfis skulu vera með mjúktengjum. Hljóðeiningar skal yfir mjúktengi með 50mm hljóðeinangrun og lagnir frá samstæðum að hljóðgildrum.

#### SKÝRINGAR Á TÁKNUM

IV Innatsventill  
ÚV Útkastsventill  
BL Blöðloka  
BM Blöðlokumþrótt  
HM Hitamærlir (aflestrar)  
SG Snjógildra  
IB Innblástursblásari  
ÚB Útsogsblásari  
HR Hraðastíllir  
LN Loftmagnsnemi  
VH Varmmaendurvinnsluhjól  
HN Hitanemi  
LS Loftsfó  
SP Stillispjald  
HF Hítatfötur  
KF Køflifötur  
HL Mótorlok  
RM Rennslismærlir  
SST Stjórnstöð  
I Innblástursrist eða dreifori. Dæmi: 3-I-4 = Kerfi 3-Innblástur-nr.4  
U Útsogsrist eða ventill. Dæmi: 503 = Kerfi 5, útsog, nr.3  
RL1 Mótorstýrð reykloka - af/á - með gormdrifi  
RL2 Mótorstýrð reykloka - fjölstæðu - með gormdrifi og stillihnapp  
52 Hitamærlir (aflestrar) í framrásarlögn vatnspípu  
53 Hitamærlir (aflestrar) í bakrásarlögn vatnspípu  
54 Strengloki - Rennslisstilling

#### Almennar skýringar :

Fjarlægð á milli upphengja skal ekki fara yfir 2,0m. Þó skal setja upphengi við allar greiningar. Loftsisamstæður skulu hvíla ó titringsdempandi undirlagi. Setj skal mjúktengi ó alla loftstokka sem tengjast loftsisamstæðum.

Hljóðeinangra skal loftstokka að utanverðu með 50mm hljóðeinangrun og kíða handa að með dök.


Vanda skal sérstaklega óferð sýnilegara loftstokka og kerfishluta og skulu þær vera tilbúnir til málunar. Öll upphengi í verkstaðishluta skulu vera titringsdempandi.

Þar sem loftstokkar liggja í gegnum byggingarhluta skal slíta þá frá þeim með titringsdempandi efní t.d. steinullartröð.

Ylli uppsettinu loftstokku skal þess eitt vandilega að stokkar eiem ekki er verið að vinna við sér lokabír og skal lokun vera það að ekki sé hætt að óhreinindil berist inn í það, þó skal þess gætt að allir stokkar eða kerfishlutor sem settir eru upp sér hreinir þ.e. lausir við ryk og ónnur óhreinindi.

Verktaki skal taka mál á staðnum óður en smíði hefst.

Öll uppgefin stokkmál eru innanmáli (ljósmað).

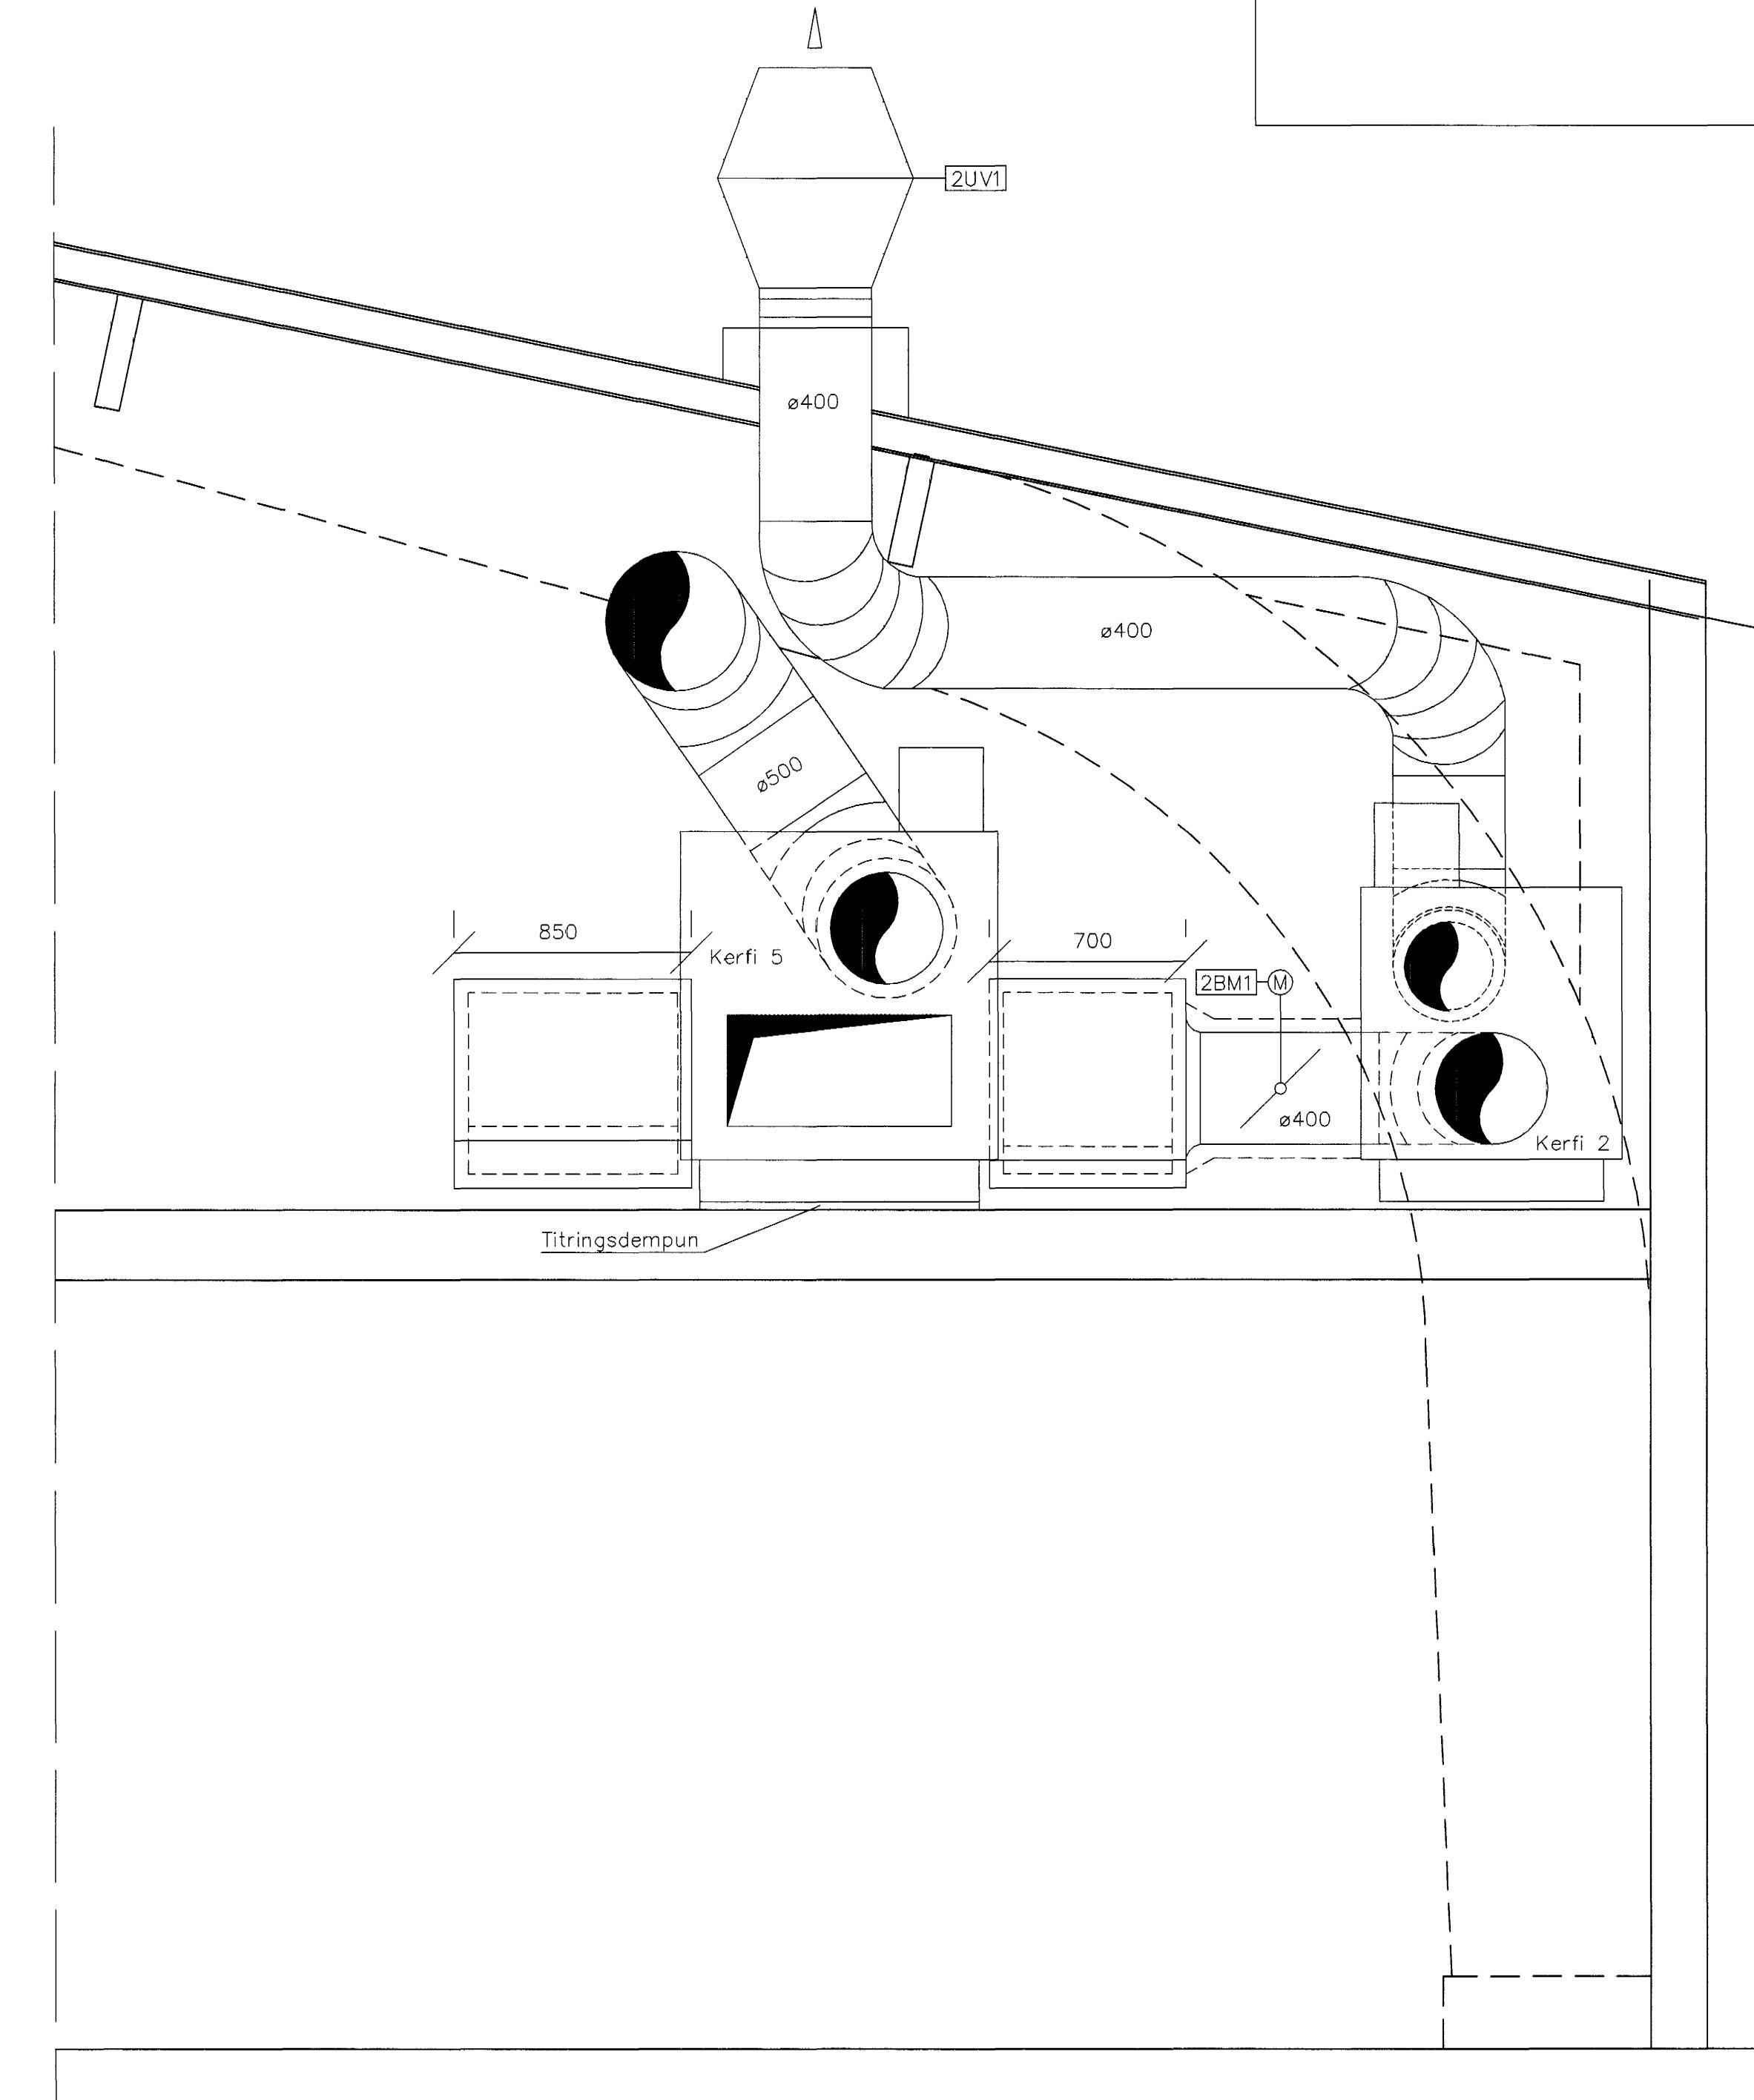

Sampykkt þann  
17 OKT. 2001

Bygglingafulltrúinn Fr. Þórarður  
F.h. Sigurbjartur Hallgrímsson

12/10 2001  
Hannmálar Sjóðalda

dags	breying	nafn

HAFNARJARDARBÆR UMHVERFIS-OG TEKNISVÍB	Pjónustumiðstöð, Hringhella 9
Strendingur ehf.	Loftræsing - Loftræsikerfi 2 og 5 Sniðmyndir
Verkfraðiþjónusta Reykjavíkurborg 68 - 226 Hafnarfjörður sími 565 5540, fax 565 5541	
Hafnarfjörður Sigrður P. Jónasson Síður Ólaf Guðmundsson	dagsetning: feb. 2001 teikn. nr.: 366A meðlikvarði: 1:20 A1