

GRUNNMYND UNDIRSTÖÐU
M 1:50

Nýtt skilti

Núverandi skilti fjarlægt þegar gengið hefur verið frá festingum fyrir nýtt skilti.

Núverandi undirstaða, þykkt 0,9m


Sjá teikningu arkitekts varðandi staðsetningu skiltis á lóð. Mál á nýrri undirstöðu eiga við minnstu mál niður við botn undirstöðu.

Skýringa

Breyta þarf festingum fyrir nýtt skilti. Bora skal fyrir nýjum boltum eins og tilgreint er á teikningu og þarf að tryggja að hola sé laus við allt rik með því að blása því úr með lofti og einng skal hola vera þurr. Bördýpt skal vera amk 600mm og þvermál hola sé 32mm. Boltar séu límdir inn með UPM44 frá UPAT og skal nota 158cm³ á bolta. Afstaða bolta þarf að vera eins og sýnt er á teikningu þar sem boltar á miðju festa einnig skilti. Nota þarf skapalon þannig að bil milli bolta sé rétt. Boltar séu M30 5.8 eða betri og skulu vera heitgalvanhúðaðir.

S1 Deili, 1:20
01

02

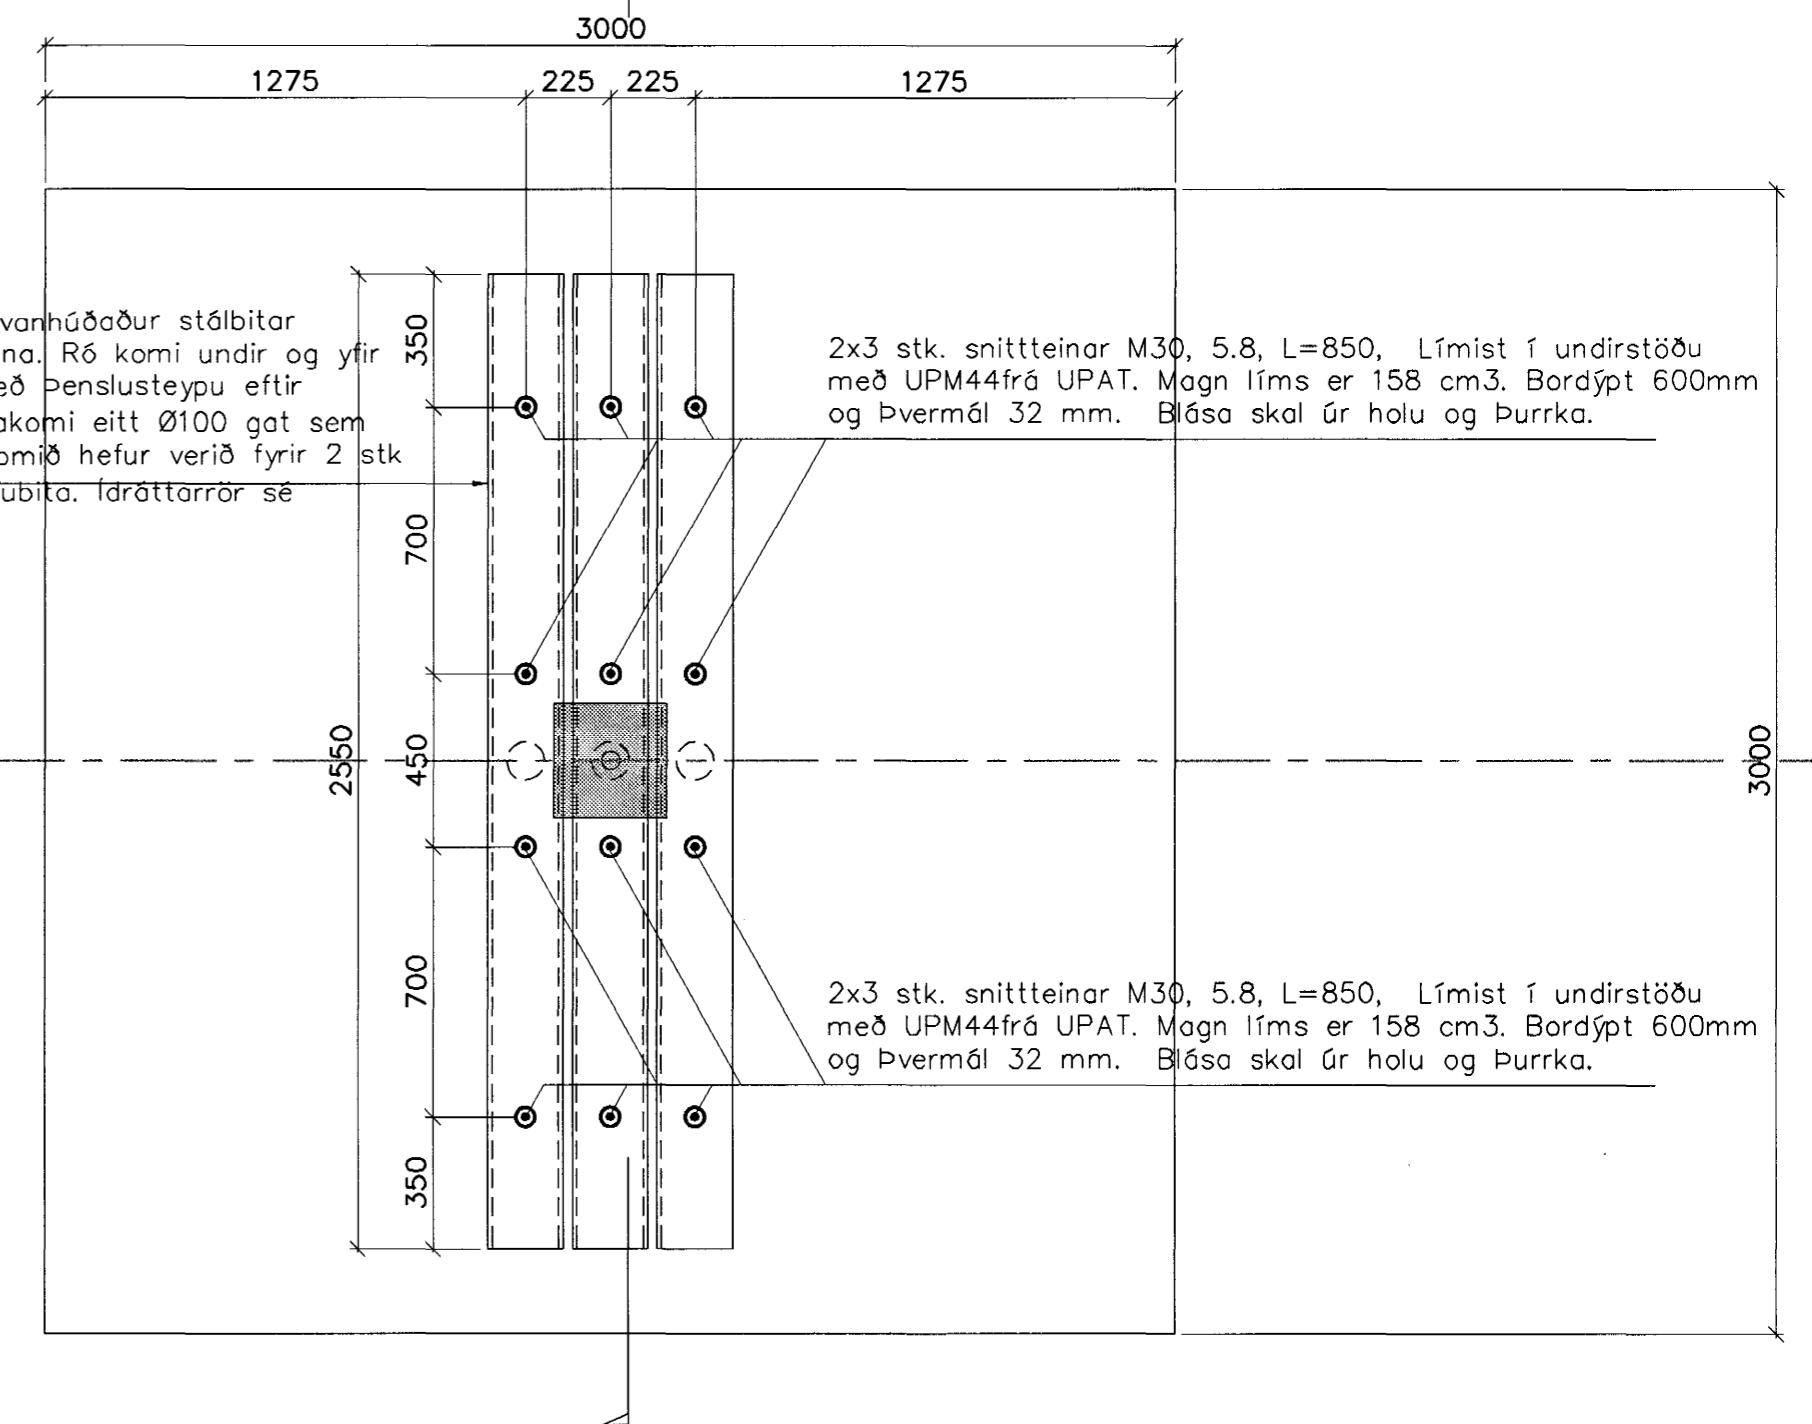

3 stk. UNP200 L=2550 heitgalvanhúðaður stálbitar S240GP. Boltast í innlímda teina. Ró komi undir og yfir bita. Undir bita skal steypa með þenslusteypu eftir uppsetningu skiltis. Í hvern bitakomi eitt Ø100 gat sem stept er í gegnum eftir að komið hefur verið fyrir 2 stk ídráttarrör fyrir rafnagn í miðjubita. Ídráttarrör sé Ø25mm rör.


2x3 stk. snittteinar M30, 5.8, L=850, Límist í undirstöðu með UPM44frá UPAT. Magn líms er 158 cm³. Bördýpt 600mm og þvermál 32 mm. Blása skal úr holu og þurrka.

2x3 stk. snittteinar M30, 5.8, L=850, Límist í undirstöðu með UPM44frá UPAT. Magn líms er 158 cm³. Bördýpt 600mm og þvermál 32 mm. Blása skal úr holu og þurrka.

02 Snið, 1:20
01

3 stk. UNP200 L=2550 heitgalvanhúðaður stálbitar S240GP. Boltast í innlímda bolta. Undir bita skal steypa með þenslusteypu. Í hvern bita komi eitt Ø100 gat í miðjan bita sem stept er í gegnum.

4x3 stk. snittteinar M30, 5.8, L=850, Límist í undirstöðu með UPM44frá UPAT. Magn líms er 158 cm³ á hvern bolta. Bördýpt 600mm og þvermál 32 mm. Blása skal úr holu og þurrka.

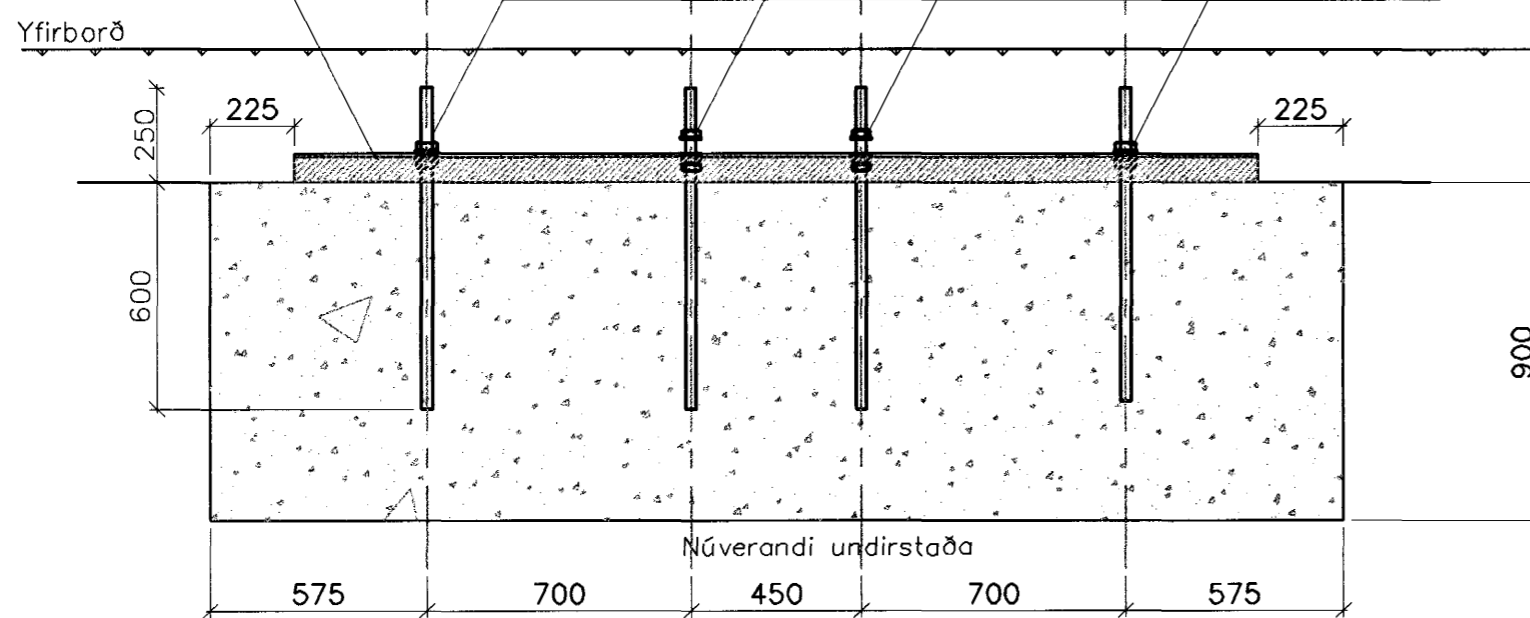

Bygginguáttir í Hafnarfirðar
Ágripur þann
03 JULI 2002
VG

VERKFRÆÐISTOFAN
BURDUR EHF
HLÍÐASMÁRA 8, 200 KÓPAVOGI
SÍMI: 5643474, FAX: 5643450

Alagsforsemdur, qv=1,4kN/m² og C=1,5.

Breytingar:	E:	OLÍUFÉLAGIÐ H/F - HAFNARFIRÐI LÆKJARGATA 46 - ENDURNÝJUN Á SKILTÍ UNDIRSTAÐA FYRIR SKILTÍ 6,0 - 8,5M HÁMARKS FLATARMÁL SKILTIS 9,5M ²
B:	D:	
A:	C:	
Aðaluppdrættir:		
Hjörtur Hansson, kt.: 150946-4929	Hannað: HS/SAG Blað/mælikv.: A2/1:20, 1:50	Dagsetning: 05.07.02
<i>Hjörtur Hansson</i>	Teiknað: HS/SAG Verk nr.: 387	Teikning nr.: B-01