Heimtaug regnvatn Ø150st
Halli á lögn 197 ‰
Regnvatnsbrunnur Ø600pl
Brunnbotn skal vera hitaþolinn
71,90
Heimtaug skólp Ø150st
Halli á lögn 149 ‰
Skólpbrunnur Ø600pl
71,70
NF/sandfang
Hálfdren Ø100mm pl. 10 ‰
ÞNØ80
3124
72,05
Lögn í gegnum vegg í kóta 74,20m
1
Inntak Hitaveitu
Heimtaug kalt vatn Ø32pl
Iðráttarrör Ø50pl
Melagrind í bílskúr
2000
1830
2947
Bakrennsli hitaveitu Ø32PEH
sett í regnvatnsbrunn
Iðráttarrör Ø50pl innan grunns
F1
1623
72,07
71,74
Skólp Ø100mm pl. 45,1 ‰
F6
72,30
Ø100st
NF/sandfang
947
F3
F2
714
1428
VS
SI
207
72,70
Endanlegt yfirborð plötu
72,70
Yfirborð jarðvegs
í óuppfylltu rými.
2022
GN
HL
878
261
F4
533
Skólp Ø100mm pl. 34 ‰
2446
ÞNØ80
+SN
Skólp Ø100mm pl. 34,4 ‰
Hálfdren Ø100mm pl. 10 ‰
2831
72,13
Ø100pl
NF/sandfang
71,96
72,03
1056
1125
Skólp Ø100mm pl. 34 ‰
72,22
F5
72,10
2401
GN
SV
Skólp Ø100mm pl. 34,4 ‰
72,70
Endanlegt yfirborð plötu
72,70
Yfirborð jarðvegs
í óuppfylltu rými.
1254
SI
HL
GN
72,30
Skólp Ø100mm pl. 34,4 ‰
164
1063
1105
3109
BK
523
563
72,03
ÞNØ80
492
72,10
Hálfdren Ø100mm pl. 10 ‰
72,23
Hápunktur lagnar
Hálfdren Ø100mm pl.

Grunnmynd frárennslislagna 1:50

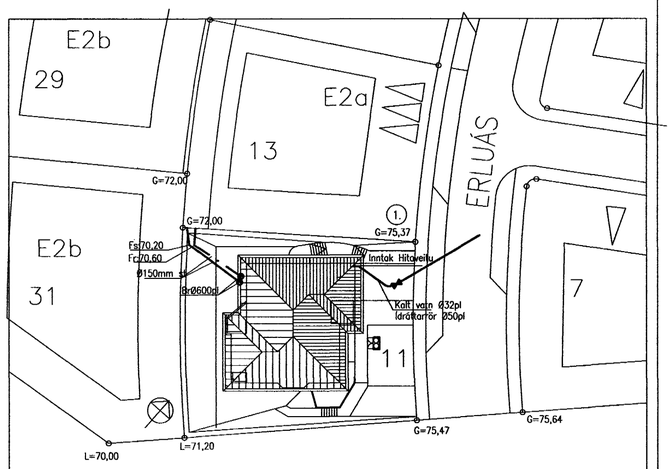

Afstöðumynd 1:500

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
01 APR. 2003

Áritun aðalhönnuðar skv. gr. 19.2 byggingarreglugerð (samræming séruppdrátta)

Breytingar			
Nr.	Dags.	Nafn	
1.	26.3.2003	rgg	

Erluás 11 Hafnarfirði

Tækniþjónusta Bjarna Árnasonar ehf.
Smiðjuvegi 11 s: 564 2260 fax: 564 4681
Netfang: bjarniar@simnet.is

Mkv. 1:50/500

Frárennslislagnir
Inntak hitaveitu og kaldavatns

Nr. 1L

Dags. 28.09.'01

kt.:290461-4489