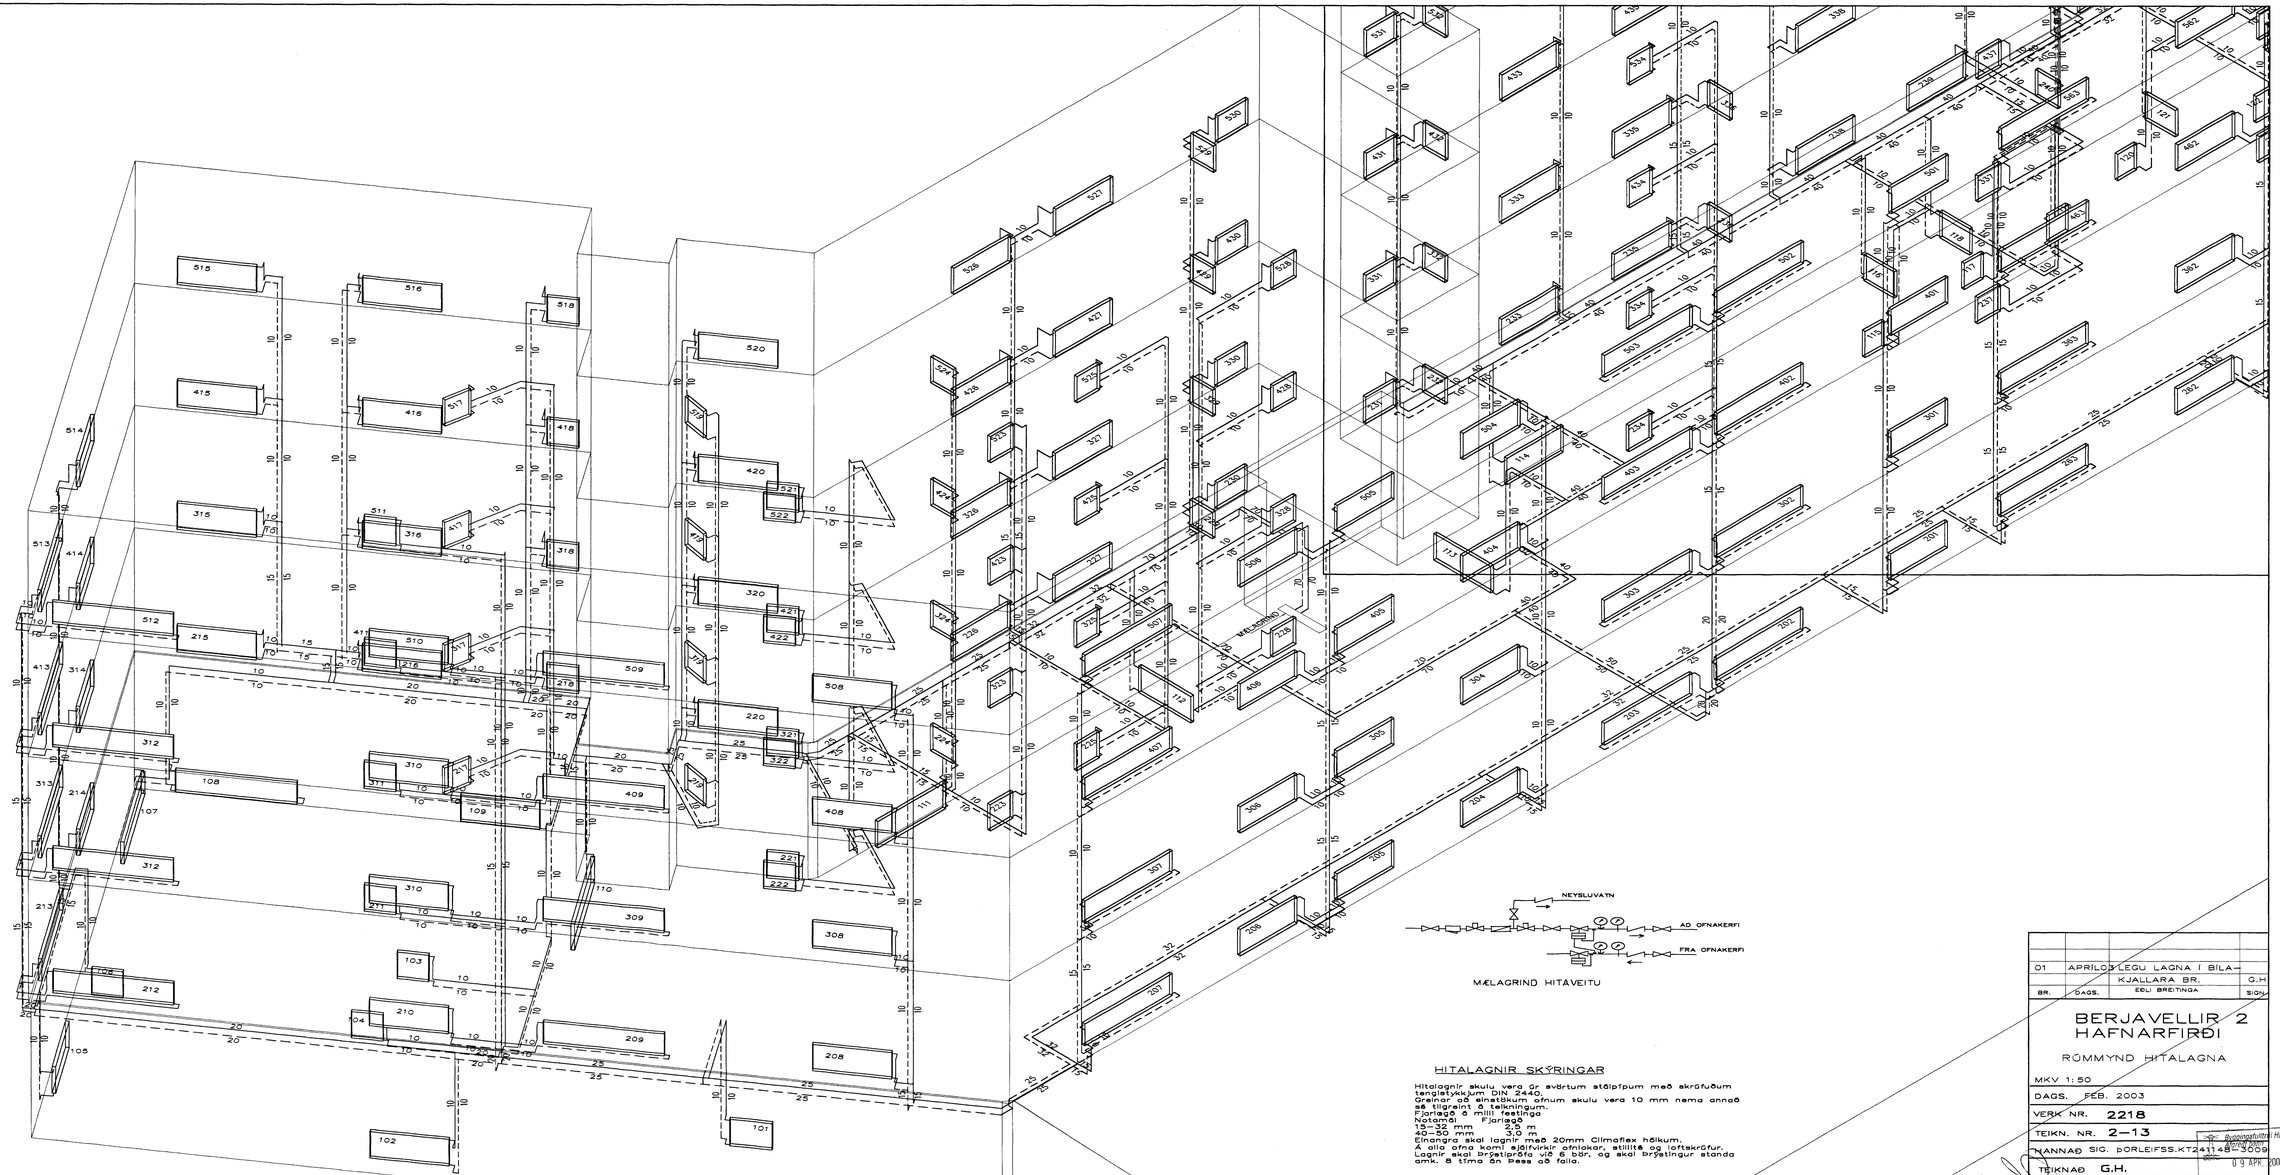

RÚMMYND HITALAGNA 1:50

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tenglstykkjum DIN 2440.
Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
Fjarlagð á milli festinga
Notamál Fjarlagð
15–32 mm 2,5 m
40–50 mm 3,0 m
Einangra skal lagnir með 20mm Climaflex hólkum.
Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillitá og loftskrúfur.
Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bör, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma án þess að falla.

01	APRÍL03	LEGU LAGNA Í BÍLA-KJALLARA BR.	G.H
BR.	DAGS.	EÐLI BREITINGA	SIGN.

BERJAVELLIR 2 HAFNARFIRÐI

RÚMMYND HITALAGNA

MKV 1:50

DAGS. FEB. 2003

VERK NR. 2218

TEIKN. NR. 2–13

HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS.KT241148–3009

TEIKNAÐ G.H.

YFIRFARIÐ

TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf

STRANDGÖTU 11–220 HAFNARFIRÐI–SÍMI 555–4255

Byggingarfulltrúi Hafnarfjarðar
Aðalmáðsskrá
09 APR. 2003